
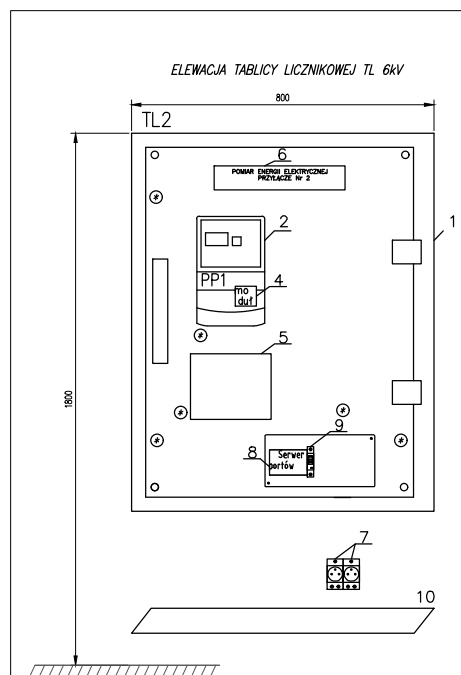


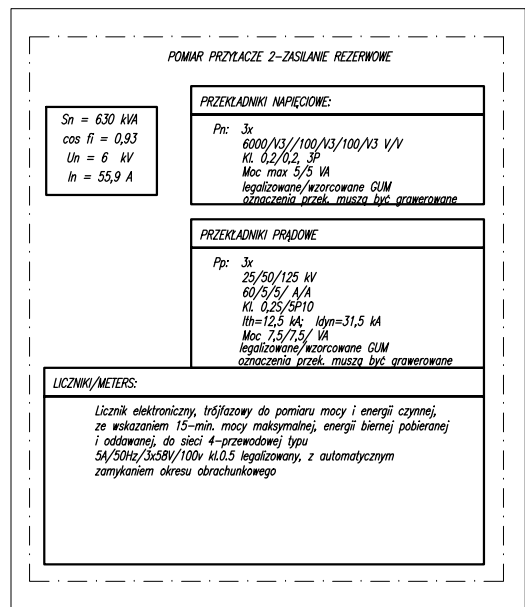

1. SKRZYŃKI SK, LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ, OBUWODY, DRZWI PÓŁ ZASILAJĄCEGO I POMIAROWEGO, NAPĘD ROZŁĄCZNIKA W PÓŁU POMIAROWYM PRZYSTOSOWANO DO PŁOMBOWANIA.
2. PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE I NAPIĘCIOWE WZORCOWANE PRZEZ GUM LUB ODM.
3. ANTENĘ DO PRZESYŁU DANYCH POMIAROWYCH Z LICZNIKA DO SYSTEMU BILANSUJĄCEGO Tauron Dystybuja ZAMONTOWANO NA ELEWACJI BUDYNKU.
4. GWIAZDZ 230V UMIEŚCIĆ NA ŚCIANIE POD TABLICĄ LICZNIKOWĄ ZGODNIE Z RYSUNKIEM ELEWACJI.
5. TYP ZASTOSOWANEGO PÓŁ POMIAROWYCH MUSI ZAPEWNIĆ SWOBODNY DOSTĘP DO ZACISKÓW UZŁOŹEN WYKONANYCH.
6. PRZEWODY OBOWODÓW NAPIĘCIOWYCH I PRĄDOWYCH WYKSI PROWADZĄCZ PO ŚCIANACH ROZDZIELNI PRZY POMOCY UCHWYTÓW LUB PO POMOSTACH PRZEWODY OBOWODÓW NAPIĘCIOWYCH I PRĄDOWYCH WYKSY PROWADZĄC W RURKACH OCHRONNYCH /lub na KORYCIE KABLOWYM, STOSOWANIE KOLANA SZTYWNE
7. PŁYTA LICZNIKÓW MOCOWANA ZA POMOCĄ ZAWIASÓW – Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA
8. TRANSMISJA DO TD5A – RS485 PROT. DLMS, TRANSMISJA DLA KLIENT – RS232 PROT. zgodnie z wymaganiami Tauron Dystybuja
9. ANTENA KIERUNKOWA POWIŻEJ POZIOMU 10
10. KLUCZ, ANTENA KIERUNKOWA – WŁASNOŚĆ INWESTORA.
11. Rozdzielnicę potrzeb własnych jest zasilana przez UPS, co zapewnia napięcie gwarantowane ze źródła zewnętrznego dla zasilania liczników.

<