


STUDNIA S1  
BETONOWA DN 1000

ZWIEŃCZENIE  
ZWEŻKA BETONOWA

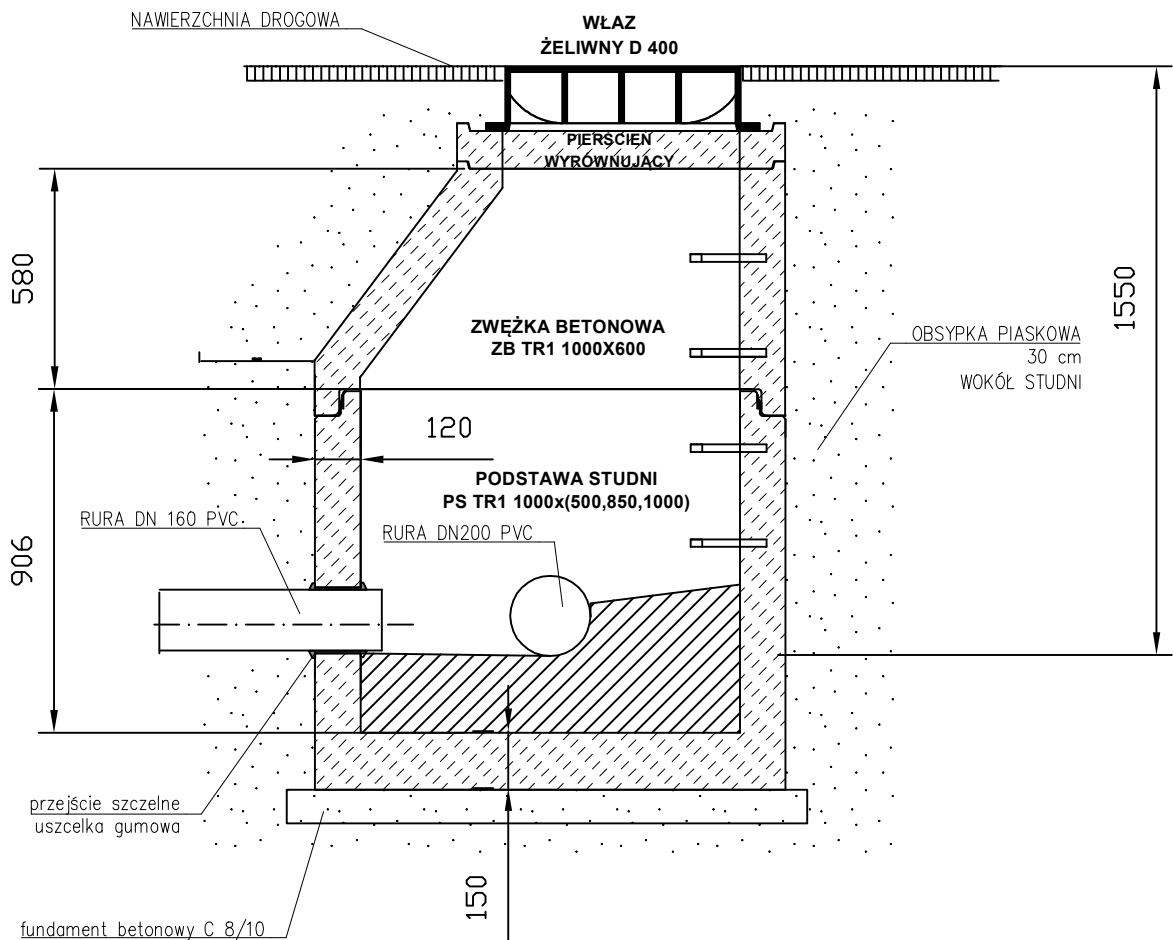

UWAGA  
Usytuowanie kanałów dopływowych i odpływowych oraz rzędne  
zgodnie z rys IS-3  
RYSUNKI ROZPATRZYWAĆ WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM  
I TREŚCIĄ W NIM ZAWARTĄ ORAZ ZAŁĄCZNIKAMI

OBIEKT	Budynek kancelarii potrójnej leśnictw Kadłub, Spórok, Osiek	NR IS-4
TEMAT	Schemat studni S2	SKALA1:-
LOKALIZACJA	Kadłub ul.Wolności dz nr 1480	DATA: 04.2024
PROJEKTANT	mgr inż. Henryk Rudner	
NR UPR. PROJ. spec.sanit.	upr.nr 213/94/Op	
OPRACOWAŁ	inż.Mirosław Maciołek	