
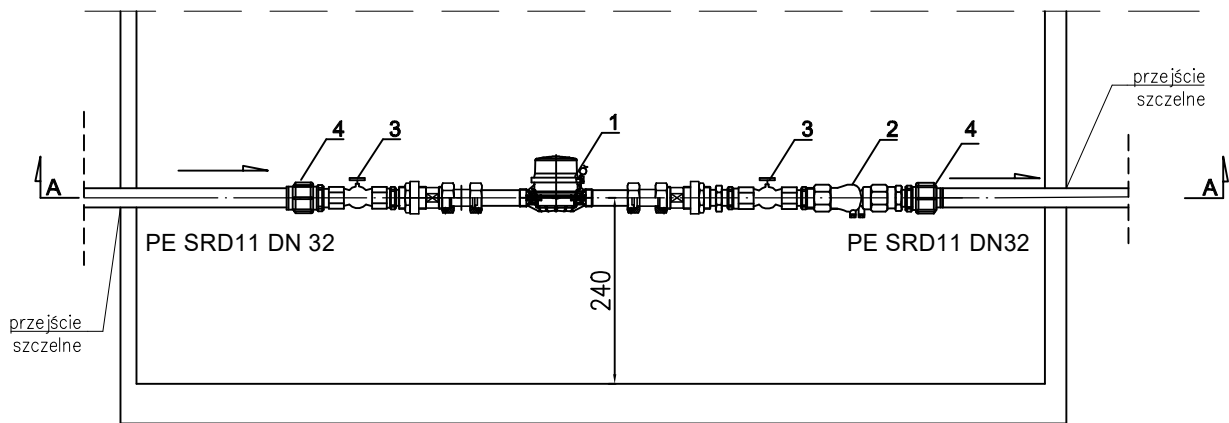


SZCZEGÓŁ ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

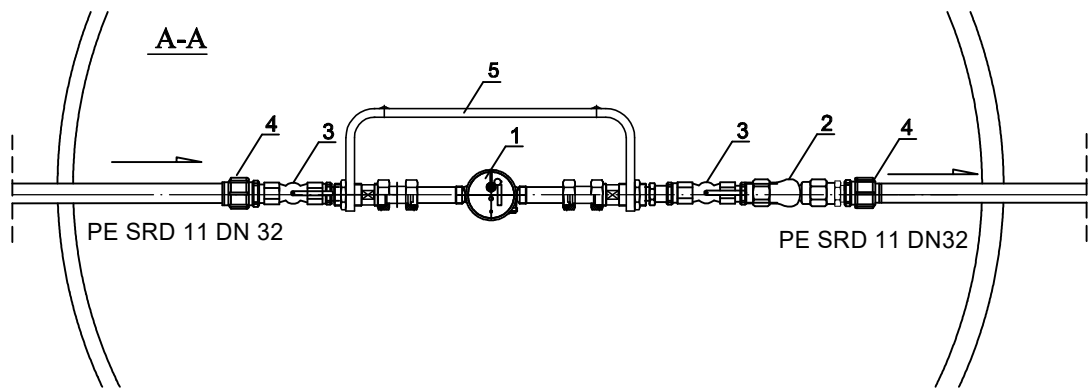

- | | |
|---|---------------------------------------------------|
| 1 | Wodomierz typu JS Dn 20 Q=1,6 m3/h |
| 2 | Zawór antyskażeniowy EA DN 25mm (NP 251 Socla) |
| 3 | Zawór grzybkowy mosiężny gwint DN 25mm |
| 4 | Złączka przejściowa DN 32mm PE/DN 25mm mosiądz |
| 5 | Konsola wodomierzowa z regulowanymi półśrubunkami |

OBIEKT	Budynek kancelarii potrójnej leśnictw Kadłub, Spórok , Osiek	NR IS-2
TEMAT	Szczegół zestawu wodomierzowego	SKALA1/ -
LOKALIZACJA	Kadłub ul.Wolności dz nr 1480	DATA: 04.2024
PROJEKTANT	mgr inż. Henryk Rudner	
NR UPR. PROJ. spec.sanit.	upr.nr 213/94/Op	
OPRACOWAŁ	inż.Mirosław Maciołek	