


ULOŽENIE KÁBLOV PODĽA STN 73 6005

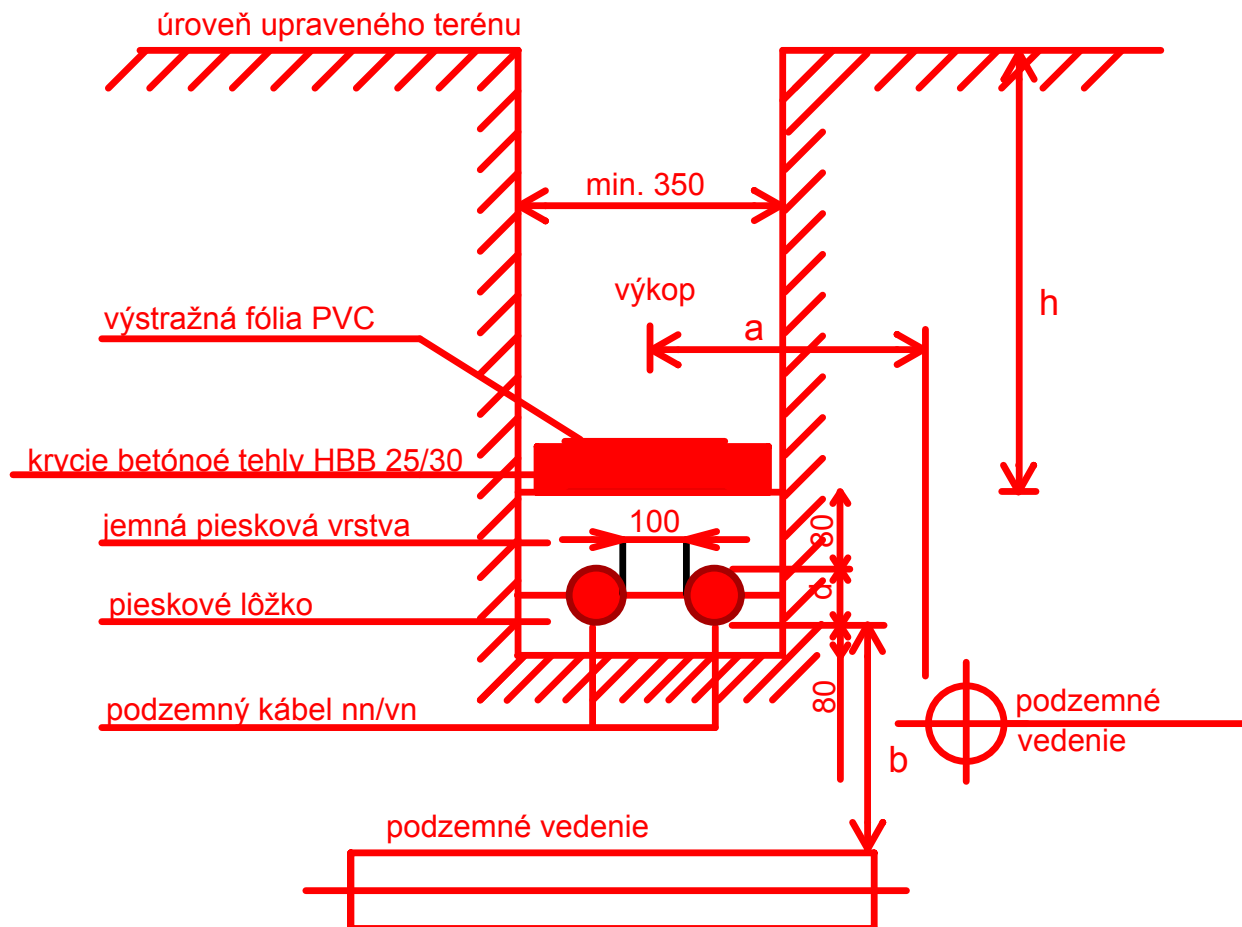

MINIMÁLNA VZÁJOMNÁ VZDIALENOSŤ V MM

	a	b	
vodovodné potrubie	400	400	
kanalizačné potrubie	500	300	
teplovodné potrubie	300	300	
plynové potrubie		100	NTL do 4,9 KPa
plynové potrubie	400	100	STL do 980 KPa
plynové potrubie	1000	200	VTL do 3,1 MPa
oznamovacie káble	100	100	chránené
oznamovacie káble	300	300	nechránené
vn káble do 35 KV	200	200	

MINIMÁLNA HĽBKA ULOŽENIA V MM

	h	
pod chodník	500	
pod voľný terén	700	
pod komunikácie	500	v chráničke
pod komunikácie	1000	bez chráničky
pod okraj vozovky	1200	