

ROZVODNÉ SIETE A OCHRANY:

3+PEN/N+PE AC, ~ 50Hz, 400V/230V /TN-C-S

3+N+PE AC, ~ 50Hz, 400V/230V /TN-S

1+N+PE AC, ~ 50Hz, 230V /TN-S

OCHRANNÉ OPATRENIA:

ZÁKLADNÁ OCHRANA: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA

SYSTÉM TN (STN 33 2000-4-41 čl.411)

DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (STN 33 2000-4-41 čl.415.1)

DOPLNKOVÁ OCHRANA: DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE (STN 33 2000-4-41 čl.415.2)


ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

REF.VÝROBK: LEGRAND XL3 S-160

INŠTALÁCIA: ZÁPUSTNÁ ROZVODNICA

ROZMERY: (812x667x138mm) 4x24=96 modulov

KRYTIE: IP40

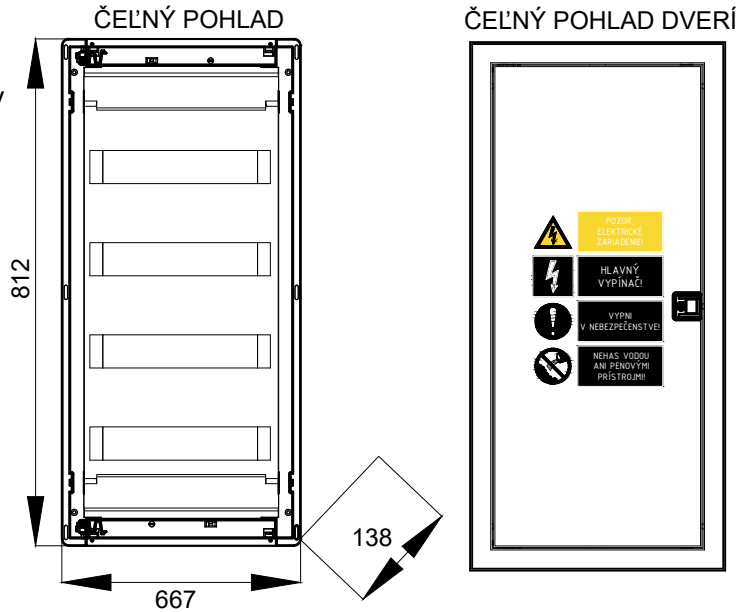



©JANELE. WWW.JANELE.SK; JOZEF.JANUSKA@JANELE.SK; JANELE spol. s r.o., POCHABANY 104, IČO: 47568658, DIČ:

2024008228 TENTO DOKUMENT AKO AJ DIELO NÍM VYJADRENÉ JE CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM 185/2015 Z. z.

Z.Z. A JEHO REPRODUKCIA A POUŽITIE JE MOŽNÉ IBA SO SÚHLASOM DRŽITEĽA LICENCIE

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

ROZMERY NA STAVBE PREVERIŤ.

STUPEŇ PD: Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby				02		INVESTOR:	
<div>GENERÁLNY ZHOTOVITEĽ PD:</div> <div> BEELI s.r.o., Ing. Ladislav BALOG Bojná 329 956 01 BOJNÁ</div>	HLAVNÝ PROJEKTANT:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		<div>Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov</div>
	Ing. Ladislav Balog Ing. Peter Štrapko		Ing. Jozef Januška		Tomáš Gabriel Ležák		
	NÁZOV A MIESTO STAVBY: Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ a MŠ Pod Papierňou, Bardejov Pod papierňou 1555, 085 01 Bardejov, k.u. Bardejov, parc. č. 6546/1		ZÁK. ČÍSLO:		23-7006.4 (24-022)		
			FORMÁT:		A4		
		MIERKA:					
		DÁTUM:		02/2024			
SPRACOVATEĽ ČASŤI:		STAVEBNÝ OBJEKT:				STAVEBNÝ OBJEKT:	
<div> JANELE ELEKTROENGINEERING JANELE Spol. s.r.o. Pochabany 104 956 38 Pochabany</div>		Telocvična				SO 01	
		NÁZOV VÝKRESU:				ČÍSLO VÝKRESU:	REVÍZIA:
		Podružný rozvádzač R11				E5	00
		PROFESIE:				ČASŤ:	
		Elektroinštalácia				C.1.1.3	

