


Napätie kV	Hĺbka H (cm)		
	Terén	Chodník	Krajinica vozovky
1	35 70 ²³	35	100
1-10	70	35	100
do 35	100	100	100
110 ²⁴	130	130	130
oznam. a po- mocné obvody	obvykle v rovnakej hĺbke ako kábel žilový		

²⁴ Poznámka: Pre kladenie káblov 110kV v chodníku je nutné prejednať ich uloženie s prevádzkovateľmi susediacich vedení, hlavne s príslušným plynárenským podnikom.

²³ Poznámka: Hĺbka uloženia H=70 sa použije v teréne pre uloženie kábla bez mechanickej ochrany.

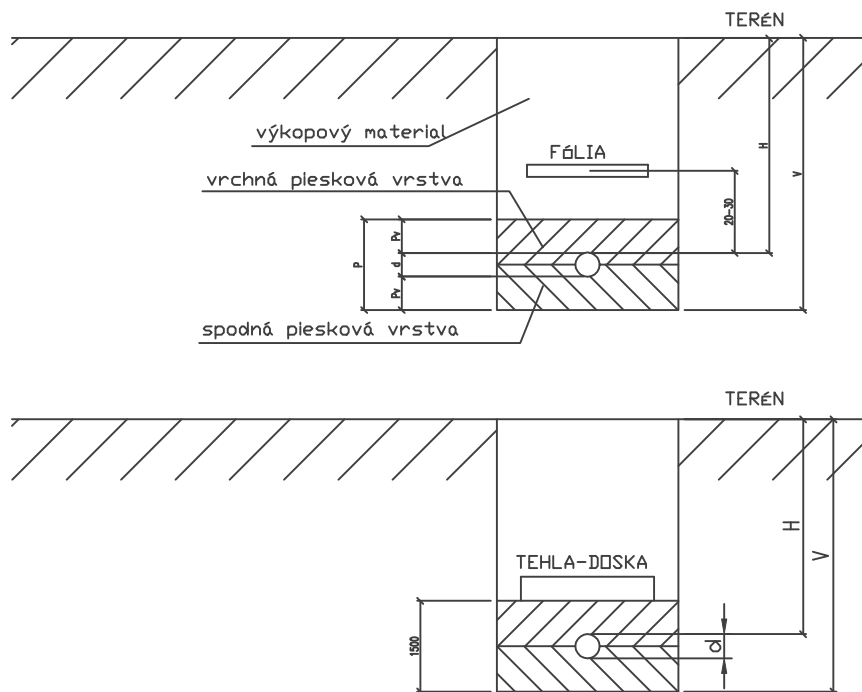

VYPRACOVAL	Ing. Vladimír Klešč	ZAREMKOM s.r.o. Pavlova 4375/11 058 01 Poprad zaremkom@gmail.com, tel. 0910 109 780	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Gabriela Záremská		
PROJEKTANT	Ing. Gabriela Záremská		
INVESTOR	Mesto Košice		
STAVBA	Zvýraznenie chodca na priechode pre chodcov Sídliisko Ťahanovce, na ulici Ázijská trieda, Čínska		STUPEŇ
STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR			Projekt dopravného značenia
PROFESIA / PREV. JEDNOTKA			DÁTUM
NÁZOV VÝKRESU	Dovolené vzdialenosti		FORMÁT
			A4
			MIERKA
			ČÍSLO ZÁKAZKY
			DZ 24/21
			ČÍSLO VÝKRESU
			7
			LIST
			1 / 1