


TAB. Č. 1 STN 33 20 00 5-52

Napätie kV	Hĺbka H (cm)		
	Terén	Chodník	Krajinica vozovky
1	35 70 ²³	35	100
1-10	70	35	100
do 35	100	100	100
110 ²⁴	130	130	130
oznam. a po- mocné obvody	obvykle v rovnakej hĺbke ako kábel žilový		

²⁴ Poznámka: Pre kladenie káblov 110kV v chodníku je nutné prejednať ich uloženie s prevádzkovateľmi susediacich vedení, hlavne s príslušným plynárenským podnikom.

²³ Poznámka: Hĺbka uloženia H=70 sa použije v teréne pre uloženie kábla bez mechanickej ochrany.

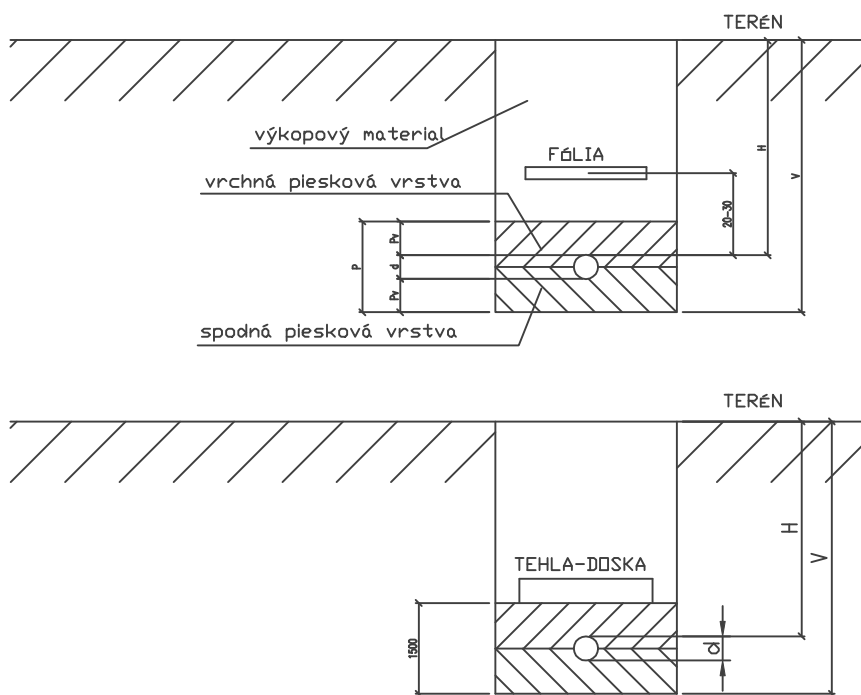

VYPRACOVAL	Ing. Vladimír Klešč	ZAREMKOM s.r.o. Pavlovova 4375/11 058 01 Poprad zaremkom@gmail.com, tel. 0910 109 780	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Gabriela Záremská		
PROJEKTANT	Ing. Gabriela Záremská		
INVESTOR	Mesto Košice		
STAVBA	Zvýraznenie chodca na priechode pre chodcov Sídliisko Ťahanovce, na ulici Ázijská trieda, Európska trieda.		STUPEŇ
			Projekt dopravného značenia
STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR		DÁTUM	ČÍSLO PARE
		11/2021	
PROFESIA / PREV. JEDNOTKA		FORMÁT	
		A4	
NÁZOV VÝKRESU		MIERKA	
Dovolené vzdialenosti		ČÍSLO ZÁKAZKY	
		DZ 23/21	
		ČÍSLO VÝKRESU	LIST
		8	1 / 1