

Vyjádření č. 367/2019

stavební povolení

Žadatel:

Zdeněk Vladyka
Na Honech I
76005 Zlín

Investor:

Město Uherský Brod
Libor Obádal
Masarykovo náměstí 100
688 17 Uherský Brod

Název stavby - akce :

KŘÍŽOVATKA ULIC NA CHMELNICI A JOSEFA HERČÍKA, UHERSKÝ BROD

Místo stavby : místní komunikace

Katastr : Uherský Brod

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. příložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v příloženém snímku má pouze informativní charakter.

Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytyčení vodohospodářského zařízení.

Toto vyjádření se nevztahuje na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví jejich majitelů na soukromých pozemcích.

- SVK, a. s. Uh. Hradiště souhlasí s realizací křižovatky za níže uvedených podmínek:

Komunikace, dešťové vpusti, poklopy:

Požadujeme, aby investor akce v řádném časovém předstihu (minimálně 1 měsíc) oznámil termín zahájení prací na stavbě na provoz vodovodů středisko Uherský Brod – Ing. Radim Kunovský tel. čís. 572 631 453 a provoz kanalizací středisko Uherský Brod - Ing. Miroslav Zatloukal tel. čís. 572 637 671.

Časový harmonogram prováděných prací a dohodnutých kontrol požadujeme předložit v řádném časovém předstihu před započátkem prací na provozu vodovodů a kanalizací středisko Uh. Brod.

Povrch zpevněných ploch požadujeme v ochranném pásmu vodovodního a kanalizačního zařízení (viz zákon č. 274/2001 Sb. v platném znění) řešit s rozebíratelným povrchem (dlažba na podkladu z kameniva, asfaltobeton, apod.). Nesouhlasíme s případnou realizací podkladní vrstvy z betonu, nebo beton s výztuží.

Navrženým řešením zpevněných ploch musí zůstat zachována nezámrazná hloubka vodovodních zařízení včetně přípojek.

Při křižení vodovodních a kanalizačních zařízení pod pojezdovou plochou je nutno při realizaci stavby vyloučit nevhodné vibrační hutnění povrchů vozovky.

Místa napojení dešťových vpustí na kanalizaci pro veřejnou potřebu požadujeme v maximální možné míře situovat do míst stávajících napojení. V případě rušených míst napojení od uličních vpustí požadujeme tato místa osadit zásepku.

Nová místa napojení a místa rušených napojení musí být před záhozem odsouhlasena pracovníkem provozu kanalizací naší akciové společnosti. V opačném případě je nutno kontrolu napojení provést kamerou s pořízením videozáznamu a záznam doložit na naší a. s. před uvedením stavby do provozu.

Kontrolu kamerou s pořízením videozáznamu provede na základě objednávky naše akciová společnost.

Nové uliční vpusti musí být vybudovány s kalištěm a zápachovou uzávěrkou.

Upozorňujeme, že poklopy revizních šachet na kanalizační stoce v pojezdové ploše musí mít únosnost D.

Terénními úpravami bude docházet k úpravě kanalizačních revizních šachet. Horní část šachty je nutno výškově upravit, případně otočit horní šachtový kónus a osadit nová stupadla pro vlez. Vyrovnávací prstenec upravované kanalizační šachty bude vymazán hydroizolační směsí.

Kanalizační přípojky uličních vpustí a poklopy revizních šachet musí být zaměřeny v digitálním tvaru dle směrnice GIS SVK, a. s. Uh. Hradiště a zaměření předáno na SVK a. s. Uh. Hradiště před uvedením stavby do provozu.

Veřejné osvětlení, betonová palisáda, stání pro kontejnery:

Před realizací VO, betonové palisády a stání pro kontejnery, které jsou navrženy v ochranném pásmu kanalizační stoky, požadujeme upřesnit jejich přesnou polohu po vytyčení kanalizačního zařízení a následně po provedení výkopových prací se zástupcem provozu kanalizací středisko Uh. Brod a o tomto musí být sepsán zápis ve stavebním deníku.

Z důvodu umístění stožáru osvětlení přechodu pro chodce směrem do vedlejší ulice Na Chmelnici a umístění

kontejnerového stání v těsné blízkosti kanalizační stoky "B", požadujeme jejich umístění ověřit kopanými sondami v místech dohodnutých se zástupcem provozu kanalizací - středisko Uh. Brod. Provedení kopaných sond musí být nahlášeno v dostatečném předstihu (minimálně 1 měsíc) na provoz kanalizací středisko Uherský Brod - Ing. Miroslav Zatloukal tel. čís. 572 637 671.

Upozorňujeme, že provedení kopaných sond bude na náklady investora, proto je nutné i tyto náklady zahrnout do rozpočtu stavby.

U stožáru osvětlení pro chodce souhlasíme s umístěním ve výjimečně dohodnuté vzdálenosti 1,0 m od líce základu po líc trouby kanalizační stoky. Dále u betonové palisády souhlasíme s výjimečnou vzdáleností 1,4 m od líce základu po líc kanalizační stoky.

Dle tvrzení projektanta bude kontejnerové stání provedeno jako rychle rozebíratelné. Na základě této skutečnosti souhlasíme s výjimečným umístěním kontejnerového stání ve vzdálenosti 2,0 m od líce základu sloupku oplocení po líc kanalizační stoky. Souběh kabelového vedení VO s vodovodním a kanalizačním zařízením požadujeme dodržet ve vzdálenosti minimálně 1,0 m od líce vodovodního a kanalizačního zařízení.

Křížení inženýrských sítí požadujeme provádět v minimální vzdálenosti 1,0 m od poklopů, armatur, šachet a lomů vodovodního a kanalizačního zařízení. Křížení kabelu s inženýrskými sítěmi požadujeme navrhnout kolmo, nebo maximálně pod úhlem 45° a musí být provedeno dle zásad ČSN 736005.

Všeobecně:

Umístění všech součástí stavby v ochranném pásmu vodovodního a kanalizačního zařízení požadujeme odsouhlasit po provedení vytyčení a následně i po provedení výkopových prací se zástupcem provozu vodovodů a kanalizací středisko Uh. Brod a o tomto musí být sepsán zápis ve stavebním deníku.

Při výstavbě požadujeme dodržet všeobecné podmínky (vytyčení, souběh, křížení, umístění stožárů VO, umístění kontejnerového stání a palisády konzultovat s provozem kanalizací, úprava poklopů do nové nivelety, dopravní značení, kontrola při výkopových pracích, kontrola po provedení, kontrola provozuschopnosti zařízení, ...) - viz samostatná příloha k vyjádření.

Jakákoliv změna oproti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a. s. Uherské Hradiště k vyjádření.

V případě provádění realizační PD, požadujeme její předložení na SVK, a. s. Uherské Hradiště v dostatečném časovém předstihu k vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy

- grafické situace, počet: 1

Vyřizuje: Ing. Iva Juříčková

Telefon: 572 530 232


Datum: 13.3.2019

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Za Olšávkou 290, Sady, 68 01 Uherské Hradiště

Ing. Lubomír Trachtulec,
ředitel a.s.

Situace

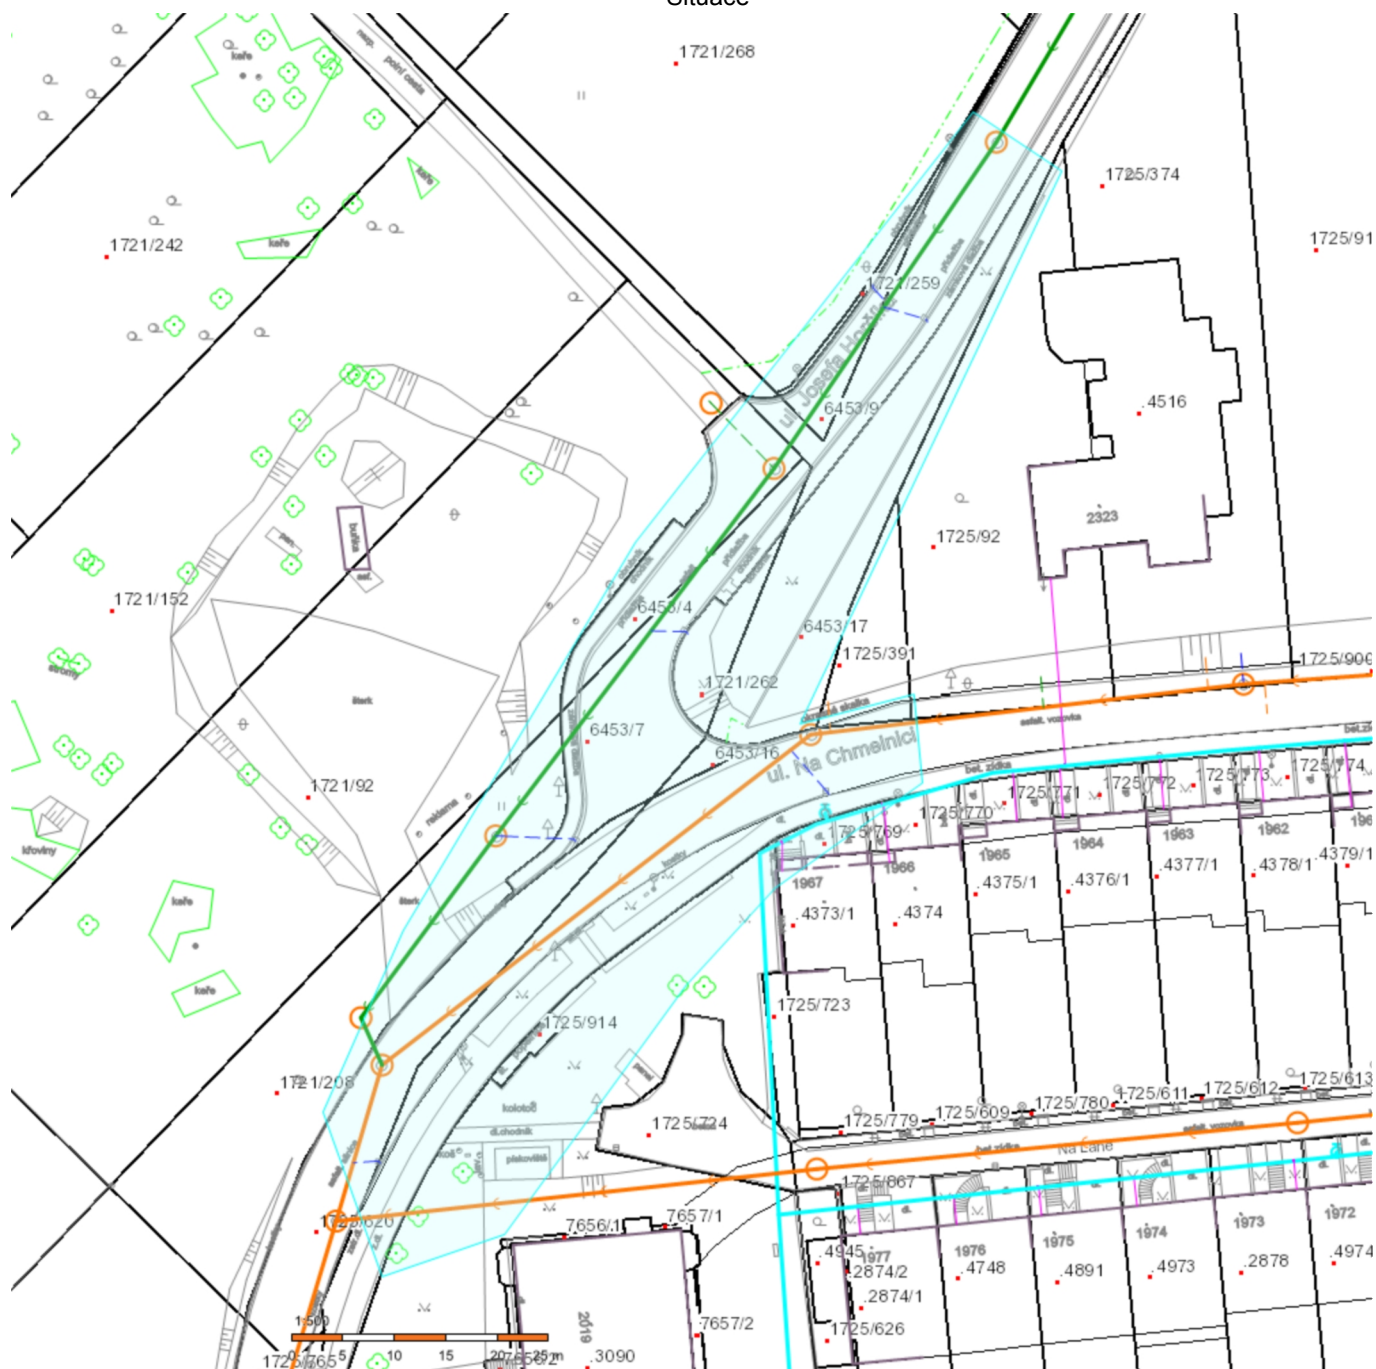

[illegible]