




REZ KÁBLOVOU RYHOU S TF KÁBLAMI  
V ASFALTOVOM CHODNÍKU

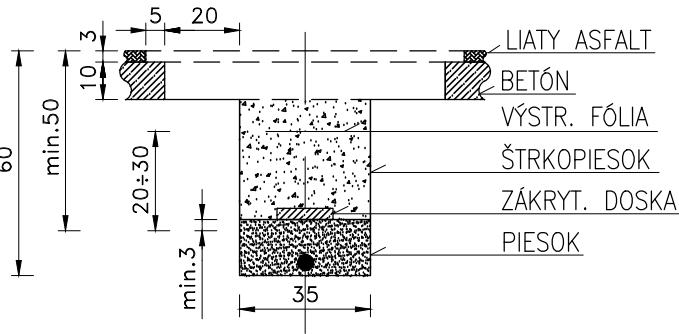


REZ KÁBLOVOU RYHOU V ASFALTOVOM  
CHODNÍKU S TF KÁBLAMI V CHRÁNIČKE

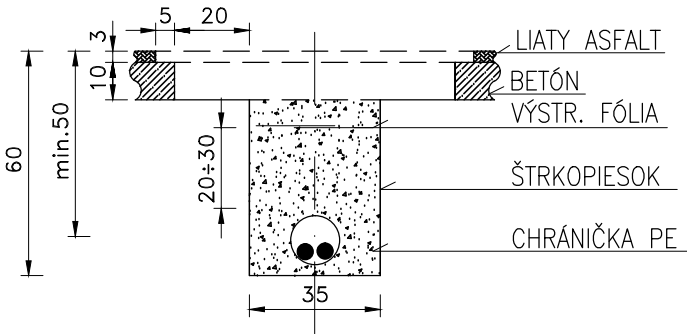


REZ KÁBLOVOU RYHOU S TF KÁBLAMI  
VO VOĽNOM TERÉNE

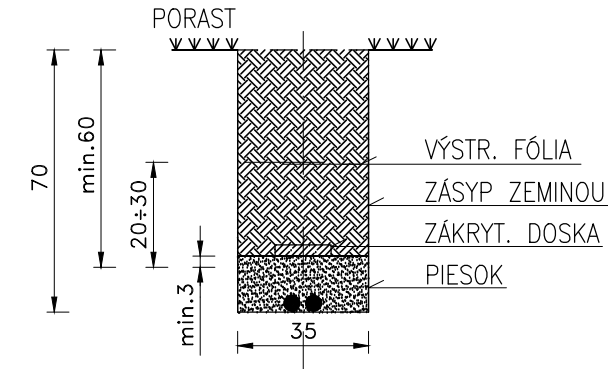


REZ KÁBLOVOU RYHOU VO VOĽNOM  
TERÉNE S TF KÁBLAMI V CHRÁNIČKE

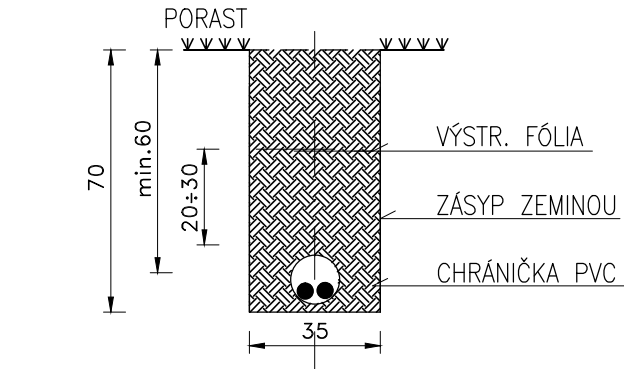

REZ KÁBLOVOU RYHOU V JESTV. KOMUNIKÁCII

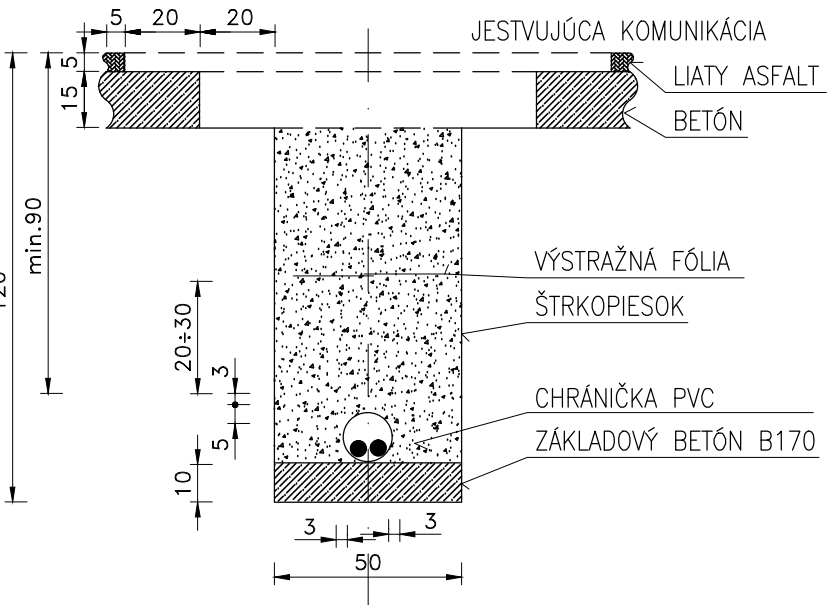

REZ KÁBLOVOU RYHOU V KOĽAJISKU

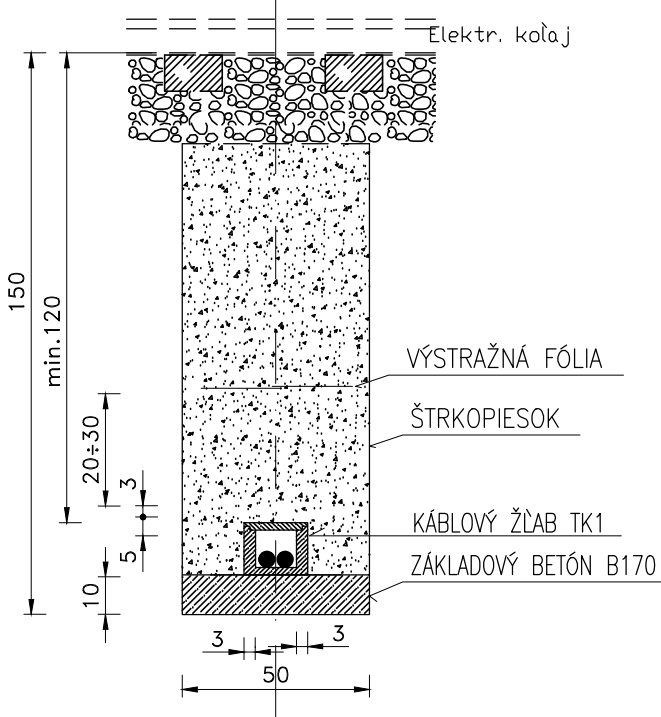

EURÓPSKA ÚNIA  
Európske štrukturálne a investičné fondy  
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO  
DOPRAVY A VÝSTAVBY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI PRI KRIŽOVANÍ  
A SÚBEHU PODZEMNÝCH VEDENÍ V [m] PODĽA STN 73 6005

DRUH VEDENÍ	OZNAMOVACÍ KÁBEL			
	KRIŽOVANIE	SÚBEH		
	MECHANICKY NECHRÁNENÝ	MECHANICKY CHRÁNENÝ	MECHANICKY NECHRÁNENÝ	MECHANICKY CHRÁNENÝ
SILOVÉ KÁBLE DO 1 kV DO 35 kV DO 110 kV	0,3 0,8	0,1 0,1 0,5	0,3 0,8	0,1 0,3 0,8
PLYNOVOD DO 0,3 MPa	0,1		0,4	
VODOVODNÉ POTRUBIE	0,2		0,4	
TEPELNÉ VEDENIA	0,5	0,15	0,8	
KÁBLOVODY	0,1		0,3	
STOKY	0,2		0,5	
POTRUBNÁ POŠTA	0,2		0,2	
KOLEKTOR	0,1		0,3	
KOLAJNICE ELEKTRIČ. TRATE		1,0	1,0	

D-640

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK v realizácii JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

NÁZOV STAVBY	Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA			
OBJEDNÁVATEĽ	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava			
PROJEKTANT	DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4 832 03 Bratislava		PODPIS	
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. Nikola Grančič			
ČÍSLO ZÁKAZKY	8632-01			
PROJEKTANT OBJEKTU	Ing. Ľubomír Šimlovič – E L C O N T, Riazanská 68, 831 02 Bratislava			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Ľubomír Šimlovič			
VYPRACOVAL	Ing. Ľubomír Šimlovič			
KONTROLOVAL	Ing. Peter Pavelka			
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRÍLOHY	MET-RR-DSP-C-D000-64000-031-X			
KRAJ: BRATISLAVSKÝ	OKRES: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III	DÁTUM	05.2023	
KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Staré Mesto, Nové Mesto, Nivy		FORMÁT	2 A4	
NÁZOV OBJEKTU	OPTICKÝ KÁBEL OVLÁDANIA MENIARNE LEGIONÁRSKA A VÝHYBIEK		MIERKA	1:20
NÁZOV PRÍLOHY	ULOŽENIE OZNAMOVACÍCH KÁBLOV PODĽA STN 736005		STUPEŇ PD	DSP
		Č. ZÁKAZKY	8632-01	
		Č. SÚPRAVY		
		Č. PRÍLOHY	031	