
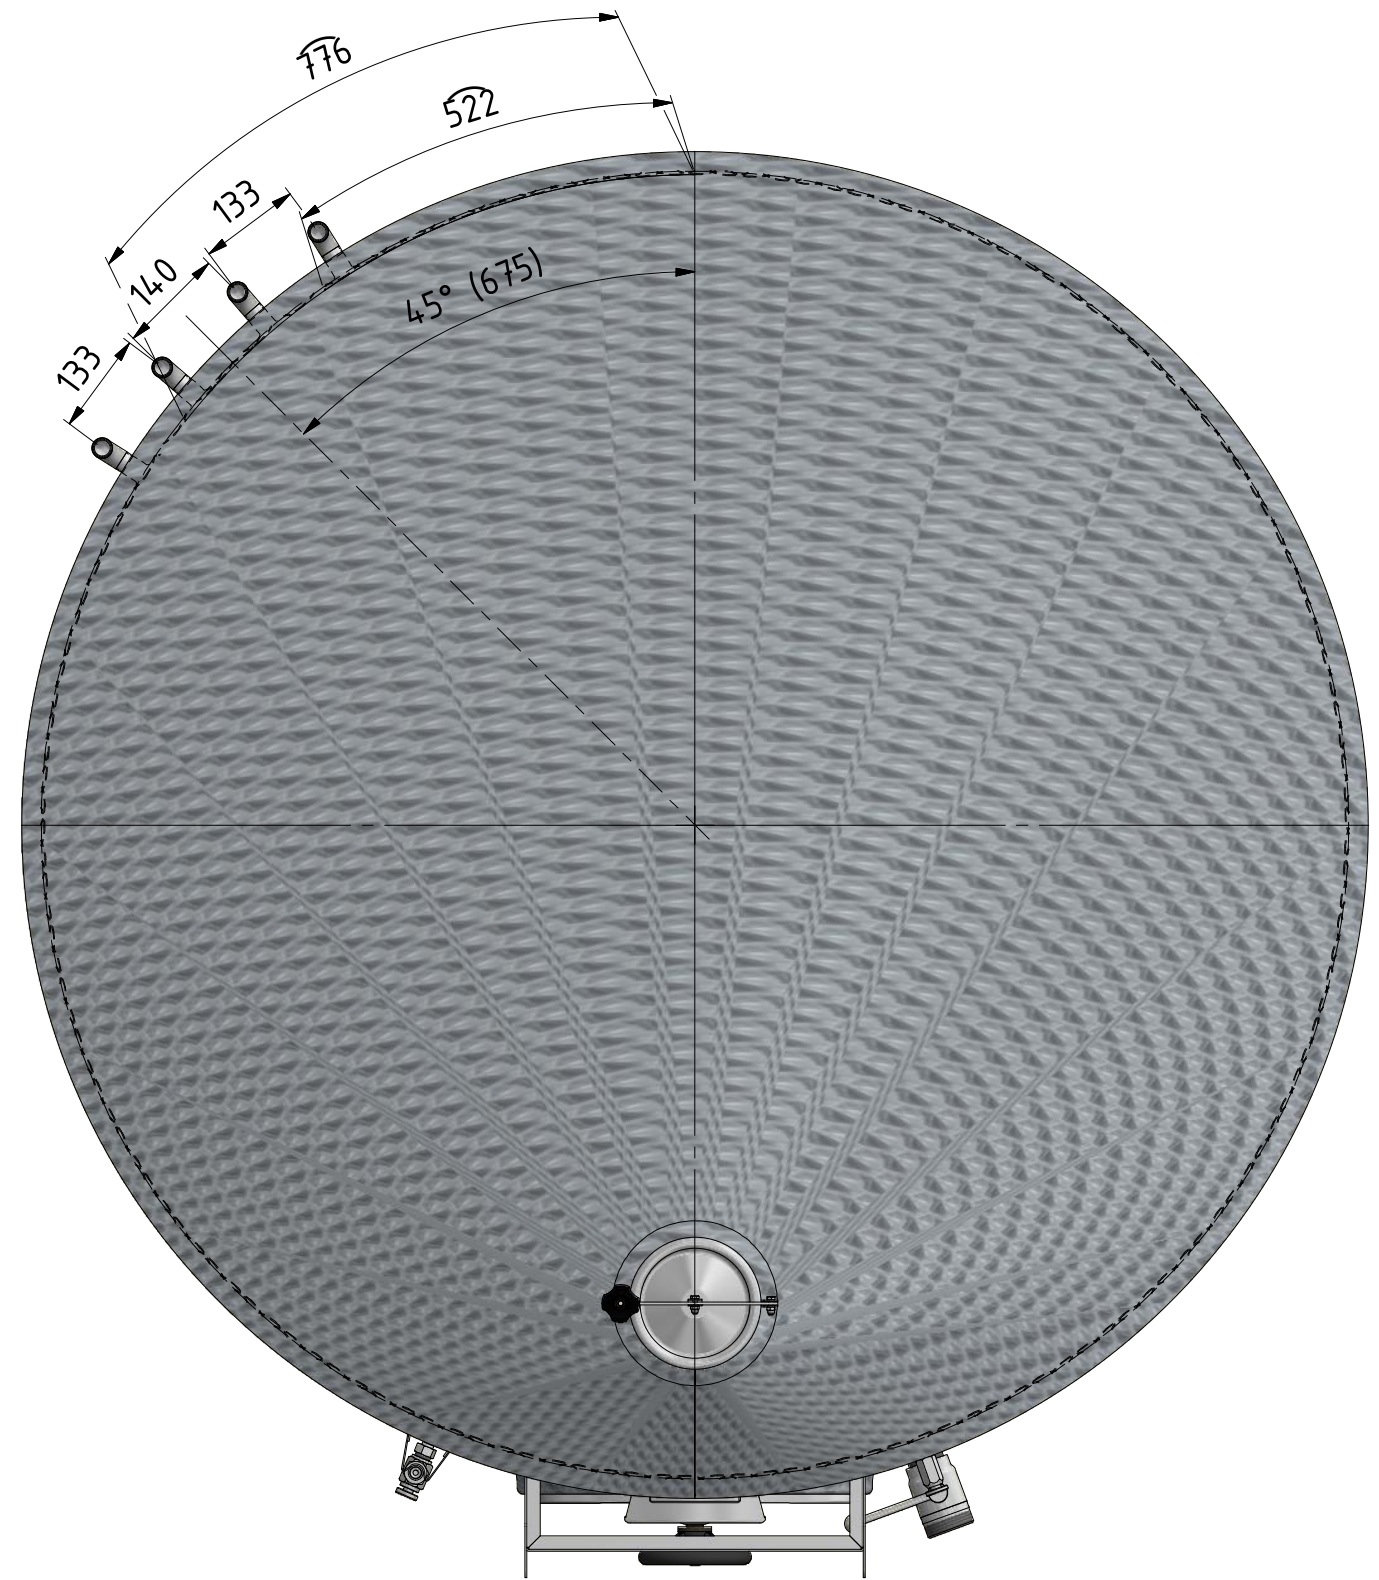


MAXIMÁLNY PODTLAK V NÁDOBE 0,02 BARU
 MAXIMÁLNY TLAK V DVOJITOM PLÁŠTI JE 1,5 BARU

Diel	Cesta	Kreslil	Kontroloval	Schválil	Dátum	Dátum			
Plášť									
Dno									
Veko									
Nohy									
		Vino Mrva & Stanko, a.s.		NÁDRŽ K 6000 lt. NA VYMRAZOVANIE				Kusy	List
								1	1 / 3

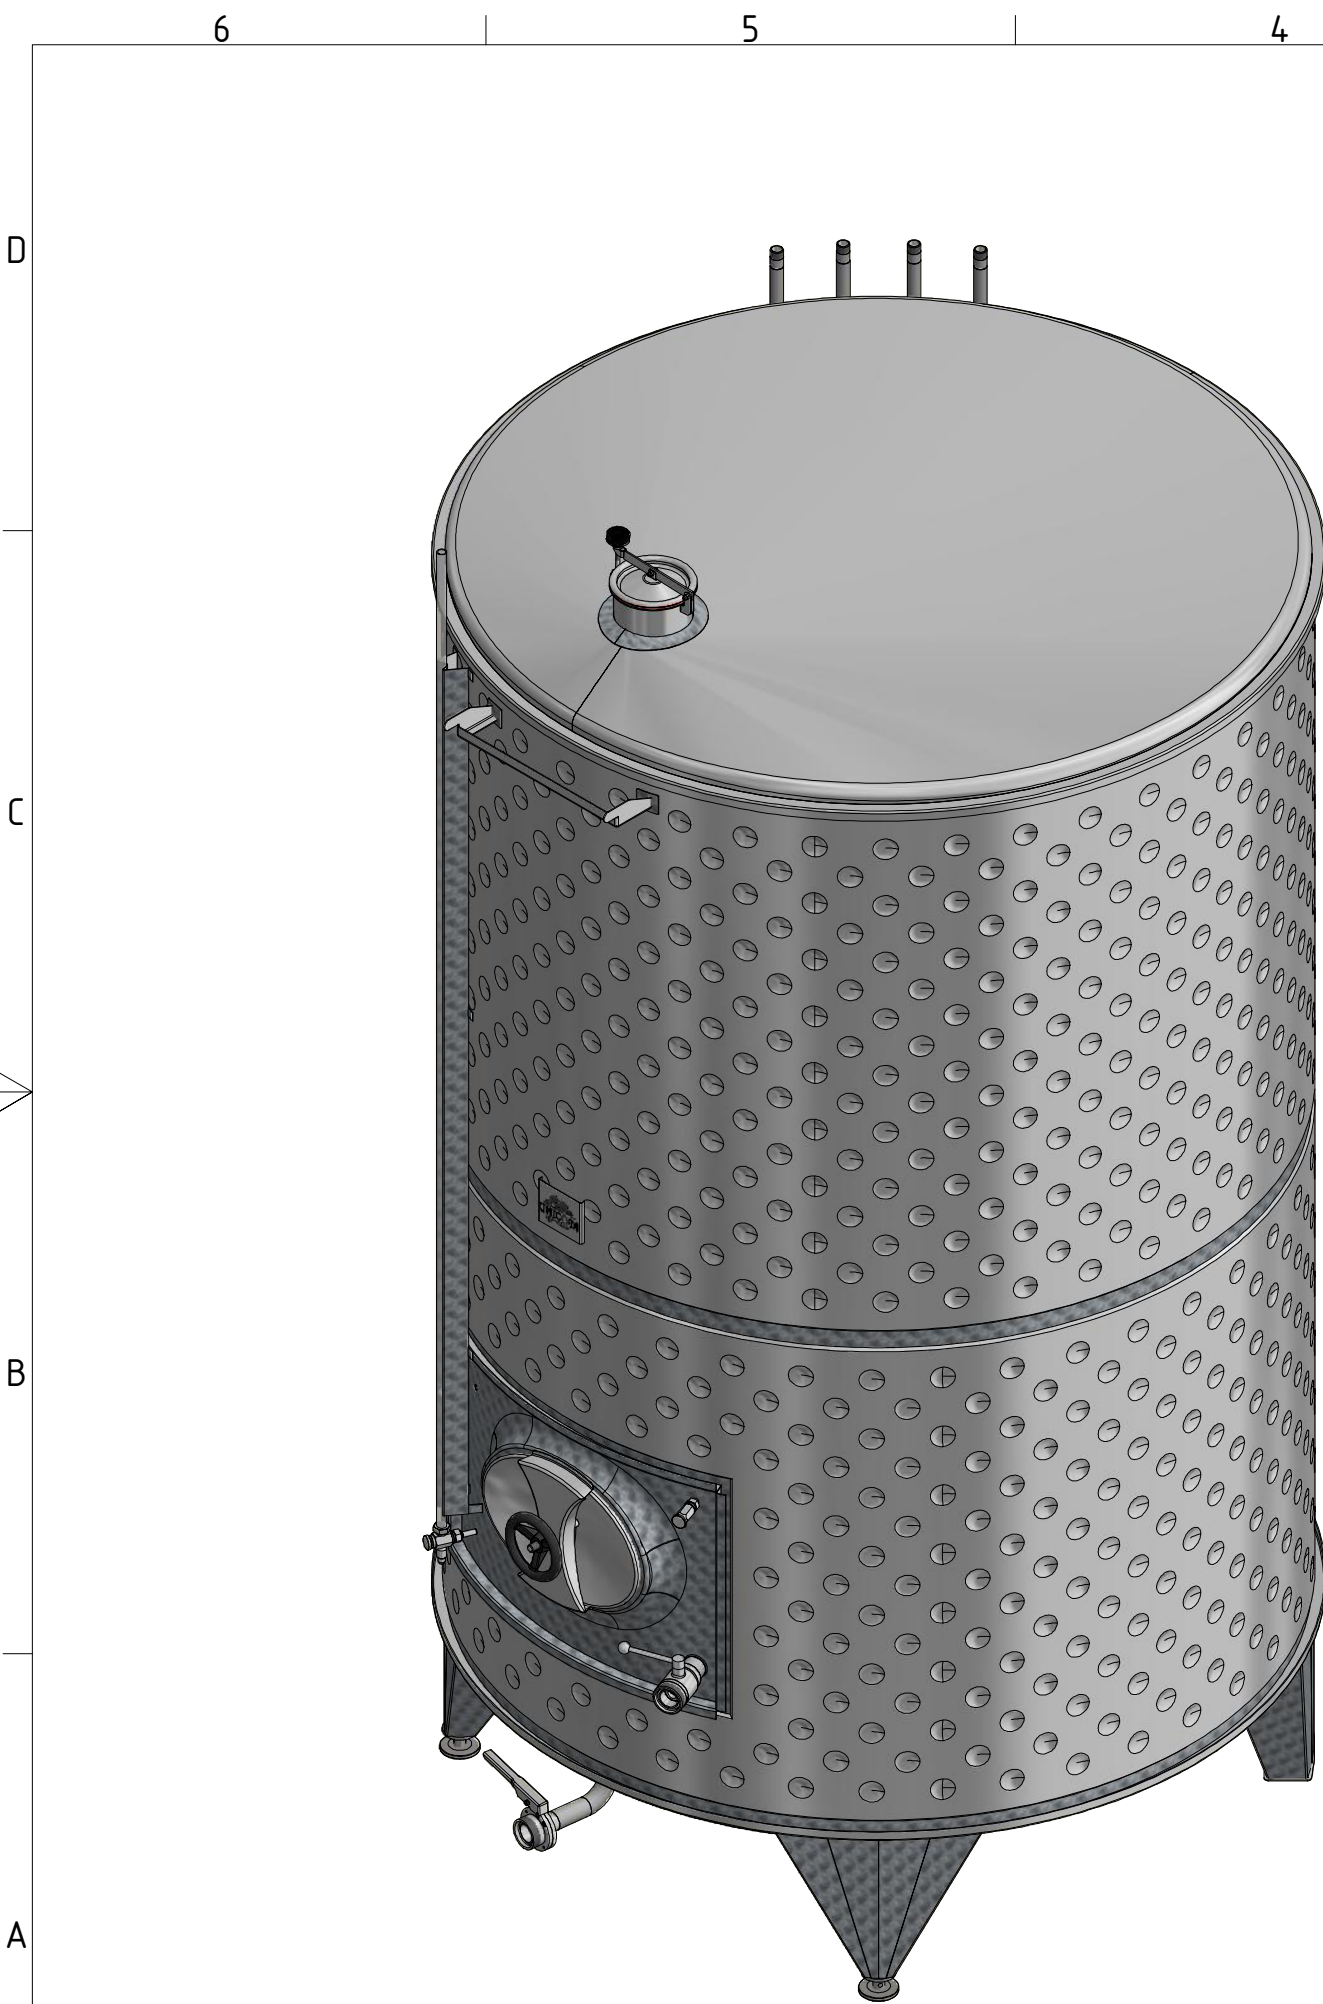

Kreslil	Kontroloval	Schválil	Dátum	Dátum	
			NÁDRŽ K 6000 lt. NA VYMRAZOVANIE		
	Víno Mrva & Stanko, a.s.		Kusy 1	List 2 / 3	

POZ.	KS	ČÍSLO SÚČASTI	POPIS
1	1	V-KE Ø1720 R30 - TI. 1,5	Veko excentrické
2	1	D-KE Ø1720 R30 - TI. 2,0	Dno excentrické
3	1	CAE 206, 1/2"	Ventil stavoznaku
4	1	Klapka CAE 656, DN40	Klapka navarovacia s vonkajším závitom DIN 405
5	1	Ventil DN40-6/4" CAE 334	Gul'ový ventil s vonkajším závitom DIN 405
6	1	Nipel 6/4"	Závitový návarok
7	1	CAE 15 S, 440x305	Oválne dvierka
8	1	CAE 160, 1/2"	Ochutnávacie ventil
9	1	Izolácia plášťa	K-flex 25 mm
10	1	Krycí plášť	Krycí plech izolácie
11	1	Izolácia veka	K-flex 25 mm
12	1	CAE 76 h95, Ø150	Horné vráta
13	1	Noha ZL Ø1730, l=400	excentr\R30\fi_1730\l=400
14	1	Noha ZP Ø1730, l=400	excentr\R30\fi_1730\l=400
15	1	Stav. noha PL Ø1730, l=400(350)	excentr\R30\fi_1730\l=400\stavit
16	1	Stav. noha PP Ø1730, l=400(350)	excentr\R30\fi_1730\l=400\stavit
17	2	M24 l=50	Nataviteľná noha
18	1	40x1,5/90°	Koleno 90°
19	1	12x1, l=200 mm	Jímka čidla
20	1	DP 1150x5350 3/4"	Dvojité plášť - bez grošovania
21	1	DP 1250x5350 3/4"	Dvojité plášť - bez grošovania
22	4	Nipel 3/4"	Závitový návarok
23	4	26,9x2/90°	Koleno 90°

Kreslil	Kontroloval	Schválil	Datum	Datum	
	Víno Mrva & Stanko, a.s.		NÁDRŽ K 6000 lt. NA VYMRAZOVANIE		
			Kusy	List	
			1	3 / 3	