



- ULOŽENÍ POD NEZPEVNĚNOU PLOCHOU (ZELENÁ PLOCHA - TRÁVNÍK)

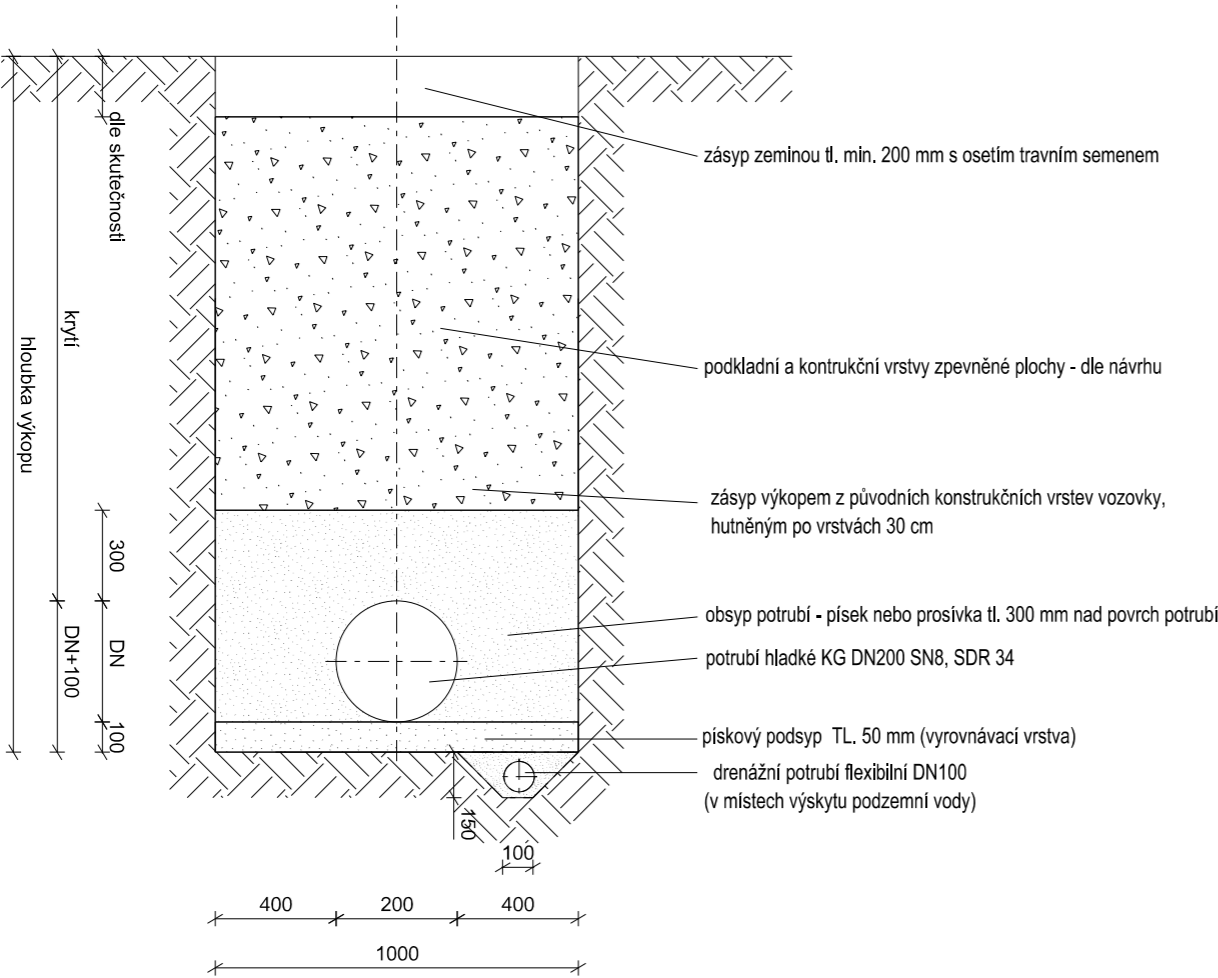


- ULOŽENÍ POD ZPEVNĚNOU PLOCHOU (KOMUNIKACE)

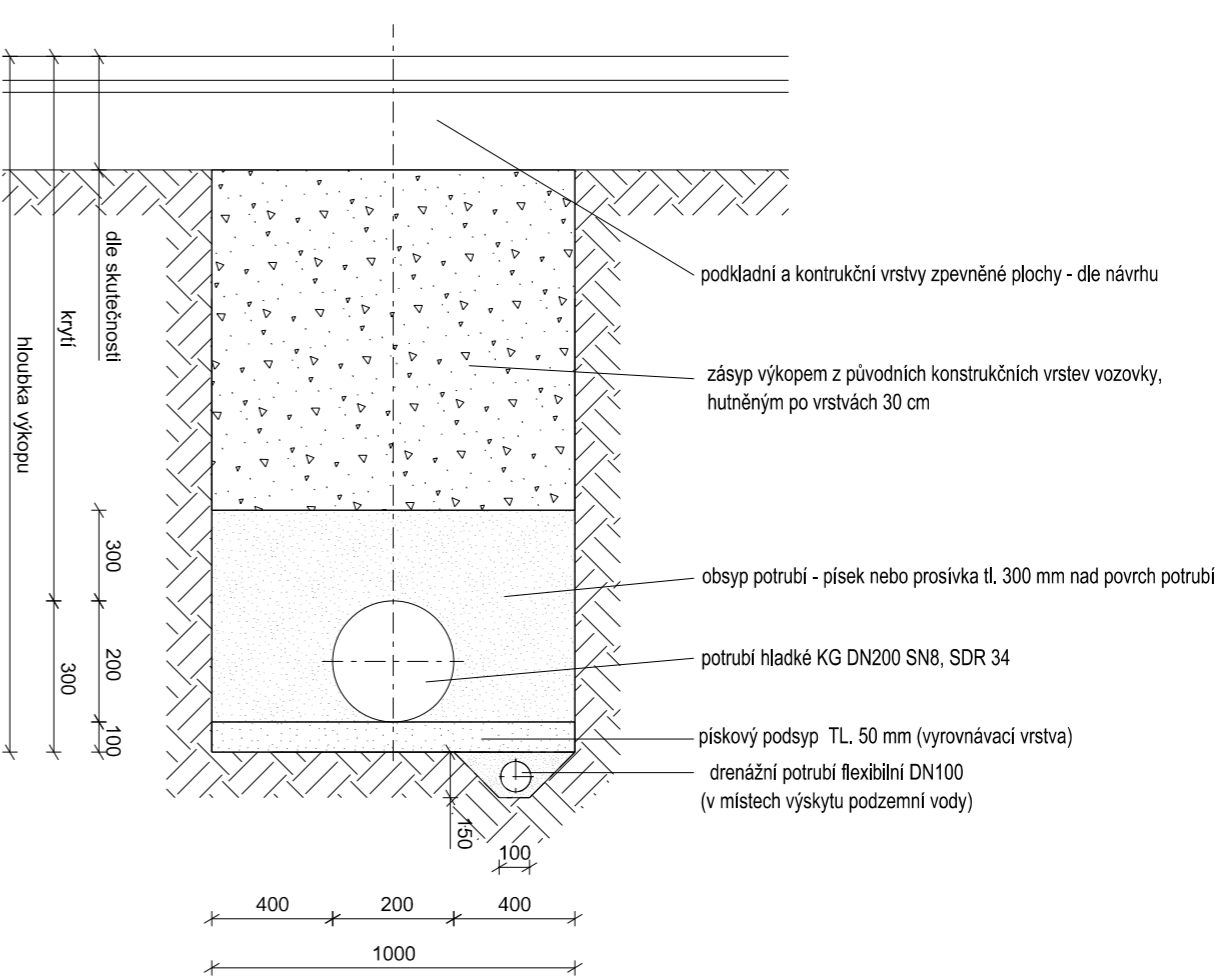

- POZNÁMKA

Minimální šíře výkopu dle ČSN EN 1610/Z1 je OD + 0,8 m. OD je vnější průměr trouby v m. Potrubí bude uloženo v nezámrné hloubce. Doporučené minimální krytí dešťové kanalizace pod vozovkou je dle ČSN 736005/Z4 1,8 m. Krytí kanalizace je možné přizpůsobit místním podmínkám a hloubce uložení stávající dešťové kanalizace, na kterou bude provedeno napojení.

Zodpov. projektant:	IČO:	Vypracoval:	Kontroloval:	 <div>TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. Nemocniční 53, 787 01 Šumperk tel.: 583 214 360 E-mail: info@terra-pu.cz</div>	
Ing. Filip Brtna	63320819	Ing. Filip Brtna	Milan Hübl		
Okres:	Olomouc	Obec:	Šternberk		
Investor:	Město Šternberk, Horní nám. 78/16, 785 01 Šternberk				
Akce:				Formát:	2 A4
Komunikace Sadová, Svatoplukova, Lomená - projektová dokumentace				Datum:	10/2020
				Účel:	DUR+DSP
				Číslo zak.:	27/2020
				Výšk. systém:	b. p. v.
Vzorový řez uložení potrubí				Měřítko	Č.výkresu
				1:25	D.1.3.4.2.2.