



SSE - DISTRIBÚCIA

Vážený zákazník
DAQE Slovakia s.r.o.
Univerzitná 8498/25
010 01 Žilina

Zo dňa
25.10.2016

Naša značka
4600029453

Vybavuje
Jurkech / 0850 166 007

Žilina
09.11.2016

Vec: Vyjadrenie pre územné rozhodnutie, Vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s.


Stavba/lokalita : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, SO 101 úsek 1, úsek 2, úsek 3: úsek – Nosická Priehrada – Považská Bystrica, žel. stanica / v k.ú. Nosice, Milochov
Stavebník/žiadateľ : Trenčiansky samosprávny kraj / DAQE Slovakia s.r.o.

K Vašej požiadavke zo dňa 25.10.2016 si Vám dovoľujeme predložiť nasledovné stanovisko:

- 1. Samotná stavba nezasahuje do ochranných pásiem energetických zariadení.** V predmetnej lokalite katastra Milochov, Nosice, KN v zmysle situácia z projektu úsek1, úsek2, úsek3 sa **okrajovo nachádzajú** nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body vo vlastníctve SSE-D, a.s., podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia vo vlastníctve tretích osôb. Zakreslenú orientačnú trasu našich vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. (červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné)
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (**VN** vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu **10.metrov**, **NN** vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu **1.meter**, **VN a NN** zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu **prevadzkovatel@sse-d.sk** vytýči určený pracovník SSE-D.
5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na **stredisku Údržby Beluša II.**
6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať zástupcu SSE - D z **príslušného strediska Údržby** na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
7. V súbahu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. **1 meter** na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
8. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.
9. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).
- 10. Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzať našu značku, resp. fotokópiu tohto vyjadrenia.**

- - - - - : jestvujúce vzdušné 22 kV vedenie
- - - - - : jestvujúce podzemné 22 kV vedenie
- - - - - : jestvujúce vzdušné NN vedenie
- - - - - : jestvujúce podzemné NN vedenie
- - - - - : jestvujúce vzdušné 110 kV vedenie

Tento materiál je duševným majetkom SSE- D, a.s.
Žiadna časť tohto materiálu nesmie byť reprodukováná, alebo použitá bez jeho písomného povolenia.
Trasy vedení sú iba informatívne a pred začatím výkopových prác musíte požiadať o ich vytýčenie.

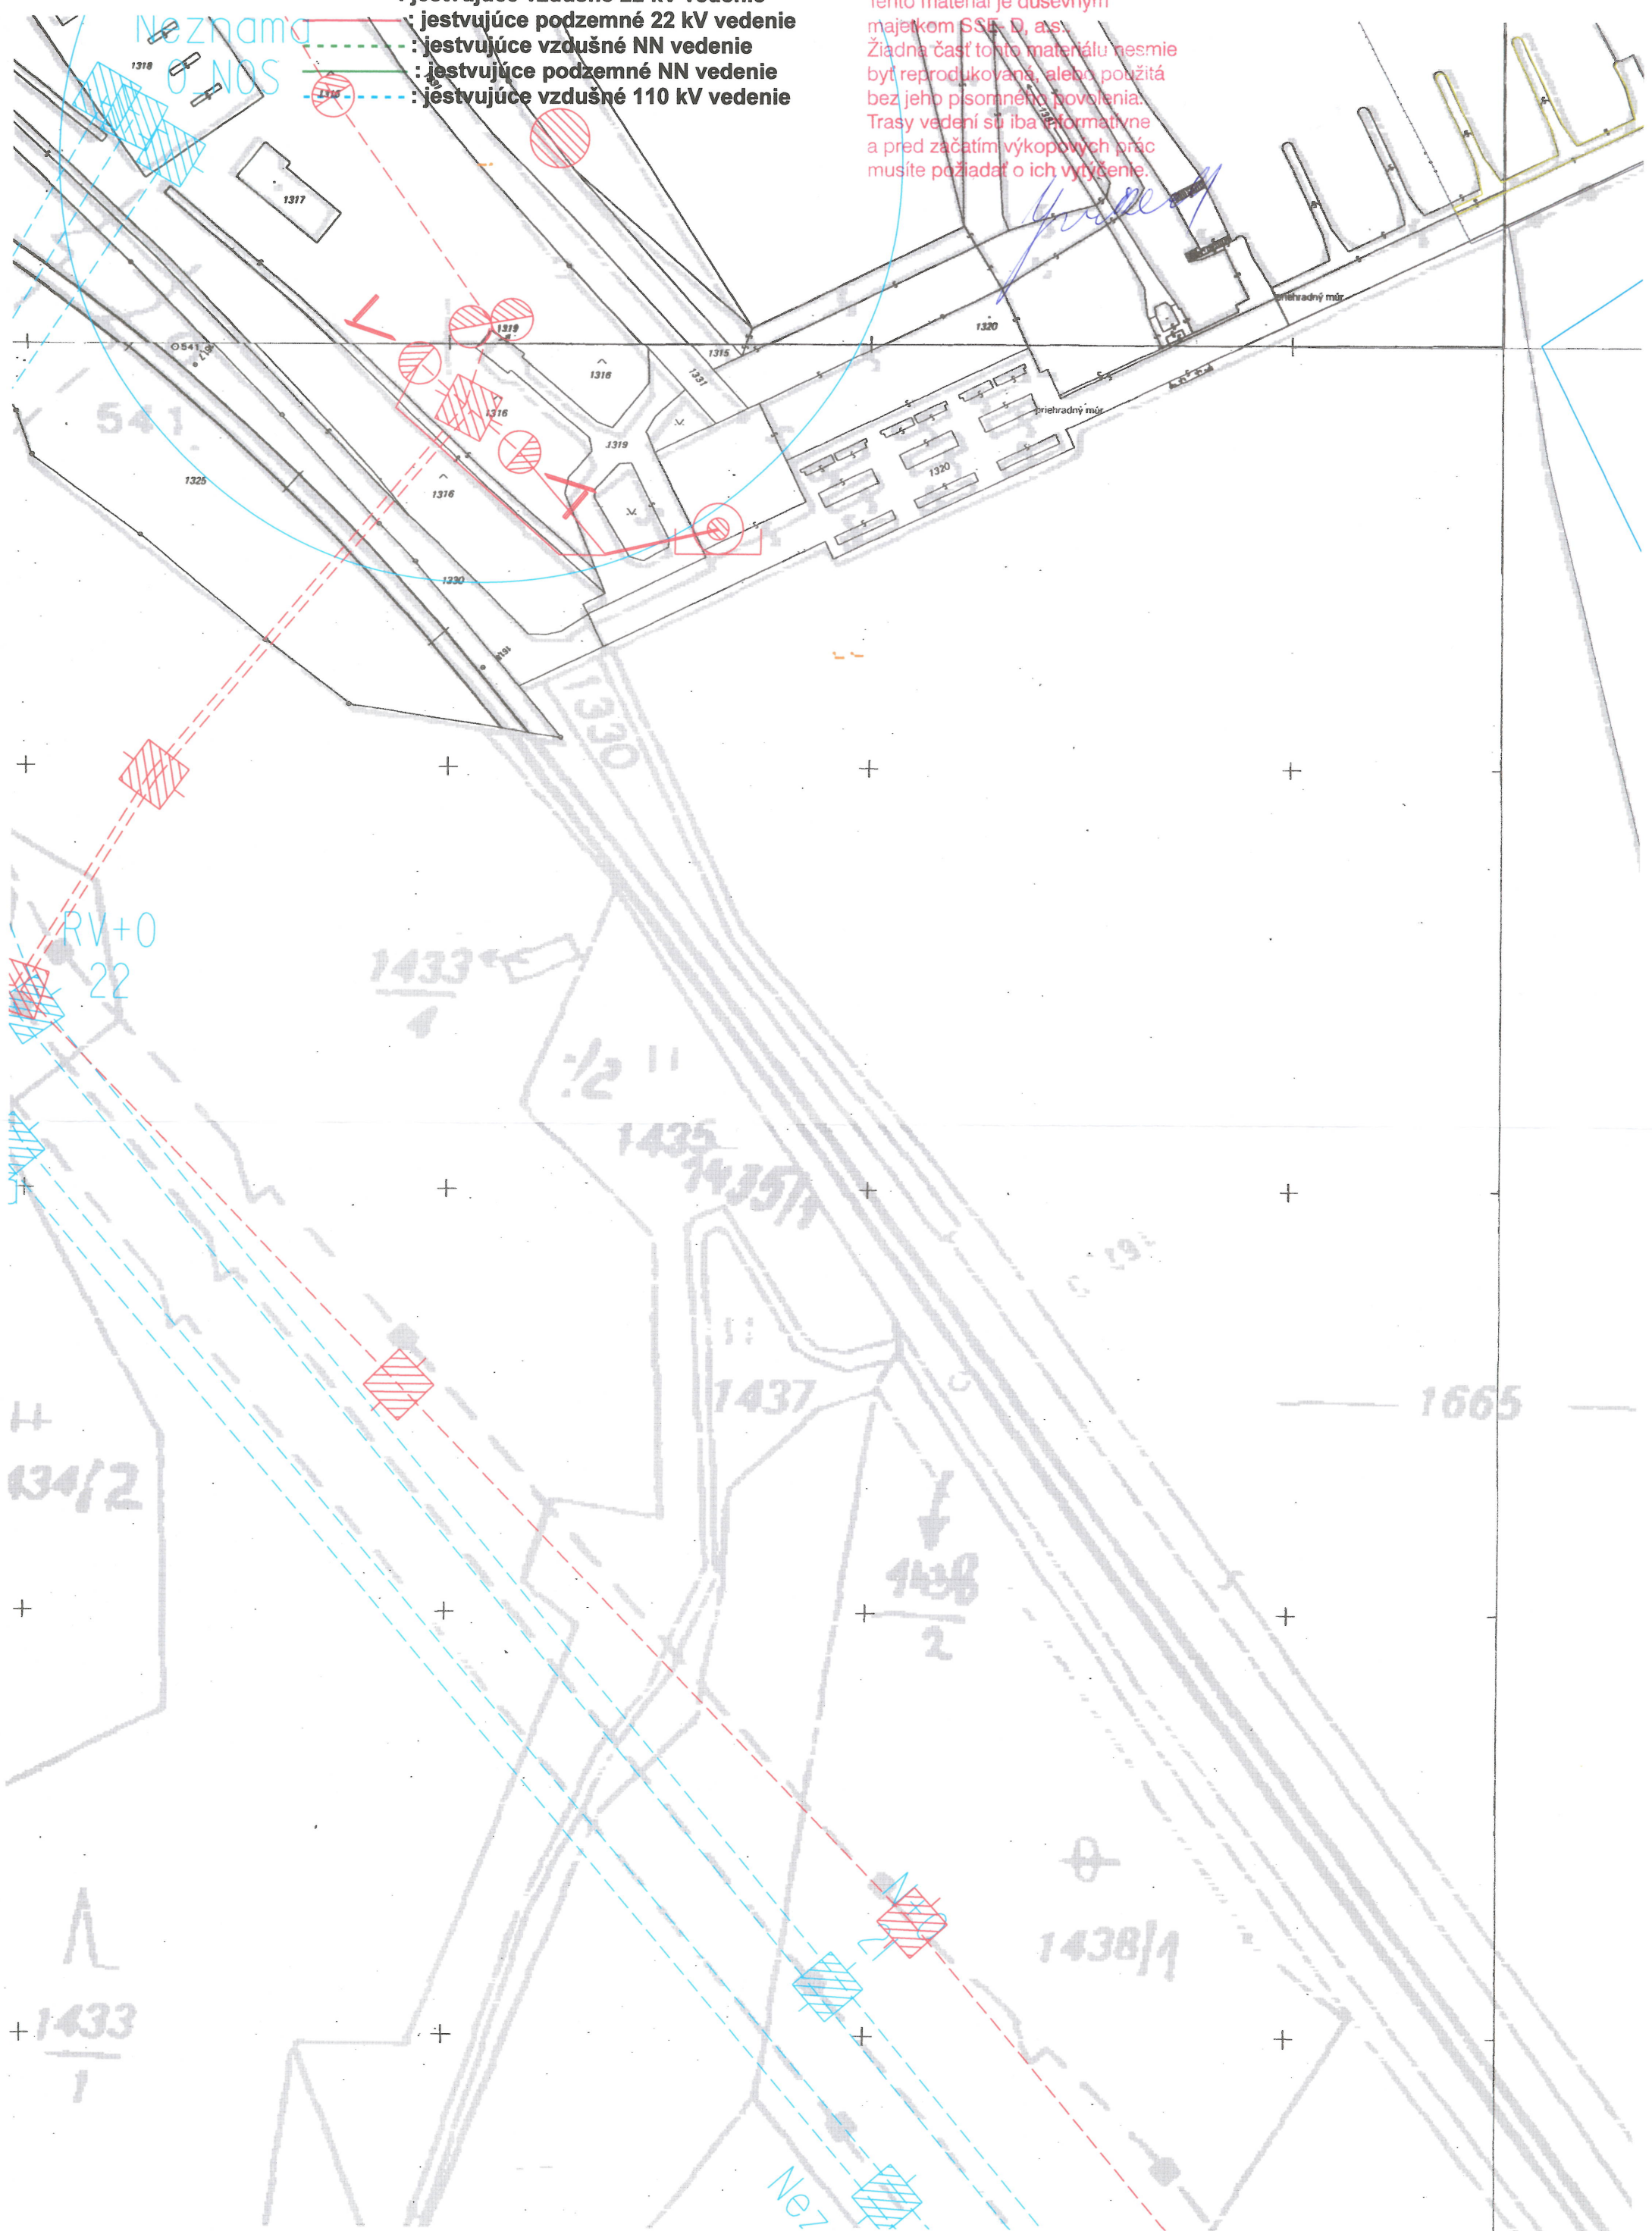


Legenda:

----- : jestvujúce vzdušné 22 kV vedenie

Tento materiál je duševným
majetkom SSE- D, a.s..
Žiadna časť tohto materiálu nesmie
byť reprodukováaná, alebo použitá
bez jeho písomného povolenia.
Trasy vedení sú iba informatívne
a pred začatím výkopových prác
musíte požiadať o ich vytýčenie.

USEK 2

[Signature]

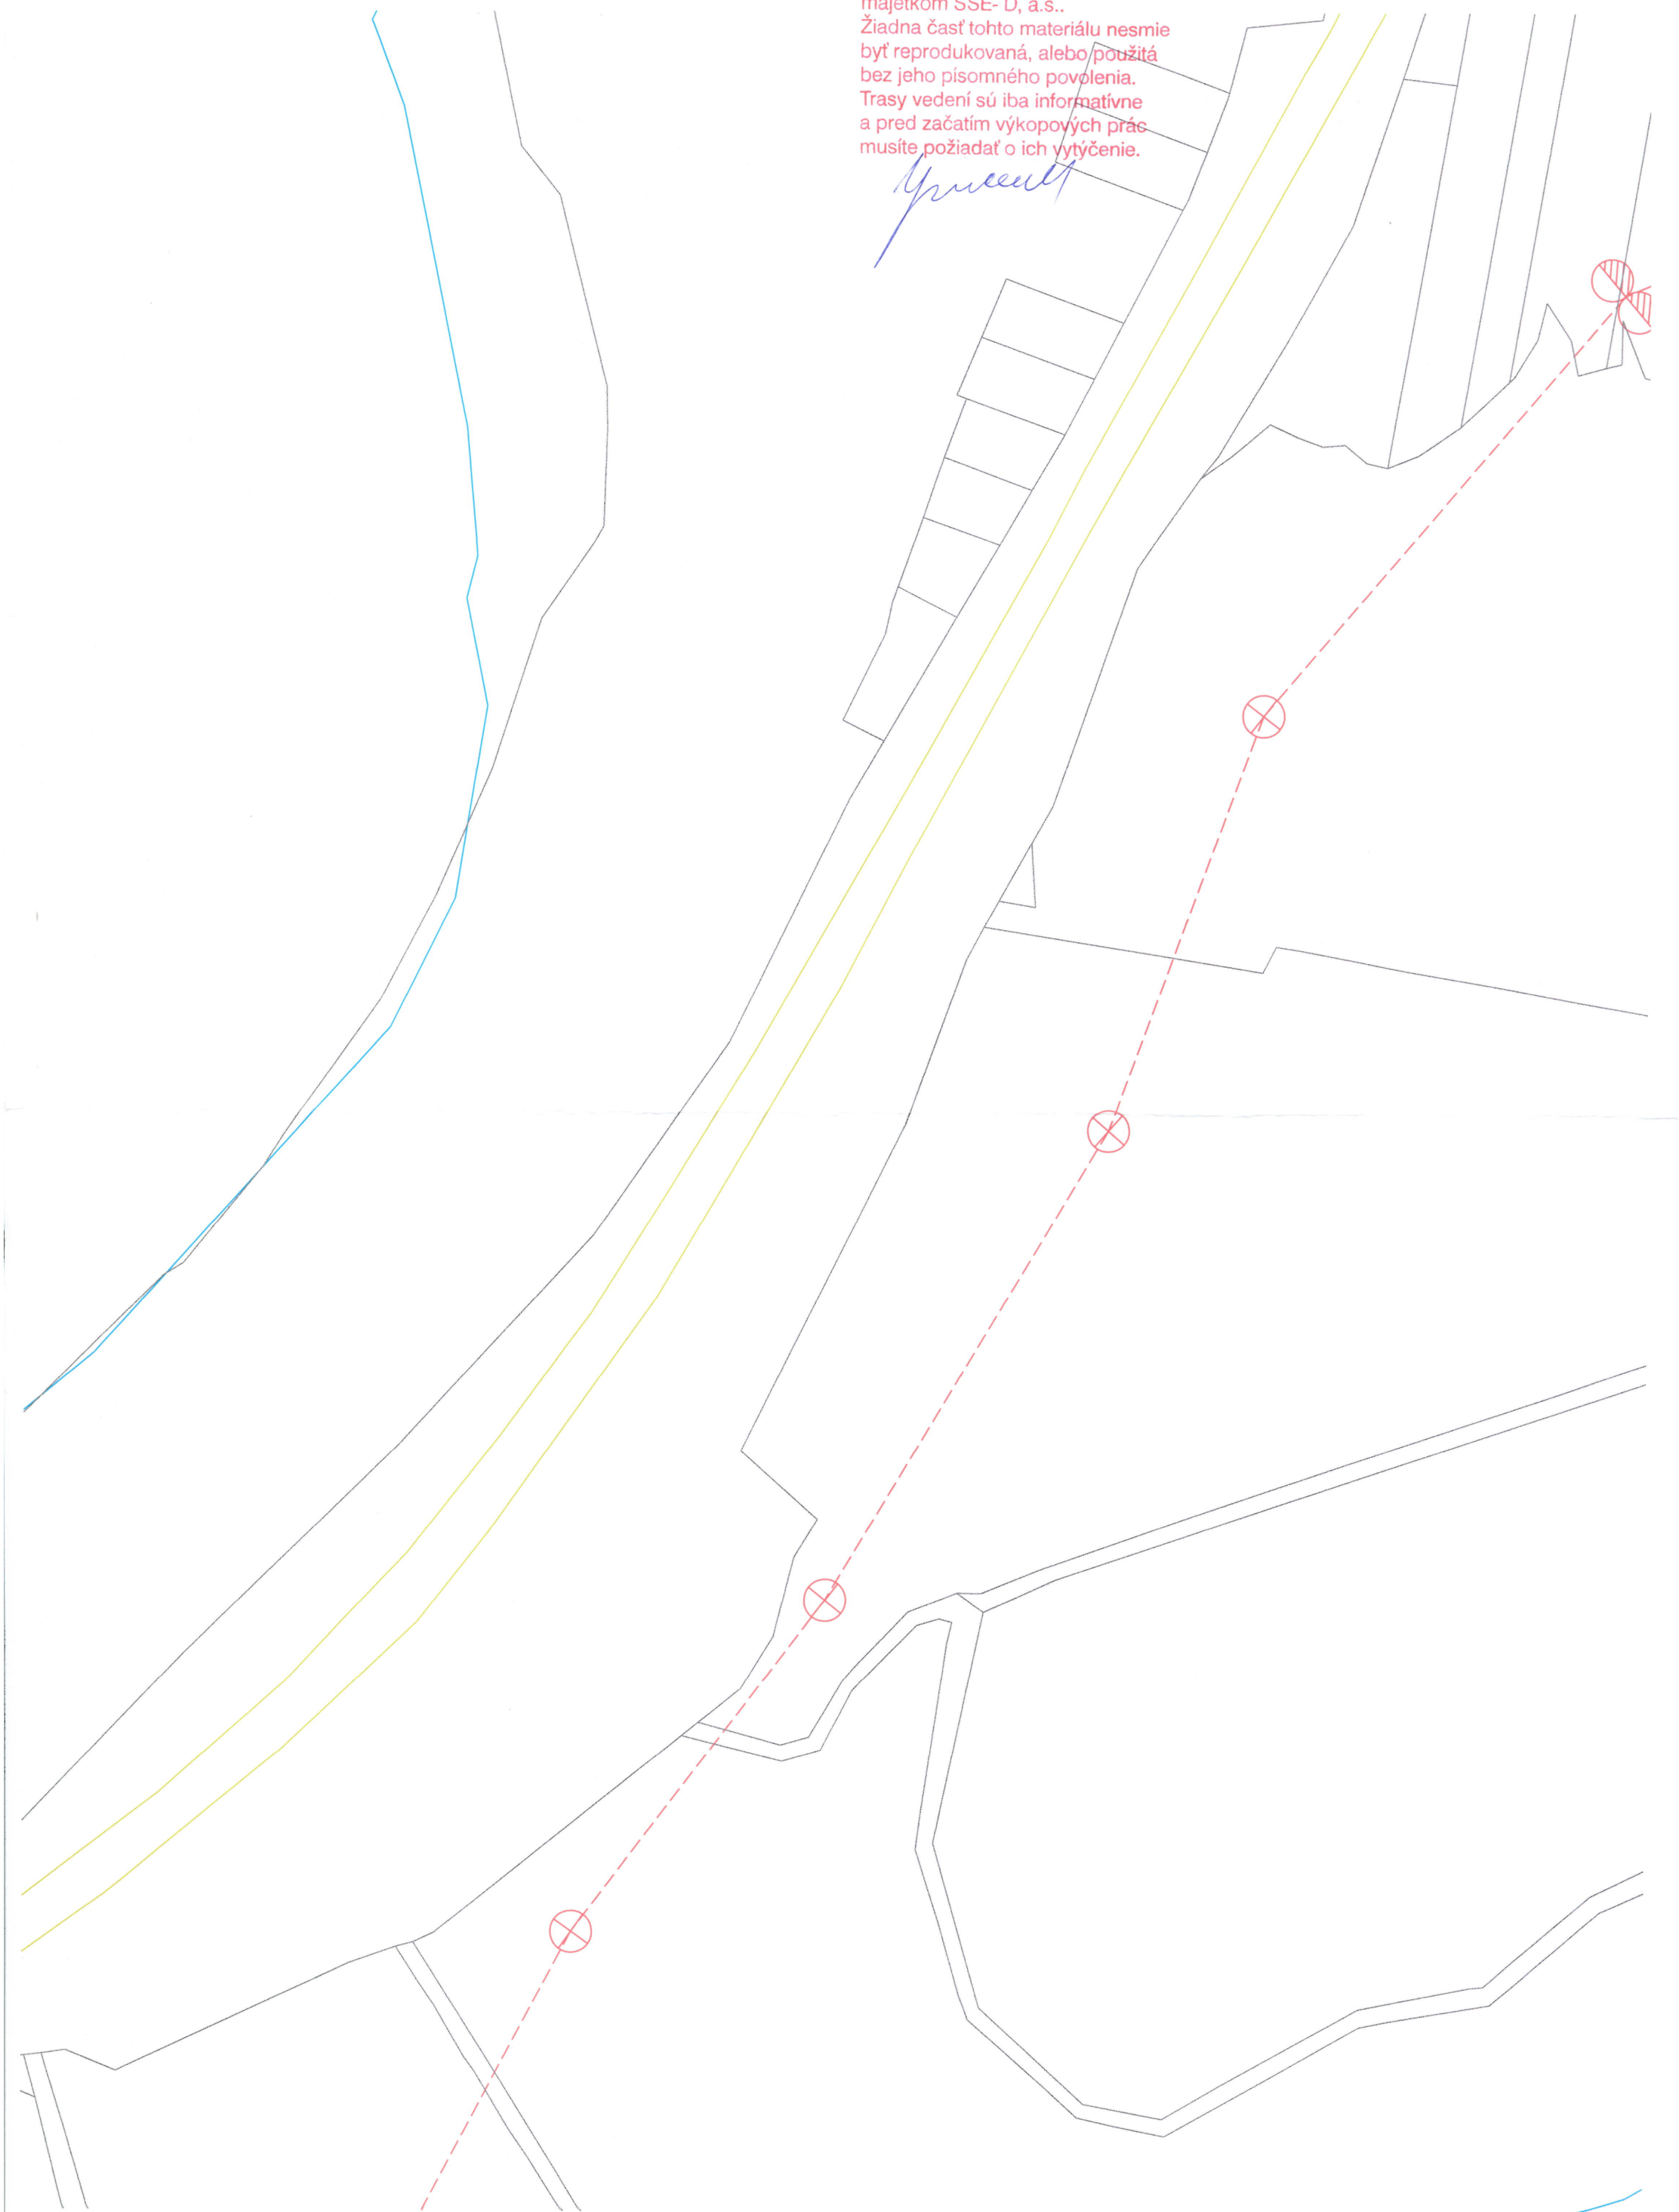

USEK 3

- Tento materiál je duševným majetkom SSE- D, a.s..
Žiadna časť tohto materiálu nesmie byť reprodukovaná, alebo použitá bez jeho písomného povolenia.
Trasy vedení sú iba informatívne a pred začatím výkopových prác musíte požiadať o ich vytyčenie.

Tento materiál je duševným majetkom SSE- D, a.s..
Žiadna časť tohto materiálu nesmie byť reprodukováaná, alebo použitá bez jeho písomného povolenia.
Trasy vedení sú iba informatívne a pred začatím výkopových prác musíte požiadať o ich vytyčenie.

Yusuf

