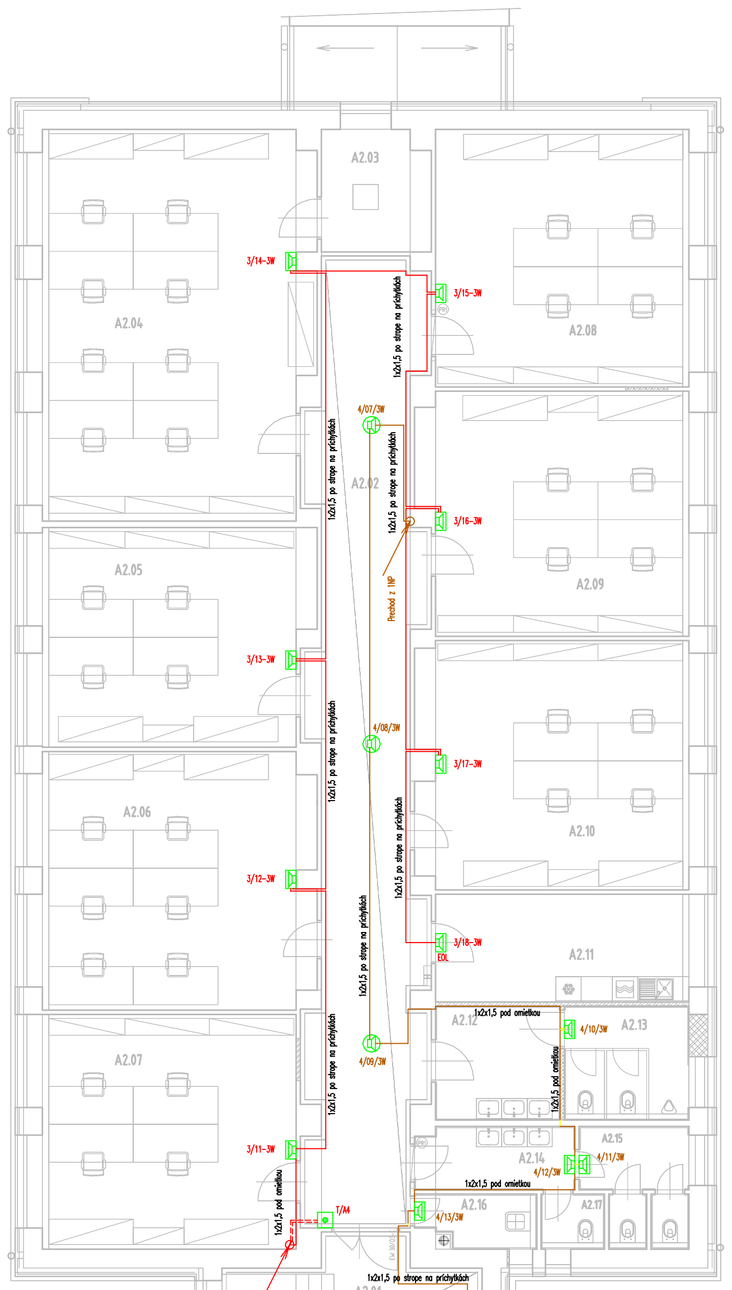

LEGENDA

- HSP — Ústredňa HSP
- Záložný akumulátor
- Nástenný reproduktor
- Stropný reproduktor
- Manuálny-tlačidlový hlásič požiaru
- Stanica hlásateľa B tlačidiel
- Kabeláž ovládacie tlačítka 1x2x0,8
- Kabeláž reproduktorové linky

Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa STN 33 2000-4-41

Ochrana pred úrazom el.prúdom v normálnej prevádzke:
- ochrana izolovaním živých častí
- ochrana zábranami alebo krytmi
- ochrana malým napätím SELV

Ochrana pred úrazom el.prúdom pri poruche:
- ochrana samočinným odpojením napájania v sieti TNS
- ochrana malým napätím SELV

Prostredie: 3.1.1. – základné

SYSTÉM:

230V AC 50Hz napájanie ústredne
2 AC 100V 50Hz–16kHz – reproduktorový rozvod HSP

ČÍSLOVANIE:

HSP 1/3/3W číslo linky/poradie reproduktora/odbočka reproduktora

POZNÁMKA

- KABELÁŽ – REPRODUKTOROVÉ LINKY č.1 – 2x2,5 B2ca(s1,d0,a1) E30
  KABELÁŽ – REPRODUKTOROVÝCH LINIEK č.2 až č.6 – 2x1,5 B2ca(s1,d0,a1) E30
  KABELÁŽ – OVLÁDACIE TLAČÍTKA 1x2x0,8 B2ca(s1,d1,a1).
- LINKY VIESŤ POD OMIETKOU V OCHR. FLEX. TRUBKÁCH, V LIŠTÁCH, V PRIESTOROCH S SDK PODHLADOM NA PRÍCHYTKÁCH PO STROPE.
- TRASA PRE TLAČÍTKA – BEZ POŽIARNEJ ODOLNOSTI, V PODHLADE NA PRÍCHYTKÁCH, PO STENÁCH POD OMIETKOU.
- TRASY REPRODUKTOROVÝCH LINIEK MUSIA BYŤ VYHOTOVENÉ S POŽADOVANOU POŽIARNOU ODOLNOSŤOU. V SÚLADE S STN EN 54-16, JE STANOVENÁ NA DVOJNÁSOBOK ČASU EVAKUÁCIE, NAJMENEJ VŠAK 30 MIN.
- TLAČÍTKA V KLUDOVOM STAVE KONTAKTY NC. VŠETKY KONTAKTY TLAČIDIEL ZAPOJIŤ DO SÉRIE. MONT. VÝŠKA cca 1500mm.
- REPRODUKTORY SKRINKOVÉ INŠTALOVAŤ NA STENY – MONT.VÝŠKA SKRINKY POD STROP.
- REPRODUKTORY STROPNÉ MONTOVAŤ DO SDK V KOORDINÁCII SO SVIETIDLAMI A VZT.
- V SUTERÉNE KABELÁŽ PRIZNANÁ PO POVRCHU NA PRÍCHYTKÁCH

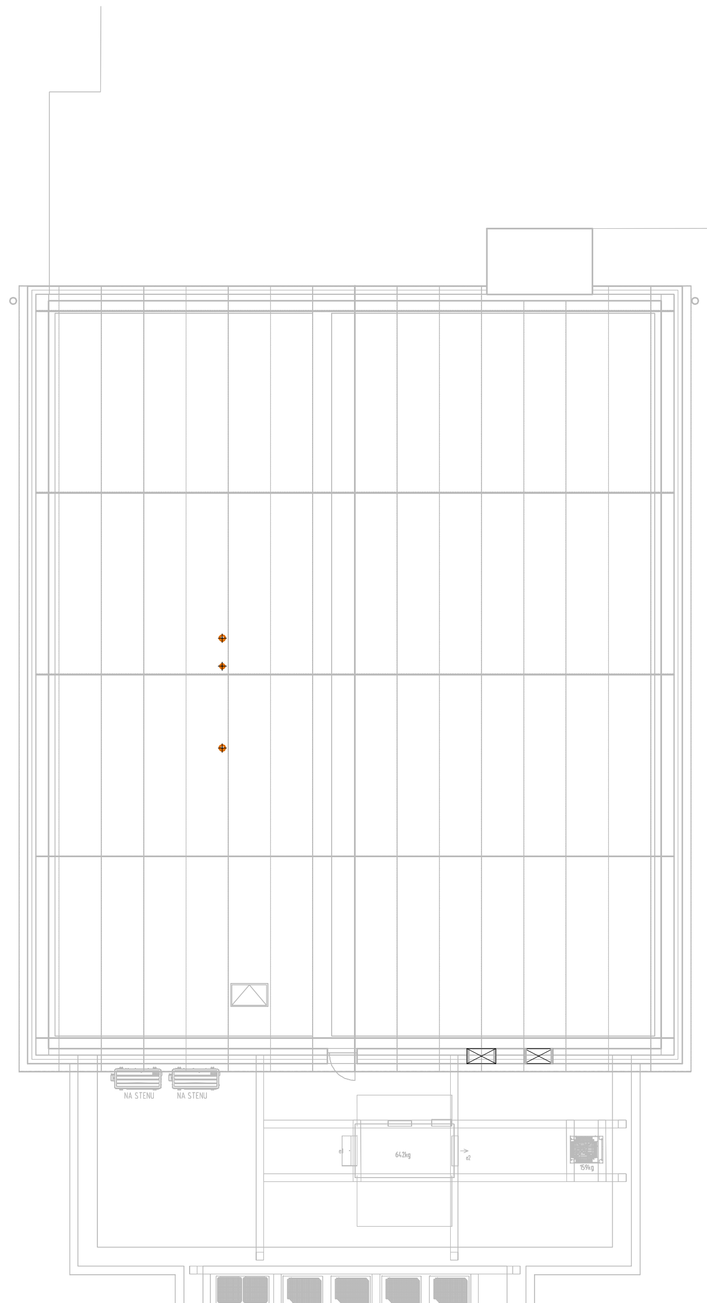

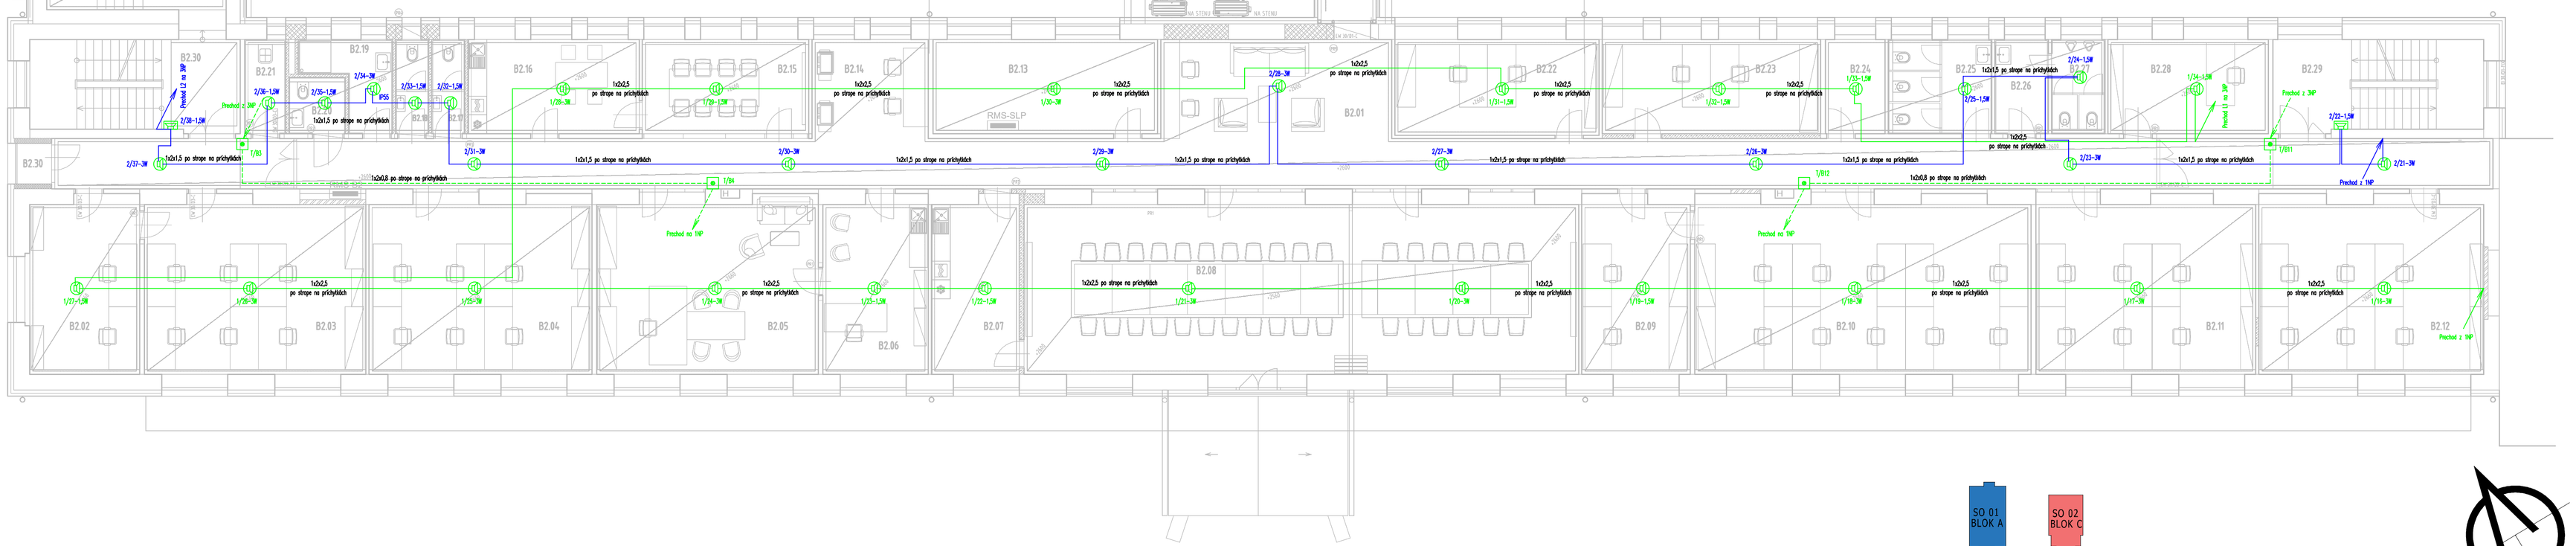

LEGENDA MIESTNOSTI:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		
			DRUH PODLAHY	STENY	STROP
			SO 01 BLOK A		
A2.01	SCHODISKO	21,8	KAMEŇ – POLYURETÁN.	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
A2.02	CHODBA	57,5	POLYURETÁN. PODL.	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
A2.03	SKLAD	7,3	POLYURETÁN. PODL.	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK PODHĽAD P.
A2.04	KANCELÁRIA	58,1	KOBEREC	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK PODHĽAD P.
A2.05	KANCELÁRIA	32,4	KOBEREC	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK PODHĽAD P.
A2.06	KANCELÁRIA	39,1	KOBEREC	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK PODHĽAD P.
A2.07	KANCELÁRIA	33,3	KOBEREC	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK PODHĽAD P.
A2.08	KANCELÁRIA	36,8	KOBEREC	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK PODHĽAD P.
A2.09	KANCELÁRIA	36,0	KOBEREC	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK PODHĽAD P.
A2.10	KANCELÁRIA	37,7	KOBEREC	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK PODHĽAD P.
A2.11	KUCHYNKA	15,3	POLYURETÁN. PODL.	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK PODHĽAD P.
A2.12	PREDSIEŇ WC	7,9	POLYURETÁN. PODL.	KERAMICKÝ OBKL.	SDK PODHĽAD P.
A2.13	WC ŽENY	7,9	POLYURETÁN. PODL.	KERAMICKÝ OBKL.	SDK PODHĽAD P.
A2.14	PREDSIEŇ WC	5,6	POLYURETÁN. PODL.	KERAMICKÝ OBKL.	SDK PODHĽAD P.
A2.15	WC MUŽI	6,2	POLYURETÁN. PODL.	KERAMICKÝ OBKL.	SDK PODHĽAD P.
A2.16	MIESTNOSŤ PRE UPR.	3,4	POLYURETÁN. PODL.	KER. OB. v.1200	SDK PODHĽAD P.
A2.17	WC ŽENY	2,0	POLYURETÁN. PODL.	KER. OB. v.1200	SDK PODHĽAD P.
			SO 02 BLOK B		
B2.01	CHODBA	14,7	POLYURETÁN. PODL.	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.02	KANCELÁRIA	19,6	KOBEREC	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.03	KANCELÁRIA	39,5	KOBEREC	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.04	KANCELÁRIA	39,9	KOBEREC	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.05	KANCELÁRIA VEDÚCI P.	39,6	KOBEREC	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.06	SEKRETARIÁT	18,8	KOBEREC	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.07	KUCHYNKA	15,6	POLYURETÁN. PODL.	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.08	ZASADAČKA	99,2	KOBEREC	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.09	KANCELÁRIA	19,4	KOBEREC	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.10	KANCELÁRIA	60,1	KOBEREC	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.11	KANCELÁRIA	39,4	KOBEREC	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.12	KANCELÁRIA	40,1	KOBEREC	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.13	SERVEROVŇA	21,5	ANTISTATICKÁ PODLAHA	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.14	TLAČIAREŇ	11,7	POLYURETÁN. PODL.	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.15	ZASADAČKA	15,9	KOBEREC	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.16	KUCHYNKA	16,4	POLYURETÁN. PODL.	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.17	WC ŽENY	3,2	POLYURETÁN. PODL.	KERAMICKÝ OBKL.	SDK PODHĽAD P.
B2.18	WC MUŽI	3,2	POLYURETÁN. PODL.	KERAMICKÝ OBKL.	SDK PODHĽAD P.
B2.19	SPRCHA	6,1	POLYURETÁN. PODL.	KERAMICKÝ OBKL.	SDK PODHĽAD P.
B2.20	WC INVALIDY	3,2	POLYURETÁN. PODL.	KERAMICKÝ OBKL.	SDK PODHĽAD P.
B2.21	MIESTNOSŤ PRE UPR.	3,9	POLYURETÁN. PODL.	KER. OB. v.1200	SDK PODHĽAD P.
B2.22	KANCELÁRIA	19,8	KOBEREC	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.23	KANCELÁRIA	20,9	KOBEREC	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.24	SKLAD	5,7	POLYURETÁN. PODL.	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.25	WC ŽENY	9,3	POLYURETÁN. PODL.	KERAMICKÝ OBKL.	SDK KAZETOVÝ
B2.26	PREDSIEŇ WC	5,1	POLYURETÁN. PODL.	KERAMICKÝ OBKL.	SDK KAZETOVÝ
B2.27	WC MUŽI	4,9	POLYURETÁN. PODL.	KERAMICKÝ OBKL.	SDK KAZETOVÝ
B2.28	KANCELÁRIA	15,3	KOBEREC	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B2.29	SCHODISKO	19,1	KAMEŇ – POLYURETÁN.	VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
B2.30	SCHODISKO	19,1	KAMEŇ – POLYURETÁN.	VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
B2.31	LOŽĎA	1,6	KERAMICKÁ DL. R11	P16 FASÁDNA OM.	FASÁDNA OM.
	SPOLU	1019,900			



0,000 = 399,600 m.n.m



PEČIATKA:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. JÁN HLINA	HLINA s.r.o. Všetky zobrazenia právnických osôb
	KONTROLOVAL:	ING. LUMÍR PELIKÁN	
	VYPRACOVAL:	ING. PELIKÁN LUMÍR	
	STAVEBNÍK: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica		FORMÁT 10xA4
	Rekonštrukcia administratívnej budovy Komenského ulica - úrad BBSK		DÁTUM 12/2023
	STAVBA: k.ú. Banská Bystrica, p.č. 837/12, p.č. KNC - 1909/1		STUPEŇ DSP/DRS
	PROFESIA: E10 - HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU		MIERKA 1:100
	NÁZOV VÝKRESU: PÔDORYS 2.NP - HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU		Č. VÝKRESU 03