


ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	PROVEDL


VEDOUCÍ ÚKOLU:	NAVRHOVAL:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	 PASSIVE ARCHITECTURE <i>Prémysla Otakara II. 2476, Uherský Brod 688 01 tel.: +420 774 951 722, mail: betak@passarch.cz</i>	
ING. M. BĚŤÁK	ING. J. MATĚJÍČEK	ING. J. MATĚJÍČEK	ING. M. BĚŤÁK		
INVESTOR: Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod					
NÁZEV AKCE: MŠ SV. ČECHA - REKONSTRUKCE KOTELNY MĚŘENÍ A REGULACE				JMÉNO SOUBORU:	-
				MÍSTO STAVBY:	Uherský Brod
				POČET A4:	7x A4
				STUPEŇ:	PPS
				DATUM:	12/2018
NÁZEV VÝKRESU:				MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
ROZVADĚČ RK 1				-	05

L1-0

L1, L2, L3

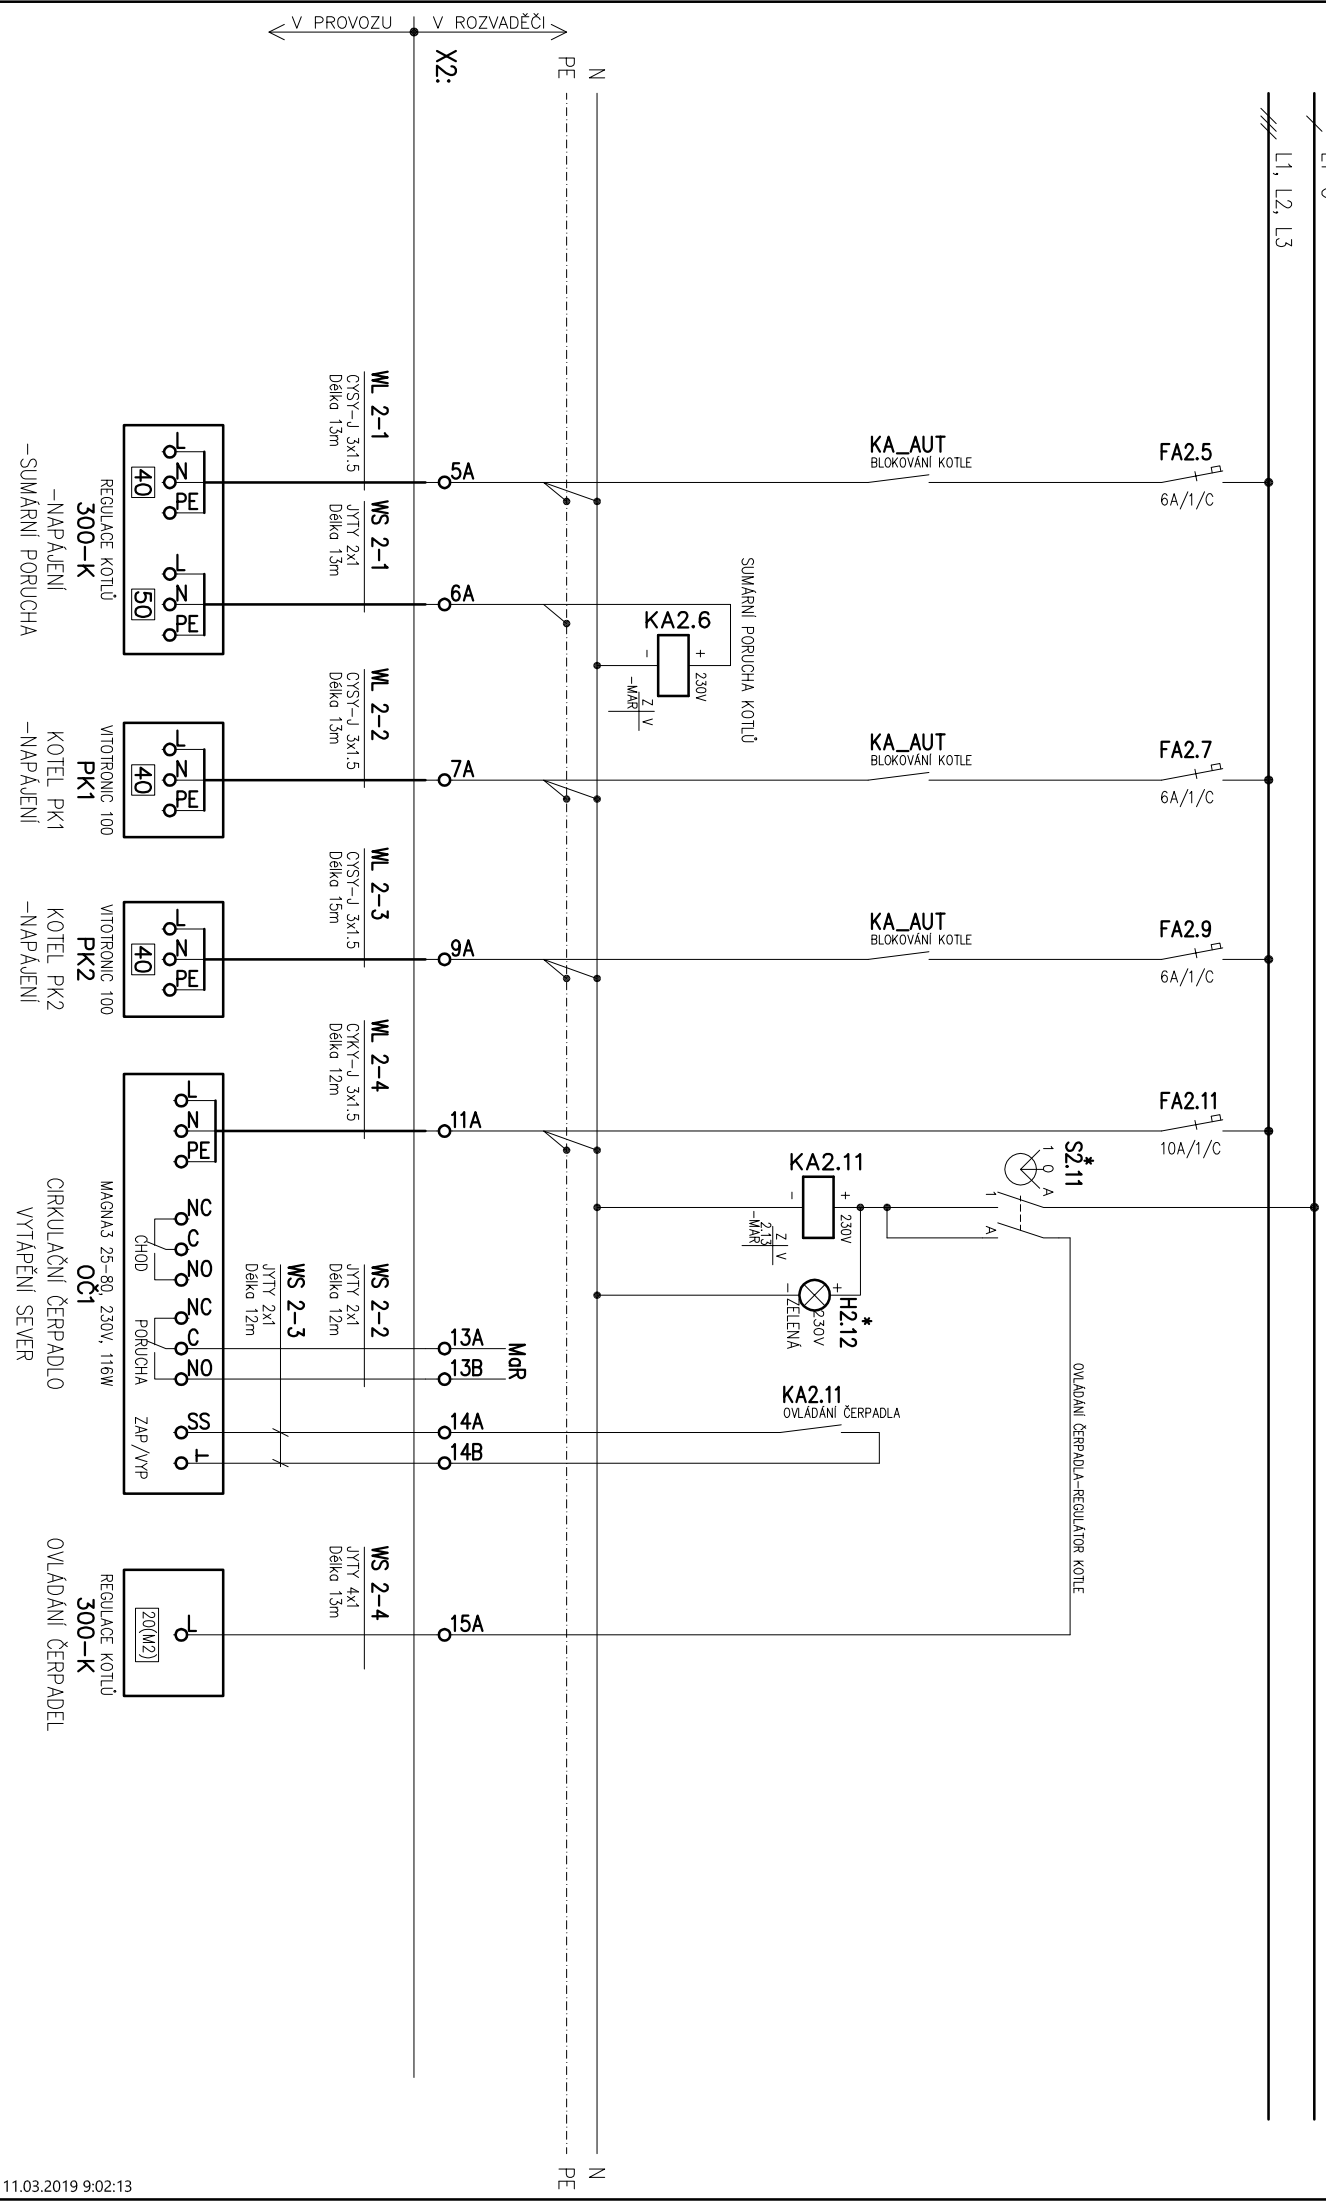


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

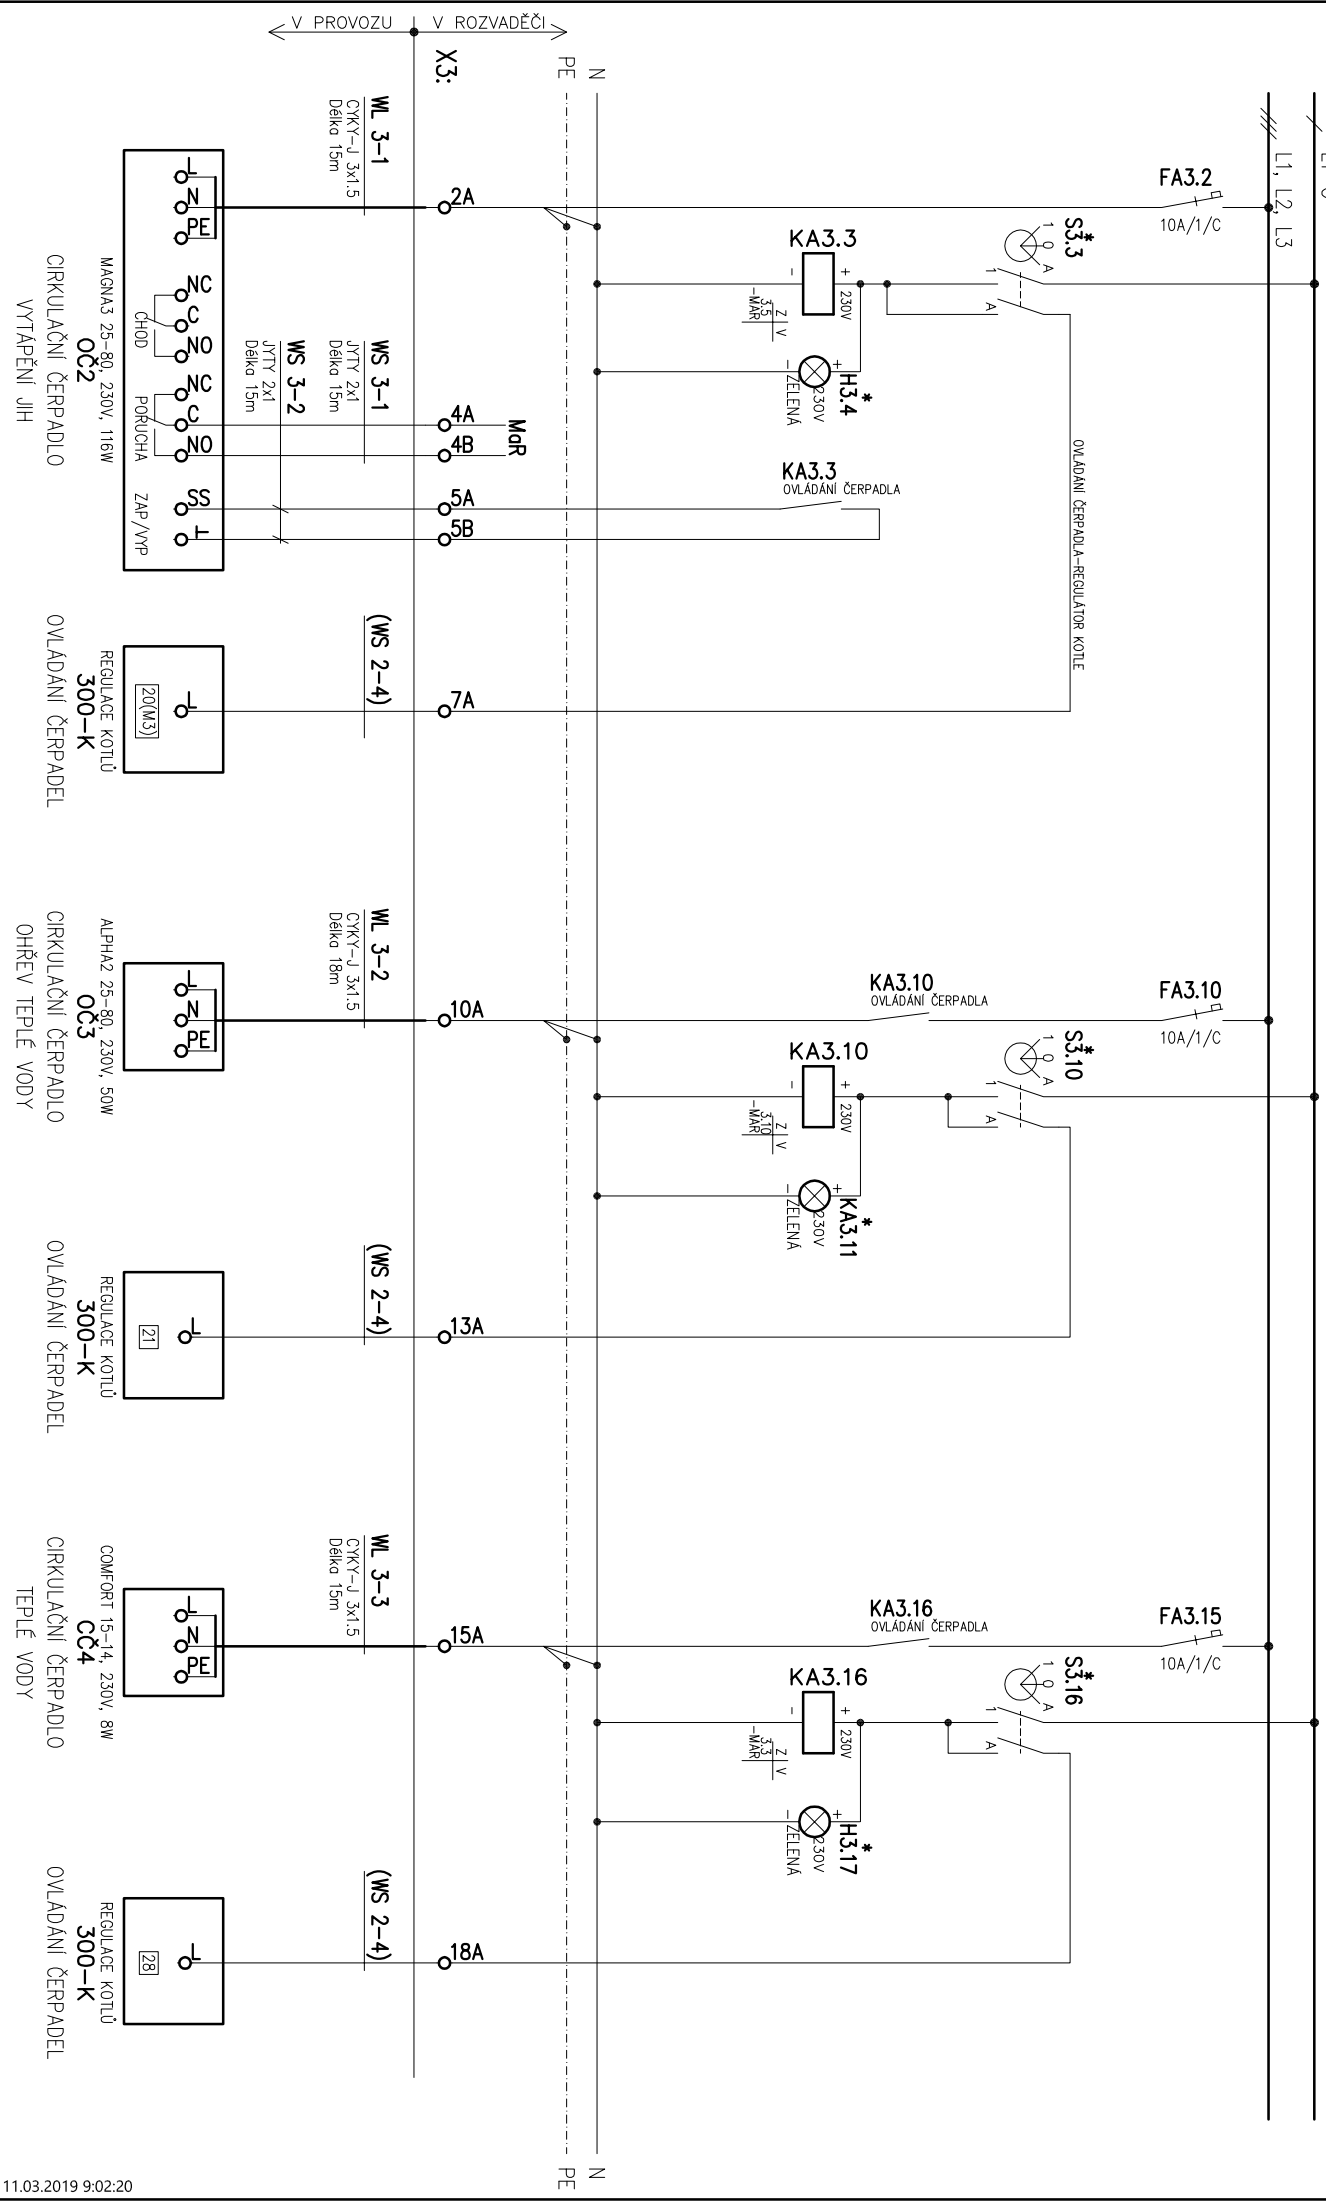

Datum: 12/2018	Vypracoval: ING. MATĚJČEK	Vykres: RK 1	Obsah: SILNOPROUDÉ VÝVODY	Stav: Z.č.:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Změno/datum:				V.č.:																				

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

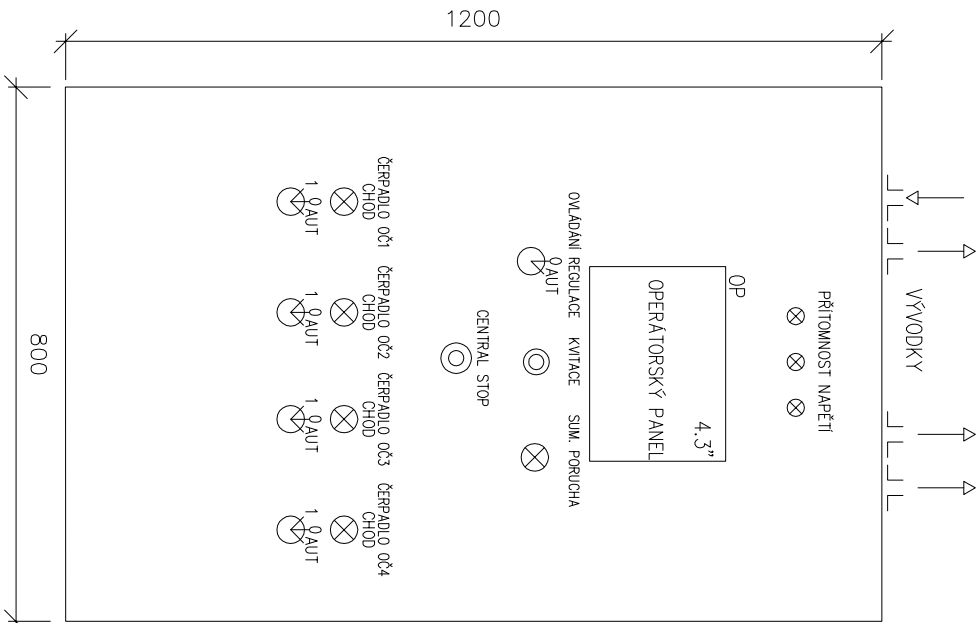

NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ RK 1

ROZMĚRY:

VÝŠKA	1200 mm
ŠÍŘKA	800 mm
HLoubKA	300 mm

OTEVÍRATELNÁ ČELNÍ DESKA

KRYTÍ IP 54

PŘÍVOD SHORA, VÝVODY NAHORU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
Datum: 12/2018					Výpracoval: ING. MATĚJČEK					Výkres: RK 1					Okruh:					Z.č.:					List:
Změno/datum:															Obsah: ČELNÍ POHLED NA ROZVADĚČ					V.č.:					