

Napäťová sústava:
1NPE ~ 50Hz 230V, TN-S
2=24V

Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím (STN 2000-4-41: 2007)
základná ochrana (priamy dotyk) podľa prílohy „A“ :

- krytmi
- izoláciou

pri poruche (nepriamy dotyk) podľa čl.413.3 a :

- ochranným uzemnením čl. 411.3.1.1
- ochranným pospájaním čl.411.3.1.2
- samočinným odpojením pri poruche čl.411.3.2 v sieti TN

doplňková ochrana

- doplnkové ochranné pospájanie čl. 415.2
- prúdovým chráničom

	POZOR ELEKTRICKÉ ZARIADENIE
	HLAVNÝ VYPINAČ
	VYPNI V NEBEZPEČENSTVE
	NEHAS VODOU ANI PENOVÝMI PRÍSTROJMI

Špecifikácia rozvádzača:


RBA-15-AS4-CAY-A1 19" rozvádzač nást. jednodielny 15U, KELINE

Rozmery 770x600x395


Prívod : zhora; Vývody : hore

Un=230V; IP40/IP20; In=10A

ČÍSLO LISTU	OBSAH	REVÍZIA						
		0	1	2	3	4	5	6
1	TITULNÝ LIST, ZOSTAVA	0						
2	PRÍVOD, OCHRANA PROTI PREPATIU	0						
3	ROZVODY	0						
4	REZERVA	0						
5	REZERVA	0						
6	REZERVA	0						
7	REZERVA	0						
8	REZERVA	0						
9	REZERVA	0						
10	REZERVA	0						

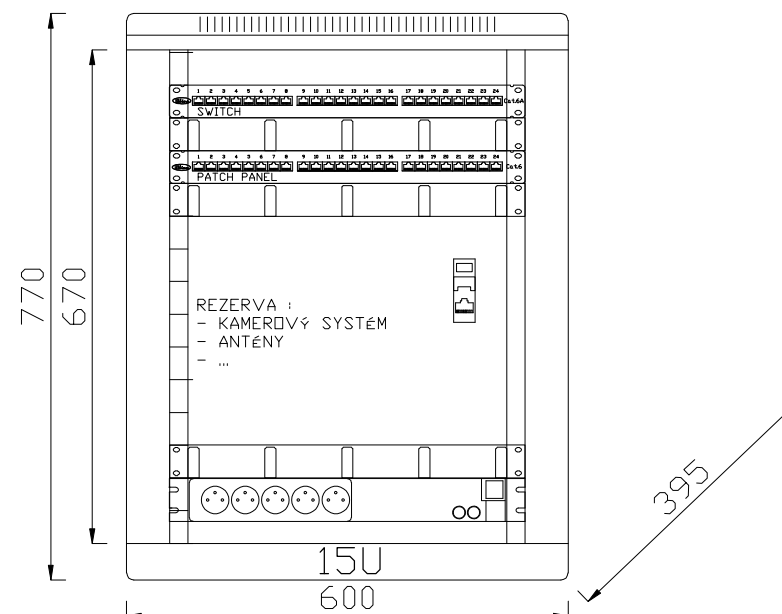

REVIZIA :	DÁTUM :	MENO :	KRESLIL :	DÁTUM:	MENO :	PROJEKT: 2017-097 ZAR.STAROSTLIVOSTI PRE DETI DO 3 ROKOV BERNOLÁKOVA 4457/1,9, MA MESTO MALACKY	NÁZOV VÝKRESU : ROZVÁDZAČ RX 1.11 KANC. RIADITELKA	LINKA : -			
REVIZIA :	DÁTUM :	MENO :	KONTROLOVAL :	DÁTUM:	MENO :			LISTOV :10	LIST : 1		
REVIZIA :	DÁTUM :	MENO :	DUEL–ELEKTROSYSTÉM,s.r.o MALACKY					ČÍSLO VÝKRESU :			
REVIZIA :	DÁTUM :	MENO :						E08_v2			
REVIZIA :	DÁTUM :	MENO :									

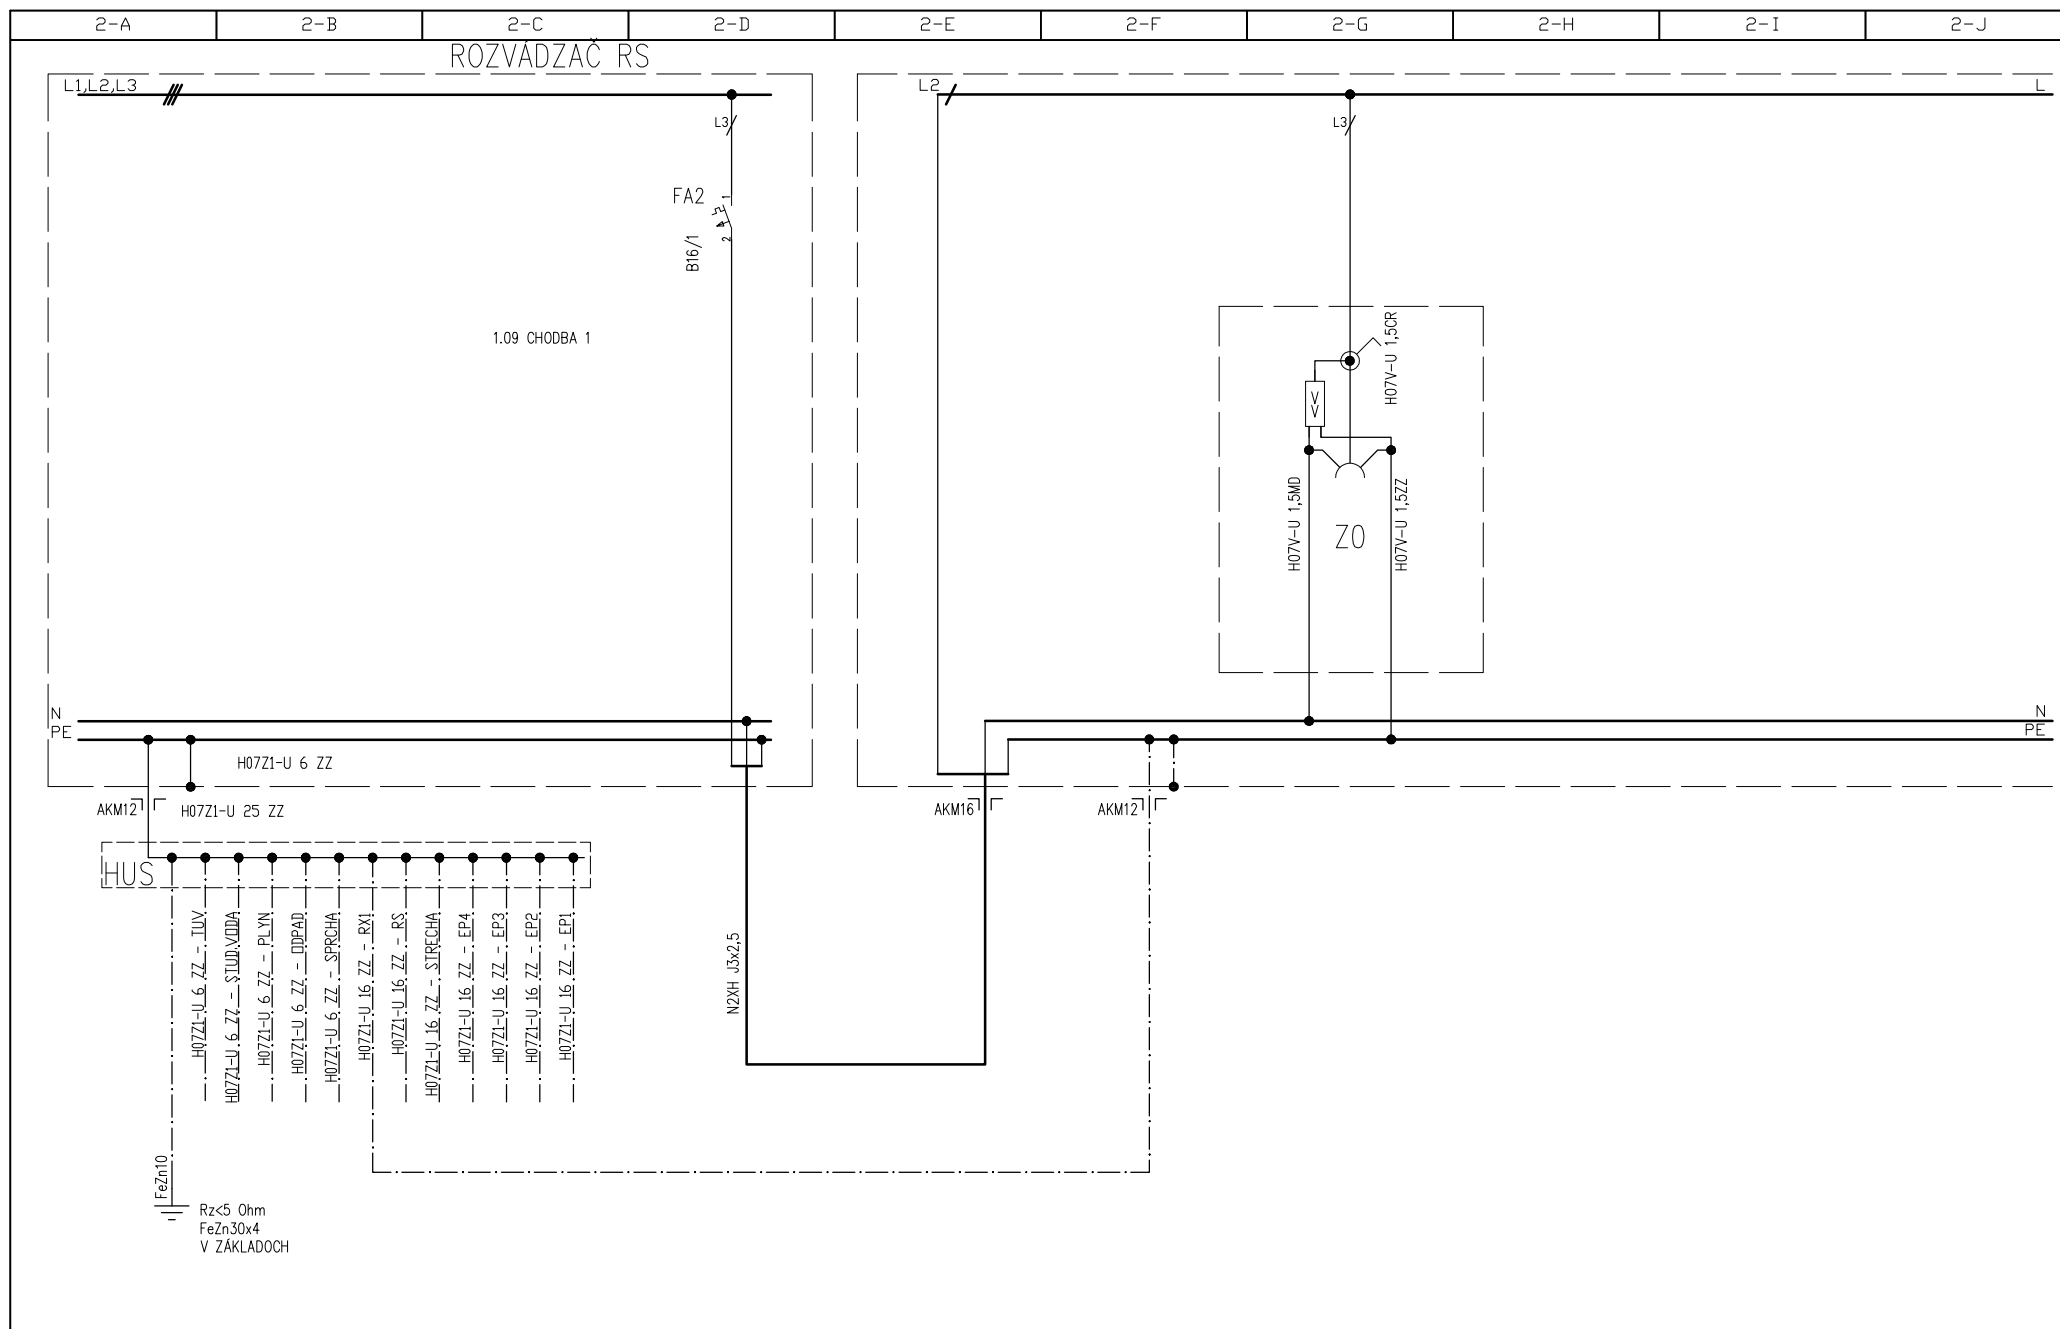

REVÍZIA :	DÁTUM :	MENO :	KRESLIL :	DÁTUM:	MENO :	PROJEKT: 2017-097 ZAR.STAROSTLIVOSTI PRE DETI DO 3 ROKOV BERNOLÁKOVA 4457/1,9, MA MESTO MALACKY	NÁZOV VÝKRESU : ROZVÁDZAČ RX 1.11 KANC. RIADITELKA	LINKA : -	
REVÍZIA :	DÁTUM :	MENO :	KONTROLOVAL :	DÁTUM:	MENO :			LISTOV :10	LIST : 2
REVÍZIA :	DÁTUM :	MENO :	DUEL-ELEKTROSYSTÉM,s.r.o MALACKY					ČÍSLO VÝKRESU :	
REVÍZIA :	DÁTUM :	MENO :						E08_v2	

