

MONTÁŽNÍ POKYNY :


- rozváděč bude osazen v prostoru skladu ve 2.NP (dle výkresu č.2)
- svodič blesk. proudů osadit co nejbližší k přívodním kabelům, prostorově oddělit vstupní a výstupní vedení - minimalizovat plochu indukční smyčky.

Rozvodnice		oceloplechová, nástěnná	800 x 1260 x 263 mm
Provedení		oceloplechová, nástěnná, b. bílá	
Krytí IP		30 / 20	
Vývody	vrchem	všechny	
	spodem	-	
Sběrnice (propojky)		Cu	
Výstražné tabulky dle ČSN ISO 3864		č. NB.3.01-01 (0101), č. NB.1.43-01 (4301), (8601)	
Jednotlivé obvody označit štítky s aktuálním popisem			
Napěťová soustava		3NPE stř.50Hz 230/400V / TN-S	
Ochrana před úrazem elektrickým proudem - při poruše		normální - autom. odpoj. od zdroje v síti TN-C-S doplněná - doplňující pospojování, proudovým chráničem 30 mA	

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZEN.

REPRODUKCE TÉTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU
ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDŘICH DIVIŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZÁNA !!!

⚡ Ing. Oldřich DIVIŠ, 671 31 Únanov č. 144, projekce, montáže, revize ⚡					
Zodpovědný projektant :	Projektant :	Stupeň :	Zak. č. :		
Ing. Oldřich DIVIŠ	Libor SEMERÁD	DPS	13 - 24		
Č. paré :	Akce :		Měřítko :		
	Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAAVY OBJEKTU JÍZDÁRNÝ: D.1.4.5. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, VČ. OCHRANY PŘED BLESKEM KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ - ROZDĚLENÍ NA ETAPY 1/2 VE VÝKAZU VÝMĚR		-		
	Formát A4 :		6		
Název :			Datum :		
ROZVÁDĚČ R2			09 / 2024		
Investor :			Č. výkresu :		
MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 66922 Znojmo			D.1.4.5._7		

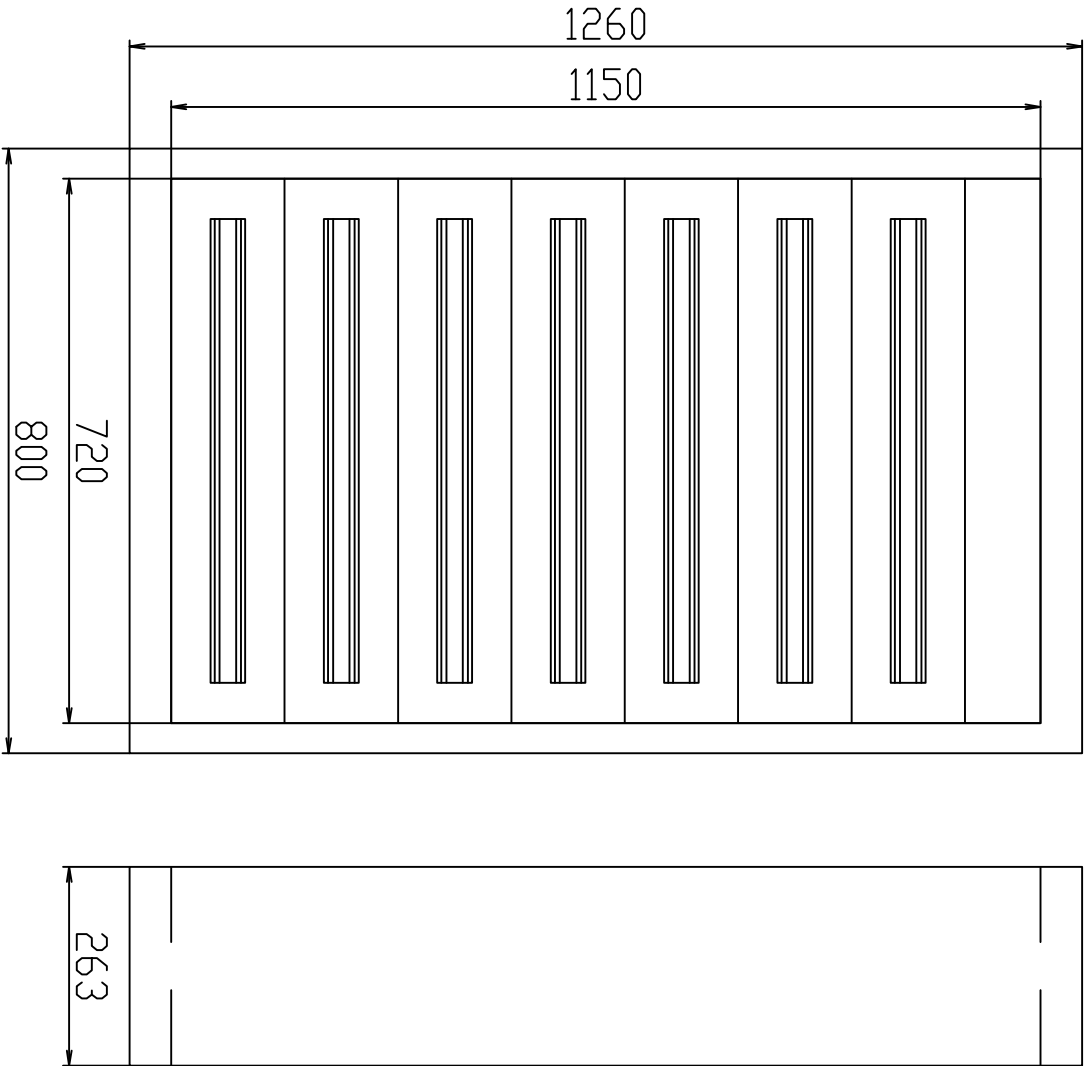

POKRAČOVÁNÍ VIZ. VÝKRES Č. 7/1

POKRAČOVÁNÍ VIZ. VÝKRES Č. 7/3

Ing. Oldřich DIVÍŠ, 671 31 Únětovice
č. 144, projekce, montáže, revize

Zadávající projektant:
Ing. Oldřich DIVÍŠ
PS

Projektant:
Libor SEMERÁD
Formát A4: 6


Datum: 09 / 2024
Alce: Jizdáma Louckého kláštera ve Znojmě

Zák. č.: 13 - 24

Název:

ROZVÁDEČ R2

C. výkresu:
7/2

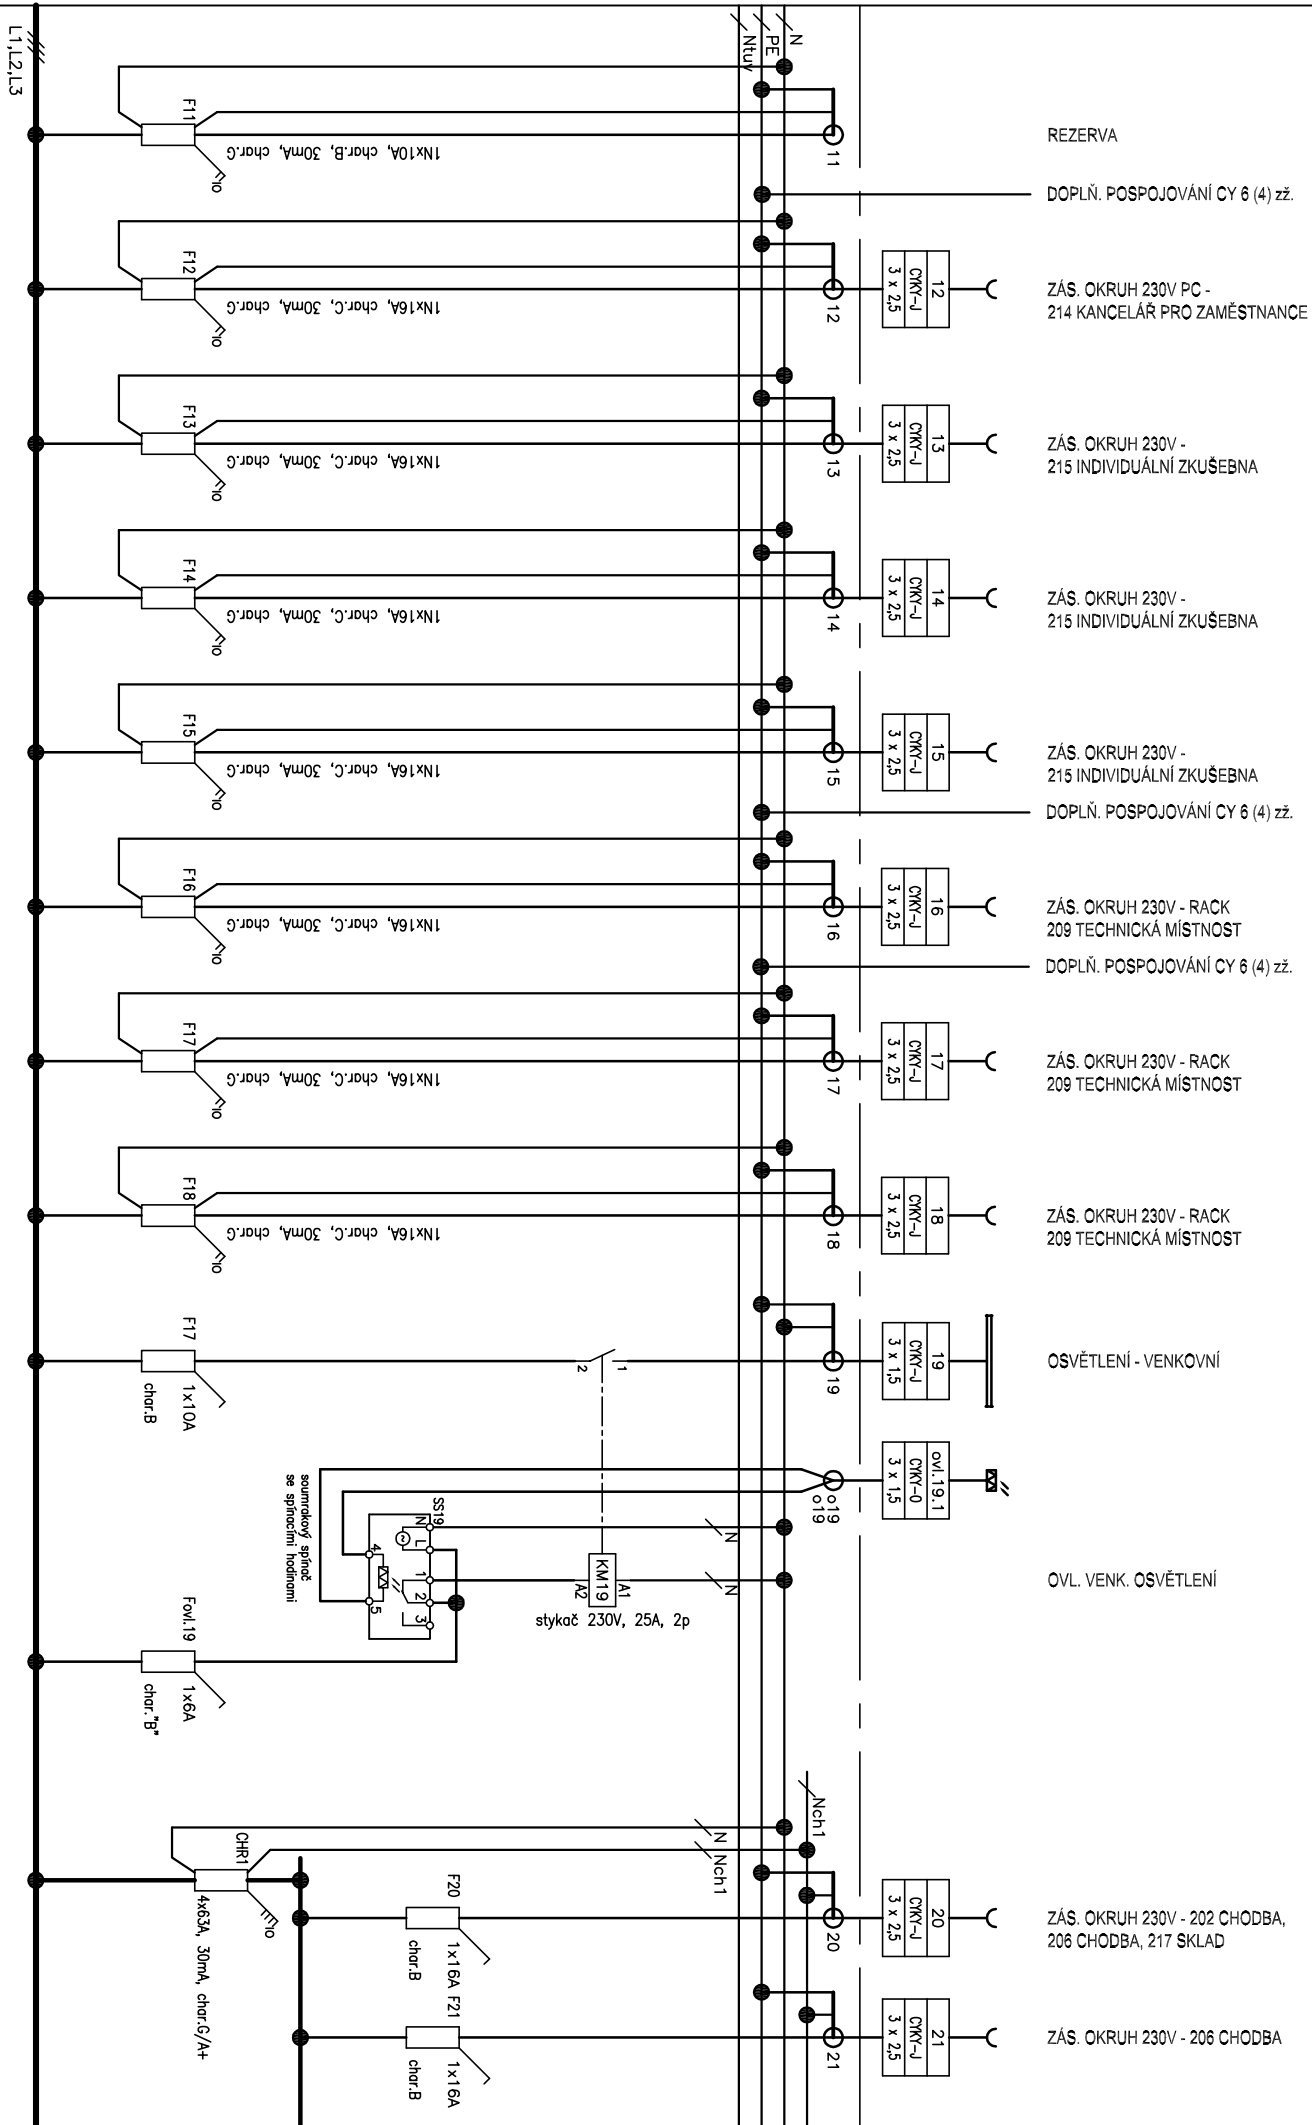


POKRAČOVÁNÍ VIZ. VÝKRES Č. 7/5

13 - 24

1

ROZVÁDEČ R2

7/2

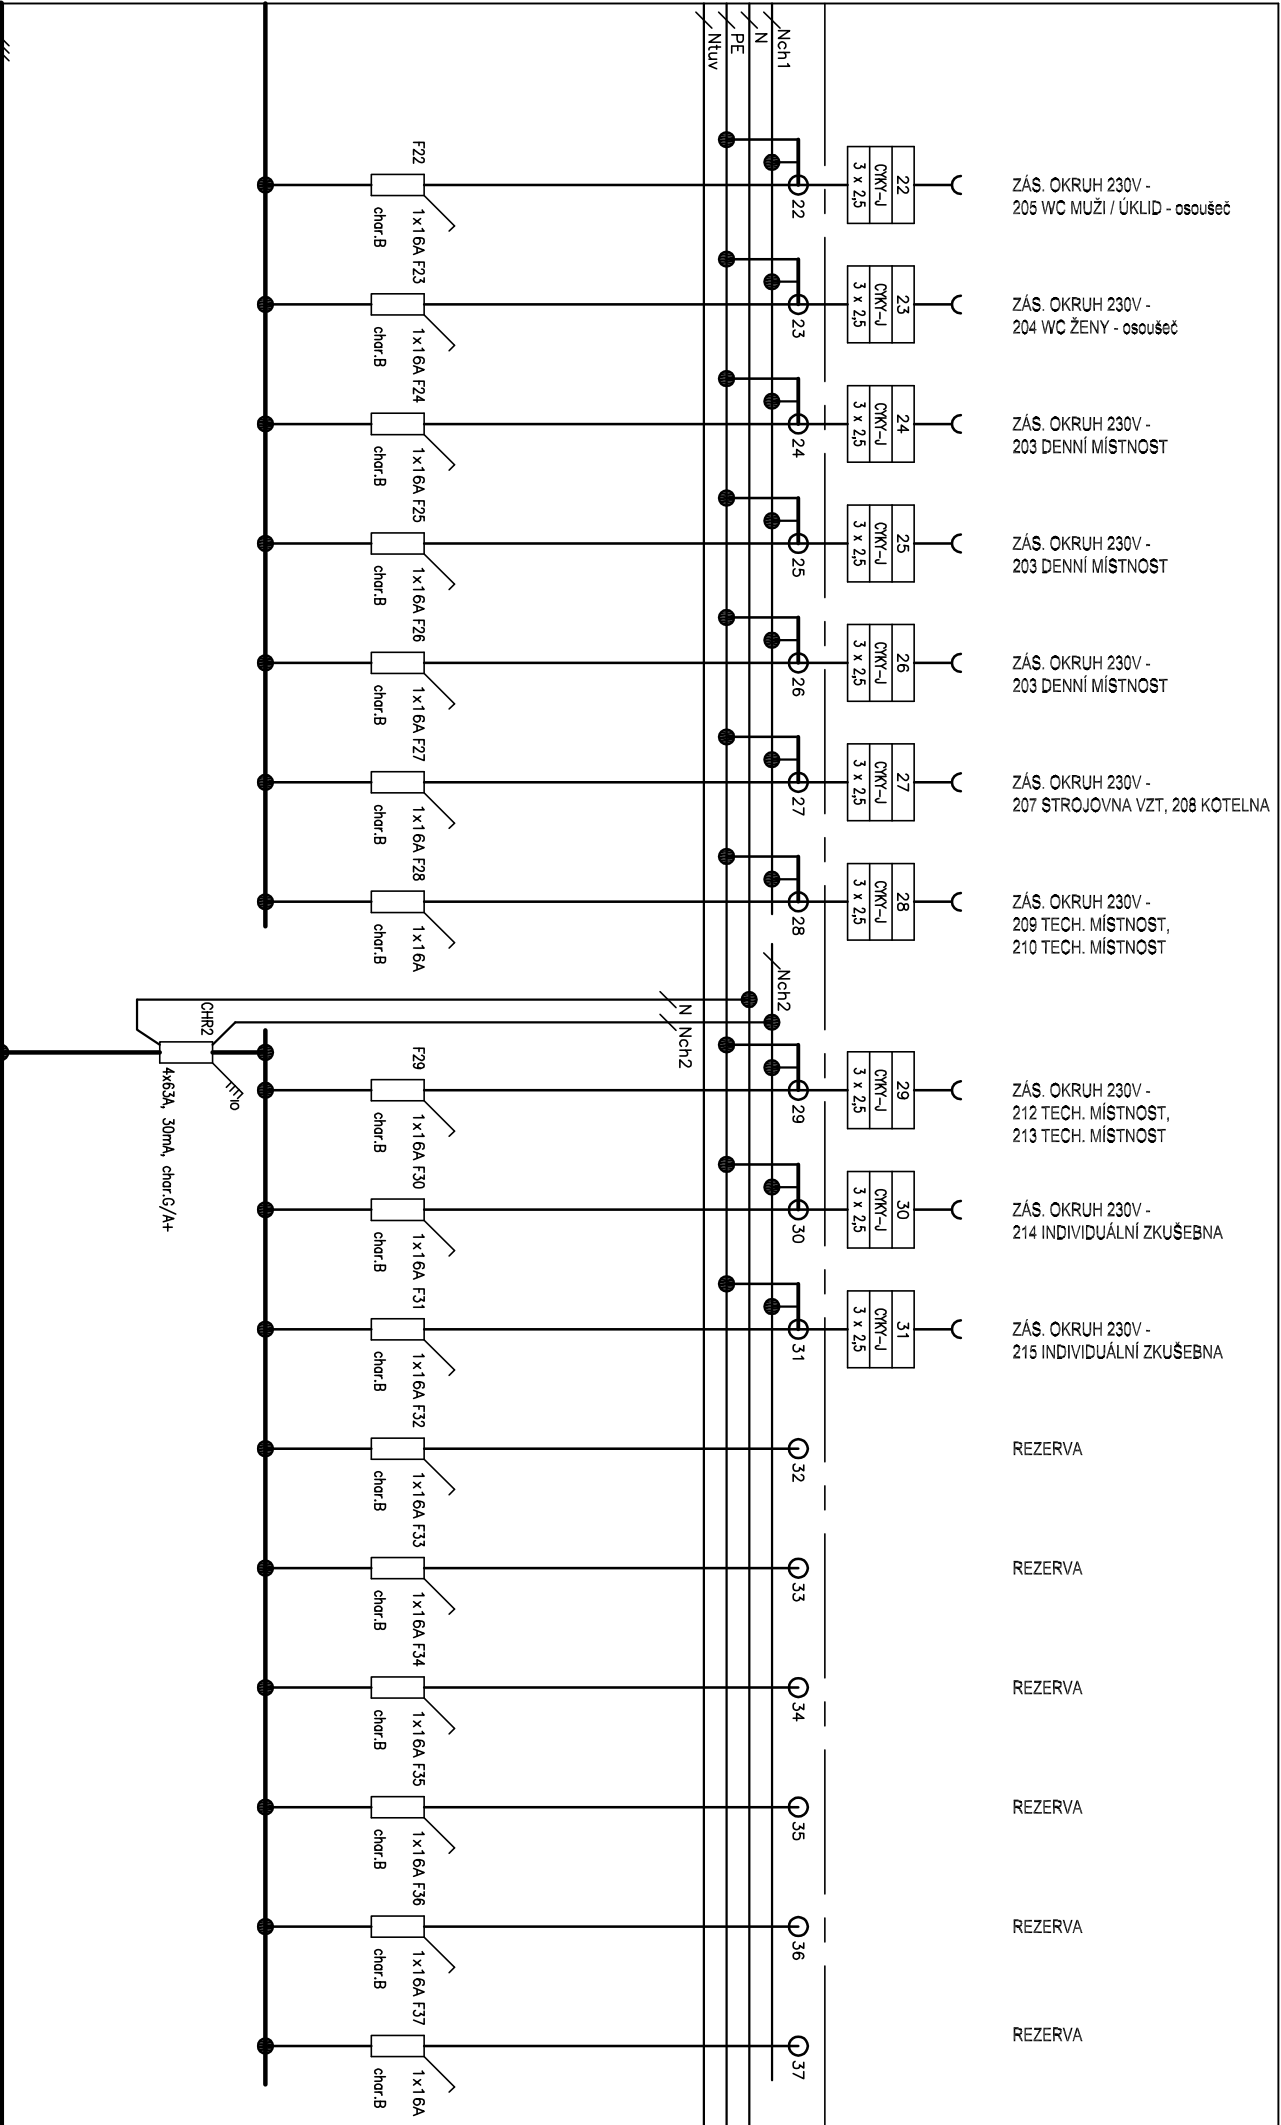


L1,2,L3

POKRAČOVÁNÍ VZ. VÝKRES Č. 7/4

POKRAČOVÁNÍ VZ. VÝKRES Č. 7/6

Ing. Oldřich DIVIŠ, 671 31 Ústí nad Labem		Zodpovědný projektant:		Projektant:		Datum:		Zák. č.:		Název:	
č. 144, projekce, montáže, revize		Ing. Oldřich DIVIŠ		Libor SEMERÁD		09 / 2024		13 - 24		ROZVÁDĚČ R2	
DPS		Formát A4: 6		Alice:		Jizdána Louckého kláštera ve Znojme				C. výkresu: 7/5	

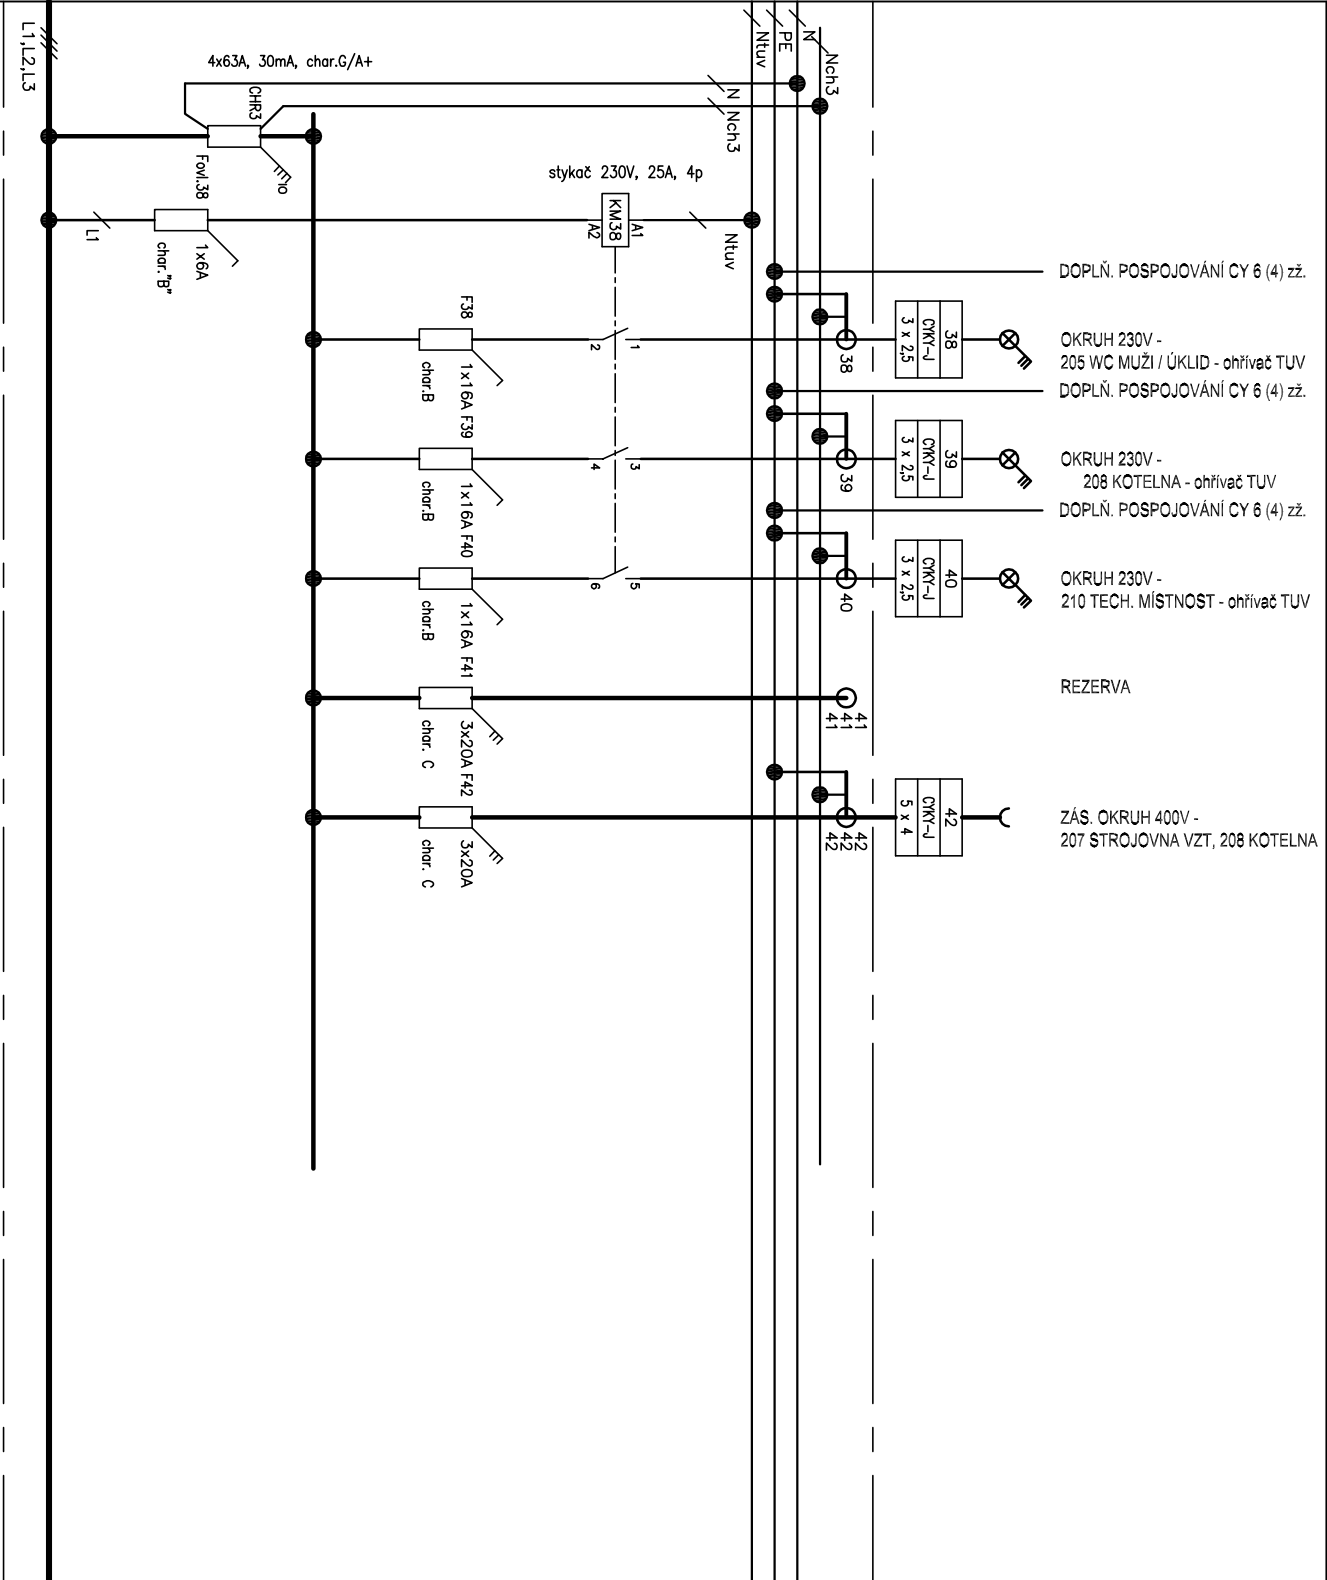

POKRAČOVÁNÍ VZ. VKRES Č. 7/5

Ing. Oldřich DIVŠ, 671 31 Únorova č. 144, projekce, montáže, revize	Zadavatel: Ing. Oldřich DIVŠ		Projektant: Libor SEMERÁD		Datum: 09 / 2024		Zák. č.: 13 - 24	
	DPS		Formát A4: 6		Alce: Jzdárna Louckého kláštera ve Znojmě			

ROZVÁDEČ R2

C. výkresu: 7/6