


LEGENDA:

NOVÝ KÁBLOVÝ PRÍVOD CYKY-J 4x10mm<sup>2</sup> + H07V-K 25mm  
ULOŽENÉ V KÁBLOVEJ CHRÁNIČKE KOPOS 1250HFPP L25  
V PODLAHE V ZMYSLE STN 33 2000-5-52

ROZVÁDZAČ HKS 3200 x 10 - PRÍVOD ZDOLA

QM1  
HLAVNÝ VYPÍNAČ SCAME TYP 590.EM6303, IP65, 63A  
- VÝMENA ZA JESTVUJÚCU ZÁSUVKU CZ 6343, IP44, KTORÁ  
SA ZDEMONTUJE.

POLOHA ŽELEZOBETÓNOVÉHO ZÁKLADU PRE HKS 3200 x 10

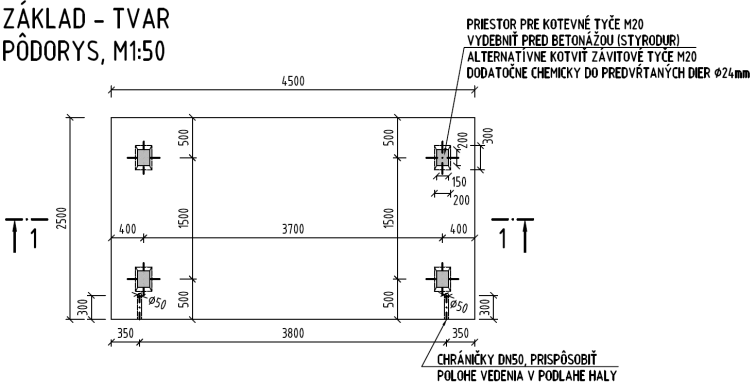

- OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM STN 33 2000-4-41:
- OPATRENIA NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANU PRED PRIAMYM DOTYKOM):
    - ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ V ZMYSLE STN 33 2000-4-41/2019 PRÍLOHA A, ČL. A1,
    - ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMÍ V ZMYSLE STN 33 2000-4-41/2019 PRÍLOHA A, ČL. A2,
  - OPATRENIA NA OCHRANU PRI PORUCHE (OCHRANU PRED NEPRIAMYM DOTYKOM):
    - SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA V ZMYSLE STN 33 2000-4-41/2019 ČL. 411.3 .2 PRI MAXI-MÁLNOM ČASE ODPOJENIA 0,4 S V ZMYSLE TAB. 41.1.,
    - OCHRANNÉ POSPÁJANIE V ZMYSLE STN 33 2000-4-41/2019 ČL. 411.3.1.2.

VYPRACOVAL :	KRESLIL :	KONTROLOVAL :	ZMENA	
KIRCHMAYER	KIRCHMAYER			
MIESTO STAVBY PARC. Č. 13608/006, OKR. BRATISLAVA, K.Ú. NOVÉ MESTO				
INVESTOR DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA, OLEJKÁRSKA 1, 814 52 BRATISLAVA				
STAVBA PREVÁDZKA ÚSTREDNÝCH DIELNÍ ELEKTRIČIEK 5400			FORMÁT	A3
OBJEKT HYDRAULICKÉ TABUĽOVÉ NOŽNICE HKS 3200 X 10			DÁTUM	II/2025
SÚBOR SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY			ÚČEL	DSP
			ZÁK. ČÍSLO	001/2025-KIR
			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
			1 : 50	1-001/2025
				E01