


- kamenná dlažba kocky 100/100/100 andezit v 2% spáde
- okraj chodníka kamenný obrubník, čadič 100x200x300 v betón. lôžku,
- štrkové lôžko fr.4-8mm
- zhutnené štrkové lôžko na 20MPa fr.16-32mm
- zhutnený spätný zasyp po vrstvách
- geotextília 300g/m2
- štrkový zásyp potrubia v spáde, fr.4-8mm
- geotextília 300g/m2
- štrkový podsyp potrubia v spáde, fr.4-8mm

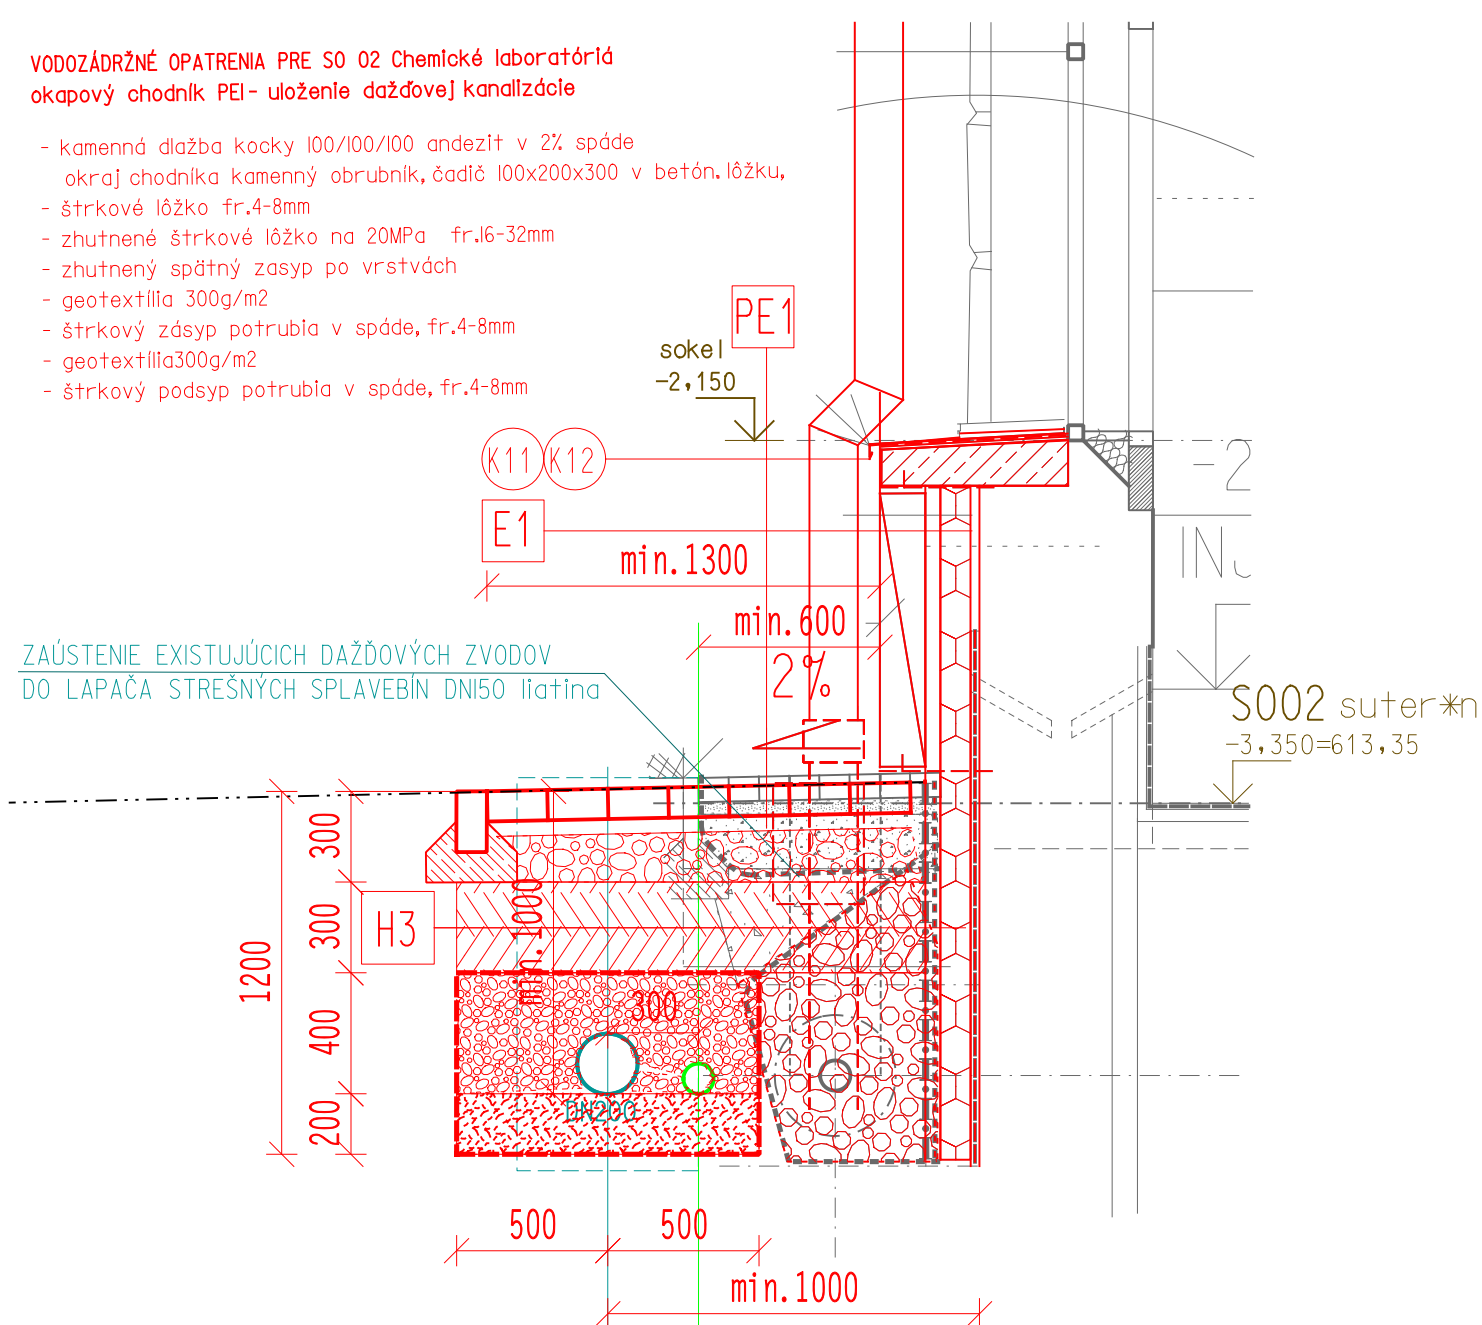

- STAVEBNÉ POVOLENIE č.1269/2021/Výst.  
REKONŠTRUKCIA DAŽDOVEJ KANALIZÁCIE OBJEKTU  
- STAVEBNÉ POVOLENIE č.1269/2021/Výst.

ROZSAH INEJ PD 07/2023 SOOHLAVNÁ BUDOVA

výkesu	07	sady
--------	----	------