KLAMPIARSKE VÝROBKY .1A Sanácia vlhkosti I.ETAPA

STAVBA : OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIATKOVO CHRÁNENEJ BUDOVY CHEMICKÝCH LABORATÓRIÍ SPŠ S. MIKOVÍNIHO V BANSKEJ ŠTIAVNICI

OBJEKT : SO 02 - CHEMICKÉ LABORATÓRIÁ

Číslo zák.

STRANA ČÍSLO 18

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍRKA /mm/	TECHNICKÁ NORMA	MJ	VÝMERA	MNOŽSTVO V.F.	J.F.	Z.F.	S.F.	STR.	SPOLU	HMOTNOSŤ	FAREBNÝ ODTIEŇ NÁTERU	POZNÁMKA
K11 .1A	d/ 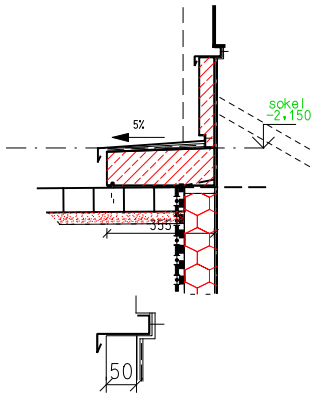	OPLECHOVANIE KAMENNÉHO SOKLA V UROVNI NAPOJENIA STENY NA KÓTE -1,850 až Z MEDENÉHO PLECHU hr.0,8mm VRÁTANE 1. OMIETKOVEJ LIŠTY Z Cu hr.0,8mm RŠ 170 2. PRÍPONKY Z Cu hr.0,8mm RŠ 125		STN 73 3610 STN 73 3610_Z1	bm							69,2		MEĎ	PRED REALIZÁCIOU ODSÚHLASIŤ S GP ROZMERY A SKLONY OVERIŤ NA STAVBE! 7,12kg/m2
	e/ 	OPLECHOVANIE KAMENNÉHO SOKLA V UROVNI NAPOJENIA FASÁDU NA KÓTE -2,150 Z MEDENÉHO PLECHU hr.0,8mm VRÁTANE 1. ODVAPOVÉHO PLECHU Z Cu hr.0,8mm RŠ 500 2. VYSTUŽUJÚCEHO PÁSU Z Cu hr.1,0mm RŠ 450 3. POISTNÁ PAROPRIEPUSTNÁ HYDROIZOLÁCIA S PRELEPENÝMI SPOJMI			bm							69,2		MEĎ	