



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
	11650/2020-063	Mgr. Terézia Vašičková	11.06.2025

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č. 1

Dňa 02.06.2025 o 12:09 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu s predmetom **SZŠ ZV_Nábytok do odborných učební a do virtuálnej anatomickej učebne_Výzva č. 59.** vyhlásenej Výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou v systéme JOSEPHINE dňa 30.05.2025 a zaslanou všetkým záujemcom, zaradeným k momentu vyhlásenia výzvy do zriadeného dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“) s predmetom Dodanie nábytku.

Otázka uchádzača:

Dobrý deň,

poprosíme verejného obstarávateľa vysvetlenie položka 1 demonštračný stôl, či budú skrinky súčasťou stola (spojené so stolom) alebo budú voľne stojace. Tak isto je to aj pri položke 2 katedra – skrinky spojené s katedrou alebo voľne stojace.

Pri položke č. 3 stolík jednomiestny chápeme to správne, že stolík bude vyrobený z DTDL, a tým pádom je výšková nastaviteľnosť chybným údajom? Ďalej poprosíme o vysvetlenie, čo znamená VR?

Pri položke 4 labor. stolička prosíme verejného obstarávateľa o upresnenie, či bude stolička na kolieskach, nohách alebo na klzákoch.

Zároveň prosíme o nákresy k položkám 1 a 2. Môžu byť aj ručne nakreslené.

V časti 1a má verejný obstarávateľ zadefinovanú výšku skriň 2200 mm. Presklená skrinka má mať výšku 1480 mm + spodná skrinka má mať výšku 720 mm + 120 mm sokel, spolu je to 2320 mm. Prosíme verejného obstarávateľa, či výška spodnej skrinky je už vrátane výšky sokla?

Odpoveď:


K položkám Nábytok do virtuálnej anatomickej učebne:

- k položke 1 demonštračný stôl – áno, skrinky sú súčasťou stola, pevne spojené
- k položke 2 katedra – skrinky sú spojené s katedrou
- k položke 3 jednomiestny stolík – stolík je vyrobený z DTDL, ale bude tiež opatrený výškovo nastavovacími nožičkami kvôli prípadnej nerovnosti podlahy v rozsahu minimálne 25 mm, VR znamená virtuálnu realitu
- k položke 4 laboratórna stolička – stoličky sú požadované na kolieskach

K položke Nábytok do odborných učební:

- k položkám 1 Vysoká skrinka presklená s policami a 2 Vysoká skrinka s policami sú zadefinované výšky skriniek 2200 mm bez výšky sokla, t. j. so soklom je výška 2320 mm.

Prikladáme nákres skriniek:

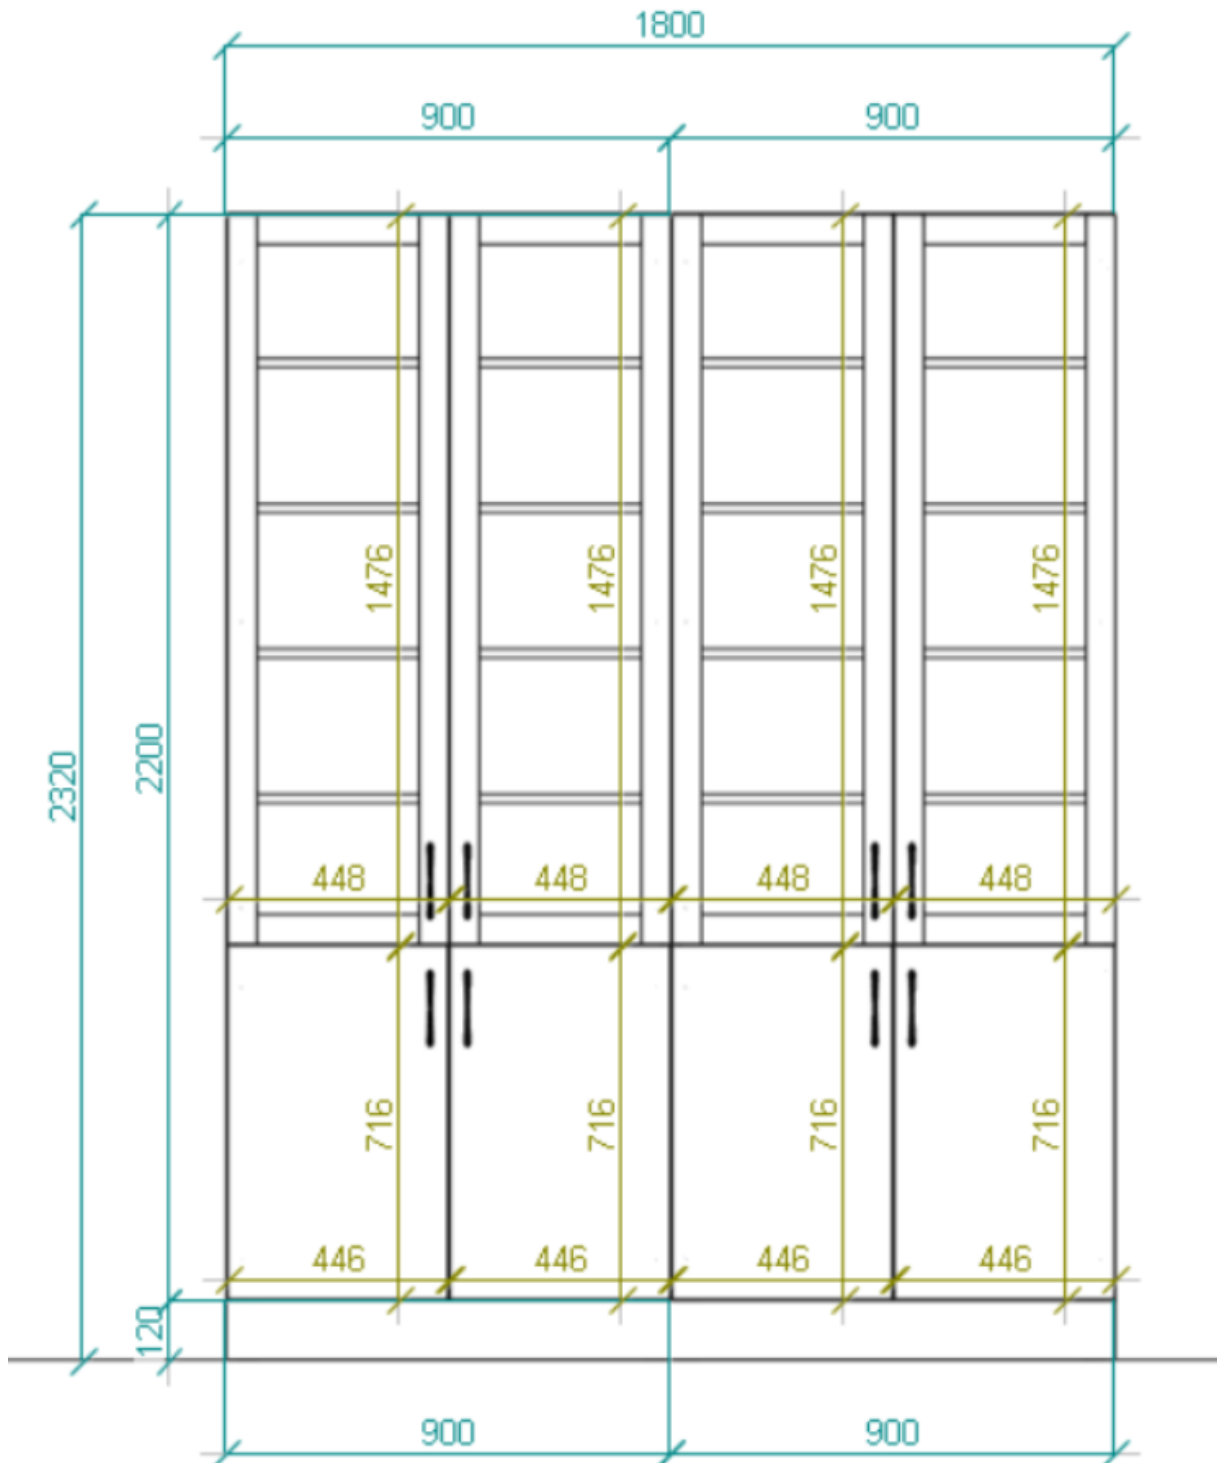

S pozdravom

Mgr. Terézia Vašíčková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa