


1	V6-i Side Discharge(380-415V EU series)	VI-335WV2RN1(A)	1		V6-i Side Discharge(380-415V EU series)
2	kaseta 4 stronna(EU series)	MI2-56Q4DN1	6		kaseta 4 stronna(EU series)
3	Rozgaleźnik	FQZHN-01D	3		Rozgaleźnik
4	Rozgaleźnik	FQZHN-02D	1		Rozgaleźnik
5	Rozgaleźnik	FQZHN-03D	1		Rozgaleźnik
6	Rura	Ø9.52	39,2	m	miedziana Rura
7	Rura	Ø12.7	9,0	m	miedziana Rura
8	Rura	Ø15.9	32,2	m	miedziana Rura
9	Rura	Ø19.1	4,3	m	miedziana Rura
10	Rura	Ø22.2	2,7	m	miedziana Rura
11	Rura	Ø28.6	9,0	m	miedziana Rura
12	WDC-120G/WK(A)	WDC-120G/WK(A)	3		2nd generation group controller
13	R410A czynnik chłodzący	R410A	3,39	kg	dotłkowy czynnik chłodzący



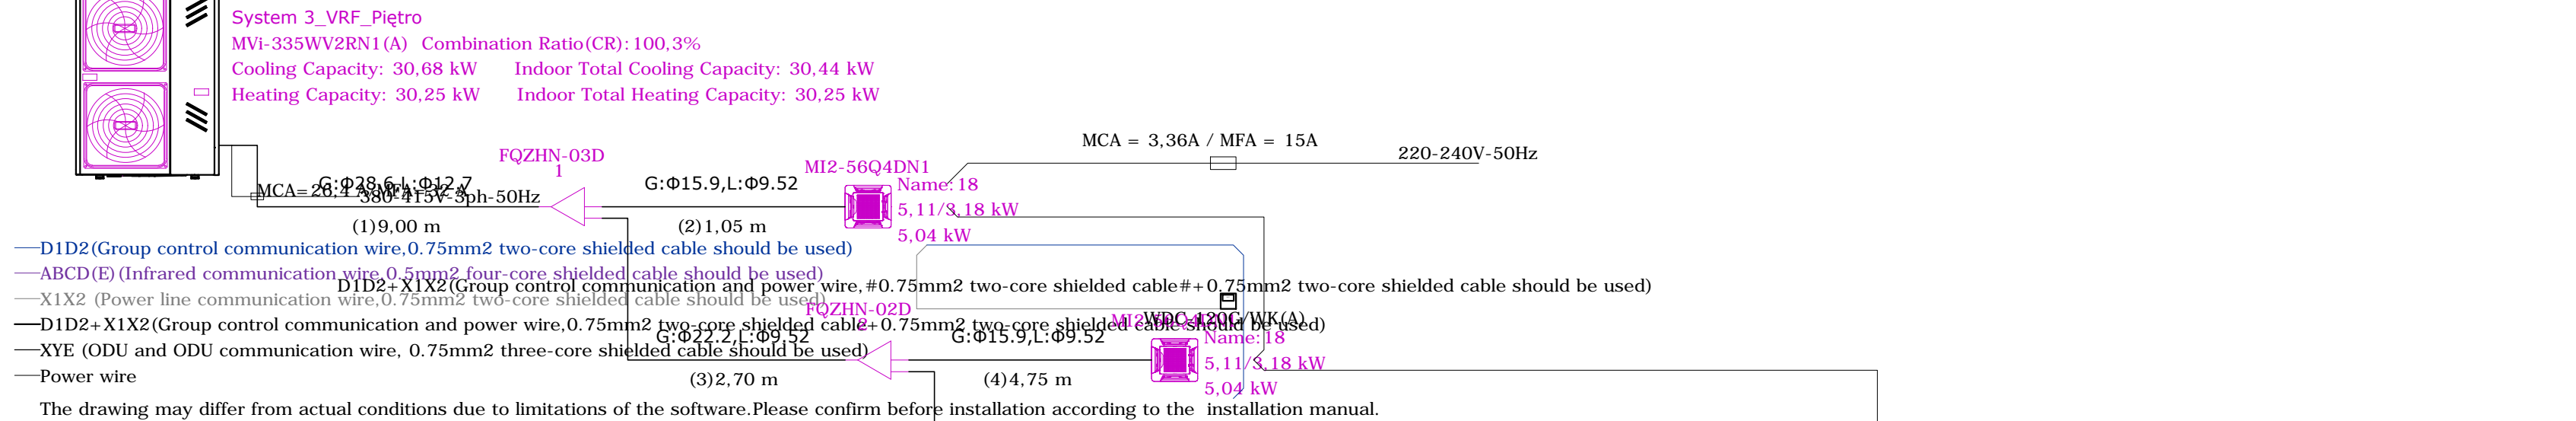

ATELIER ARCHYTEKTURY
Radosław Żubczycki

BRANŻA	SPEC	ETAP	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNIKA
IS	AR	PT	1:80	S12a

NAZWA I ADRES ZADANIA	DATA
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ	22 MARZEC 2023

ADRES: INWESTYCJA SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOLNIKACH, JEDN.EW. 240903_2 NIEGOWA, OBRĘB 0017 SOKOLNIKI, DZ. 1353, SOKOLNIKI

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU
RZUT PIĘTRA - KLIMATYZACJA

BRANŻA SANITARIA - PROJEKTANT:	PODPIS
<i>Mag. inż. Marek Kamiński</i> Nr. upr. 1787/97 oraz 2116/90 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej b/c	
BRANŻA SANITARIA - SPRAWDZAJĄCY:	<i>Marek Kamiński</i>
inż. Neala Mickiewicz-Zajac Nr. upr. 2610/94 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej bez ograniczeń	<i>Neala Mickiewicz-Zajac</i>
STRONA	
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>	

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTANY W CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE