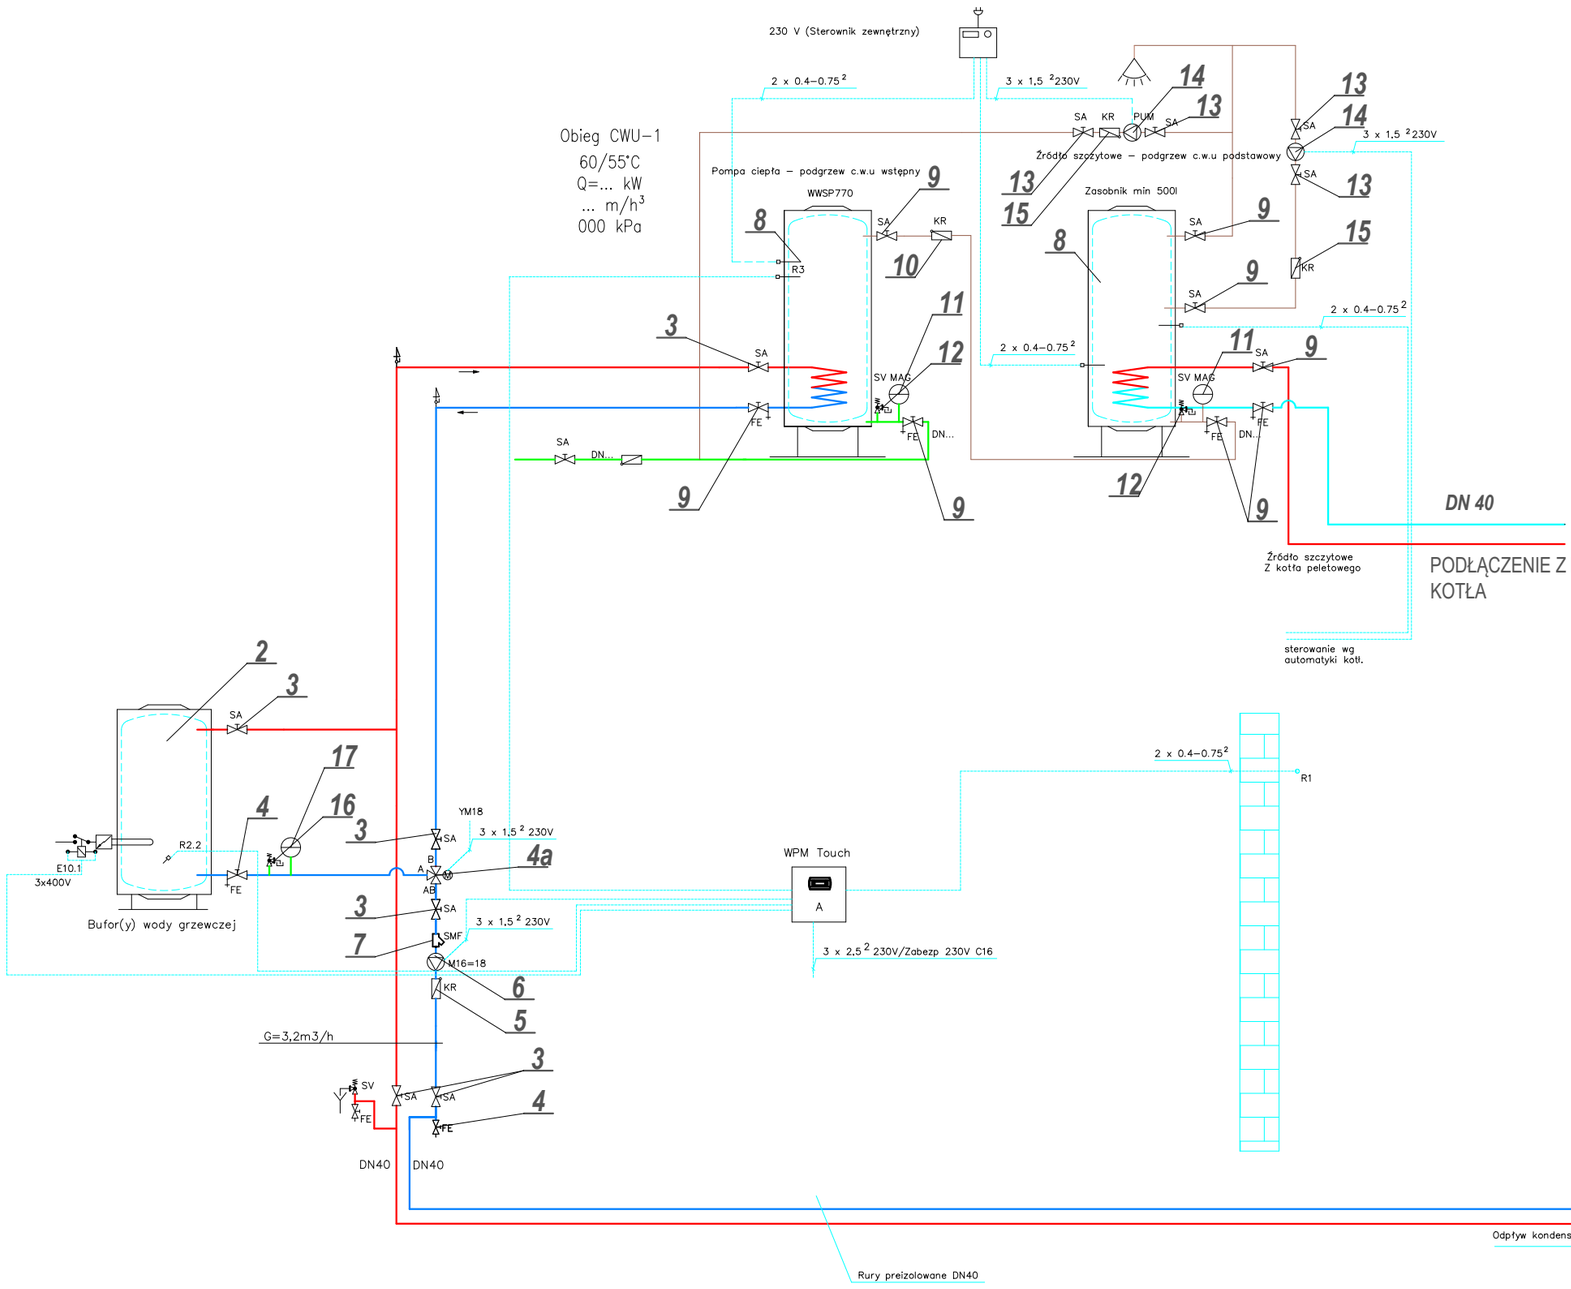


## LEGENDA :

1. Powierzna pompa ciepła o mocy 12,3kW 1szt.
2. zbiornik buforowy o poj. 200l 1szt.
3. zawór odcinający Dn 40
4. zawór spustowy Dn25
4a. zawór mieszający Dn25
5. zawór zwrotny DN40
6. pompa obiegowa Q-1,3m³/h i h- 7,5m
7. filtr skośny siatkowy DN40
8. zasobnik c.w.u. poj. 500l
9. zawór odcinający Dn40
10. zawór zwrotny DN40
11. naczynie wzbiorcze przeponowe NG35
12. zawór bezpieczeństwa SYR2115
13. zawór docinający Dn20
14. pompa obiegu cyrkulacji
15. zawór zwrotny Dn 20
16. zawór bezoieczeństwa SYR 2115 ½" ciśnienie otwarcia 4 bar
17. naczynie wzbiorcze przeponowe NG 25

Dimplex LA 35TBS
3 x 2,5 ² 230V/Zabezp 230V C16A
5 x 4 ² 400V/Zabezp 400V C25A

A
Dimplex LA35TBS
A2/W35 23,7 kW/3,35
2 x 0.4–0.75 ²– EKRANOWANY
5 x 4 ² 400V/Zabezp 400V C25A
3 x 2,5 ² 230V – AUTOMATYKA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dąbrówka 13 A, 42-110 Popów<br>NIP 574-167-89-56<br>IDS 240318331 | TEMAT ZADANIA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BLIŻYCACH | |
| | OBIEKT ADRES | Bliżyce 63, 42-320 Bliżyce<br>dz. nr 409/1, 408/2 obręb 0002 Bliżyce | |
| | TEMAT RYS. | SCHEMAT KOTŁOWNI<br>- INSTALACJI POMPY CIEPŁA | |
| MP projekt | SANITARNA<br>- PROEJKTANT | mgr inż. Kamila Kucharska<br>upr nr WKP/0424/POOS/19 | DATA 11.12.2024<br>SKALA - |
| | SANITARNA<br>-OPRACOWANIE | mgr inż. Kamila Kucharska<br>upr nr WKP/0424/POOS/19 | NR RYS. **S/12** |