Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ M 1:15

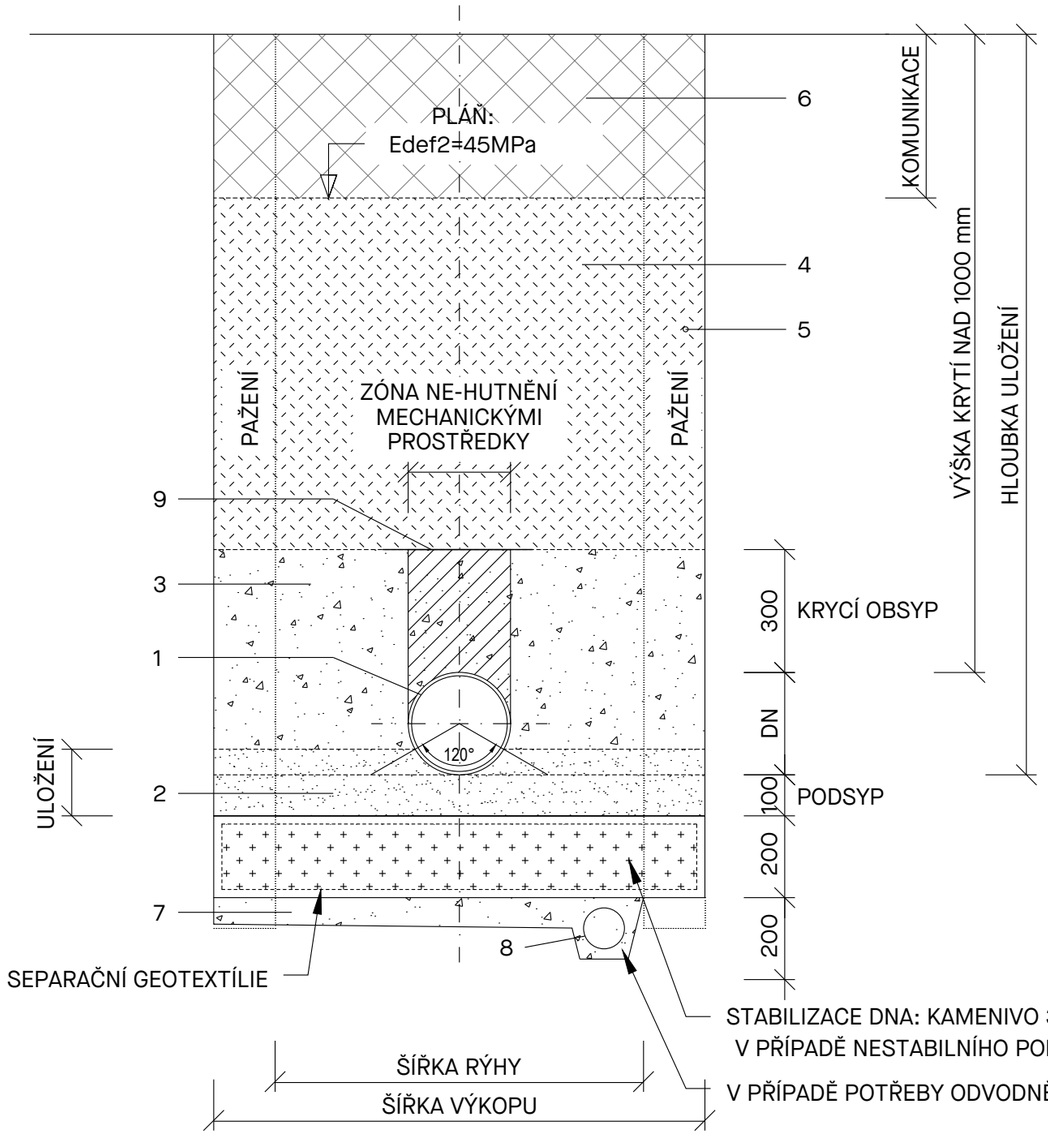

[Průměr potrubí DN]					
150	200	250	300	400	600
[Šířka rýhy (m)]					
1,15	1,20	1,25	1,30	1,40	1,60

LEGENDA

1 POTRUBÍ
2 PODSYP - HUTNĚNÉ LOŽE S PODSYPOVÝMI KLÍNY ... 0-4 PÍSEK
3 OBSYP - HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH DO tl. 15 cm ... 0-4 PÍSEK
4 HLAVNÍ ZÁSYP - HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH DO tl. 15 cm ... 0-63 DRCENÉ KAMENIVO NEBO VYTĚŽENÁ ZEMINA ZBAVENÁ BALVANŮ
5 SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM
6 SKLADBA POVRCHŮ (DLE SO-ZPEVNĚNÉ PLOCHY)
7 V PŘÍPADĚ POTŘEBY ODVODNĚNÍ RÝHY - DRENÁŽNÍ VRSTVA tl. 5-15 cm ... 32-63 DRCENÉ KAMENIVO
8 V PŘÍPADĚ POTŘEBY ODVODNĚNÍ RÝHY - DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 VE ŠTĚRKOVÉM OBSYPU 8-16 mm (PO UKONČENÍ STAVBY NEFUNKČNÍ)
9 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ŠEDÁ

POZNÁMKA

PAŽENÍ BUDE POVYTAHOVÁNO VŽDY PO ČÁSTECH O VÝŠKU VRSTVY, KTERÁ SE BUDE HUTNIT.
PAŽENÍ BUDE POUŽITO OD HLOUBKY VÝKOPU 1,0 m, PŘÍPADNĚ DLE DOPORUČENÍ GEOLOGA.

LEHKÉ MECHANISMY PRO HUTNĚNÍ:
- PĚCHY DO 60kg
- VIBRAČNÍ DESKY DO 300kg
- VIBRAČNÍ VÁLCE DO 600kg

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna třetím osobám. | Projektant při návrhu, výpočtu a vypracování projektové dokumentace předpokládal, že stavba bude prováděna dle platných norem ČSN. | Textová část je nedílnou součástí dokumentace. | Veškeré rozměry konstrukcí jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. | Stavbu dle této projektové dokumentace musí provádět odborná firma k tomu ze zákona způsobilá.

LAPLAN

LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno
IČO: 292 01 691, **laplan.cz**
ID datové schránky: f9umfsq

Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.

Název stavby	Ing. Filip Vacek, Projektant HIP
k.ú. Pelhřimov	Ing. Jana Kulichová, Vypracoval
Místo	Ing. Josef Slavík, Odpovědný projektant
Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov	
Stavebník	
1.2.6.4.4 Přípojka splaškové kanaliazce	
Stavební objekt	
D.1.1 Architektonicko - stavební řešení	
Část dokumentace	
provádění stavby	
Stupeň dokumentace	

Název výkresu	Měřítko	Formát
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ	1:15	2xA4

Číslo výkresu	Revize	Datum	Kótováno	Číslo zakázky	Sada
06	00	28.4.2025	mm	20_2406	