


Vystuženie venca V1.01, M 1:10

L=cca 11bm

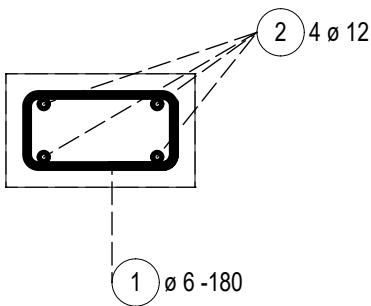


Výkaz výstuže vrátane tvaru prútov

Pol.	Ks	Ø [mm]	Jednotl. dĺžka [m]	Tvar prúta s popisom (bez mierky)	Celková dĺžka [m]	Hmotnosť [kg]
1	61	6	0.78		47.58	10.56
2	1	12	bm		48.18	42.78

Celková hmotnosť [kg] : 53.34

- * **Betón STN EN 206-1 - C 25/30 - XC1 - CI 0,40 - Dmax 16 - S3**
- * **OCEĽ B 500B**
- * **KRYTIE - 25MM**

INVESTOR	Obec Kostolná pri Dunaji;Kostolná pri Dunaji č. 59 903 01	<div>Bernolákova 3, 901 01 Malacky</div> <div>T.: +421 911 864 242,</div> <div>M. : fero@statikahladko.com</div> <div></div> <div>Ing. František Hladký s.r.o.</div>		
MIESTO STAVBY	K.ú. Kostolná pri Dunaji; p.č.: 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77,			
ZODP. PROJEKTANT	ING. František Hladký <i>Hladký</i>			
ARCHITEKTÚRA	Ing. arch. Zuzana Kierulfová;Ing. Matej Orolín			
VYPRACOVAL	ING. František Hladký	stupeň	Realizačný projekt	číslo: S8
PROJEKT	Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy	dátum	7/2024	
		A4	6	
OBSAH	Vystuženie vencov V2.01			