

POZNÁMKY

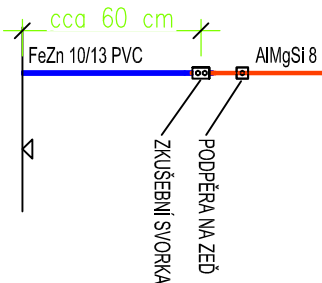
1. NAVRŽENÁ TRÍDA LPS : II
2. VZDALENOSTI JEDNOTLIVÝCH PODPĚRSVOREK PRO PŘÍPEVNĚNÍ VODIČE NESMÍ PŘESÁHNOUT 1m.
3. SVODY BUDOU OSAZENY ČÍSLEM SVODU.
4. PŘEDPOKLÁDÁ SE VEDENÍ SVODŮ PO ZDI (POD PLECHOVOU FASÁDOU).
5. OPLECHOVANÁ FASÁDA A LANO ZACHYTŇNÉHO SYSTÉMU BUDOU PŘIPOJENY K JÍMACÍMU VEDENÍ.
6. INSTALACI FIVE NUTNĚ KOORDINOVAT SE SYSTÉMEM LPS.
7. MUSÍ BÝT DODRŽENA DOSTATEČNÁ VZDALENOST S MEZI JÍMACÍM VEDENÍM A ELEKTRONICKÝM ZAŘÍZENÍM (FOTOVOLTAICKÉ PANELE , KAMERY ATD.) .
8. PŘÍ PŘÍPADNĚ INSTALACI DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ NUTNĚ ZAČLENIT DO SYSTÉMU LPS.
9. JEDNOTLIVÉ SVODY PŘIPOJIT NA UZEMLŇOVACÍ SOUSTAVU. VODIČE IZOLOVAT PÁSKOU PVC NA PŘECHODU MEZI PROSTĚDÍM: 20 CM NAD ZEMÍ, 30 CM V ZEMI. SPOU V ZEMI ZATŘÍT ASFALTEM. SPOU POMOCÍ SVORKY SR3B (SVORKA PÁSKA-DRÁT).




DETAIL OSAZENÍ ZKUŠEBNÍ SVORKY

NA ZDI

* POKUD NEBODE MOŽNO DODRŽET VZDALENOST S MEZI JIMACIM VEDENÍM A KONSTRUKCÍ FVĚ, JE NUTNO NA TĚCHTO MÍSTĚCH SPOJIT VODIVÉ JIMACI VEDENÍ S KONSTRUKCÍ FVĚ.

UPOZORNĚNÍ

[illegible]

NÁZEV AKCE	DPMB, a.s., MĚNÍRNA BĚLOHORSKÁ, BRNO	Č. STAVBY: 22-018
STAVEBNÍK	DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA BRNA, a.s., HLINIKY 64/151,603 00 BRNO	Č. OBJ.: 21/283/5071
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
GEN. DODAVATEL	SPECIALIZED ENERGIE COMPANY, s.r.o. JIŽNÍ NÁM.32/15, BRNO	
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopeчны@jetpro.cz, tel.:777 965 929	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	E4-A1041	
HL. PROJEKTANT	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopeчны@jetpro.cz, tel.:777 965 929D	
KONTROLOVAL	ING. ZDENĚK RECH, rech@jetpro.cz	
REVIZE		ČÍSLO VÝK/DOK: D2-05-03
KOORDINACE PD	JETPRO s.r.o. JIŽNÍ NÁM.32/15, BRNO, 619 00	
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ	
SUBDODAVATEL	ENELOGY S.R.O. ÚZKÁ 652, 684 01 SLAVKOV U BRNA	
PROJEKTANT	ING. JAKUB MAŠEK	
MÍSTO STAVBY	BRNO, KAT. ÚZEMÍ SLATINA [612286] A ŽIDENICE [611115]	
SO/PS	PS 05 - UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD	MĚŘÍTKO: M 1:100
MAJETKOVÁ TŘÍDA	-----	FORMÁT: A3
DRUH DOKUMENTU	TECHNICKÁ ZPRÁVA	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	NÁVRH PROVEDENÍ VNĚJŠÍ LPS	ARCHIVNÍ ČÍSLO: -----