


3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

OCHRANA SAMOČINNÝM

ODPOJENÍM NAPÁJANIA

ČÍSLO LISTU	NÁZOV LISTU	ZMENA				
		A	B	C	D	E
1	ÚVODNÝ LIST, ROZMEROVÝ NÁČRT					
2	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE					
3	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE					
4	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE					
5	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE					
6	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE					
7	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE					
8	SVORKOVÁ SCHÉMA OVLÁDANIA					
9	-					
10	-					

ROZMEROVÝ NÁČRT

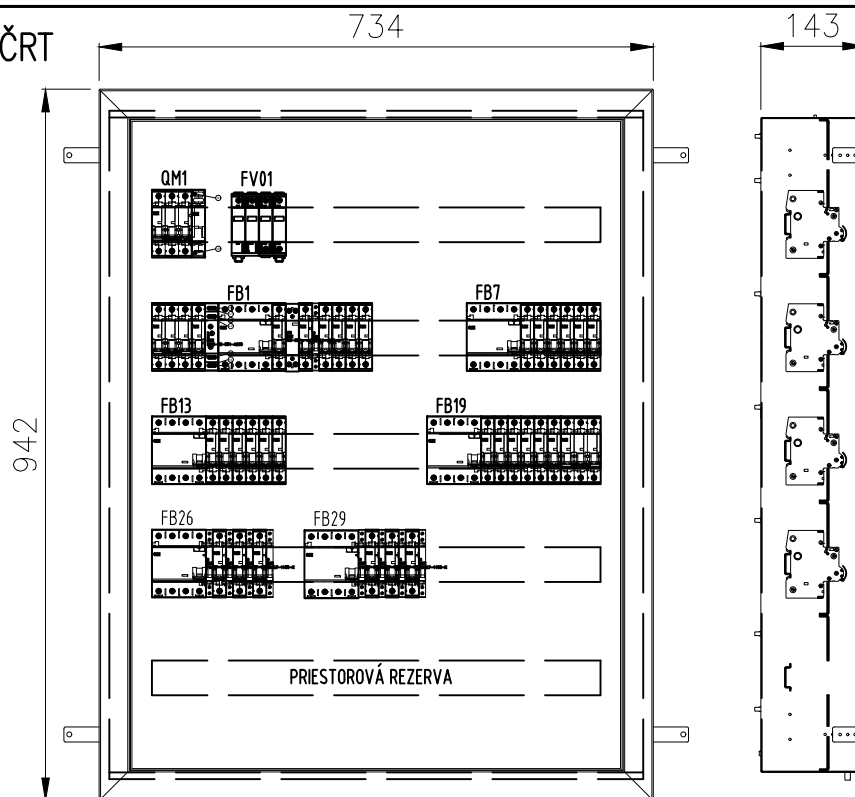



POZNÁMKY

ZAPUSTENÝ OCEĽOPLECHOVÝ ROZVÁDZAČ 0EZ RZB-Z-5S165, 942x734x143mm, IP30, VÝŠKA SPOD. HRANY 1,0m


PRÍVOD ZHORA, VÝVODY ZHORA/ ZDOLA

In=40A, Ik"<10kA


STUPEŇ PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU			<div><h1>RLProject</h1><p>s.r.o.</p><p>Janka Kráľa 21, 059 51 Poprad-Matejovce</p><p>tel:+421 907 954457</p></div>	
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. RASTISLAV CHOVANEC			
	VYPRACOVAL	ING. ŠTEFAN ONDIRKO			
INVESTOR	Obec Miloslavov, Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov				
MIESTO STAVBY	areál základnej školy Miloslavov, Alžbetin Dvor				
NÁZOV STAVBY	DOSTAVBA PAVILÓNU ZÁKLADNEJ ŠKOLY MILOSLAVOV			DÁTUM	12/2019
PROFESIA	E – ELEKTROINŠTALÁCIE			FORMÁT	8xA4
				ZÁKAZK. ČÍSLO	MIL122019
				MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
NÁZOV VÝKRESU	ROZVÁDZAČ RMS2			—	E—06



L1,L2,L3



NÁZOV: ROZVÁDZAČ RMS2 PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE	NAVRHOL: ING. Š. ONDIRKO	LIST:
	E-06	3

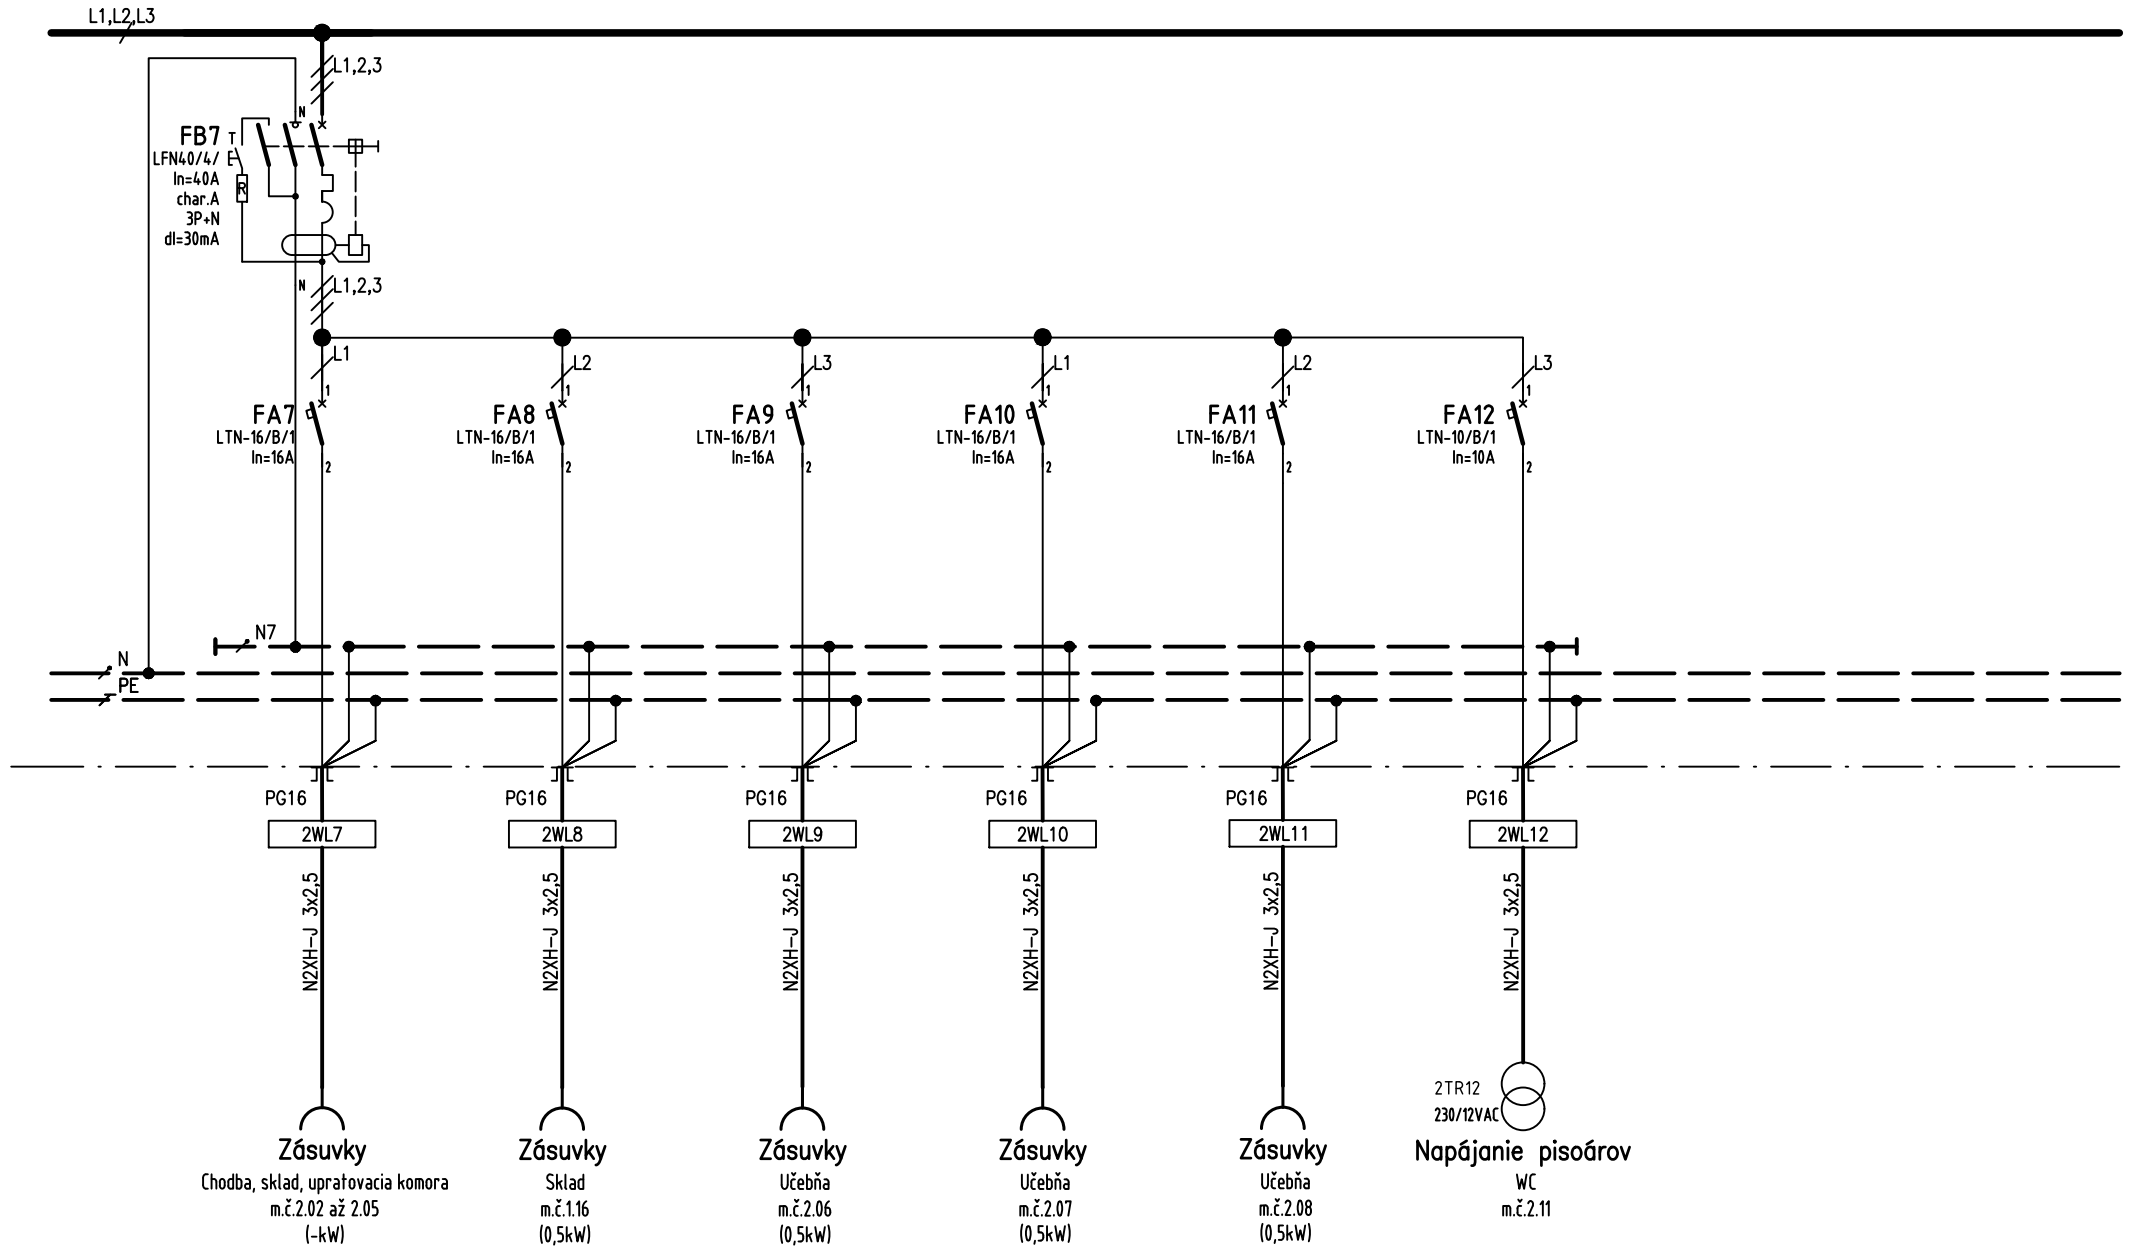

NÁZOV: ROZVÁDZAČ RMS2


PREHL'ADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE

NAVRHOL: ING. Š. ONDIRKO

E-06


LIST:

4

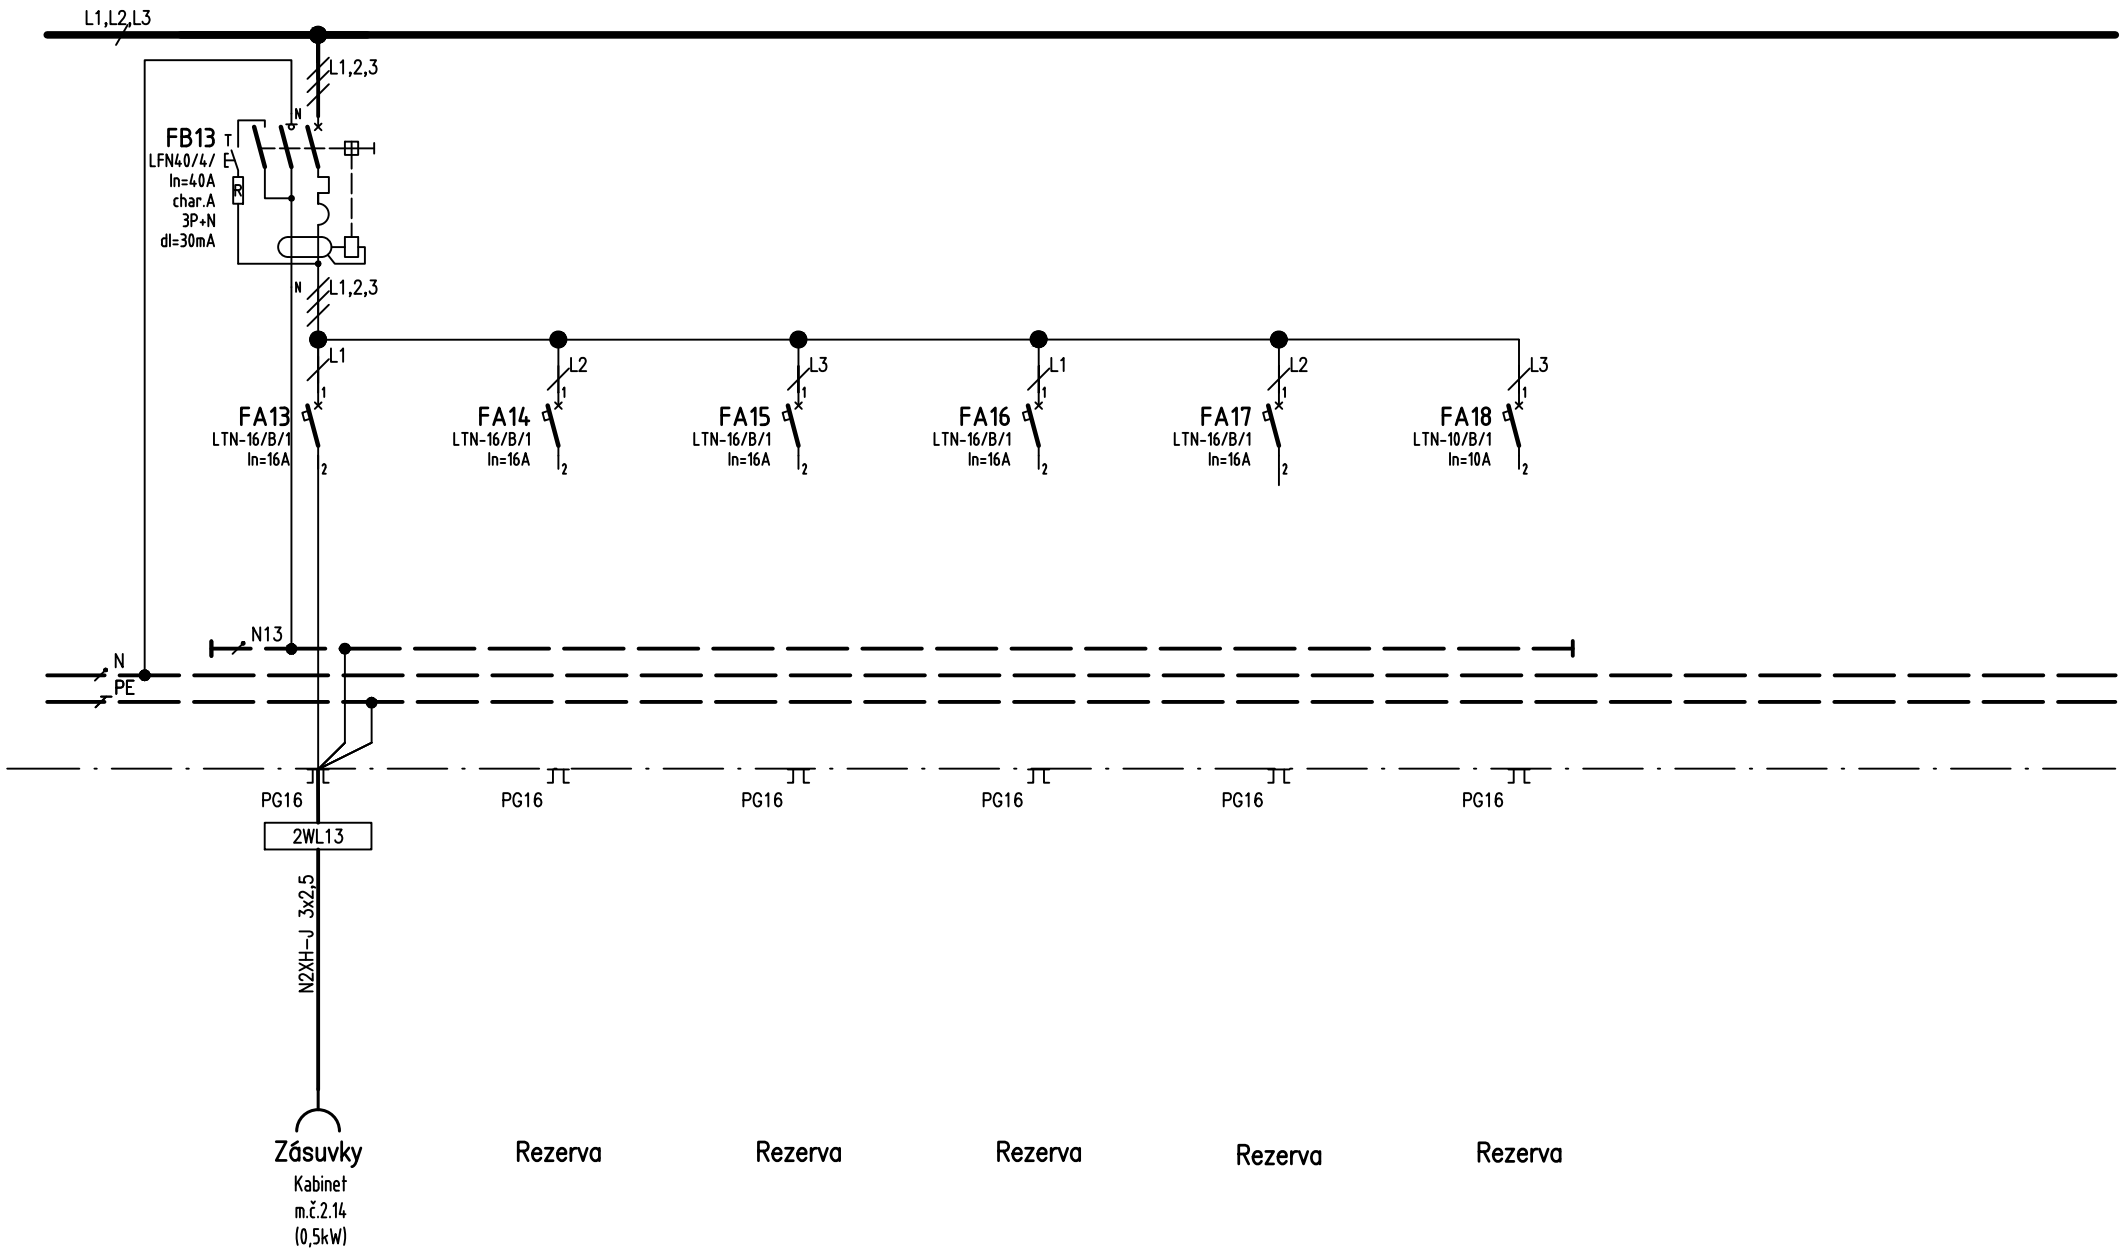

NÁZOV: ROZVÁDZAČ RMS2 PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE	NAVRHOL: ING. Š. ONDIRKO	LIST:
	E-06	5

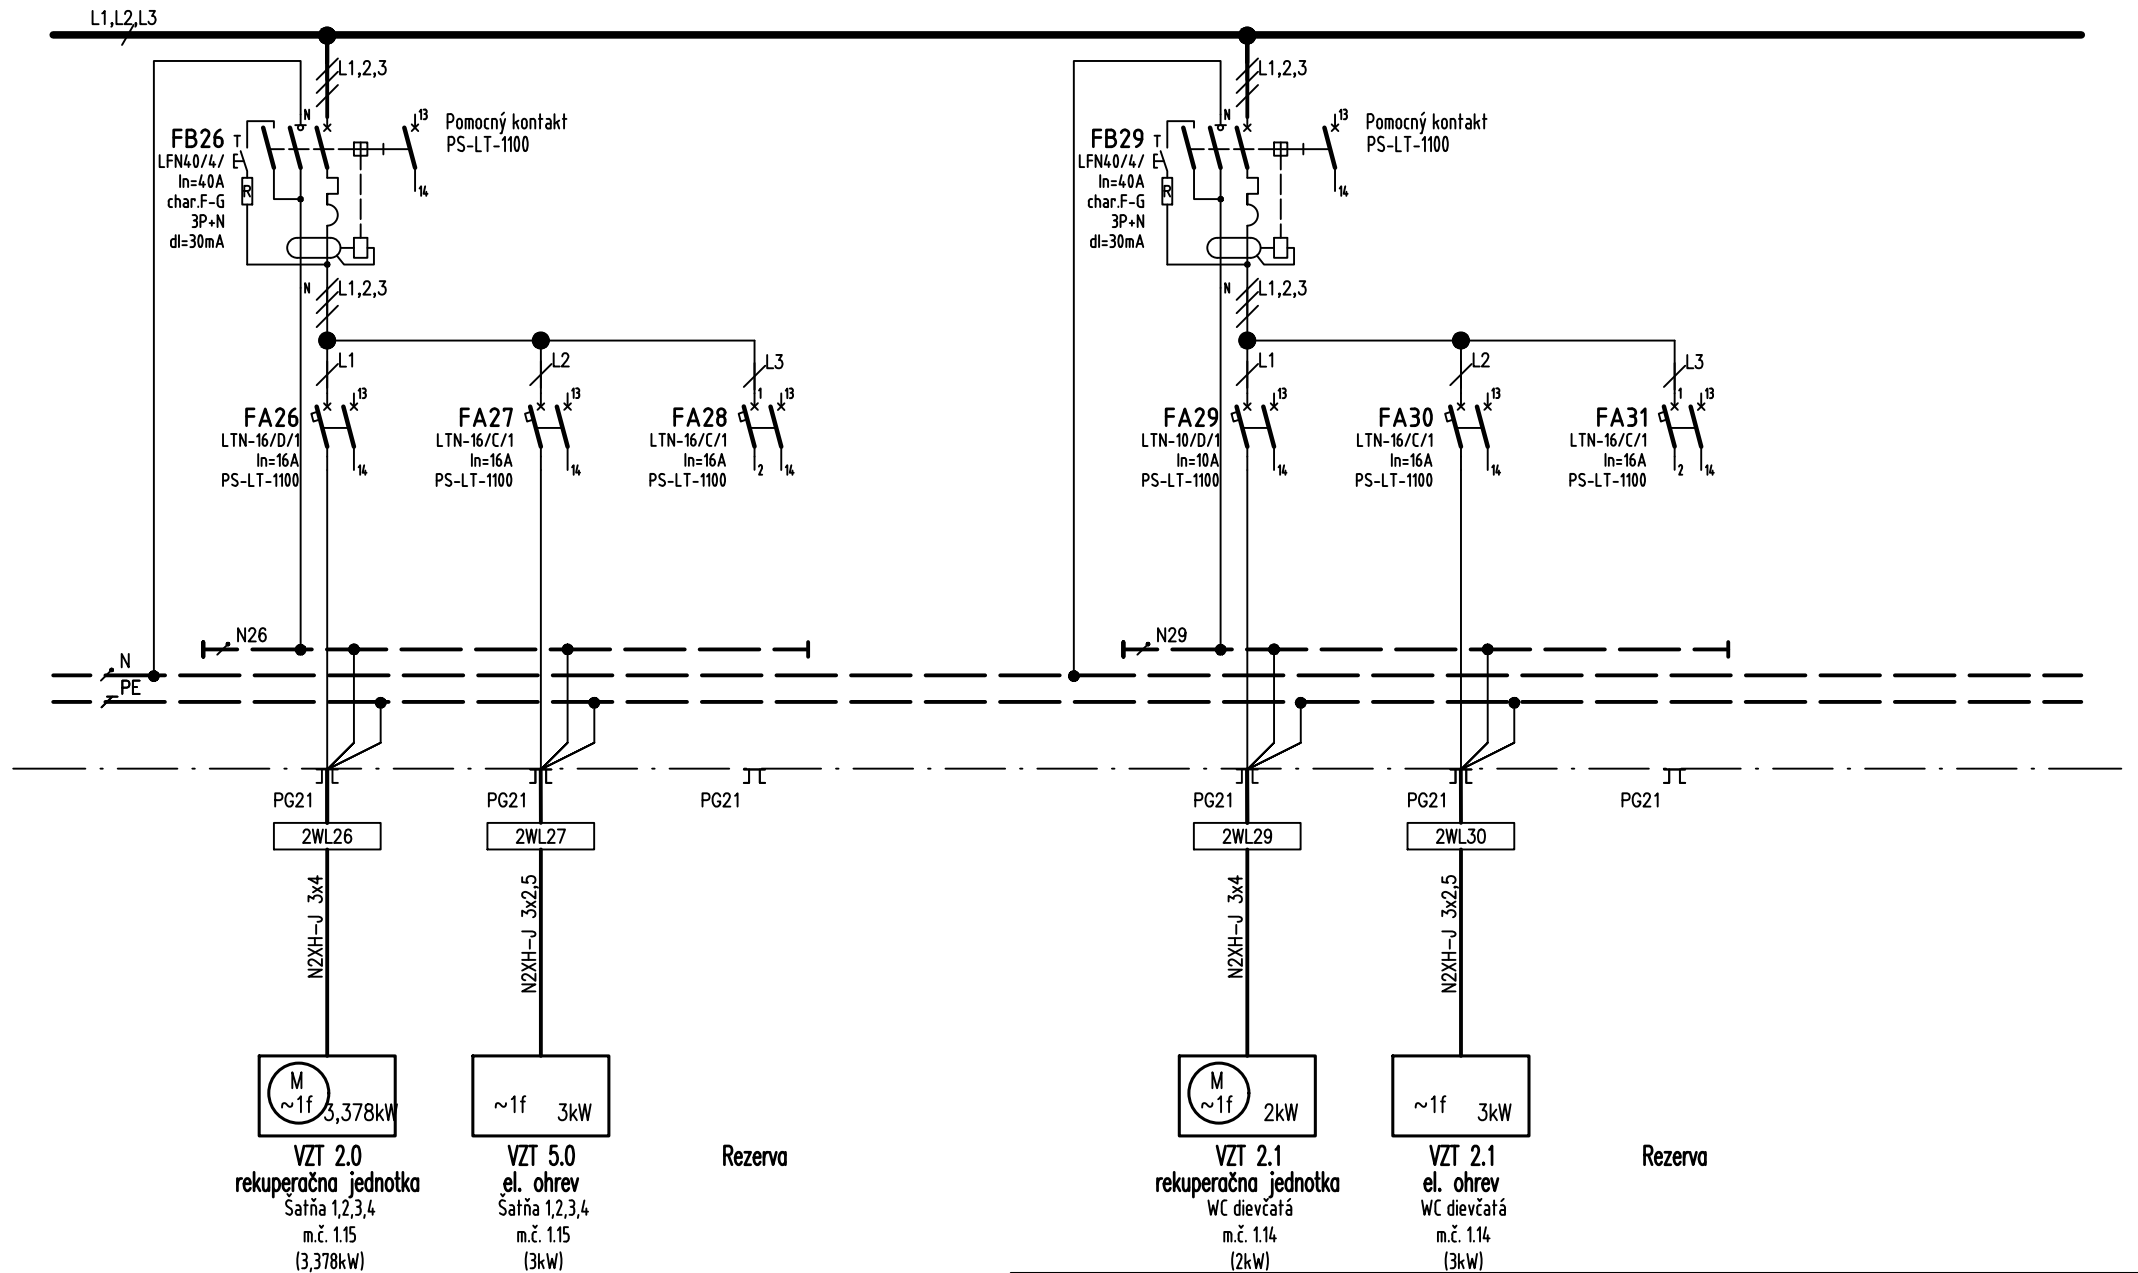

NÁZOV: **ROZVÁDZAČ RH**


PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE

NAVRHOL: ING. Š. ONDIRKO

E-05

LIST:

9

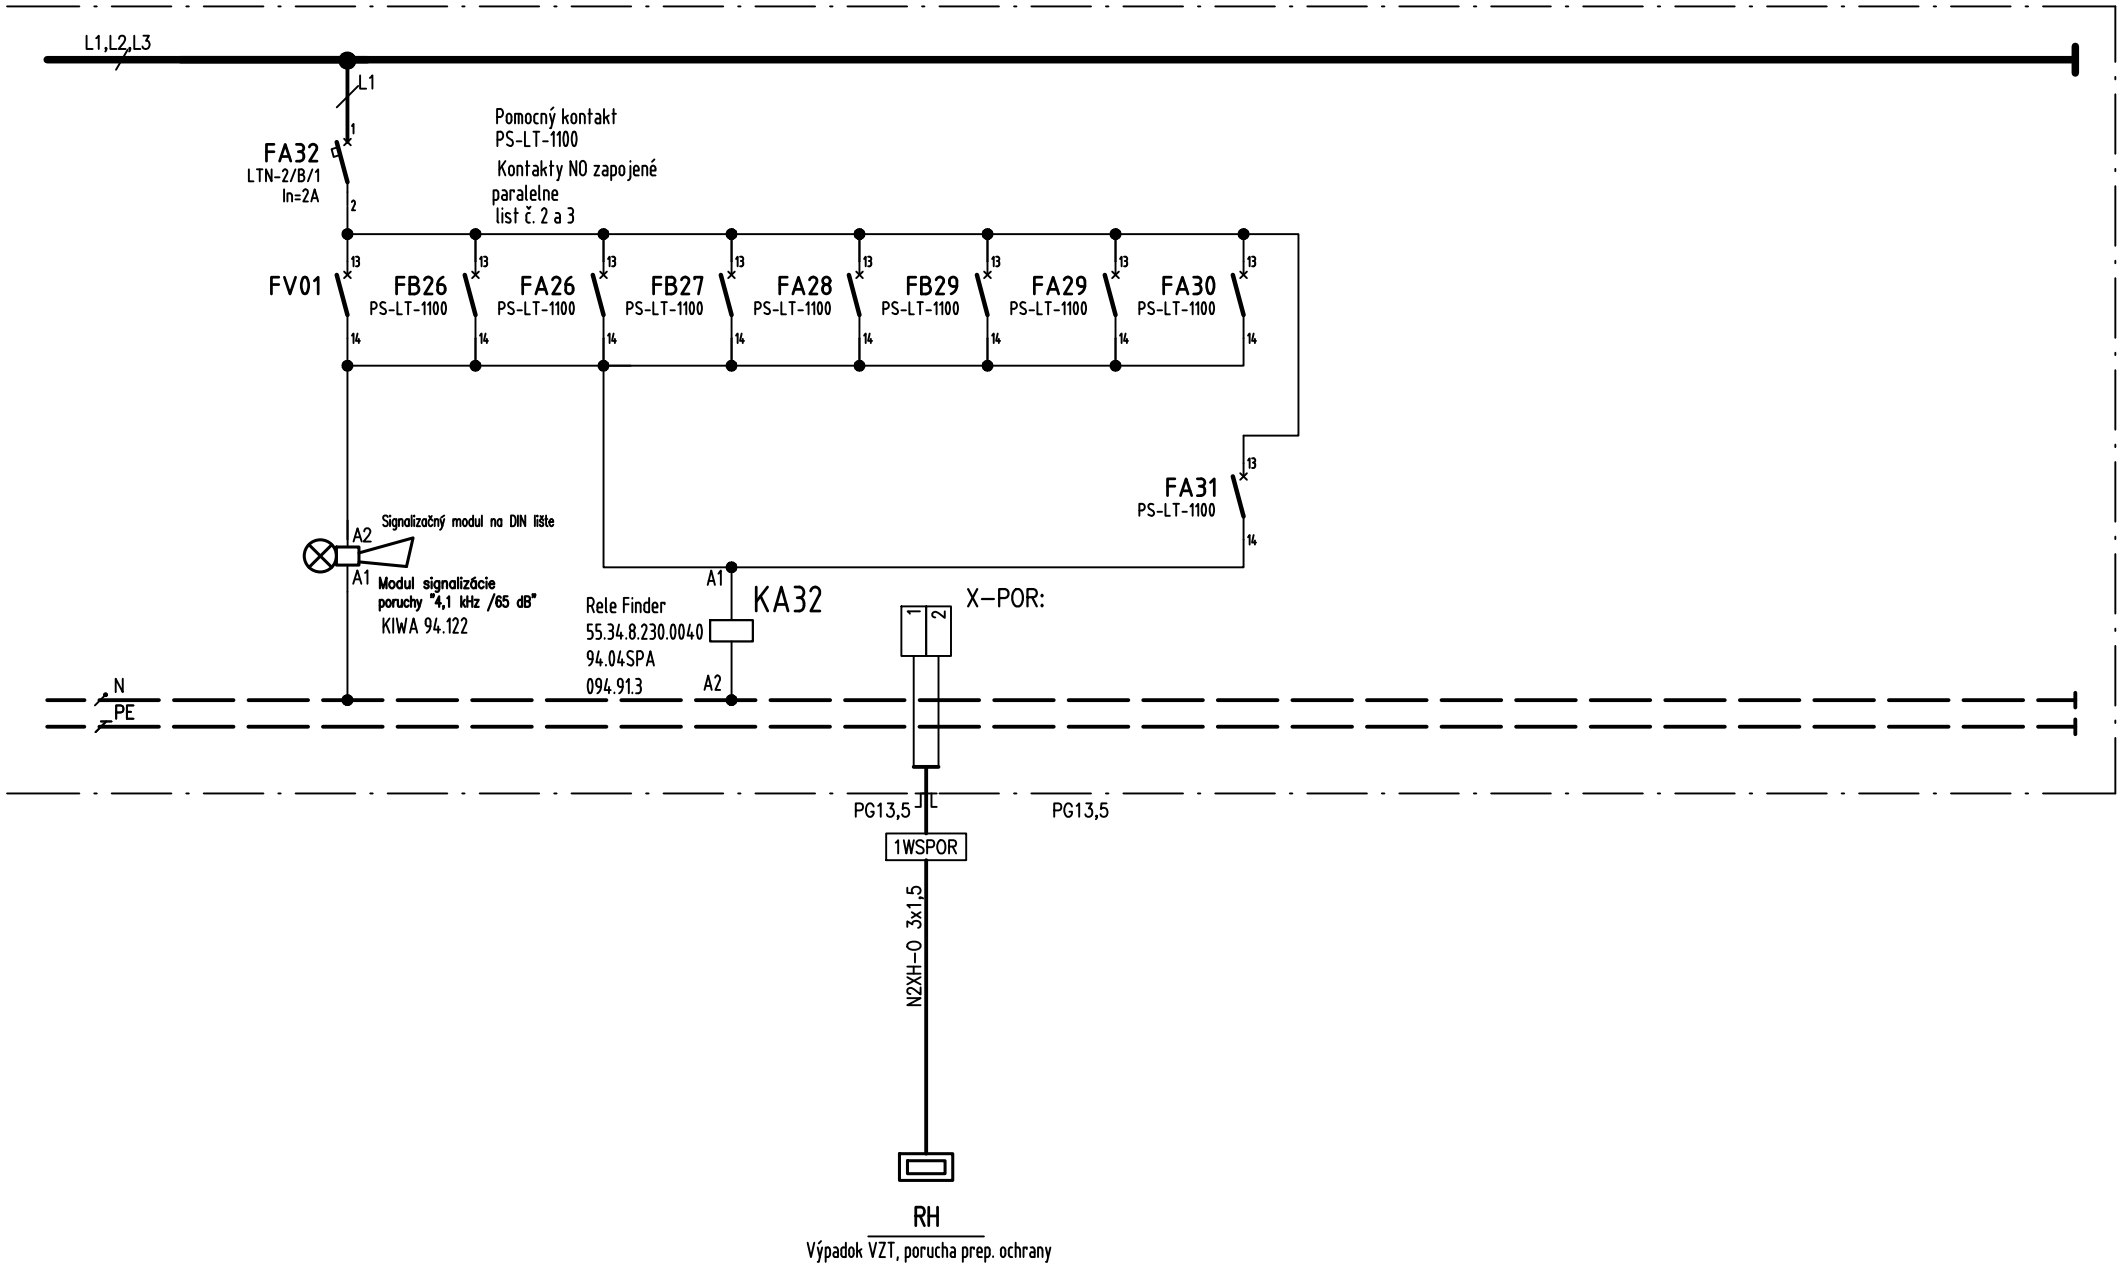

NÁZOV: ROZVÁDZAČ RMS2

SVORKOVÁ SCHÉMA OVLÁDANIA

NAVRHOL: ING. Š. ONDIRKO

E-06

LIST:

8