


Výstupní objekt

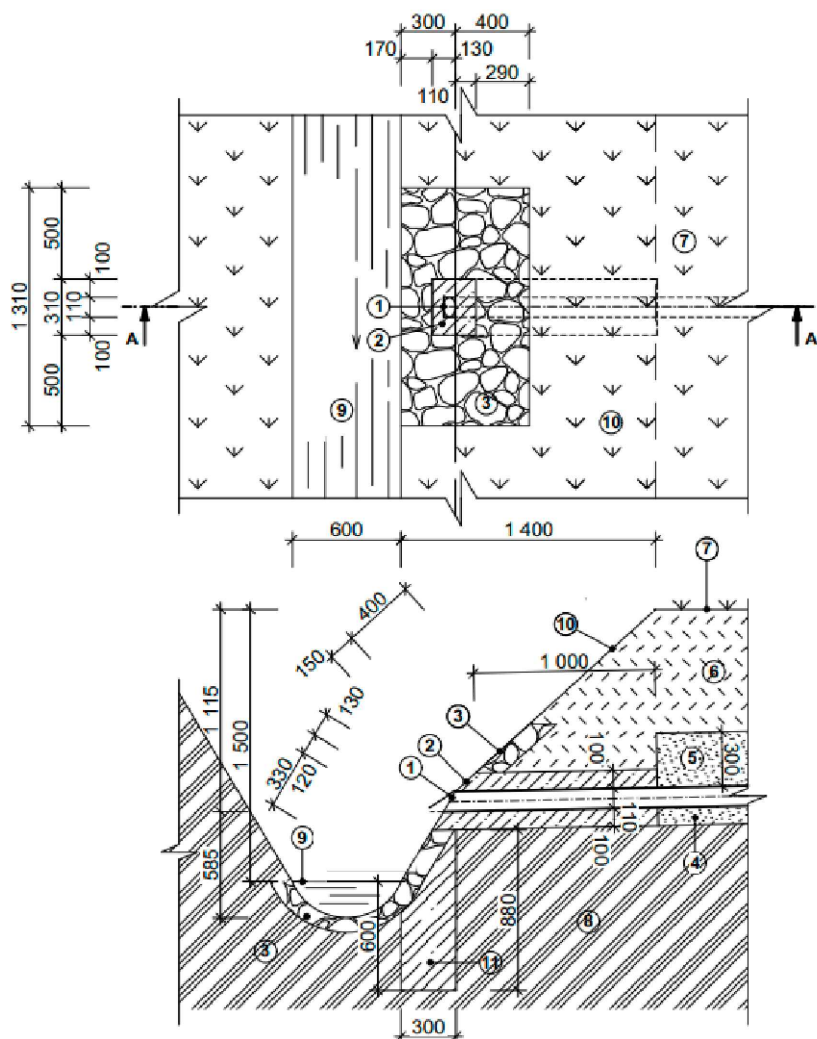

LEGENDA:

- 1 - POTRUBÍ PVC DN 110 + ZPĚTNÁ Klapka DN 110
- 2 - OBETONOVÁNÍ BETONEM C12/15
- 3 - ZPEVNĚNÍ BŘEHU KAMENEM - kameny
uloženy do betonového lože
- 4 - PODSYP POTRUBÍ PÍSKEM tl. 100 mm
- 5 - OBSYP POTRUBÍ PÍSKEM tl. 300 mm
- 6 - ZÁSYP PŮVODNÍ ZEMINOU
- 7 - OKOLNÍ TERÉN (ORNICE)
- 8 - PŮVODNÍ TERÉN
- 9 - VODOTEČ
- 10 - STÁVAJÍCÍ BŘEH
- 11 - ZÁKLADOVÁ PATA- beton C15/20 vyztužený KARI sítí

POZNÁMKA

Souřadnicový systém JSTK, výškový systém B.p.v. Trasy inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů poskytnutých jejich správci, přesnou polohu je nutno před zahájením výkopových prací vytčít. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě je předpokládáno uložení dle ČSN 73 6005.

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| INVESTOR | Obec Mrákov, Mrákov 105, 345 01 Mrákov tel: +420 379 788 235, e-mail: obec@mrakov.cz | Č.č. 00253618 |
| PROJEKTANT | Ing. Luděk Chromík, M. Kudeříkové 2672/30, 669 02 Znojmo tel: +420 724 302 667, e-mail: ludek.chromik@centrum.cz | Č.č. 02315904 |
| AUTORIZOVANÁ OSOBA | | Č.A. |

±0.000 - 462.00 m.n.m.

| | | | |
|---|--|---|-------------|
| NÁZEV PROJEKTU MRÁKOV, MÍSTNÍ Č. NOVÝ KLÍČOV, MLÝNEČEK, SMOLOV SOUSTAVA SYSTÉMOVÝCH DOMOVNÍCH ČOV | | MÍSTO Mrákov, místní části K.Ú. Klíčov u Mrákova Smolov u Domažlic | |
| STUPEŇ PD DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY | | Č.ZAKÁZKY 202314 | |
| | | DATUM 1.7.2025 | |
| OBJEKT C. SITUAČNÍ VÝKRESY | | REVIZE 0.0 | |
| | | MĚŘITKO 1:25 | |
| NÁZEV VÝKRESU VÝUSTNÍ OBJEKT | | Č.VÝKRESU C.11 | Č.PARÉ 1 |