


NOVÝ KÁBLOVÝ PRÍVOD CYKY-J 5x6mm<sup>2</sup>  
+ H07V-K 25mm ULOŽENÉ V KÁBLOVEJ  
CHRÁNIČKE KOPOS 1250HFPP L25  
V PODLAHE V ZMYSLE STN 33 2000-5-52

LEGENDA:

- KÁBLOVÝ PRÍVOD CYKY-J 5x6mm<sup>2</sup> + H07V-K 25mm  
ULOŽENÉ V KÁBLOVEJ CHRÁNIČKE KOPOS 1250HFPP L25  
V PODLAHE V ZMYSLE STN 33 2000-5-52
- KÁBLOVÝ PRÍVOD CYKY-J 5x6mm<sup>2</sup> + H07V-K 25mm ULOŽENÉ V TUHEJ  
HRDLOVANEJ TRUBKE S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSŤO KOPOS  
8050 FA NA POVRCHU V ZMYSLE STN 33 2000-5-52
- KÁBLOVÝ PRÍVOD CYKY-J 5x6mm<sup>2</sup> + H07V-K 25mm  
ULOŽENÉ NA JESTVUJÚCOM KÁBLOVOM ROŠTE ZMYSLE  
STN 33 2000-5-52
- R 1  
ROZVÁDZAČ R1 MONTÁŽNEHO PRÍPRAVKU NA DEMONT. A MONTÁŽ  
KOLIES ELEKTRÍČIEK SK-S45REG-20-12-052 - PRÍVOD ZDOLA
- RM 6  
ROZVÁDZAČ RM6 V.Č. 1911-9752-3, IP40/00, R-UR-N, ČSN 35 7107  
R.V. 1984, I<sub>n</sub>=200 A, I<sub>km</sub>=25 kA, - PRÍVOD ZHORA

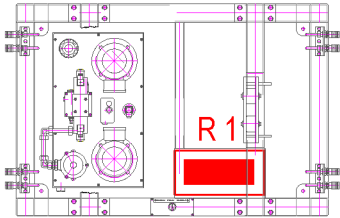


POLOHA MONTÁŽNEHO PRÍPRAVKU NA DEMONT. A MONTÁŽ  
KOLIES ELEKTRÍČIEK



OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM STN 33 2000-4-41:

1. OPATRENIA NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANU PRED PRIAMYM DOTYKOM):
- ZÁKLADNOU ISOLÁCIU ŽIVÝCH ČASŤÍ V ZMYSLE STN 33 2000-4-41/2019 PRÍLOHA A, ČL. A1,
  - ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI V ZMYSLE STN 33 2000-4-41/2019 PRÍLOHA A, ČL. A2,
2. OPATRENIA NA OCHRANU PRI PORUCHE (OCHRANU PRED NEPRIAMYM DOTYKOM):
- SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA V ZMYSLE STN 33 2000-4-41/2019 ČL. 411.3 .2 PRI MAXI-MÁLNOM ČASE ODPOJENIA 0,4 S V ZMYSLE TAB. 41.1.,
  - OCHRANNÉ POSPÁJANIE V ZMYSLE STN 33 2000-4-41/2019 ČL. 411.3.1.2.

VYPRACOVAL :		KRESLIL :	KONTROLOVAL :	ZMENA	
KIRCHMAYER		KIRCHMAYER			
MIESTO STAVBY			PARC. Č. 13608/006, OKR. BRATISLAVA, K.Ú. NOVÉ MESTO		
INVESTOR			DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA, OLEJKÁRSKA 1, 814 52 BRATISLAVA		
STAVBA	PREVÁDZKA ÚSTREDNÝCH DIELNÍ ELEKTRÍČIEK 5400 HALA MONTÁŽE, DEMONTÁŽE A OPRÁV PODVOZKOV		FORMÁT	A3	
			DÁTUM	VI/2025	
OBJEKT	MONTÁŽNY PRÍPRAVOK NA DEMONT. A MONTÁŽ KOLIES ELEKTRÍČIEK SK-S45REG-20-12-052		ÚČEL	DSP	
			ZÁK. ČÍSLO	002/2025-KIR	
SÚBOR	SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY				
	OBSAH VÝKRESU  PRÍPOJKA NN - SITUÁCIA - DETAIL		MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU	E02
			1 : 50	1-002/2025	