


**Požiarneho úseku BYT - II. SPB**  
požiarna stena v NP - REI 45 minút, EI 45 minút  
požiarna stena v NP - REI 45 minút

podlažie stropičokoviny v NP - REI 45 minút  
nosné konštrukcie vnútri PÚ zaisťujúce  
stabilitu v NP - R 45 minút  
nosné konštrukcie mimo PÚ zaisťujúce  
stabilitu v NP - R 45 minút  
obvodové steny zaisťujúce stabilitu  
v NP - REI 45 minút  
podlažie dvere v NP - 30D3-bez C  
podlažie kľapky VZT - 30D1+C


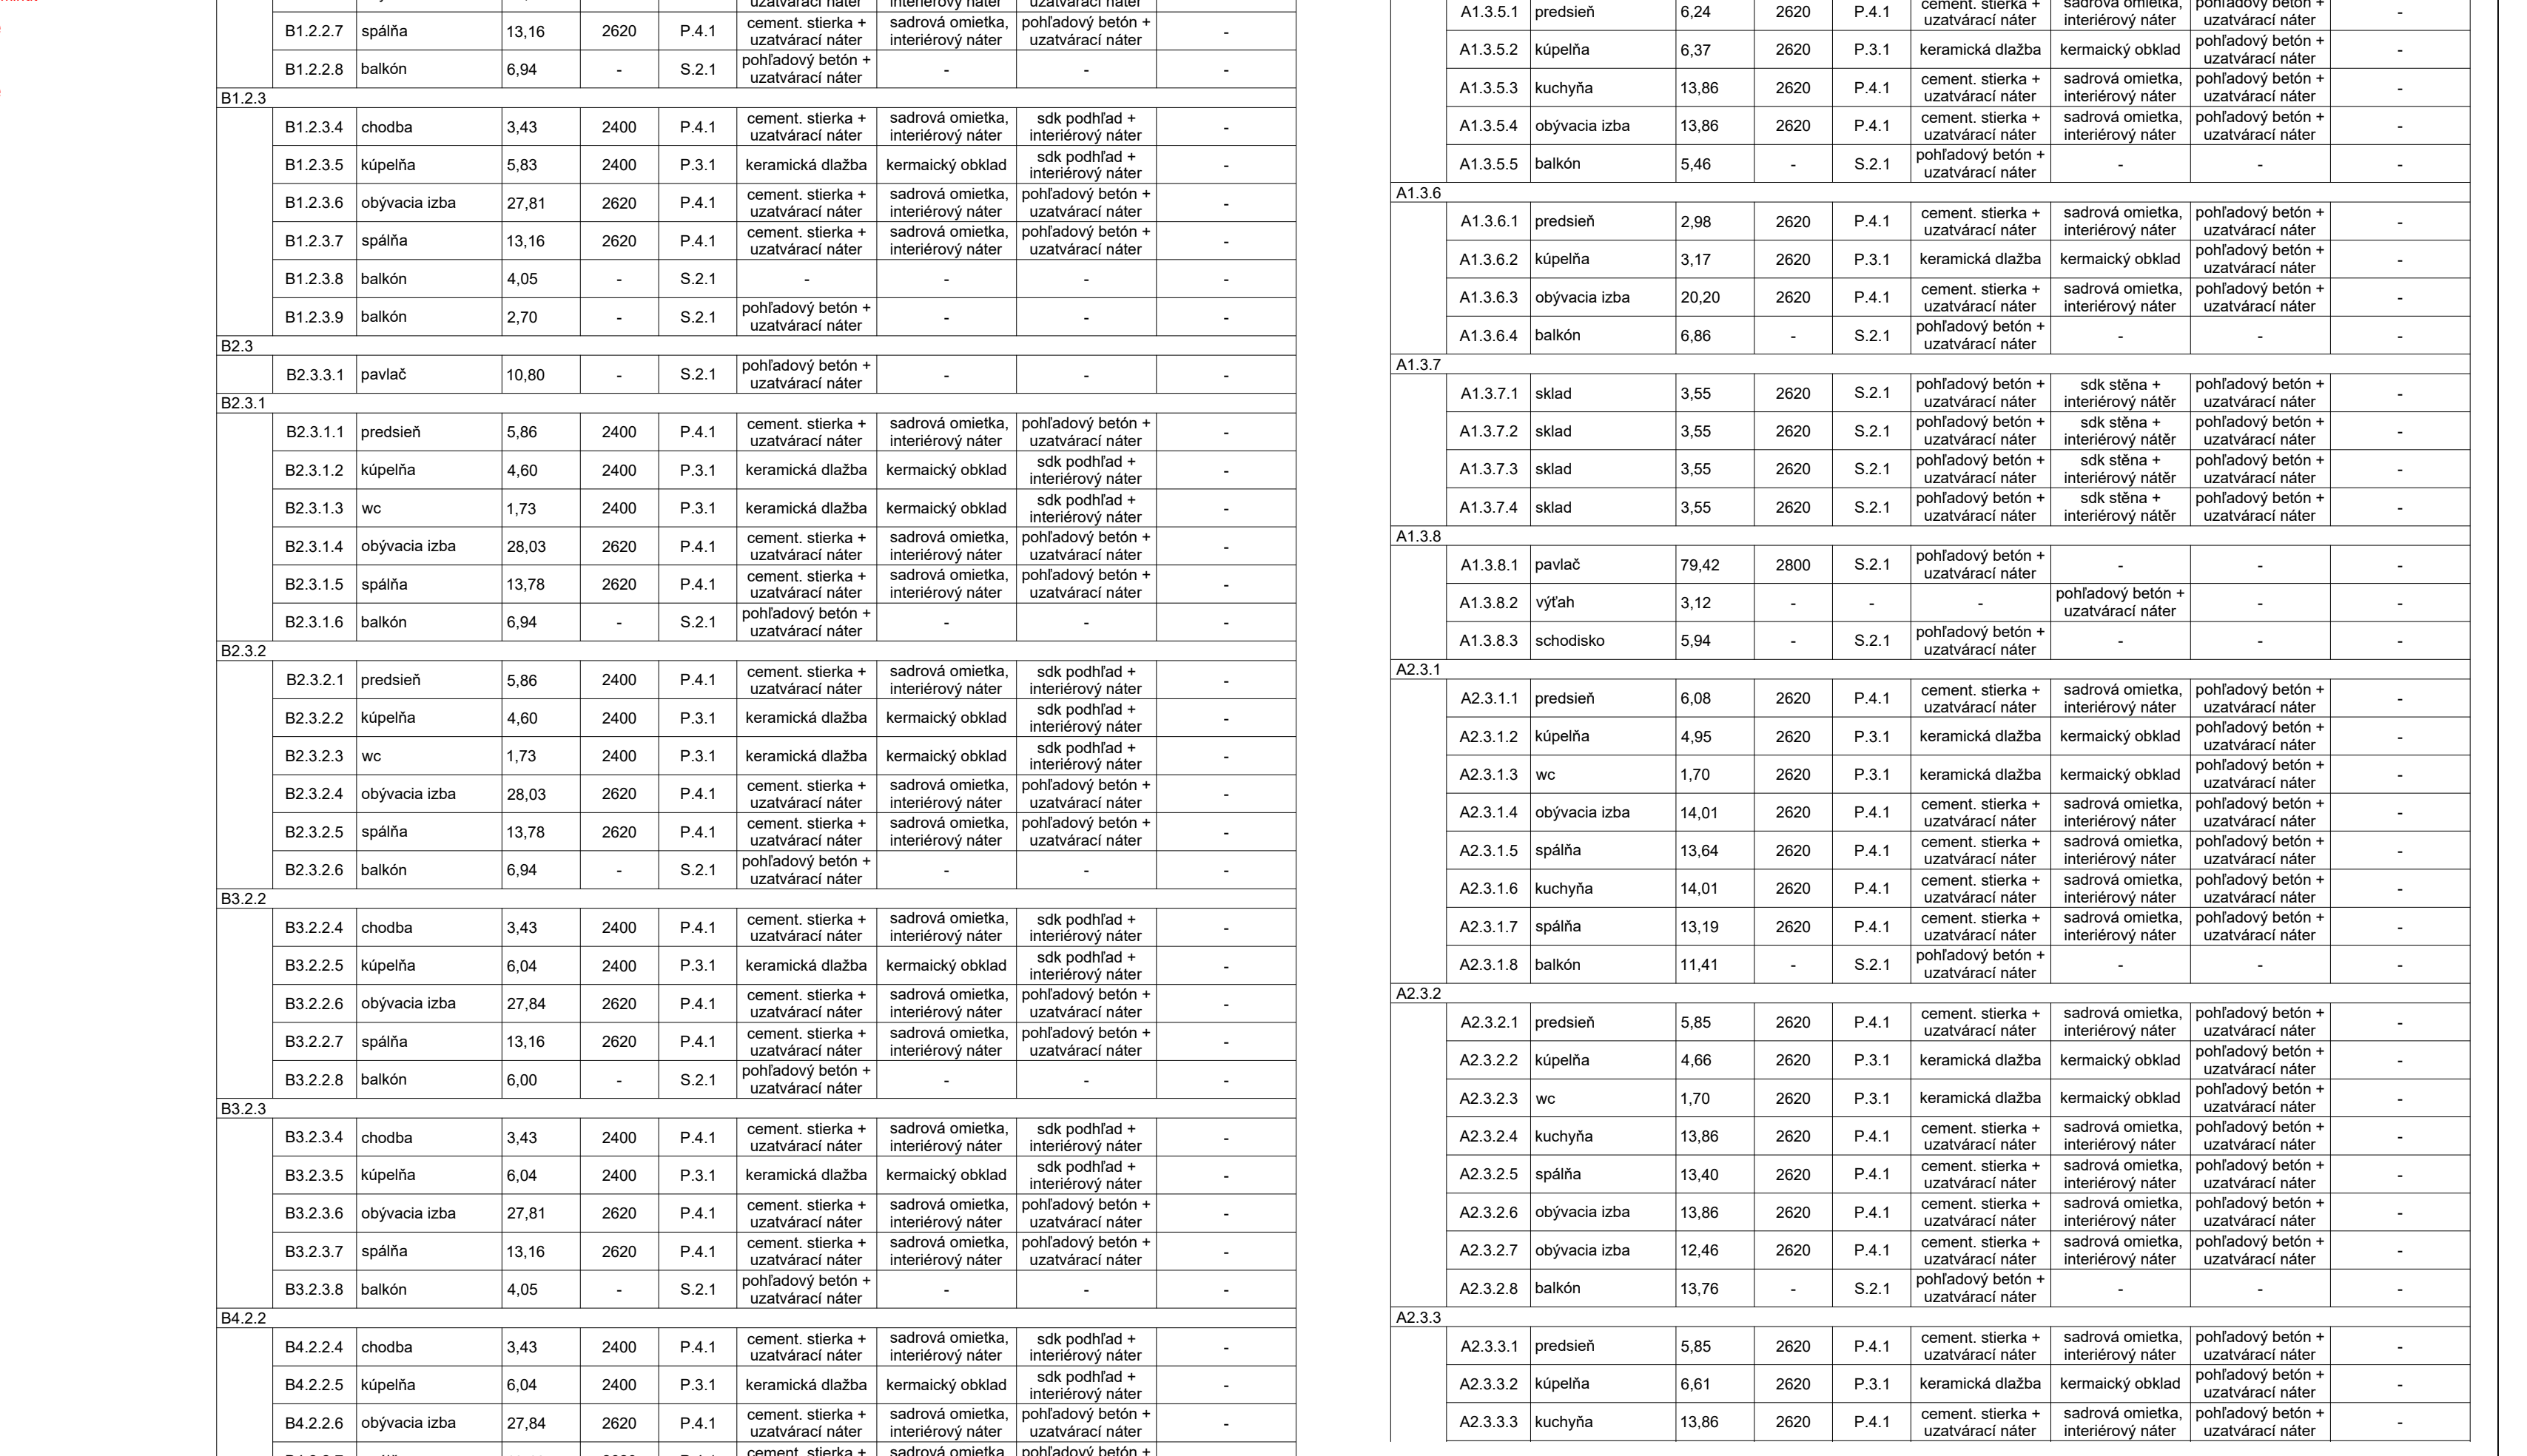


EXTERIÉR-PAVLAČ


ZATEPLENIE

MW

D

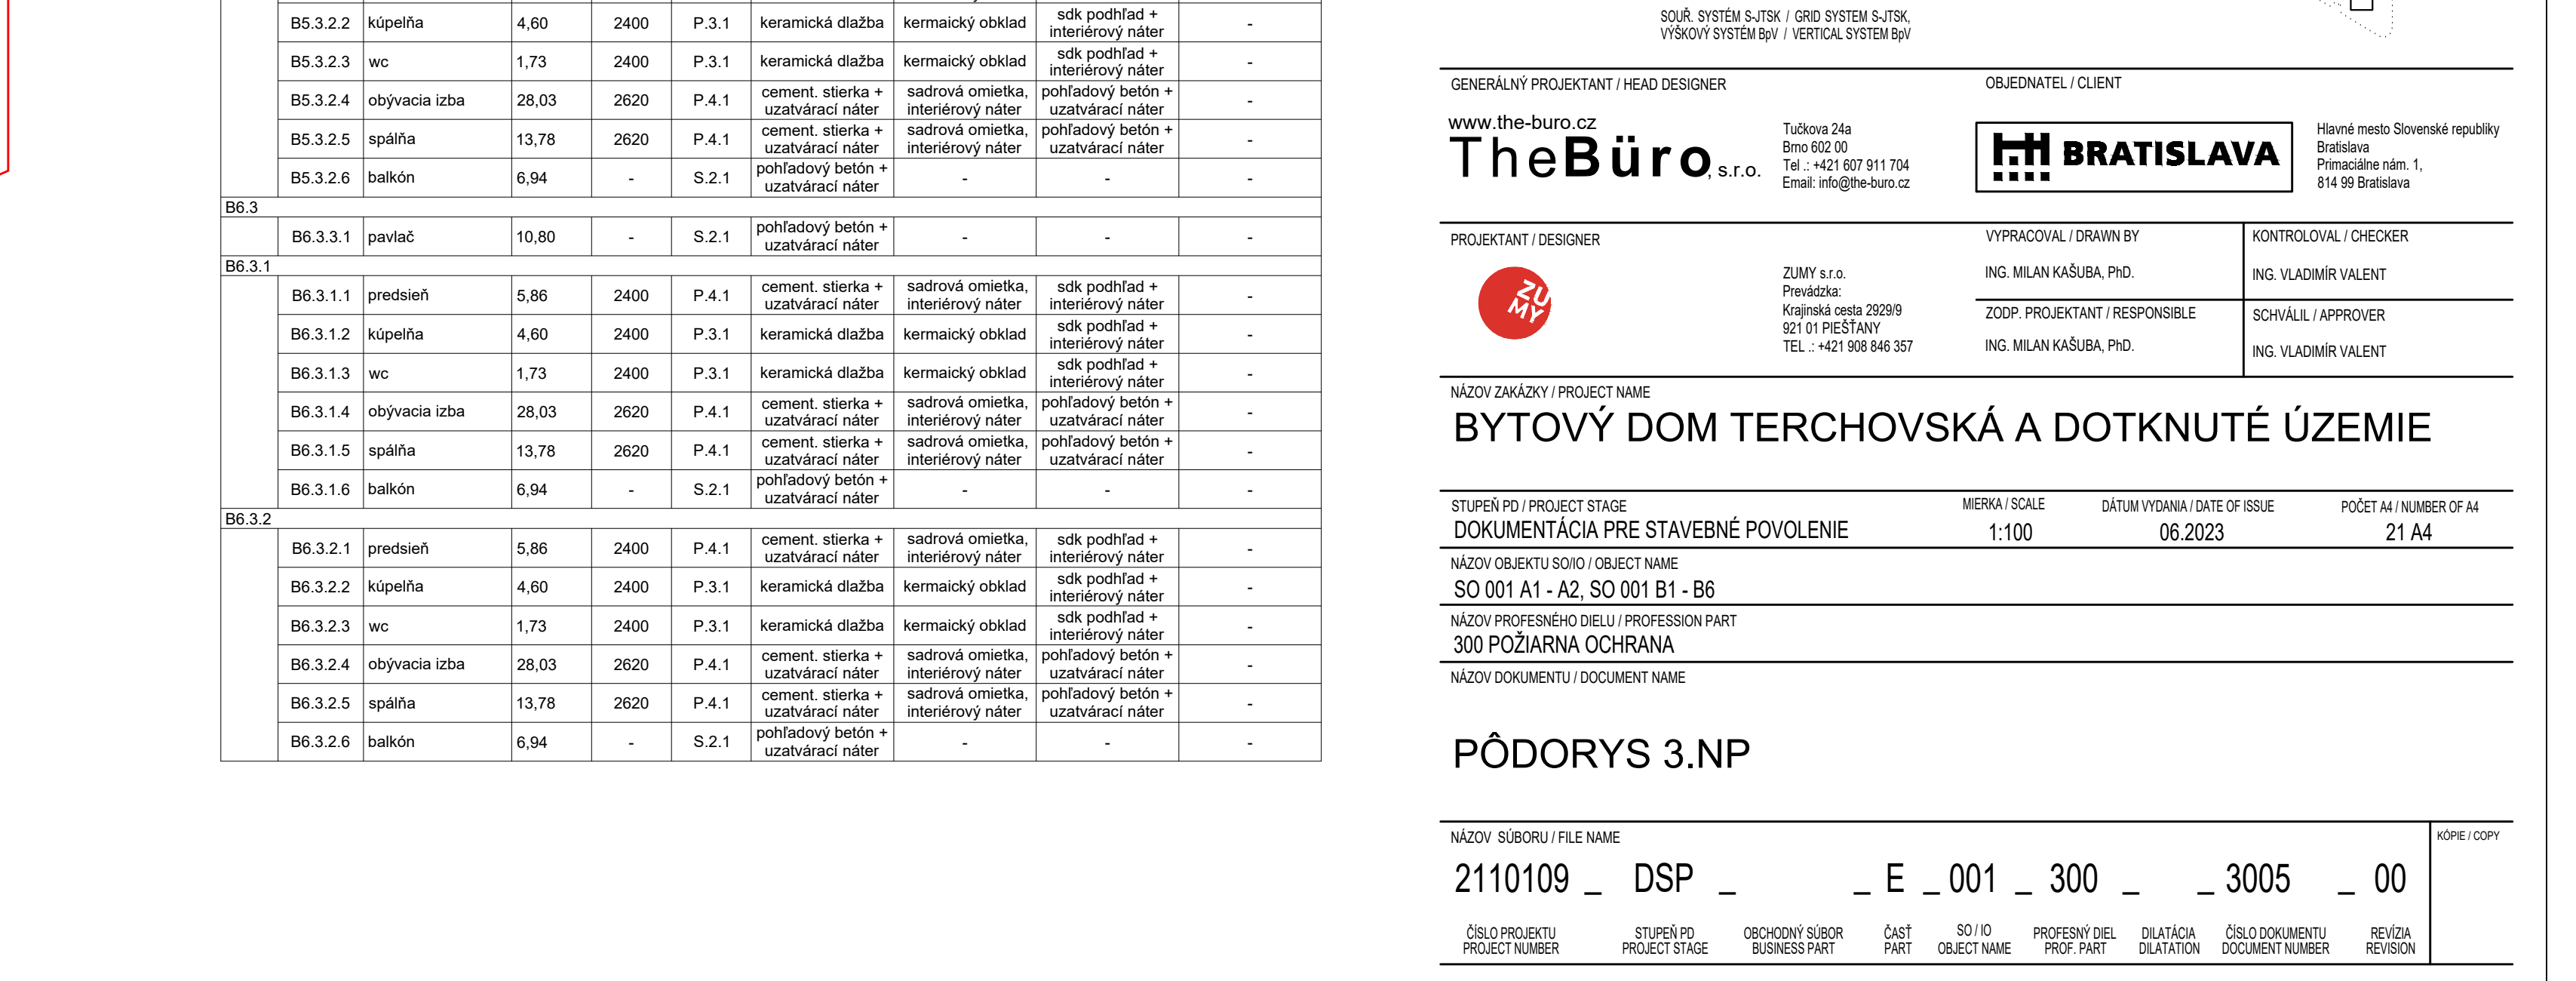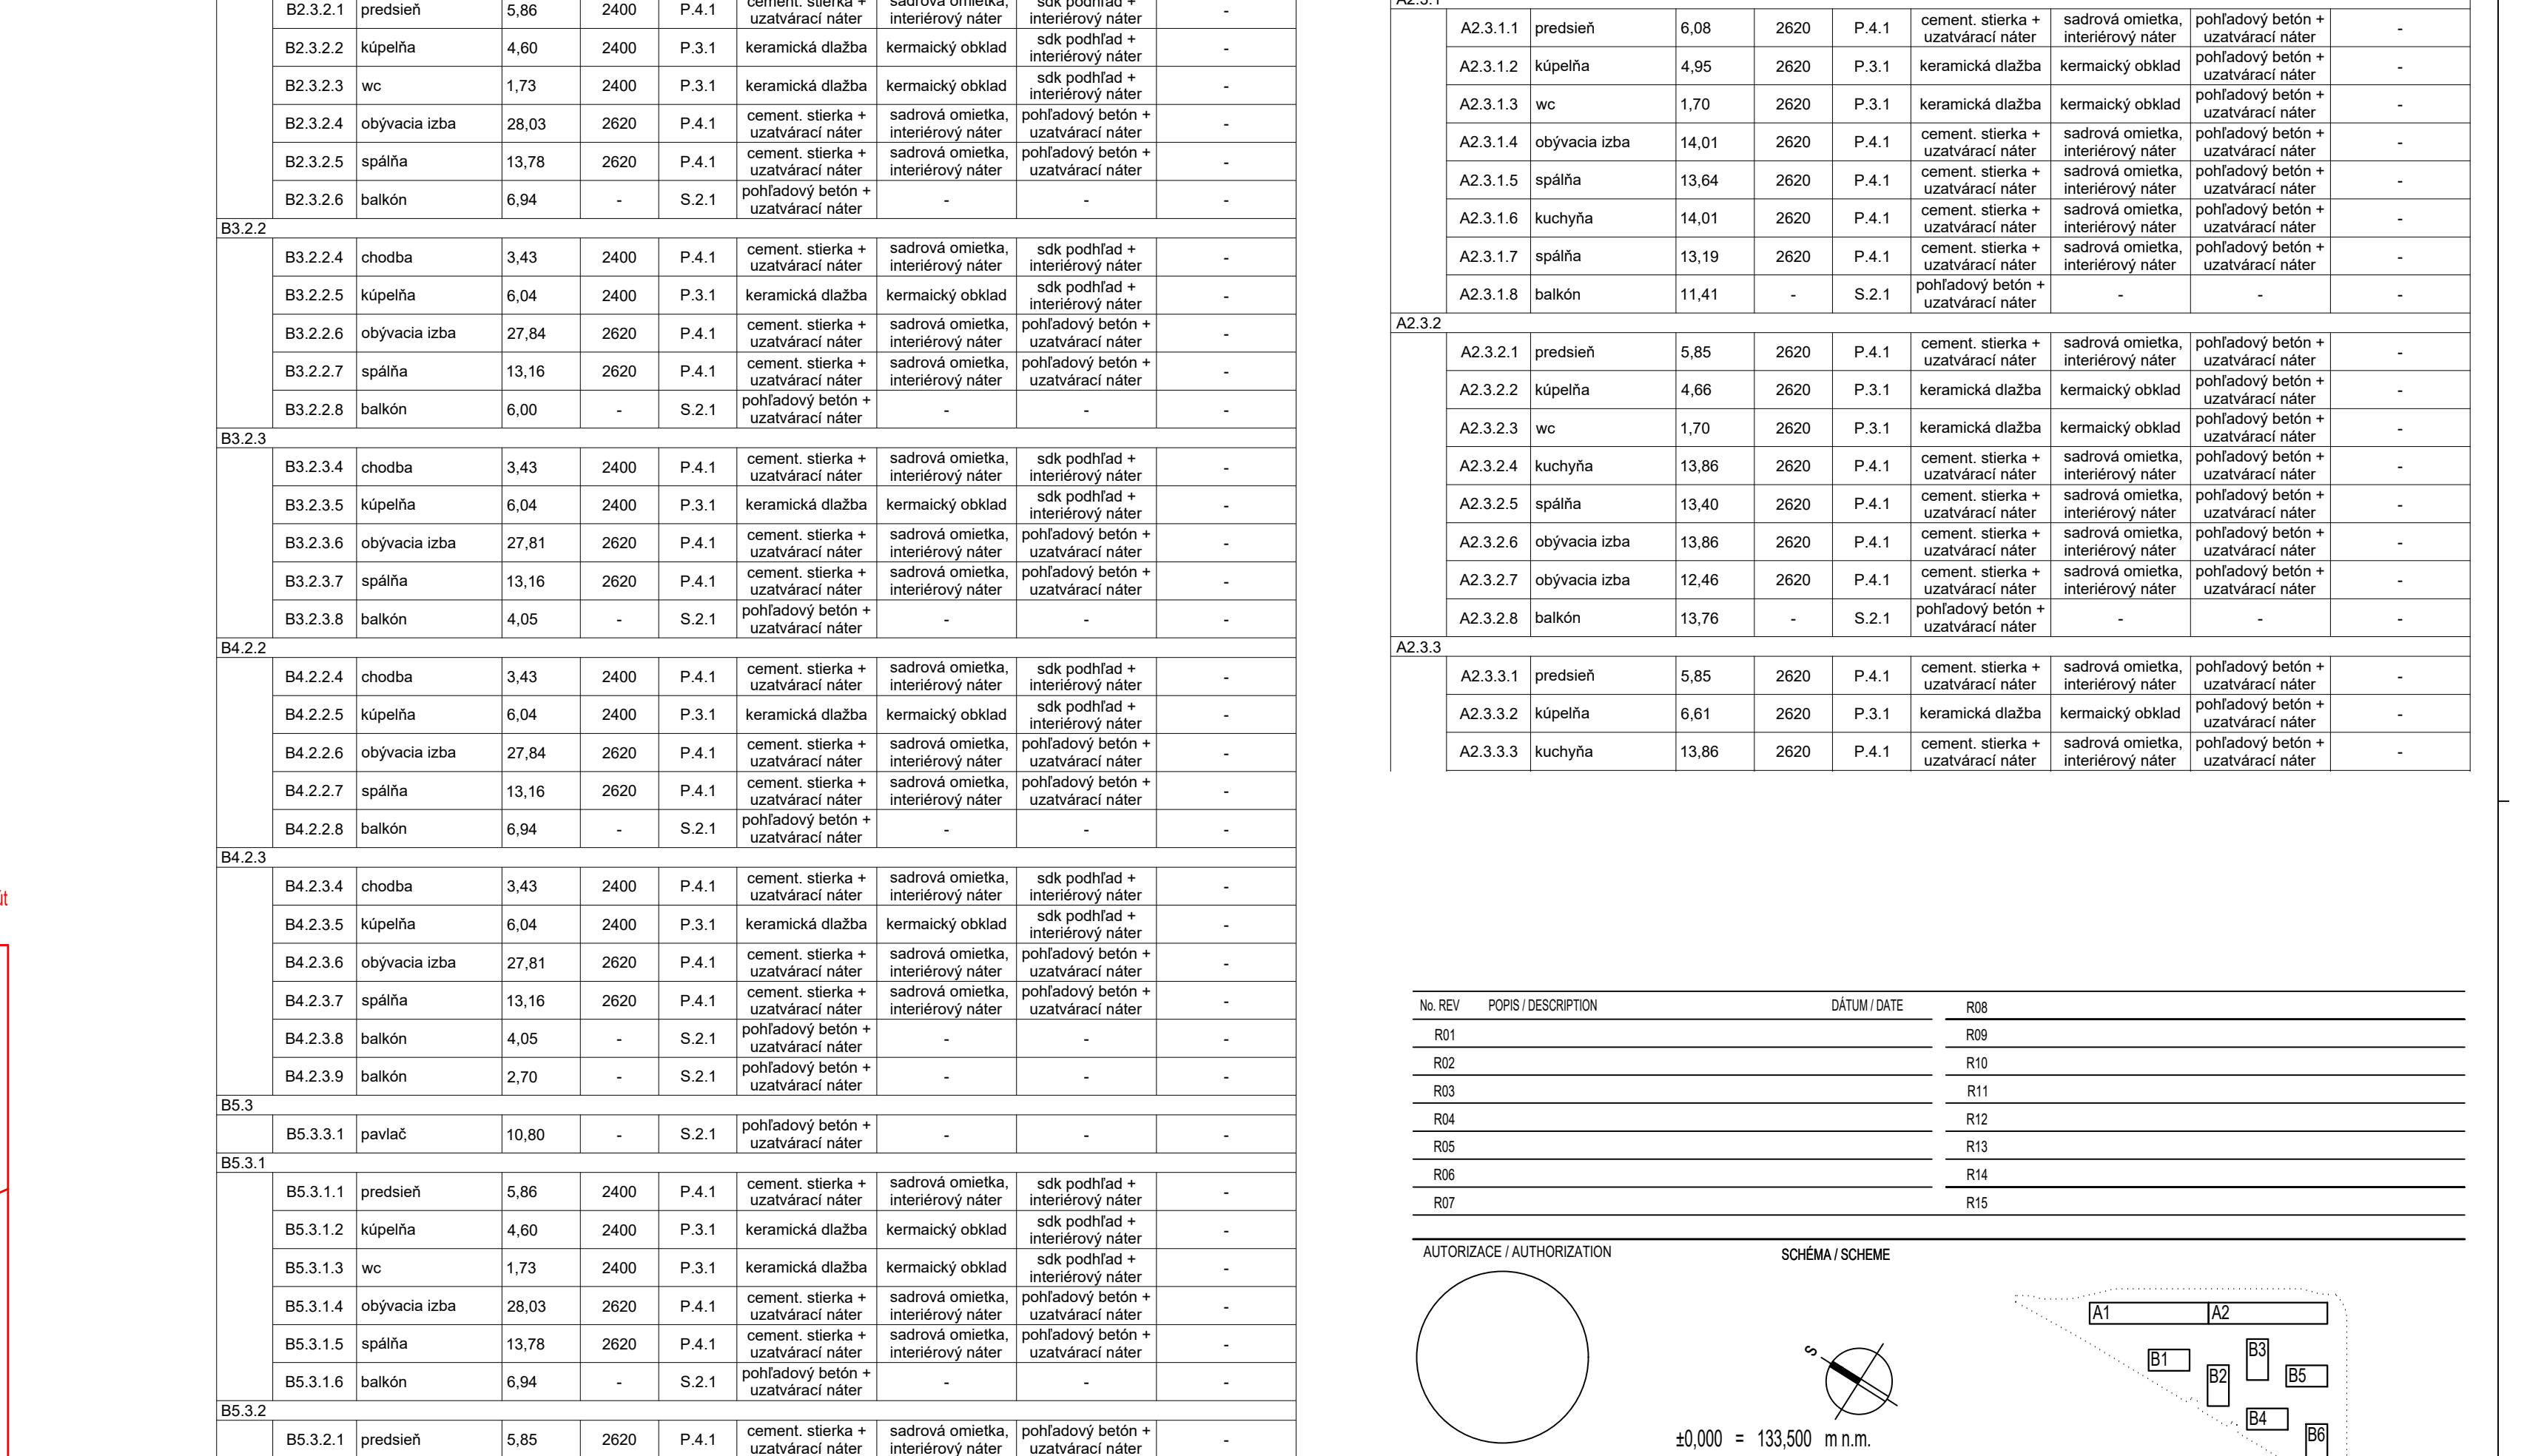


ny úsek BYT - I. SPB  
 1. úsek v posl. NP - REI 15 minut, EI 15 minut  
 2. úsek v posl. NP - REI 15 minut

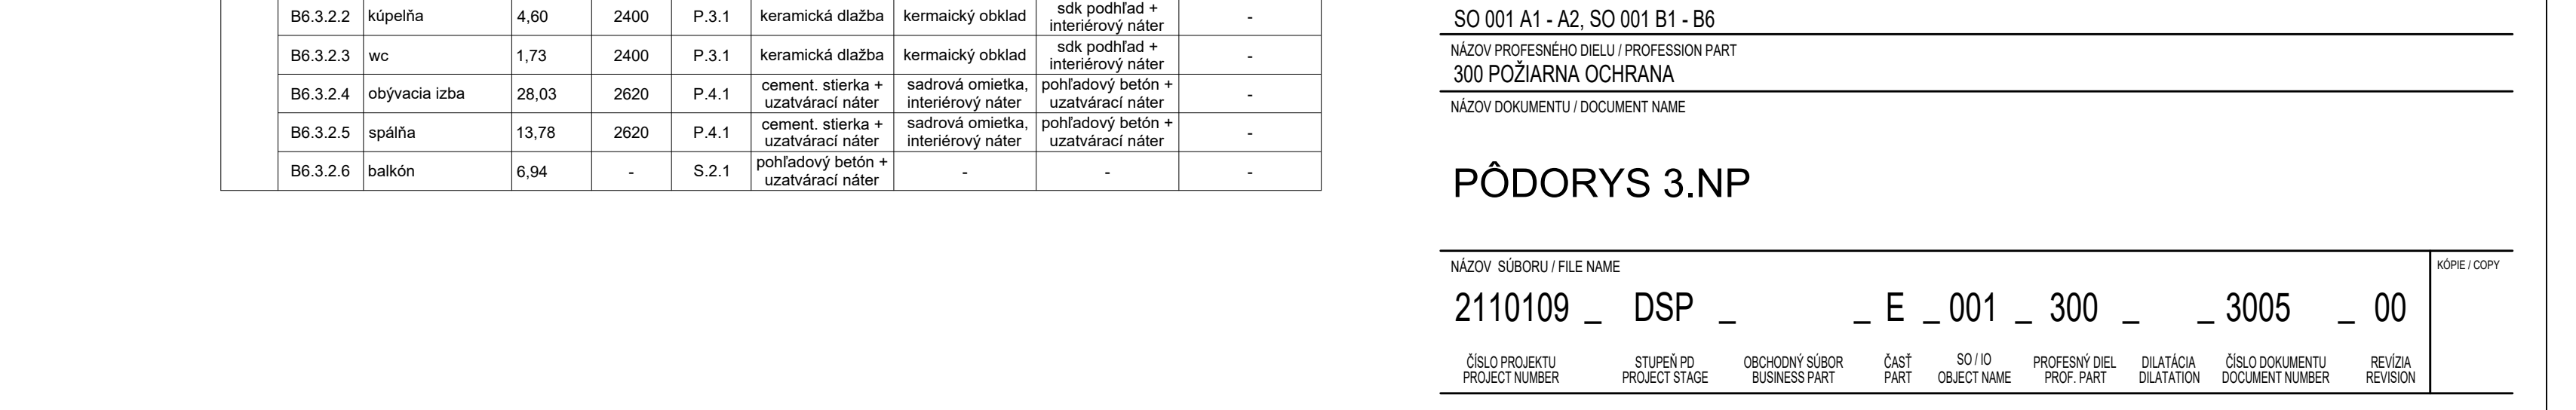

instrukcie vnútri PÚ zaistujúce  
posl. NP - R 15 minút  
instrukcie mimo PÚ zaistujúce

- vložení NP - R 15 minut  
 - nastavení systému zaistujícího stabilitu  
 - REI 15 minut  
 - instrukce střechy - R 15 minut  
 - REI 15 minut  
 - vyložení vložky NP - 15D3-bez C  
 - vložení VZT - 15D14C

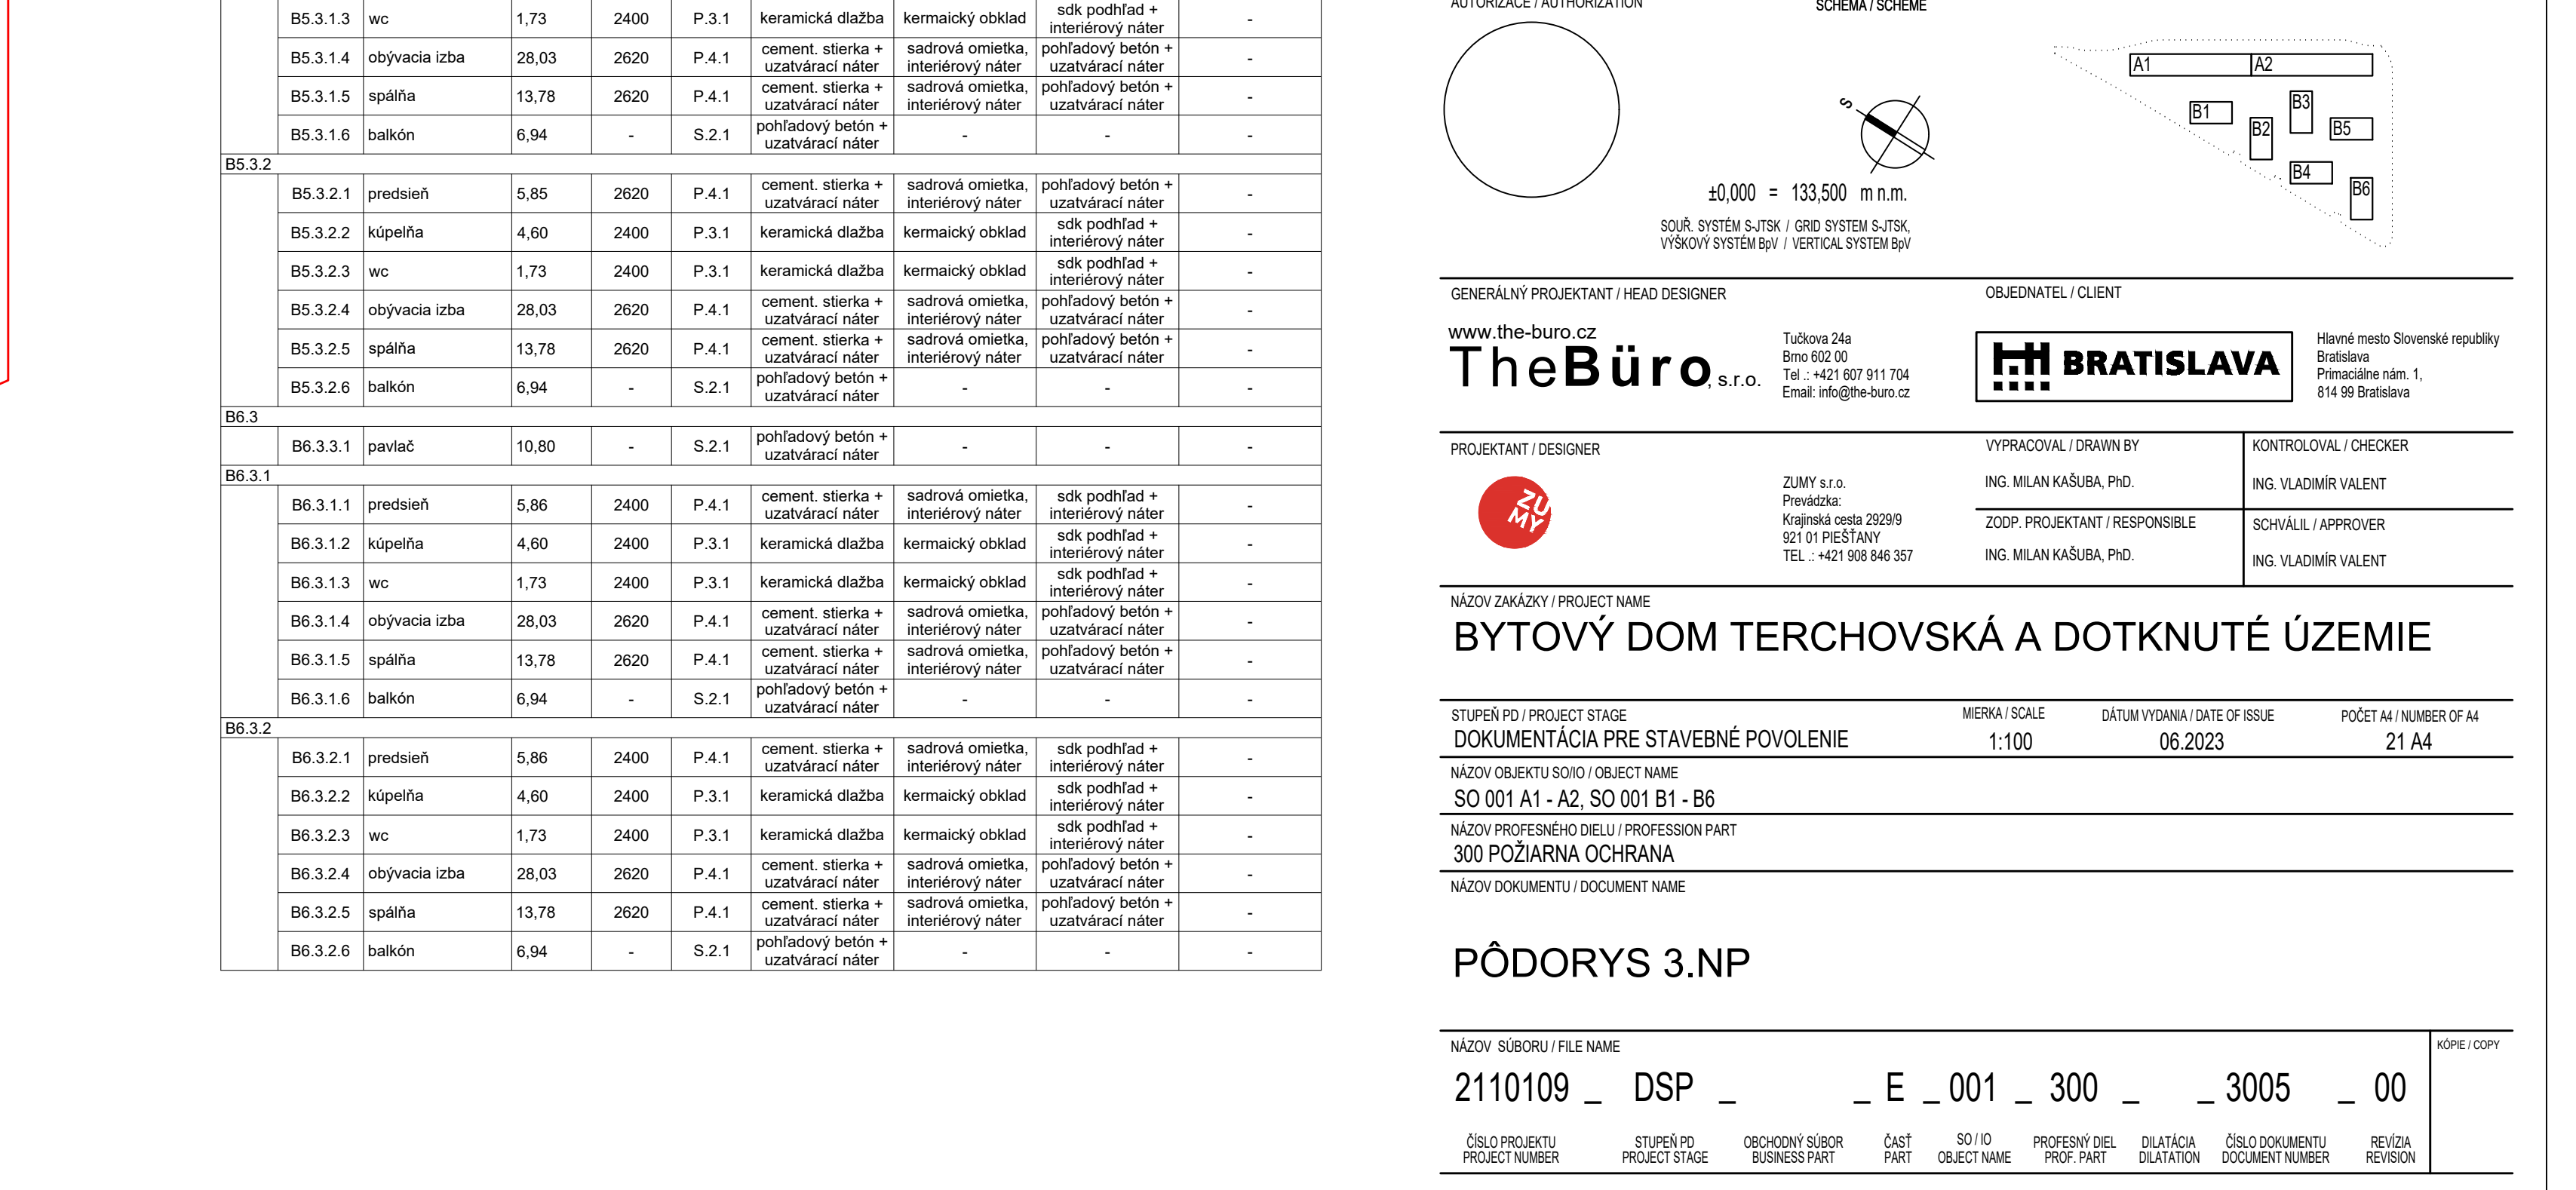

Technical drawing of a door frame assembly showing dimensions: 1000, 1800, 5000, 125, 400, 7800.

