



REZ A-A M 1 : 50 / SECTION A-A M 1 : 50

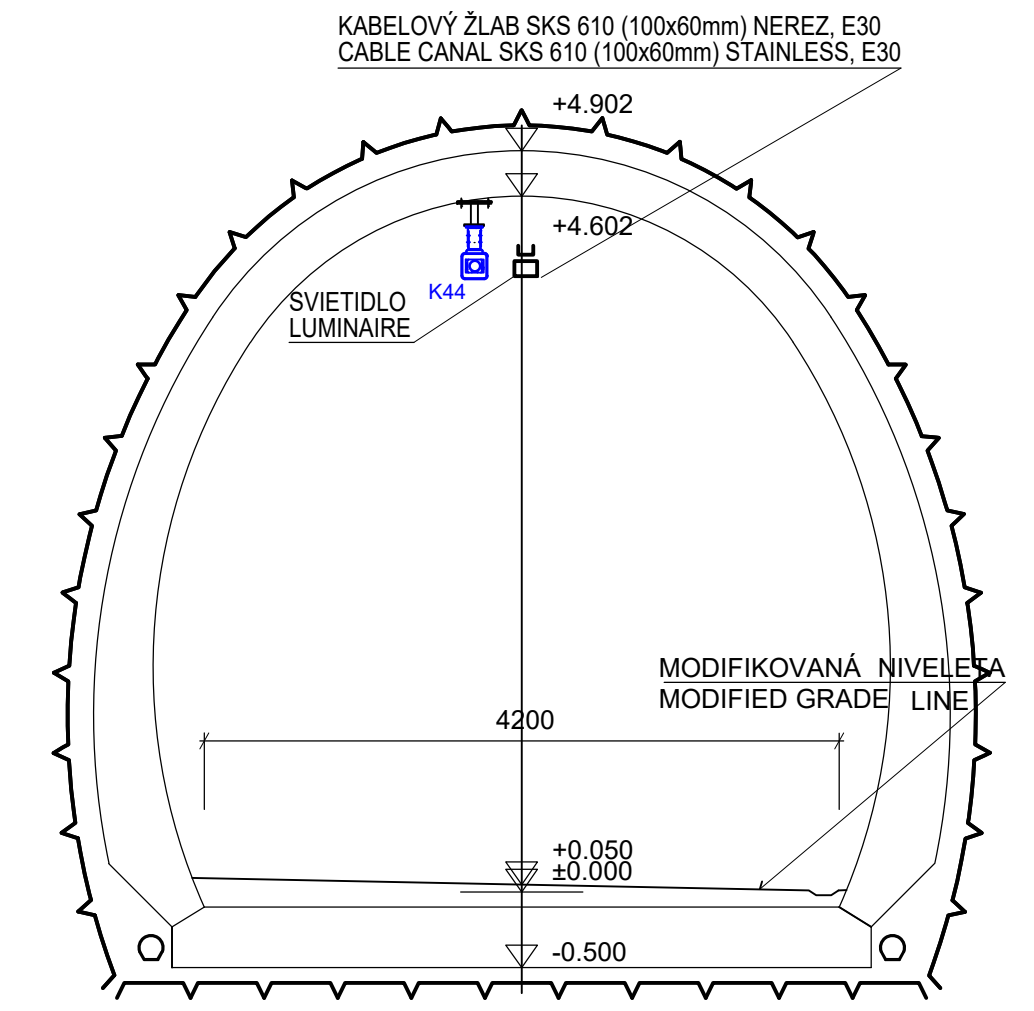

PRIEČNE PREPOJENIE 3
ÚNIKOVÁ CESTA 3
ESCAPE ROUTE 3
REZ A-A M 1 : 50 / SECTION A-A M 1 : 50

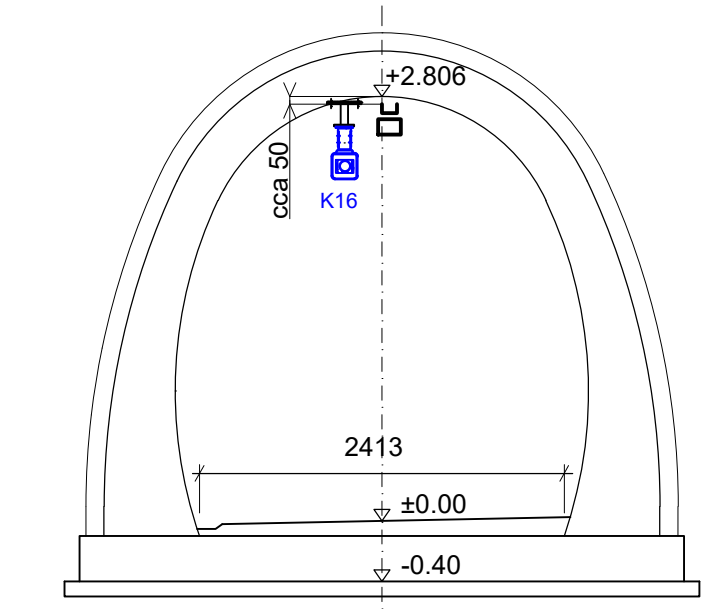

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :
1 / N / PE AC 230 V 50Hz, TN-S
DC 48V, SELV PoE



Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007

Čl. 411: Ochranné opatrenia samočinným odpojením napájania
- základná ochrana je zabezpečená základnou izoláciou živých častí,
alebo zábranami alebo krytmi
- ochrana pri poruche je zabezpečená ochranným pospájaním, ochranným uzemnením
a samočinným odpojením napájania pri poruche
Čl. 412: Dvojité alebo zosilnená izoláciou
Čl. 413: Elektrické oddelenie (zákl. izolácia živých častí, zábrany alebo kryty)
Čl. 414: Malé napätie PELV, SELV

LEGENDA:
Kxx IP KAMERA - BEZPEČNOSTNÁ

d				
c				
b	Dokumentácia na realizáciu stavby - aktualizácia	09/2023	ING.M.MARIŇÁK	ING.V.GAVENDA
a	Dokumentácia na realizáciu stavby	01/2018	ING.J.DZÚRIK	ING.V.GAVENDA
ZMENA	POPIS ZMENY	DÁTUM	SPRACOVAL	SCHVAĽOVAL

OBJEDNÁVATEĽ : NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ	NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
--	---

KRAJ: Bratislavský MIESTO: Bratislava KAT. ÚZEMIE: Karlova Ves			SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.		
ZHOTOVITEĽ:  ACP AuComp, s. r. o. Kyjevská 4 831 02 Bratislava ICO : 35 829 583 IC DPH : SK2020237967 tel: +421 903 255 536 e-mail: acp@acp.sk	vypracoval	ING. J.DŽURIK		zak. číslo	20230208
	zodp. projektant	ING. V. GAVENDA		dátum	09/2023
	tech. kontrola	ING. I. SMREKOVÁ		formát	5x44
	stavba: MODERNIZÁCIA UZATVORENÉHO TELEVÍZNEHO OKRUHU V TUNELI SITINA A PRÍSLÚCHAJÚCEHO ISD DIALNICE D2			mierka	1:100 (1:50)
	obsah výkresu:			číslo výkresu:	paré :
PRIEČNE PREPOJENIE 3 (ÚC3)			06		