

SPOTREBIČE, SPOTREBA

OZN.	NÁZOV	MNOŽ.	SPOTREBA
1	PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL – WOLF CGB 38, 38 kW	1 ks	3,80 m3/hod
	MAX. HODINOVÁ SPOTREBA ZP		3,80 m3/hod
	PREDPOKLADANÁ ROČNÁ SPOTREBA ZP		8 500 m3/rok

LEGENDA:


- NTL PE DOMOVÝ ROZVOD PLYNU
- NTL OC. ROZVOD PLYNU

MATERIAL:

- NTL OC.: DN 25–2,3m
- DN 20–0,60m
- CHRÁNIČKA OC.: DN 50–0,40m

POZNÁMKA:

* ODVOD SPALÍN A VETRANIE KOTOLNE RIEŠI PROJEKT ÚSTREDNÉHO VYKUROVANIA.

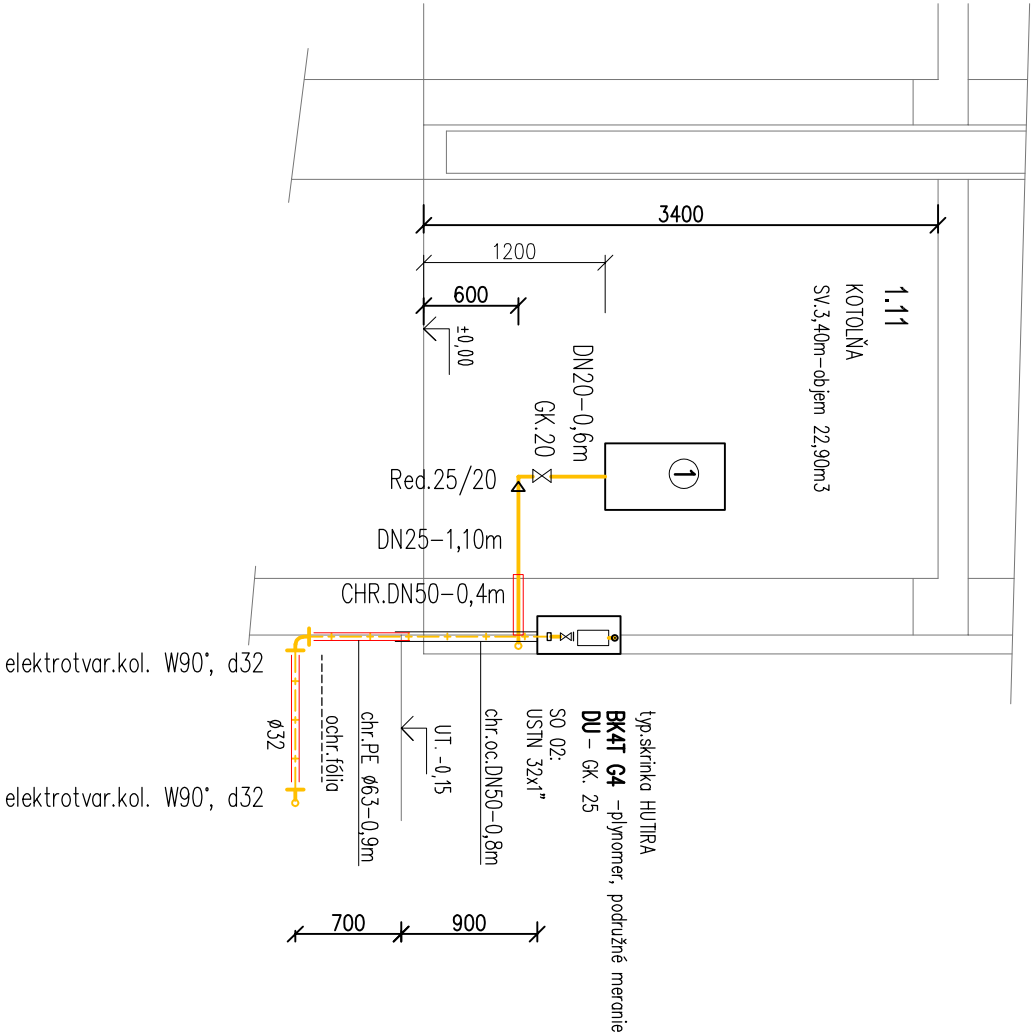

Kmny

GENERÁLNY PROJEKTANT		Ing. Attila FARKAŠ	Ing. Erika KOVÁČSOVÁ mobil: 0905 789 438 e-mail: kovacs61@gmail.com	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		Ing. Erika KOVÁČSOVÁ		
VYPRACOVALA		Ing. Erika KOVÁČSOVÁ		
INVESTOR		DD a DSS Terany 1, Terany, 962 68 Horňanske Tesáre		
STAVBA	DD a DSS Terany- novostavba ubytovacieho bloku Terany, p.č.:44/1,3,8,9,10; 794/12,10		FORMÁT	2 A4
OBJEKT	SO 01 VLASTNÝ OBJEKT časť B: PLYNOINŠTALÁCIA – OPZ		DÁTUM	09/2023
			MIERKA	1:50
			STUPEŇ	SP/RP
OBSAH	IZOMETRIA		ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO SADY
			P-2	