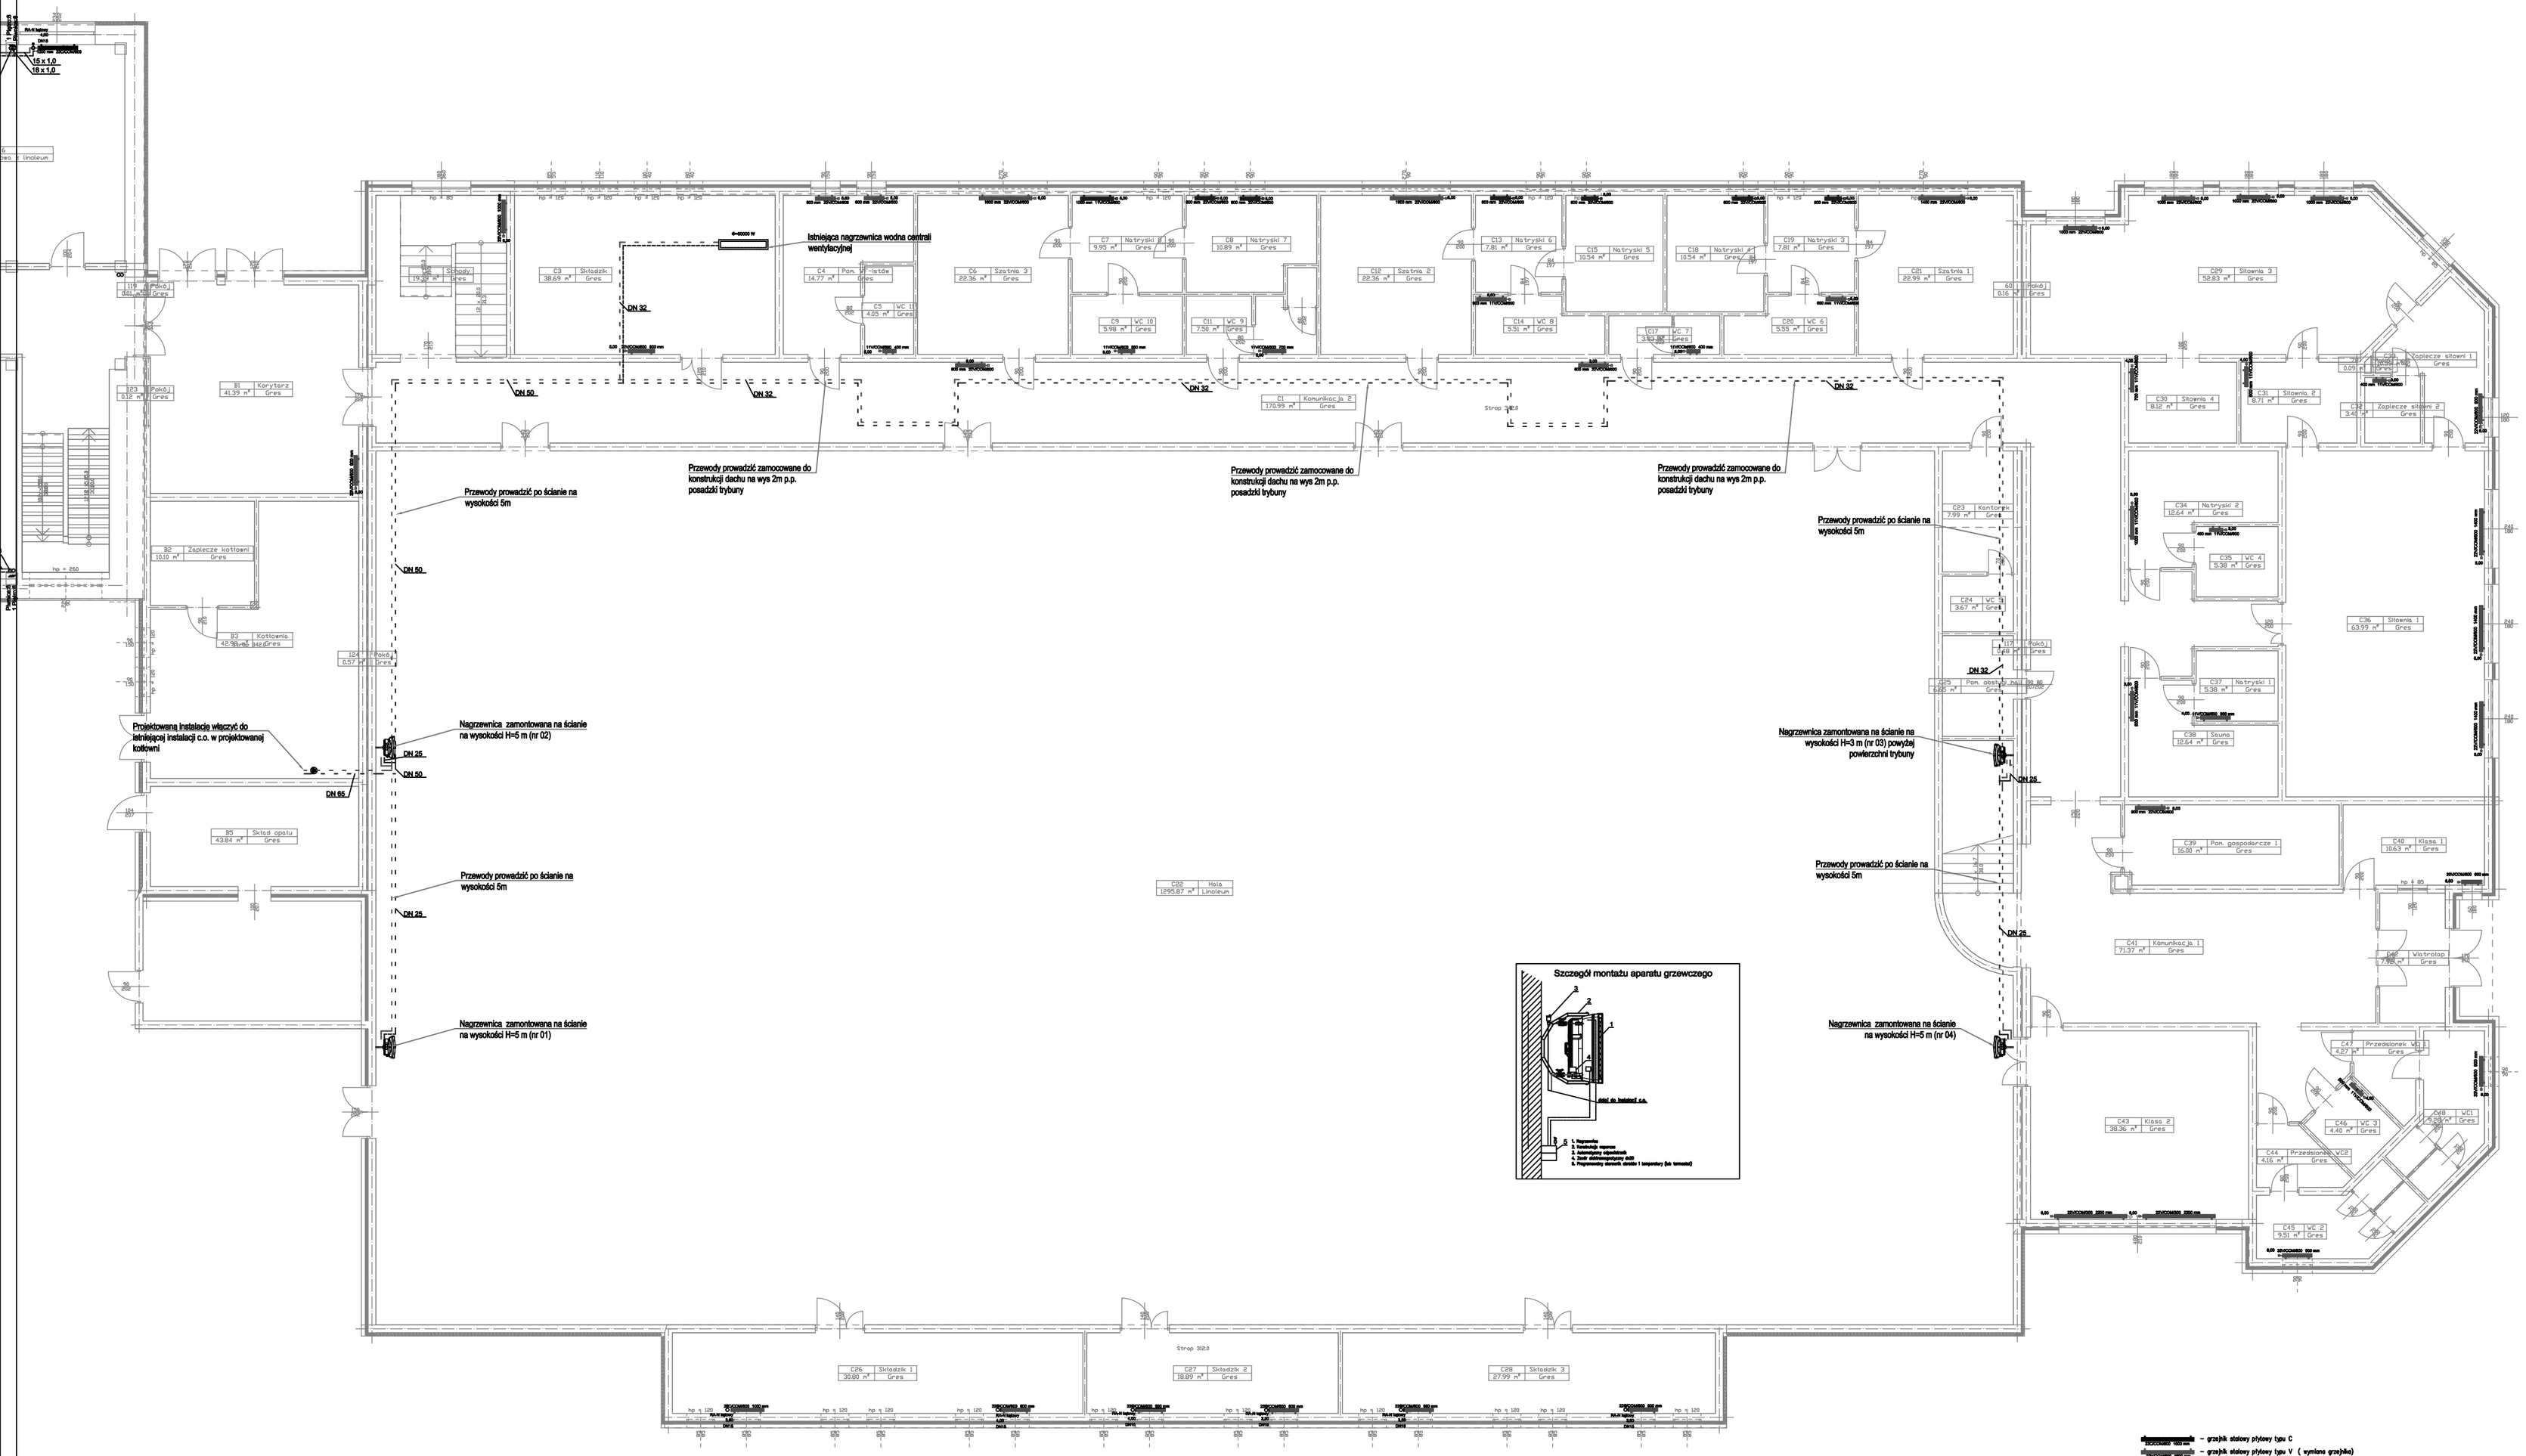

– grzejnik stalowy płytowy typu C

– grzejnik stalowy płytowy typu V (wyniesiona grzejnika)

– grzejnik stalowy płytowy typu V podwójnie czyszkowany (wyniesiona grzejnika)

PION C.O. :A – plan Instalacji c.o.

– powrót c.o. (rura stalowa ocynkowana niestopowa)
– zasilanie c.o. (rura stalowa ocynkowana niestopowa)
– powrót c.o. (rura stalowa czarna)
– zasilanie c.o. (rura stalowa czarna)

UWAGI:

- Główne ciągi stalowe galwanizowane rolety prowadzić pod sieciami pomieszczeń w ścianach terkotowej
- Nagrzewnica wodna na hali sportowej wyposażyć w obudowę ochronną z siatki stalowej
- Przewody stalowe galwanizowane prowadzić natyżkowo
- Przewody prowadzić z zachowaniem zasad kompensacji wg wytycznych producenta.
- Przewody przez przegrody budowlane prowadzić w stalowych tulejach ochronnych.
- Przewody stalowe czarne rolety zabezbiecz terkotizarka.
- Wszystkie materiały i urządzenia podane jako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie zamienników pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyższej jakości oraz zapewnienia wymaganych parametrów.
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem.
- Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urządzeń i przewodów sprawdzić w naturze.

BRANŻA BUDOWLANA	tytuł rysunku: Rzut parteru 2		
obiekt: BUDYNEK SZKOŁY I HALI SPORTOWEJ		inwestor: Miasto i Gmina Górzno ul. Rynek 1 87-320 Górzno	
zakres branży: sanitarna	skala: 1:100	data: grudzień 2021	lokalizacja: dz. nr 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051,