

MESTO KOŠICE
Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Spis č.: MK/A/2026/12777

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5

Verejný obstarávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice

Názov zákazky: „MOST Č. M5850 NA CESTE II/547 A LÁVKA, HLINKOVA UL., KOŠICE“

Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, ktoré nám bolo doručené v systéme JOSEPHINE dňa 02.04.2026, poskytujeme nasledovnú odpoveď:

Otázka:

Výkaz výmer k objektu SO 201-00 - Most č. M5850 na ceste II/547, Hlinkova ulica opisuje v položke č.28 otryskanie ŽB konštrukcie:


D	05090605	Doplňujúce práce otryskanie železobetónovej konštrukcie		
28	K 05090605012031.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, -0,02200t	m2	796,459
VV		Úprava úložných prahov		
VV		15,30*1,10*8 " úložné prahy na pilieroch		134,640
VV		15,30*1,10*2 " úložné prahy na oporách		33,660
VV		Medzisúčet		168,300
VV		Sanácia pôvodných konštrukcií - jednovrstvový systém - 70 % sanovanej plochy		
VV		411,20*0,70 " vodorovné plochy - podhlady		287,840
VV		(421,45+64,72)*0,70 " zvislé plochy		340,319
VV		Medzisúčet		628,159
VV		Súčet		796,459

Vo výkaze výmer chýba odbúranie zdegradovanej vrstvy betónu v hrúbke 20mm – vid' detail „A“ v zmysle výkresovej dokumentácie výkresov 201-00-03 až 08 pre úpravu povrchu priečlí.

DETAIL "A"

M 1:10

DETAIL ÚPRAVY POVRCHU ÚLOŽNEHO PRAHU OPORY OP1

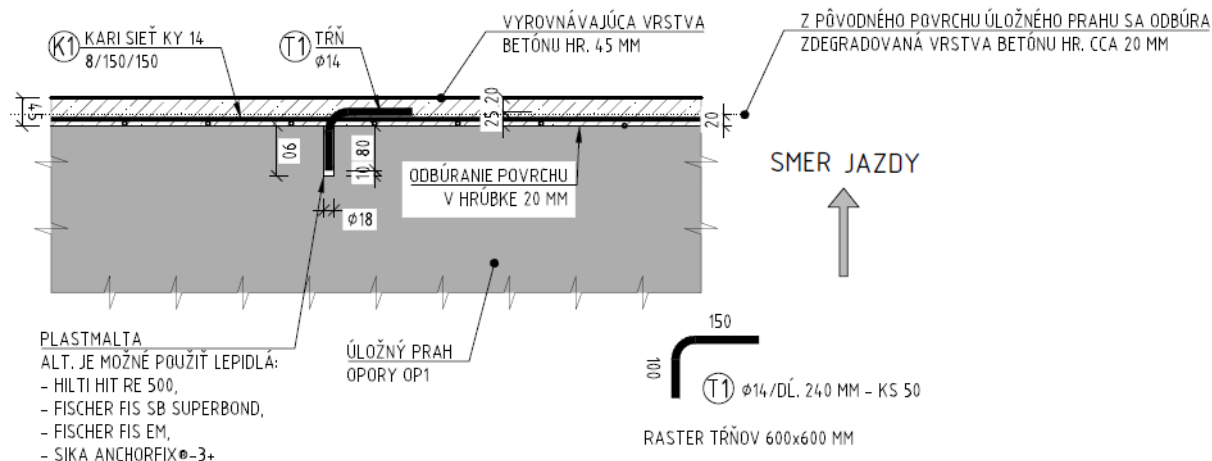

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie odbúrania zdegradovanej vrstvy betónu v hrúbke 20mm do výkazu výmer.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ žiadosti nevyhovuje. Odbúranie zdegradovanej vrstvy betónu v hrúbke 20 mm, ktorú uchádzač požaduje zapracovať do výkazu výmer je zohľadnené v položke č. 28 Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm.

V Košiciach, dňa 10.04.2026

Spracoval: JUDr. Martin Šustrík na základe podkladov Referátu správy a údržby ciest