



Nátok  
Ø110-Ø160  
Variabilní  
hladina  
nátoku



100

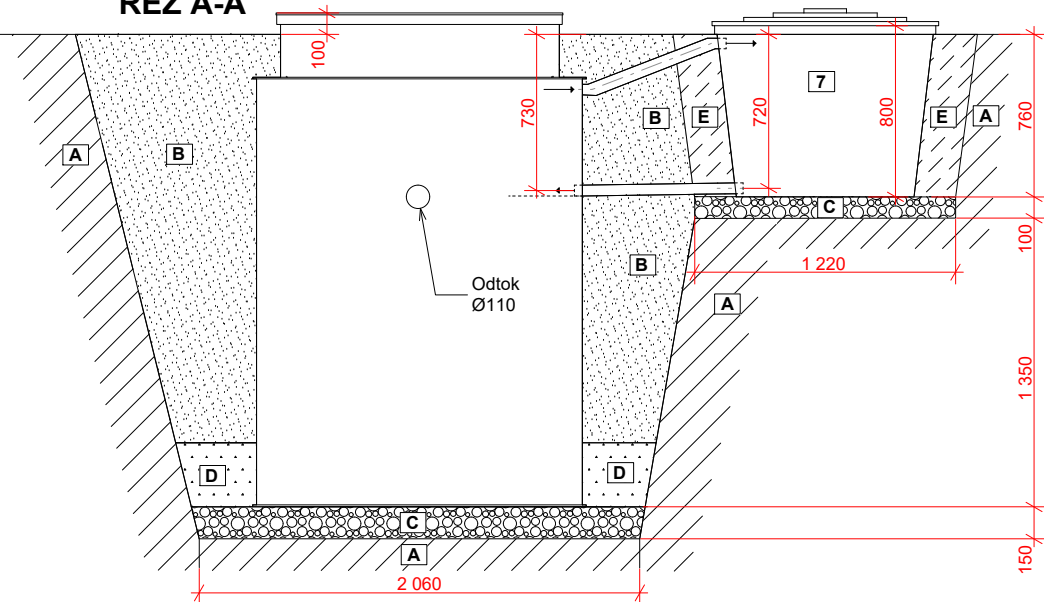

Nátok  
Ø110-Ø160  
Variabilní  
hladina  
nátoku

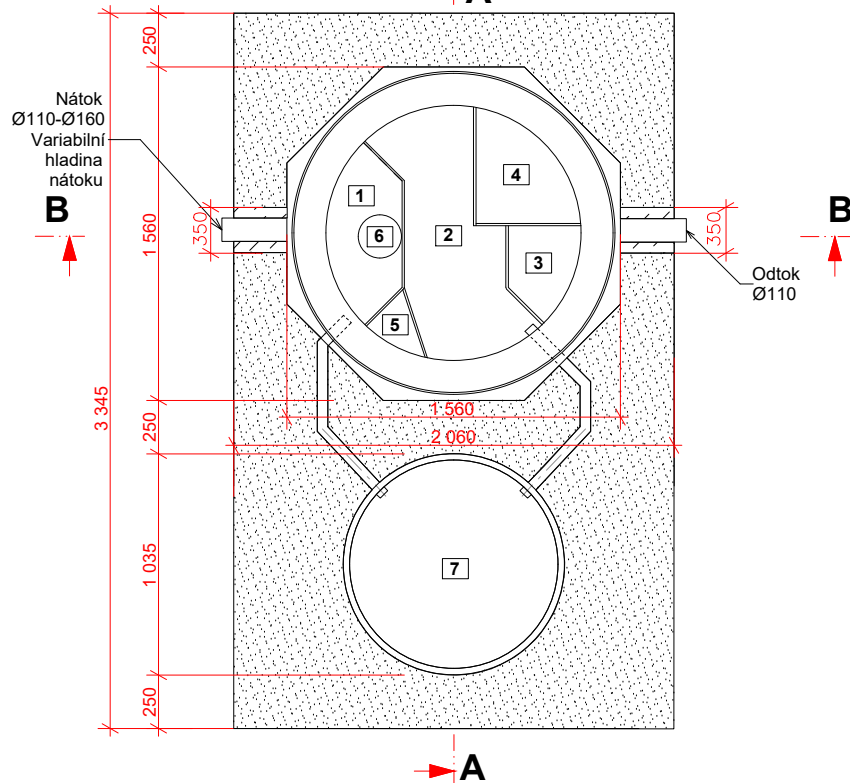

- 1 AKUMULACE
- 2 BIOREAKTOR
- 3 KALOJEM
- 4 BOX PRO TEO
- 5 PÍSKOVÝ FILT
- 6 DÁVKOVÁNÍ \*

- \* volitelné zařízení



OKOLNÍ TERÉN



OBSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU  
ZASYPÁVAT PO VRSTVÁCH  
max. 0,2 m A ULOŽIT



HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ  
PODSYP / ŠTĚRK (frakce 0/16)



HUTNENY PISKOVY  
OBSYP NA 100 % PS



PROSTOR POD POTRUBÍM NÁTOKU I  
ODTOKU PROVÉST HUTNĚNÝM PÍSKEM  
STABILIZOVANÝ CEMENTEM

PROSTOR OKOLO ODVODŇOVACÍHO  
BOXU STABILIZOVAT  
PÍSKEM PROSYPÁVANÝM CEMENTEM

V PŘÍPADĚ NESTABILNÍHO PODLOŽÍ ZŘÍDIT PODKLADNÍ  
BETON C15/20 A DLE POTŘEBY VYZTUŽIT SVAŘOVANOU  
OCELOVOU SÍTÍ.

**OSAZENÍ ODVODŇOVACÍHO BOXU VŮČI ČISTÍRNĚ MUSÍ BÝT DLE INSTALAČNÍHO VÝKRESU.**

### POZNÁMKA

Souřadnicový systém JSTK, výškový systém B.p.v. Trasy inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů poskytnutých jejich správci, přesnou polohu je nutno před zahájením výkopových prací vyvěřit. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě je předpokládáno uložení dle ČSN 73 6005.

<b>INVESTOR</b>	Obec Václavky, Václavky 36, 270 35 Petrovice u Rakovníka tel: +420 739 754 853, e-mail: ou.vaclavky@seznam.cz	IC	0064001
<b>PROJEKTANT</b>	Ing. Luděk Chromík, M. Kudeříkové 2672/30, 669 02 Znojmo tel: +420 724 302 667, e-mail: ludek.chromik@centrum.cz	IC	0231590
<b>AUTORIZOVANÁ OSOBA</b>		ČA	

408,00 - 466,00 m n.m.

NÁZEV PROJEKTU		OBEC VÁCLAVY	
SOUSTAVA SYSTÉMOVÝCH DOMOVNÍCH ČOV		MÍSTO	Václavy
STUPEŇ PD		K.O.	Václavy
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		Č.ZAKÁZKY	202601
		DATUM	8.1.2026
		OBJEKT	REVIZE 0.0
C. SITUAČNÍ VÝKRESY		MĚŘÍTKO	1:25
NÁZEV VÝKRESU		Č.VÝKRESU	Č.PARE
DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD		C.4.2	1
8 EO			