




FV Panely 120ks novonavrhaných 540 Wp/panel Longi LR5-66HTH-540M 540Wp

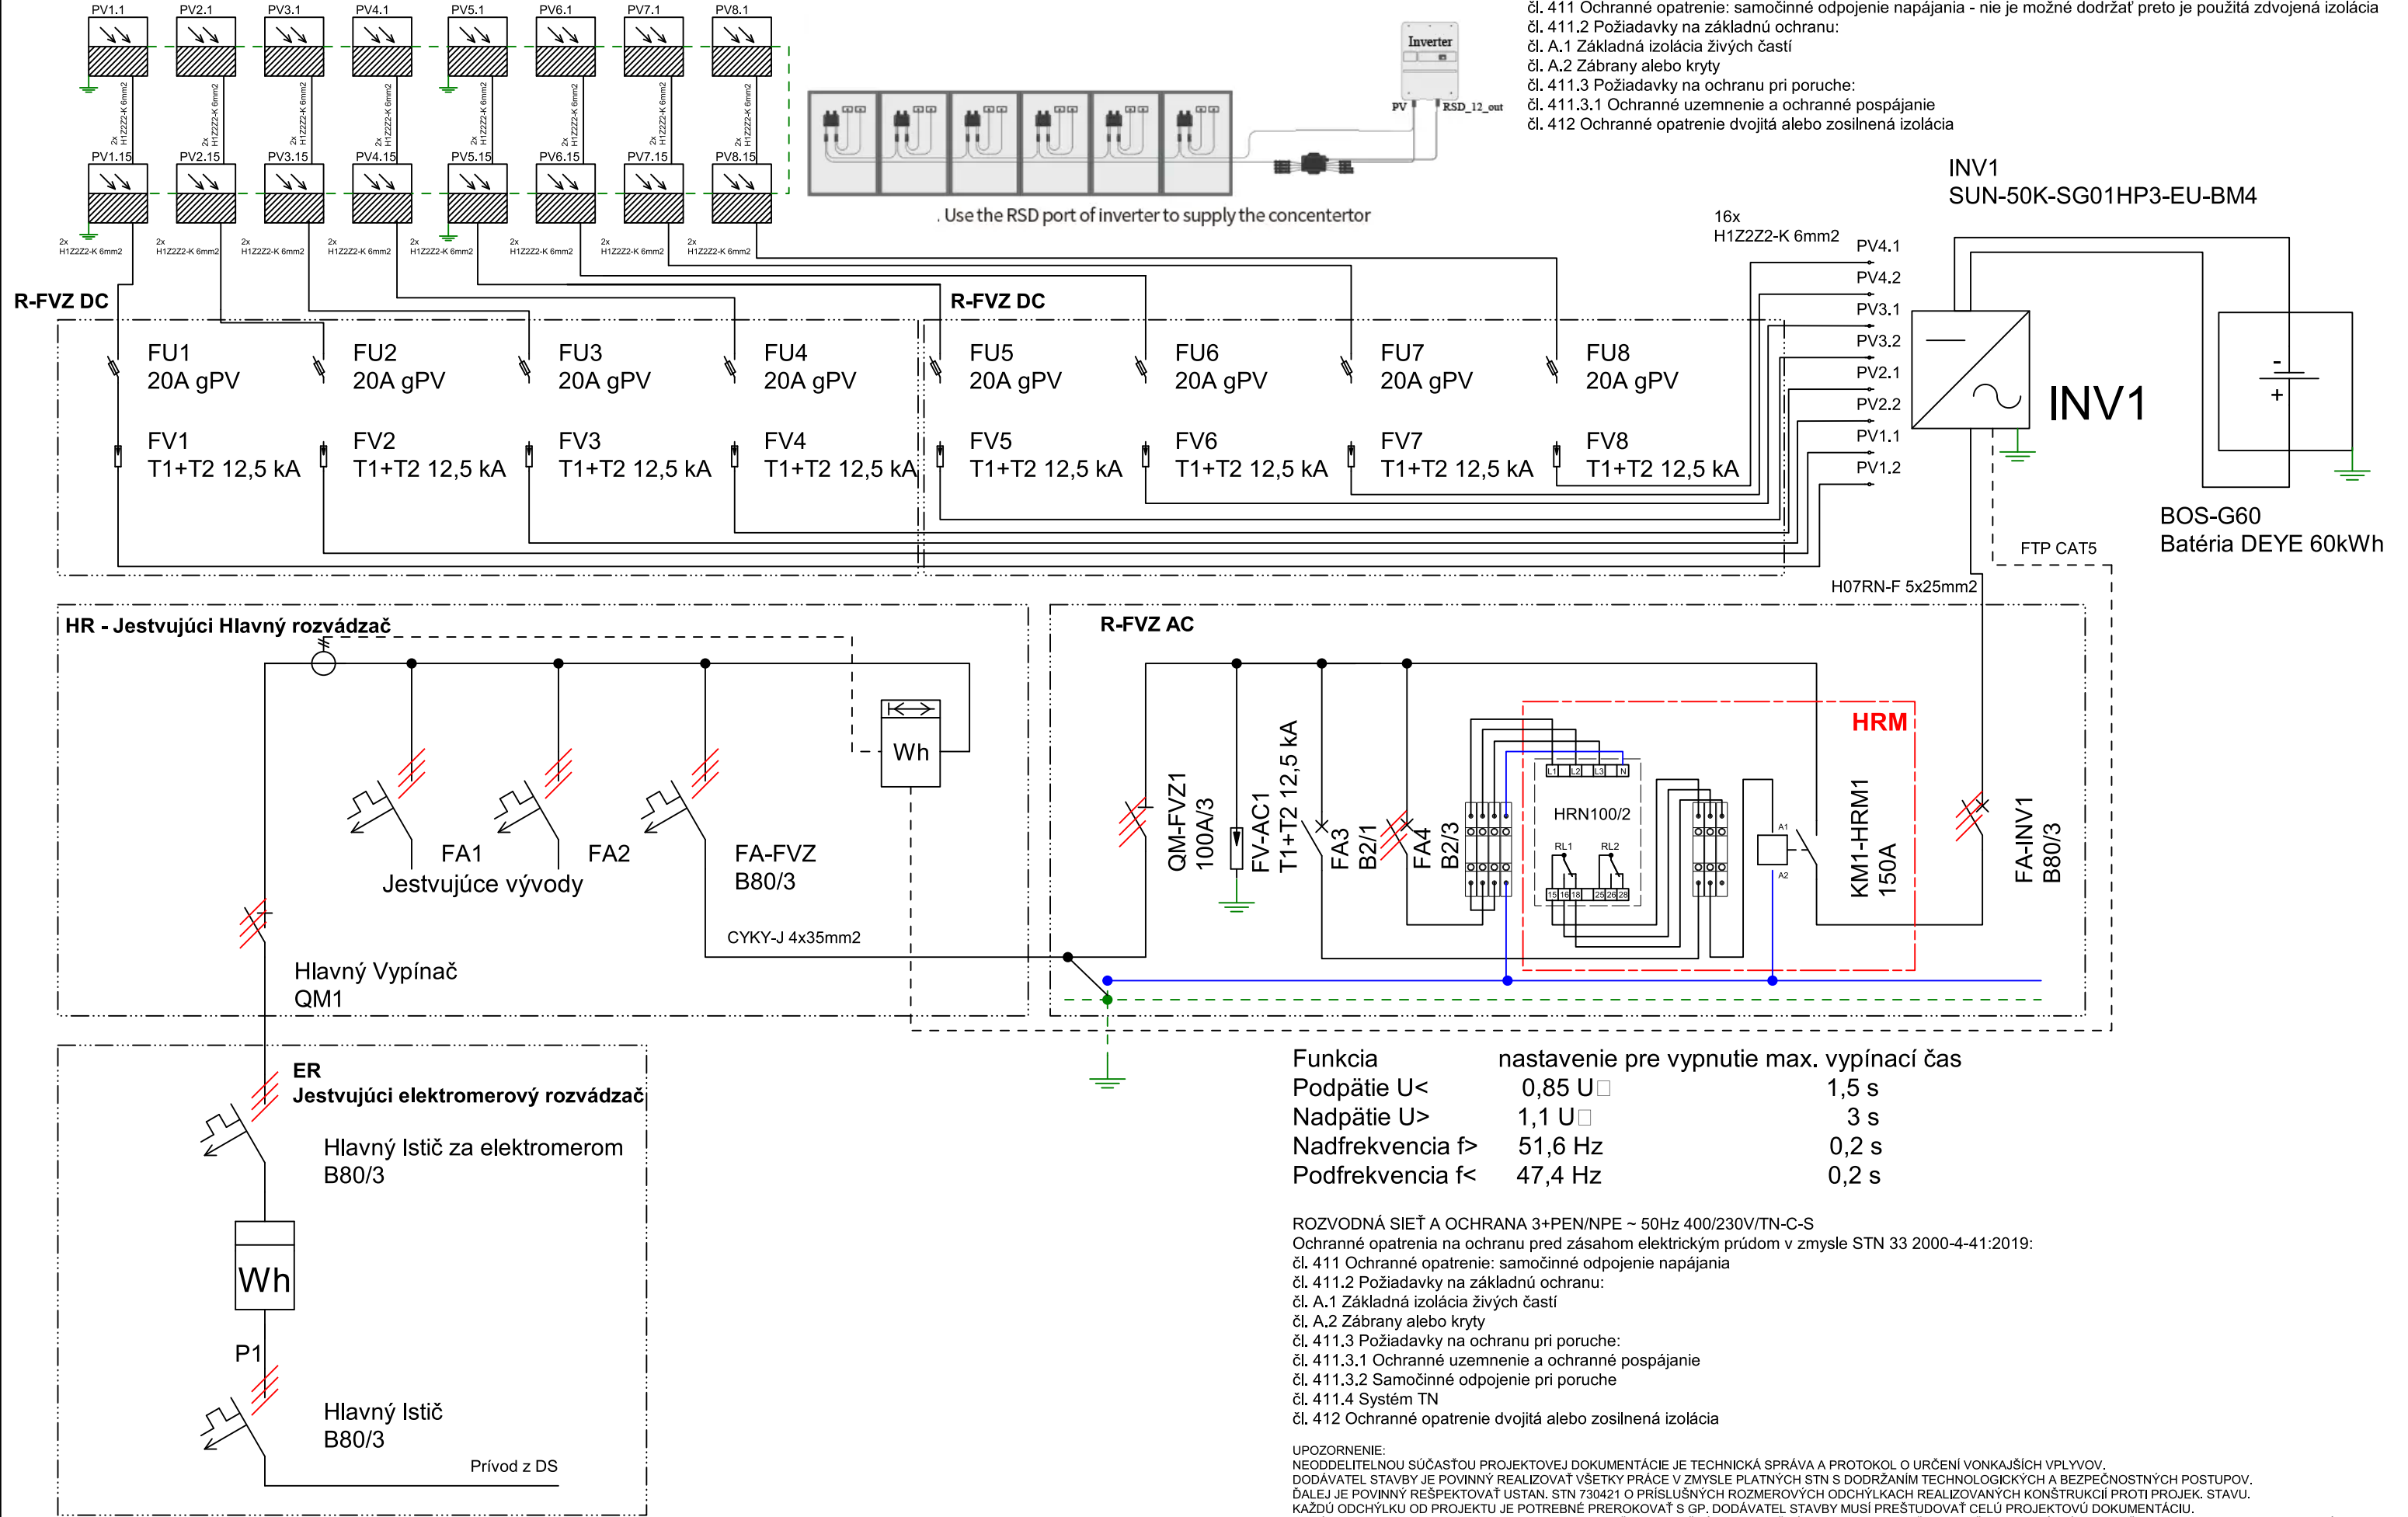

ROZVODNÁ SIEŤ A OCHRANA 3+PEN/NPE ~ 50Hz 400/230V/TN-C-S
Ochranné opatrenia na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41:2019:
čl. 411 Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania
čl. 411.2 Požiadavky na základnú ochranu:
čl. A.1 Základná izolácia živých častí
čl. A.2 Zábrany alebo kryty
čl. 411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche:
čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
čl. 411.4 Systém TN
čl. 412 Ochranné opatrenie dvojité alebo zosilnené izolácia

Nastavenie parametrov sieťovej ochrany:

Funkcia	nastavenie pre vypnutie max. vypínací čas	
Podpätie U<	0,85 U _n	1,5 s
Nadpätie U>	1,1 U _n	3 s
Nadfrekvencia f>	51,6 Hz	0,2 s
Podfrekvencia f<	47,4 Hz	0,2 s

