


V rámci prípojky bude privedý kábel pre rozvádáč RV02 a R-KD

AYKY-J 5x25 + CYKY-J 5x6

REZ A-A

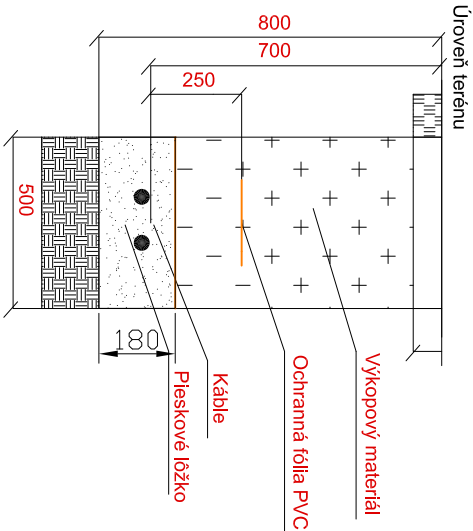

	SILOVÝ KÁBEL DO 1kV	SILOVÝ KÁBEL DO 10kV	SILOVÝ KÁBEL DO 35kV	OZNAMOVACÍ KÁBEL	PLYNOVOD DO 0,003MPa	PLYNOVOD DO 0,3MPa	VODOVOD	KANALIZÁCIA
SILOVÝ KÁBEL DO 1kV	0,05	0,15	0,2	0,1	0,4	0,6	0,4	0,5
SILOVÝ KÁBEL DO 35kV	0,2	0,2	0,2	0,8	0,3	0,4	0,4	0,5
SILOVÝ KÁBEL DO 1kV	0,05	0,15	0,2	0,3	0,1	0,1	0,4	0,3
SILOVÝ KÁBEL DO 35kV	0,2	0,2	0,2	0,8	0,1	0,2	0,4	0,5

Poznámka:

Uloženie káblov podľa STN 341050, STN 736005
MINIMÁLNE VZDALENOSTI PODZEMNÝCH VEDENÍ:

VÝKOPY JE POTREBNÉ VYKONAŤ RÚČNE, PRED ZÁČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ
JE POTREBNÉ VYKONAŤ ZÁMERANIE JEJEDNOTLIVÝCH ENERGETICKÝCH SIETÍ

Zodpovedný projektant:	Ing Stanislav Gergel	
Projektant:	Ing Stanislav Gergel	
Stavba:	OBNOVA HISTORICKEJ PAMIATKY-MALÝ KAŠTIEL SNINA	
Objekt:	SO-01 MALÝ KAŠTIEL	Miesto: SNINA, parc.č. C KN 1379
Diel:	ELEKTROINŠTALÁCIA	Investor: MESTO SNINA STROJÁRSKA 2060
Predmet výkresu:	ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN - KAMENNÝ DOMČEK	
Stupeň PD:	RP	Kód profesie
	SO-01	ELI
Formát:	2 x A4	
Dátum:	12/2013	
Číslo zákazky:	-	
Špecifické číslo:	-	
Kotované:	MM	
Mierka:	M 1:250	
Číslo výkresu:	07	