REZ 1:50 LETMÁ BETONÁŽ DC1 A OPORA 01

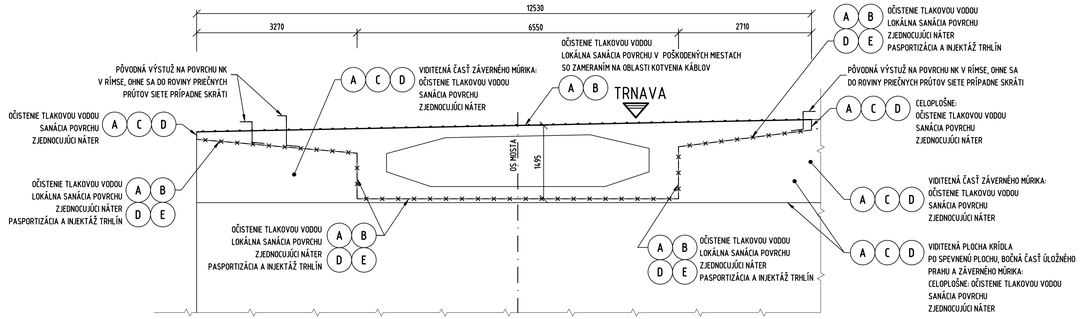

REZ 1:50 PREFABRIKOVANÁ KONŠTRUKCIA DC2 A OPORA 017

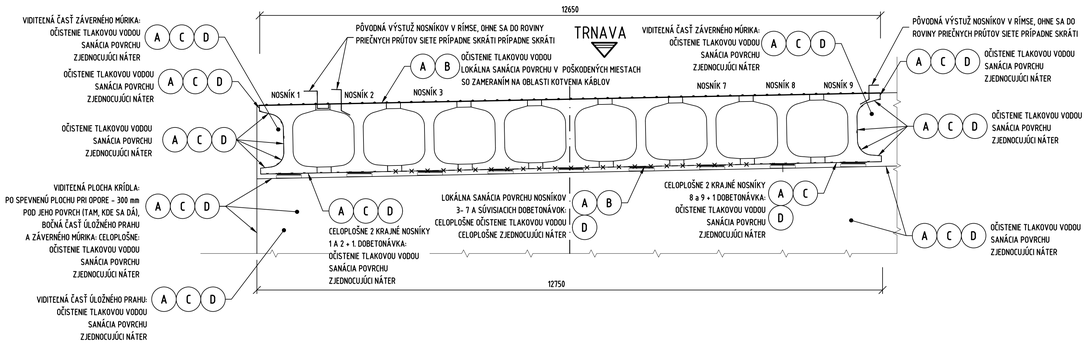

REZ 1:50 PREFABRIKOVANÁ KONŠTRUKCIA DC2 A MEDZIĽAHLÉ PODPERY P5 – P16

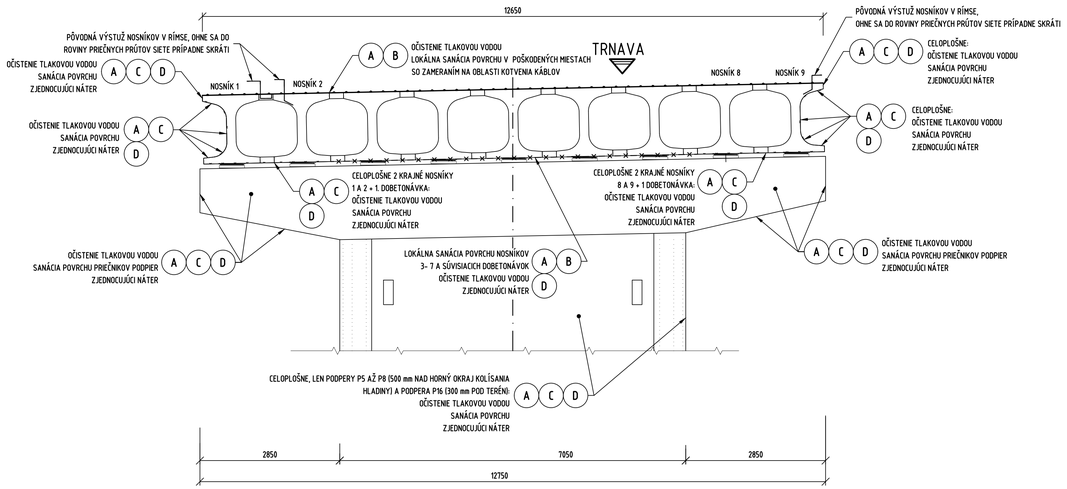

REZ 1:50 LETMÁ BETONÁŽ DC1 A MEDZIĽAHLÉ PODPERY P2– P4

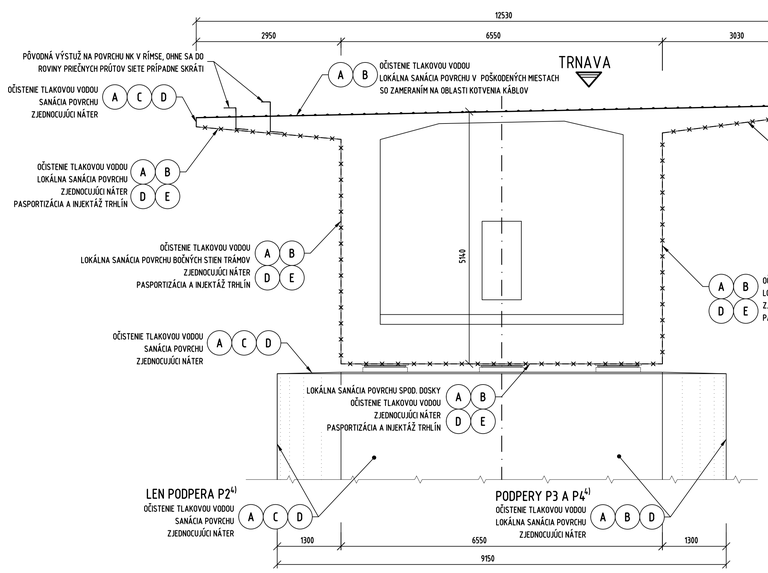

POZNÁMKY:

1. ČINNOSTI PRI ÚPRAVE POVRCHOV EXISTUJÚCICH BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ SÚ OZNAČENÉ PÍSMENOM V KRÚŽKU:
   - (A) CELOPLOŠNÉ OČISTENIE POVRCHU TLAKOVOU VODOU (TLAK 100 MPa), OČISTENIE TLAKOVOU VODOU (TLAK 20 MPa)
   - (B) LOKÁLNA SANÁCIA
   - (C) CELOPLOŠNÁ SANÁCIA – NAHRADENIE KRYCEJ VRSTVY
   - (D) CELOPLOŠNE OCHRANNÝ ZJEDNOCUJÚCI NÁTER
   - (E) PASPORTIZÁCIA A INJEKTÁŽ TRHLÍN

   GRAFICKY PRE NOSNÚ KONŠTRUKCIU:
   - A + B
   - A + C + D + E
   - A + B + D + E

2. SANAČNÁ VRSTVA POZOSTÁVA Z ADHÉZNEHO MOSTÍKA A REPROFILAČNEJ MALTY URČENEJ PRE STUPEŇ AGRESIVITY PROSTREDIA XC3, XD4. ODHALENÁ VÝSTUŽ SA PO ODSTRÁNENÍ HRDZE A OČISTENÍ NATRIE ANTIKOROZNÝM NÁTEROM. TYP MALTY PONÚKNE ZHOTOVITEĽ. ZHOTOVIA SA REFERENČNÉ SKÚŠOBNÉ APLIKÁCIE, ZVLÁŠŤ PRE ZVISLÉ POVRCHY A ZVLÁŠŤ PRE PODHĽAD.

3. PRE VÝKAZ VÝMER SA ROZSAH INJEKTÁŽE URČÍ ODHADOM. SANAČNÉ VRSTVY SA NA DC1 ZHOTOVIA LOKÁLNE PODĽA POTREBY, DO VÝKAZU VÝMER SA NA TENTO ÚČEL ZAPOČÍTA CELÁ VONKAJŠIA PLOCHA STIEN TRÁMOV.

4. PODPERA P2 BUDE SANOVANÁ CELOPLOŠNE (A+C+D), PODPERY P3 A P4 BUDÚ SANOVANÉ LOKÁLNE NA MAXIMÁLNEJ VÝŠKE ZÁVISLEJ OD KOLÍSANIA VODNEJ HLADINY (A+B+D).

5. PODPERY P5, P6, P7 A P8 BUDÚ SANOVANÉ CELOPLOŠNE (A+C+D) DO ÚROVNE 500 mm NAD STUPU KOLÍSANIA VODNEJ HLADINY. PODPERA P16 BUDE SANOVANÁ CELOPLOŠNE (A+C+D), 300 mm POD ÚROVEŇ TERÉNU.

OBJEDNÁVATEĽ STAVBY

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

PEČIATKA A PODPIS

VYPRACOVAL	Ing. Miroslav ROMAN	KOORDINÁTOR PROJEKTU	Ing. Karol ŠIMUN
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Karol ŠIMUN	KONTROLOVAL	Ing. František BRLÍŤ

CEMOS

STAVBA: REKONŠTRUKCIA MOSTA EV. Č. R1-018 VÁHOVCE, ĽAVÝ MOST

KRAJ: TRNAVSKÝ	KATASTRÁLNE ÚZEMIE: VÁHOVCE, DOLNÁ STREDA	STUPEŇ	PSO
OBJEKT: 201-00	REKONŠTRUKCIA MOSTA EV. Č. R1-018	POČET A4	10 A4
		MIERKA	1:50
		ČÍSLO ZÁKAZKY	26/25
		DÁTUM	12.2025
PRÍLOHA: SANÁCIA POVRCHOV BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ		SÚPRAVA / ZMENA	ČÍSLO PRÍLOHY: 6
ČASŤ	KÓD		