




ŘEZ B-B

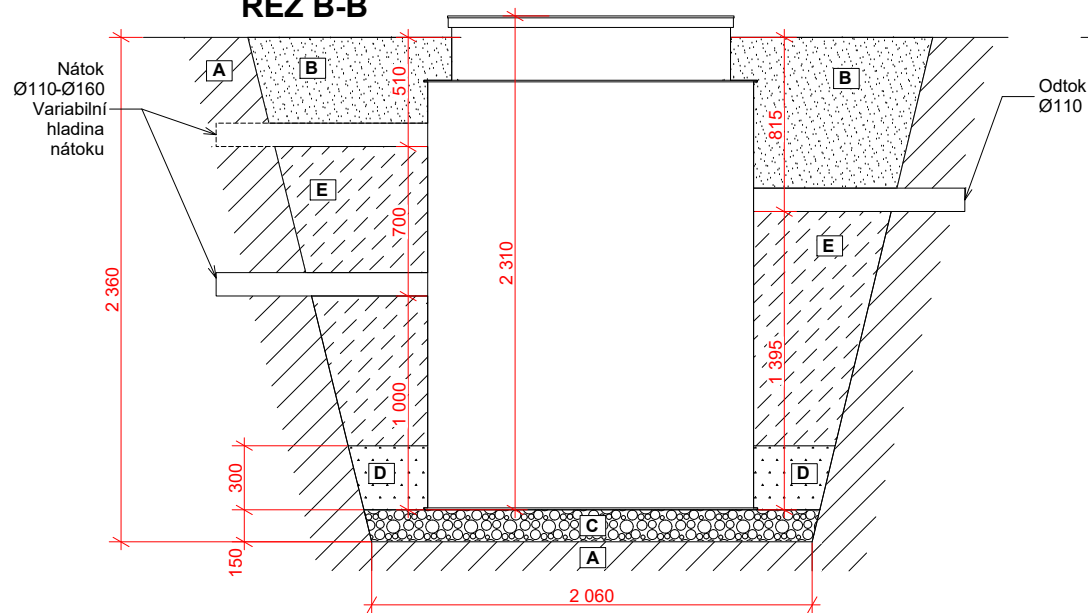

ŘEZ A-A

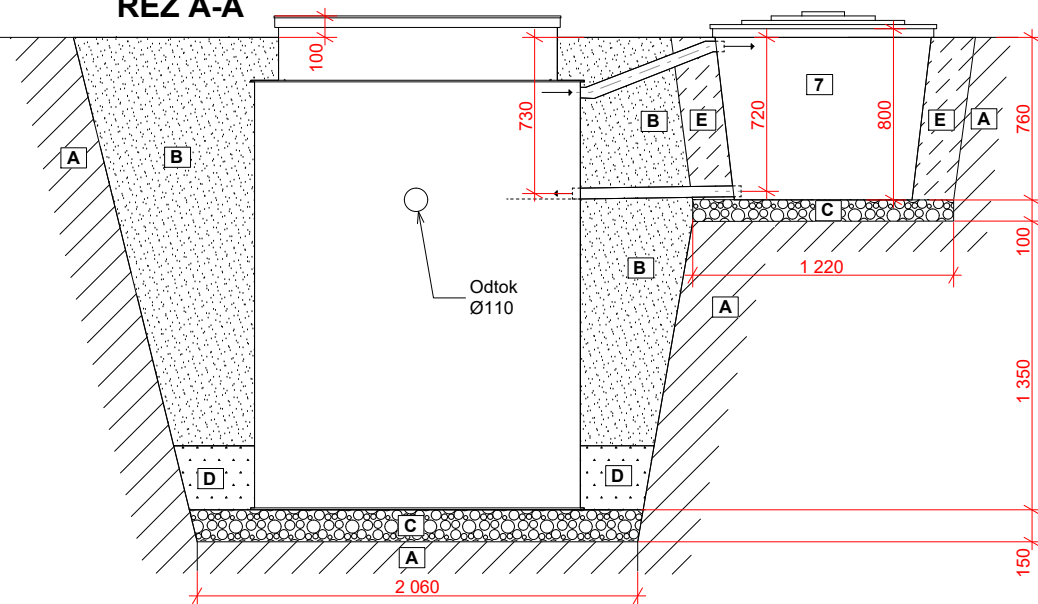

A

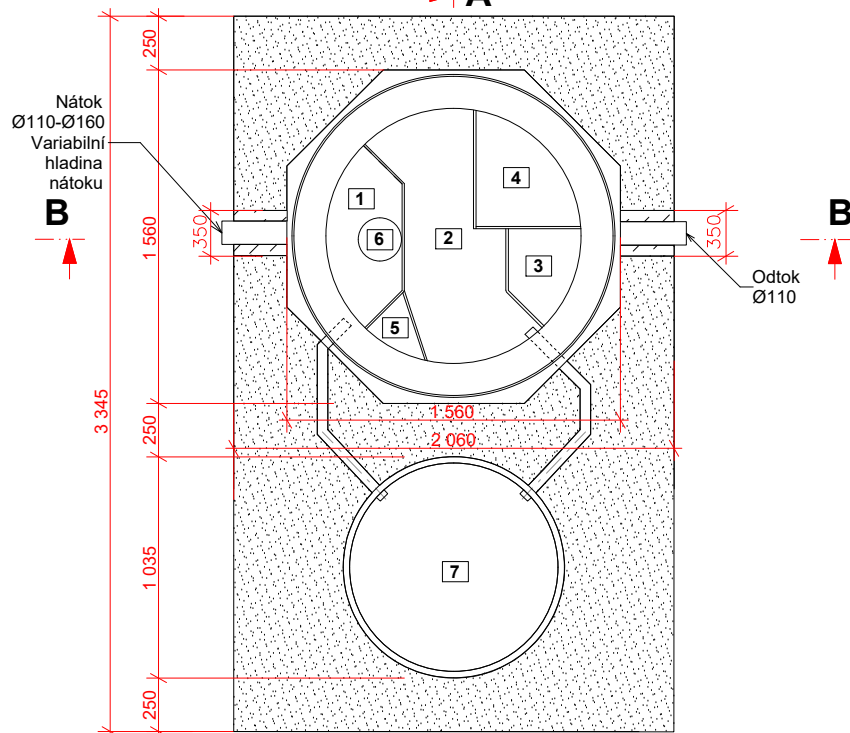

A

LEGENDA:

- AKUMULACE
 - BIOREAKTOR
 - KALOJEM
 - BOX PRO TECHNOLOGII
 - PÍSKOVÝ FILTR *
 - DÁVKOVÁNÍ *
 - ODVODŇOVACÍ BOX *
- * volitelné zařízení
- OKOLNÍ TERÉN
 - OBSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU ZASYPÁVAT PO VRSTVÁCH cca 0,3 m A HUTNIT
 - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP / ŠTĚRK (frakce 0/16)
 - HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP NA 100 % PS
 - PROSTOR POD POTRUBÍM NÁTKU I ODTOKU PROVĚST HUTNĚNÝM PÍSKEM STABILIZOVANÝ CEMENTEM
 - PROSTOR OKOLO ODVODŇOVACÍHO BOXU STABILIZOVAT PÍSKEM PROSYPÁVANÝM CEMENTEM

V PŘÍPADĚ NESTABILNÍHO PODLOŽÍ ZŘÍDIT PODKLADNÍ BETON C15/20 A DLE POTŘEBY VYZTUŽIT SVAŘOVANOU OCELOVOU SÍŤ.

OSAZENÍ ODVODŇOVACÍHO BOXU VŮČI ČISTÍRNĚ MUSÍ BÝT DLE INSTALAČNÍHO VÝKRESU.

POZNÁMKA

Souřadnicový systém JSTK, výškový systém B.p.v. Trasy inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů poskytnutých jejich správci, přesnou polohu je nutno před zahájením výkopových prací ověřit. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě je předpokládáno uložení dle ČSN 73 6005.	
INVESTOR	Č.
Obec Moravany, náměstí Hrdinů 136, 533 72 Moravany u Holic tel: +420 466 951 204, e-mail: podatelna@obec-moravany.cz	00273988
PROJEKTANT	Č.
Ing. Luděk Chromík, M. Kudeřkové 2672/30, 669 02 Znojmo tel: +420 724 302 667, e-mail: ludek.chromik@centrum.cz	02315904
AUTORIZOVANÁ OSOBA	Č.A.

225,00 - 239,00 m.n.m.

NÁZEV PROJEKTU	MÍSTO
OBEC MORAVANY - ČERADICE, MORAVANSKÝ SOUSTAVA SYSTÉMOVÝCH DOMOVNÍCH ČOV	Moravany
STUPEŇ PD	Č.O.
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	Čeradice nad Loučnou, Moravanský
OBJEKT	Č.ZAKÁZKY
C. SITUAČNÍ VÝKRESY	202608
NÁZEV VÝKRESU	DATUM
DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD	30.4.2026
8 EO	REVIZE
C.4.2	0.0
1	MĚŘÍTKO
	1:25
	Č.VÝKRESU
	Č.PARÉ