


Sál

Výsledek výpočtu, Sál

Pseudobarvy, Srovnávací rovina 1.1 (E)

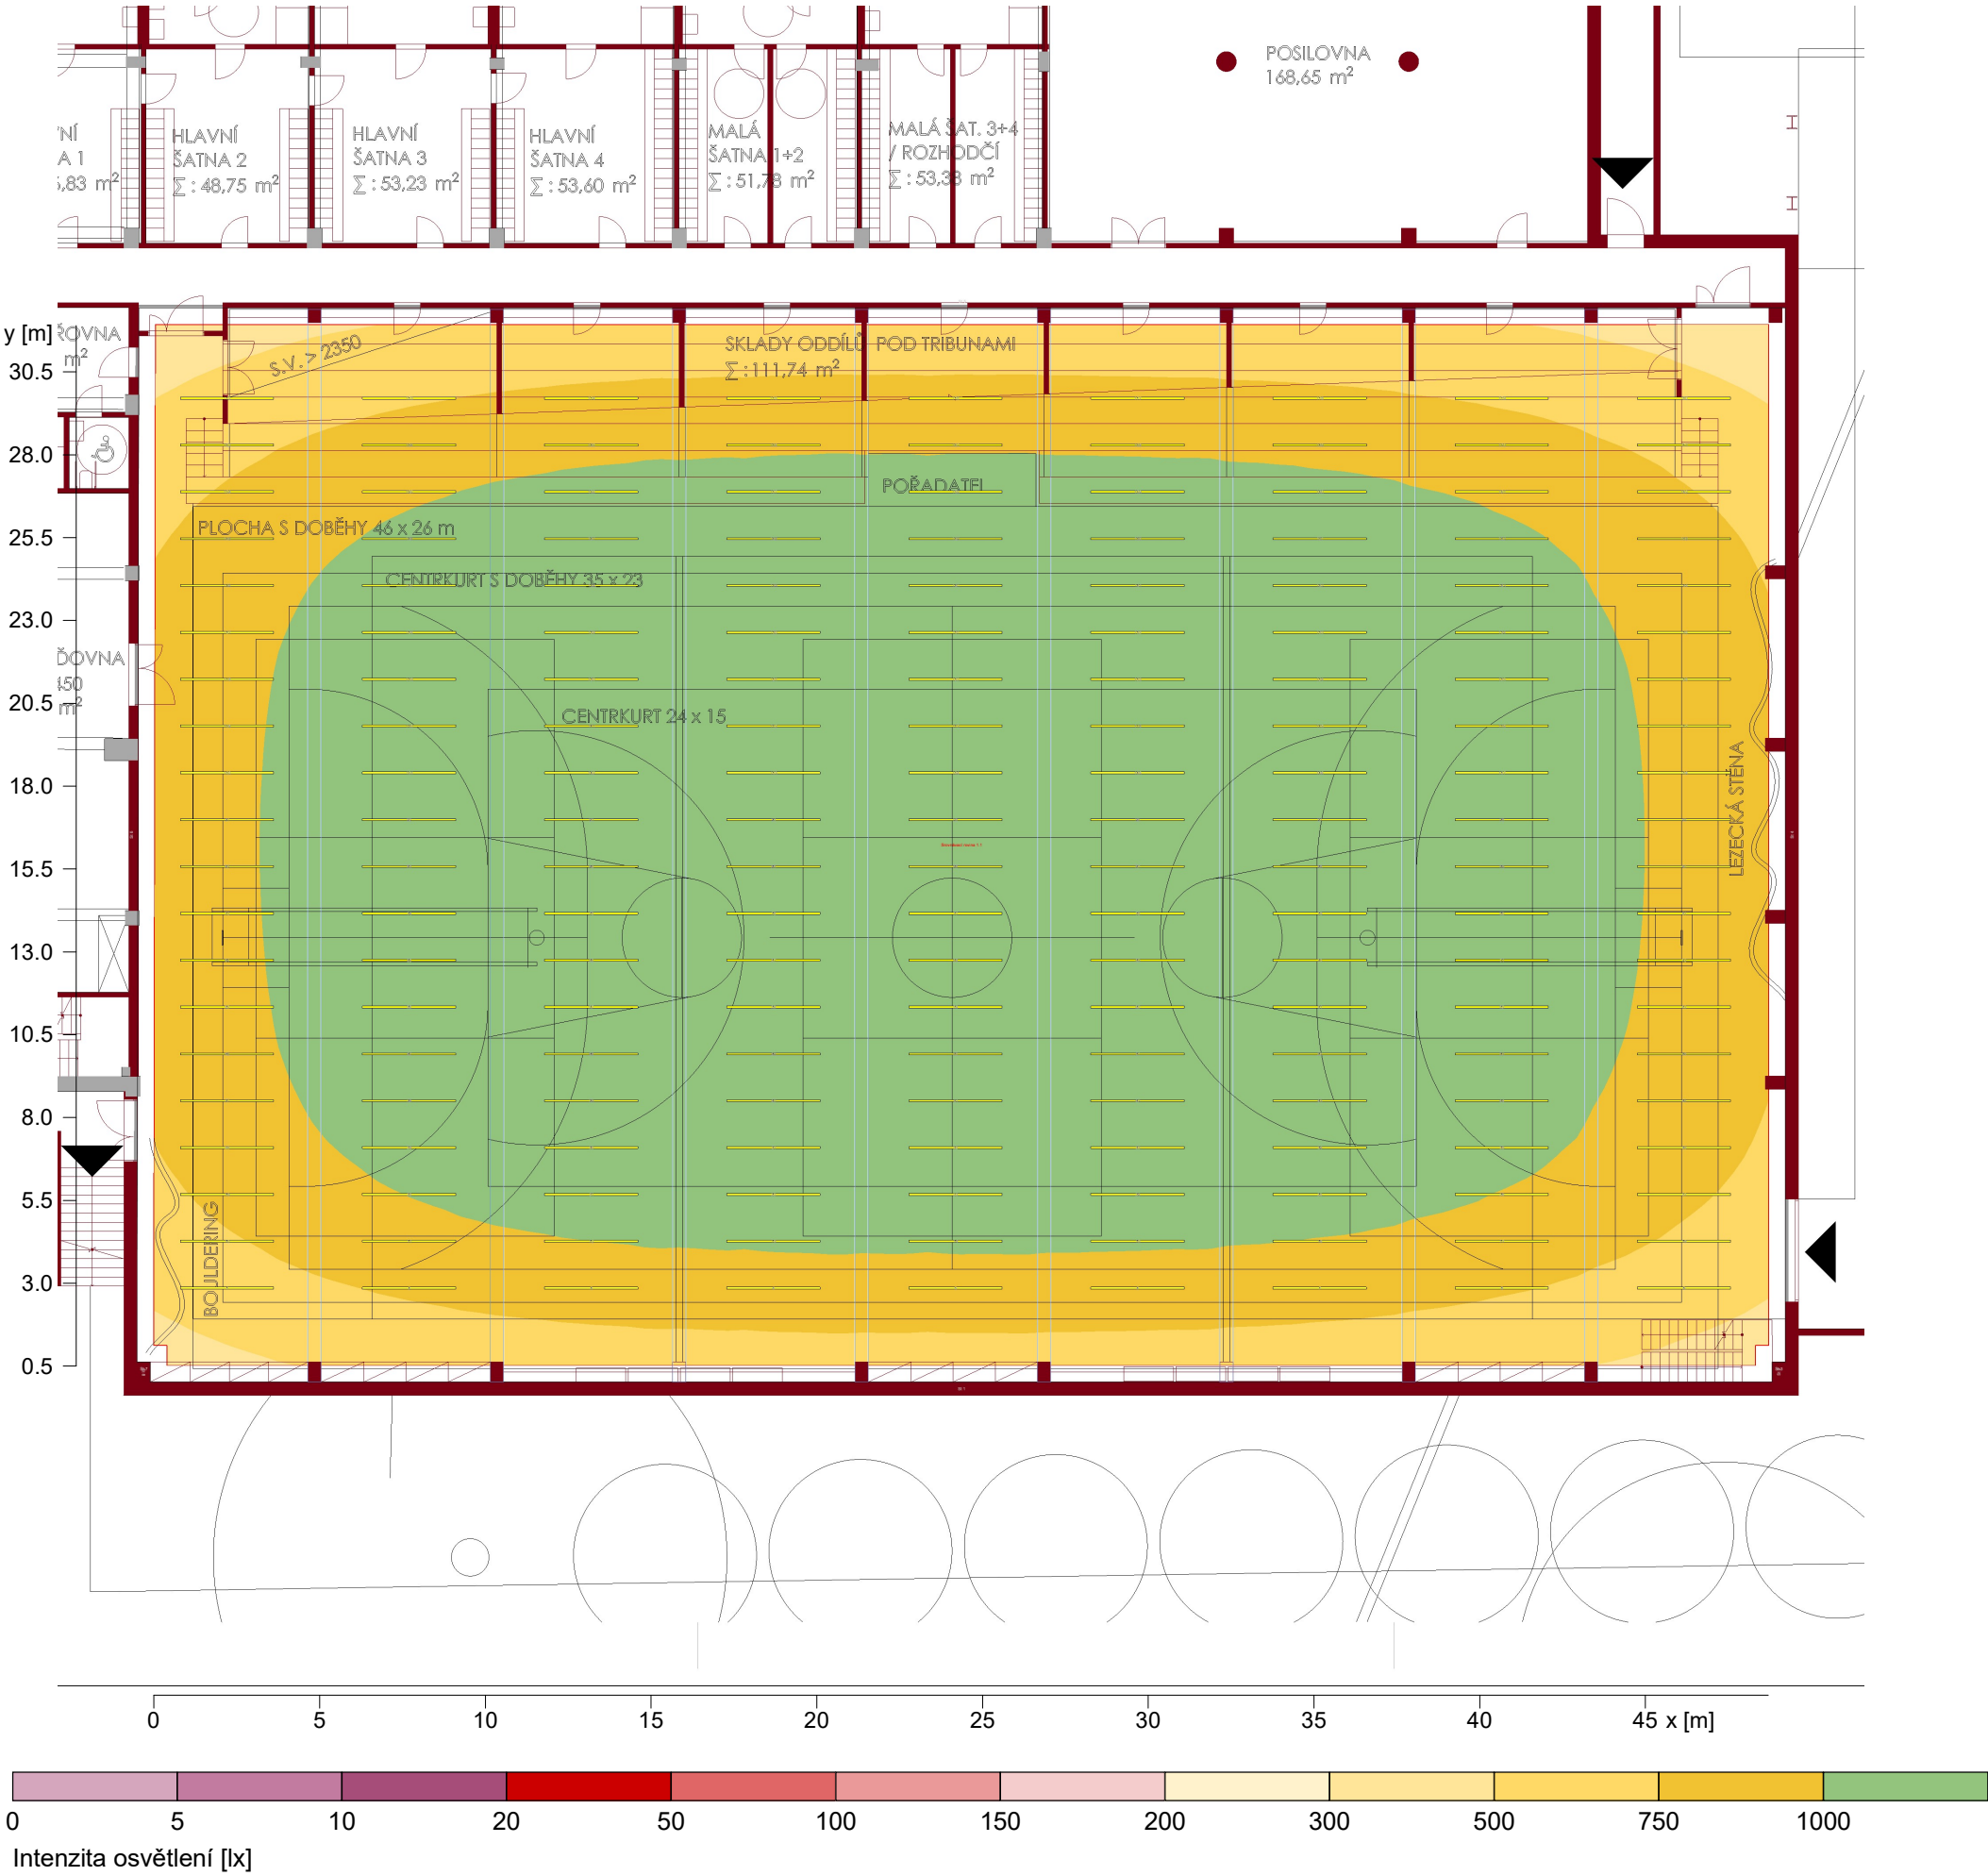


Výška srovnávací roviny	: 0.00 m
Udržovaná osvětlenost	$\bar{E}_m$: 1040 lx
Minimální osvětlenost	E_{min} : 370 lx
Maximální osvětlenost	E_{max} : 1350 lx
Rovnoměrnost U_o	$E_{min}/\bar{E}_m$: 1 : 2.81 (0.36)

Sál VAR

Výsledek výpočtu, Sál VAR

Pseudobarvy, Srovnávací rovina 1.1 (E)

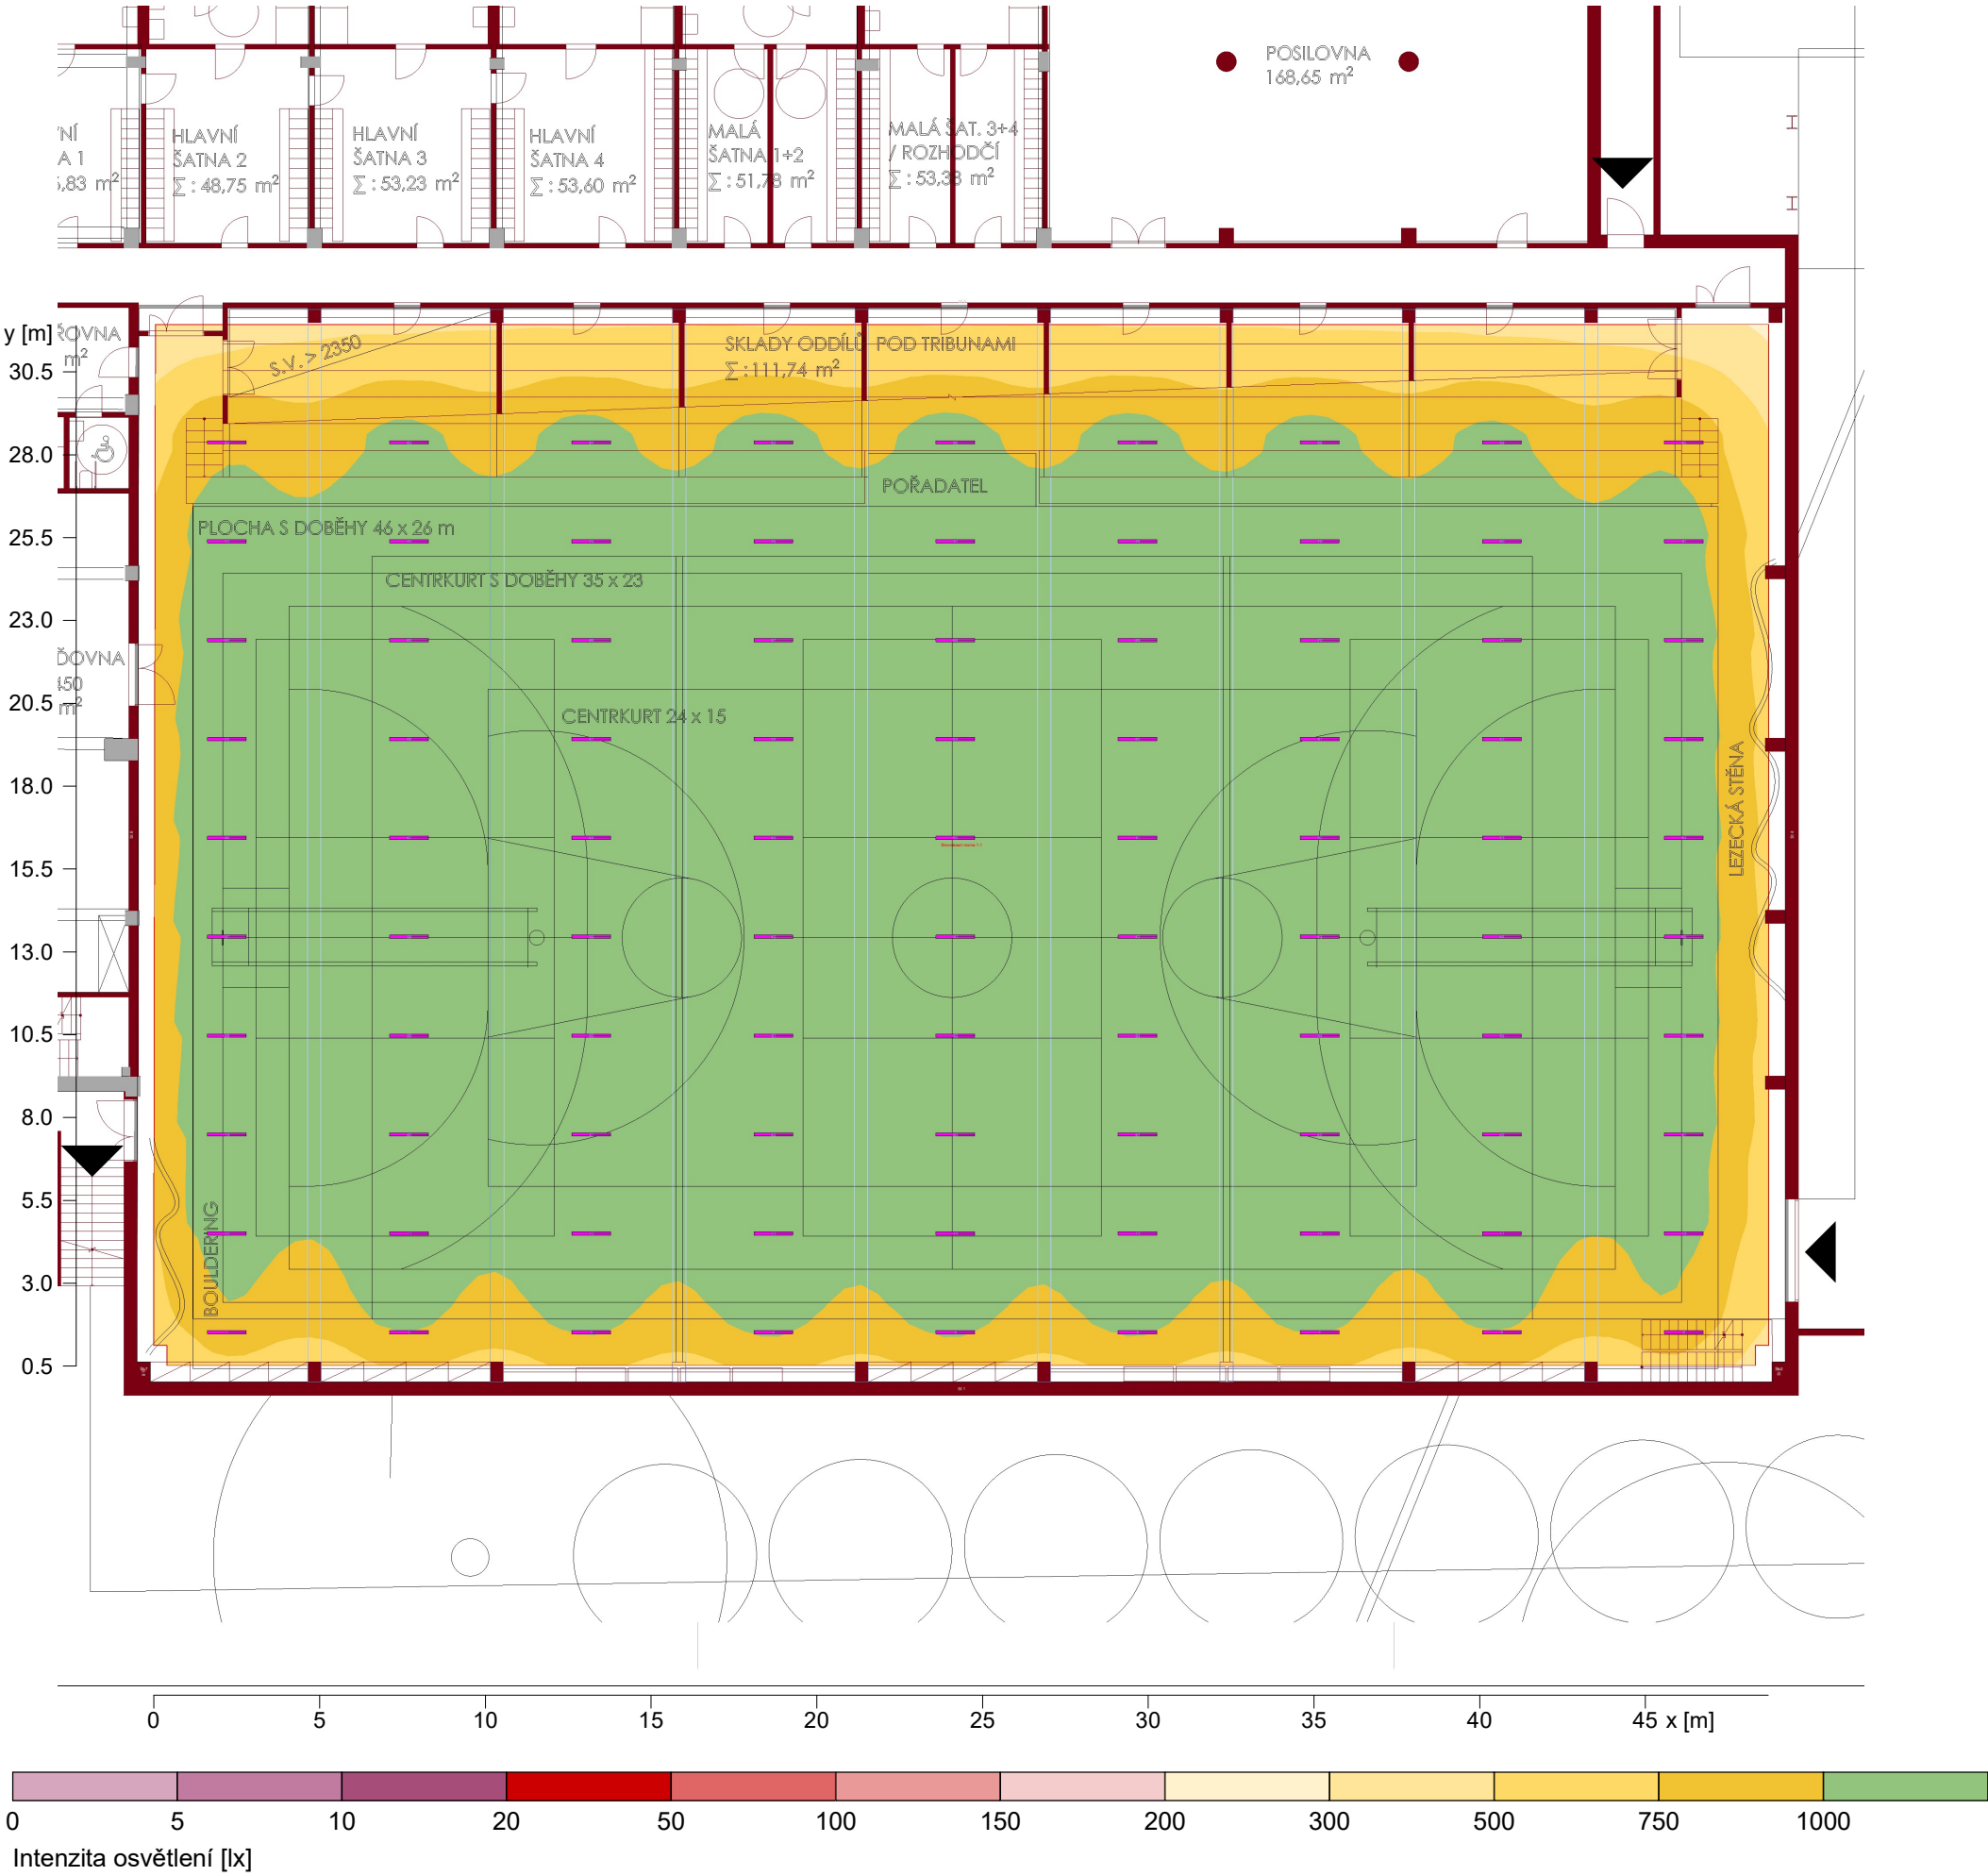

Výška srovnávací roviny		: 0.00 m
Udržovaná osvětlenost	$\bar{E}_m$	: 1130 lx
Minimální osvětlenost	E_{min}	: 297 lx
Maximální osvětlenost	E_{max}	: 1450 lx
Rovnoměrnost U_0	$E_{min}/\bar{E}_m$	: 1 : 3.80 (0.26)