

Rozvodná sieť: 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania
podľa STN 33 2000-4-41, čl. 411

Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie
podľa STN 33 2000-4-41, čl. 415
prúdové chrániče (RCD)
podľa STN 33 2000-4-41, čl. 415

INVESTOR Poľnohospodárske podielnicke družstvo Liptovská Teplička č. 566, 059 40 Liptovská Teplička		MIESTO areál PPD Liptovská Teplička, parcela KN-C č. 2006, objekt súpis. č. 564			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING. ŠTEFAN HÁZY		VYPRACOVAL ING. ŠTEFAN HÁZY			
STAVBA Zateplenie a zmena účelu využívania stavby: Senník (súpis. č. 564) na triedenie a sklad zemiakov					
STAVEBNÝ OBJEKT: SO 01 - SKLAD A TRIEDENIE ZEMIAKOV ČASŤ: ELEKTROINŠTALÁCIA		ID	1321		
ČÍSLO VÝKRESU: 26017-D-01-E05				DÁTUM 05/2026	Č. PARÉ
NÁZOV VÝKRESU Zásuvkové skrine		ÚČEL Stavebný zámer a projekt stavby	FORMÁT 5x A4		
			MIERKA ---		

OBSAH

ČÍSLO LISTU	NÁZOV LISTU	ZMENA				
		A	B	C	D	E
1	TITULNÝ LIST					
2	OBSAH					
3	ZÁSUVKOVÉ SKRINE					
4	ZÁSUVKOVÉ SKRINE - PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE					
5	POHĽAD NA ZÁSUVKOVÚ SKRIŇU					
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

ZÁSUVKOVÉ SKRINE

Rozvodná sieť: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S


Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania

podľa STN 33 2000-4-41, čl. 411

Doplňková ochrana: prúdové chrániče (RCD)


podľa STN 33 2000-4-41, čl. 415

ZÁSUVKOVÉ SKRINE

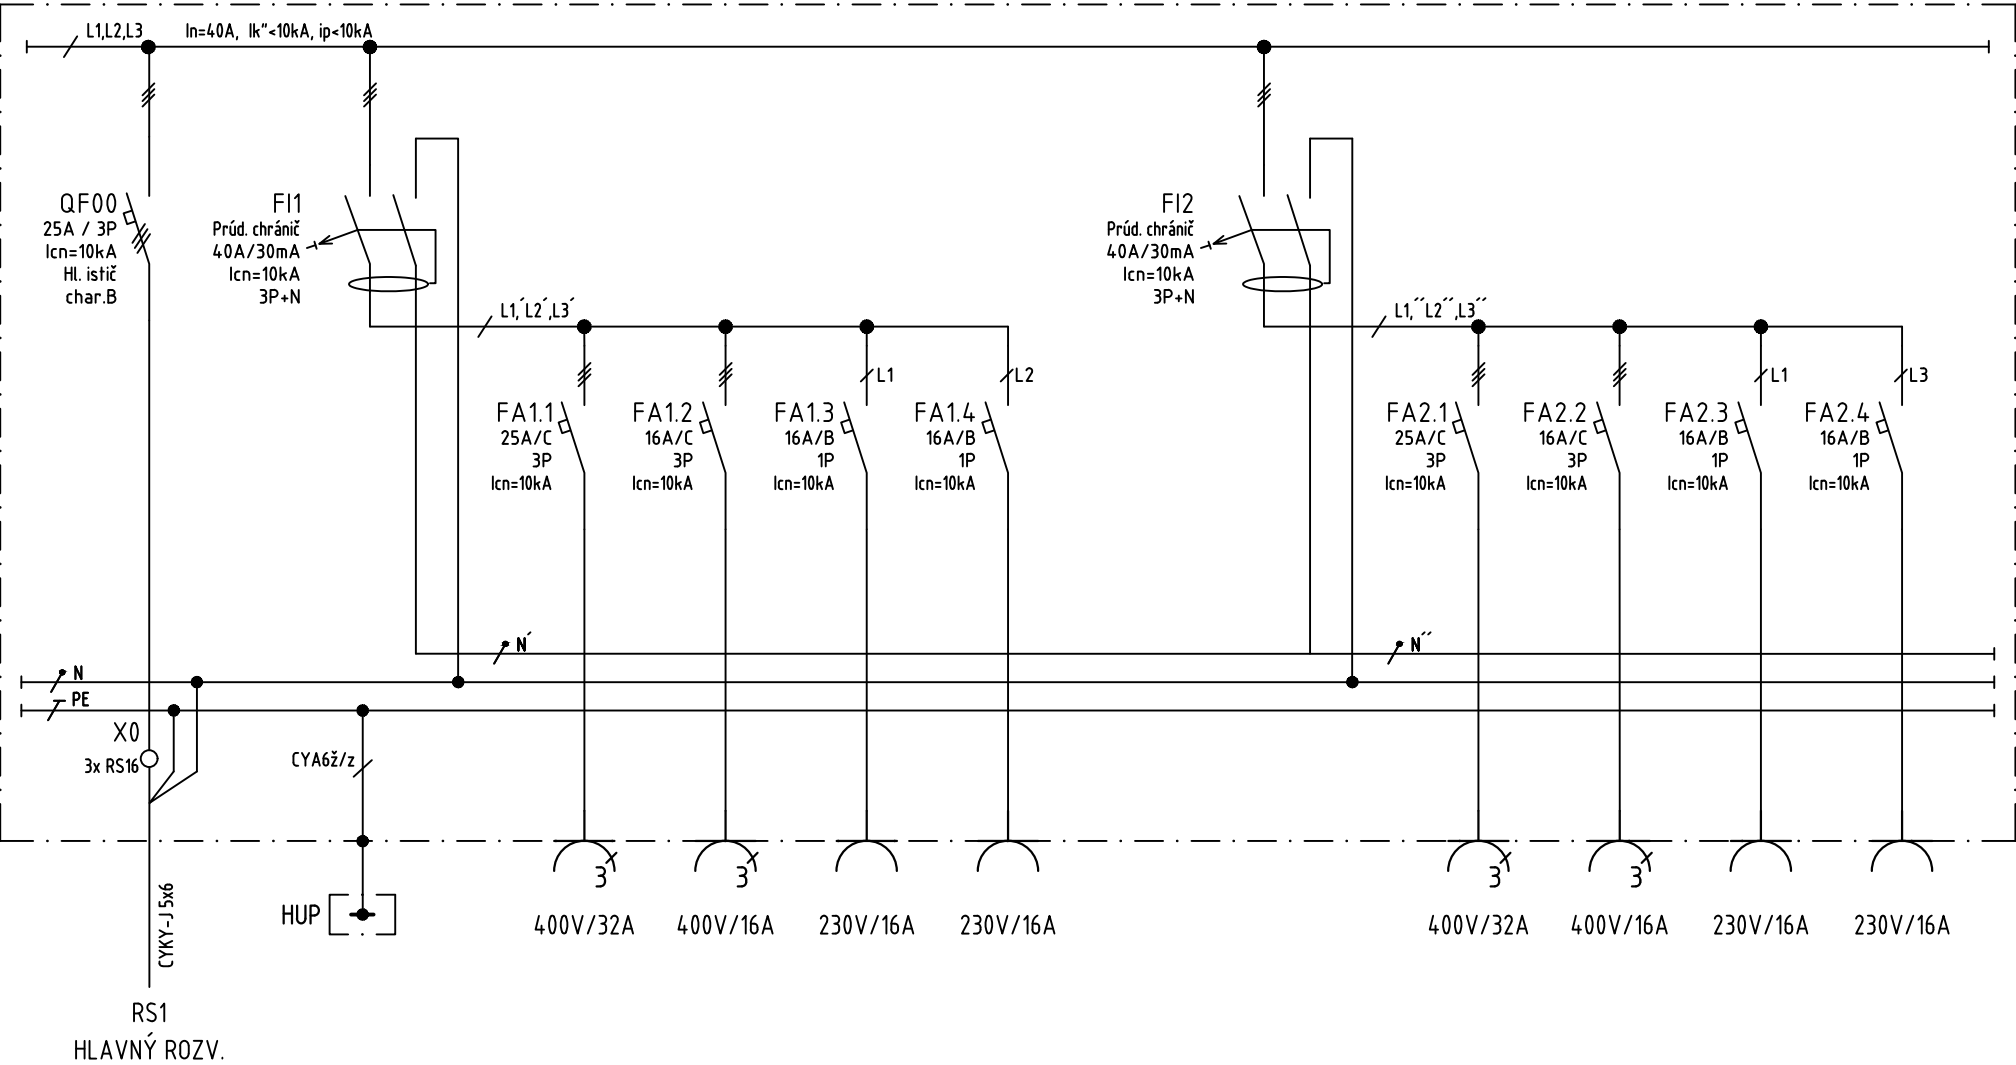

POHLED NA ZÁSUVKOVÚ SKRIŇU

PLATÍ PRE VŠETKY ZÁSUVKOVÉ SKRINE

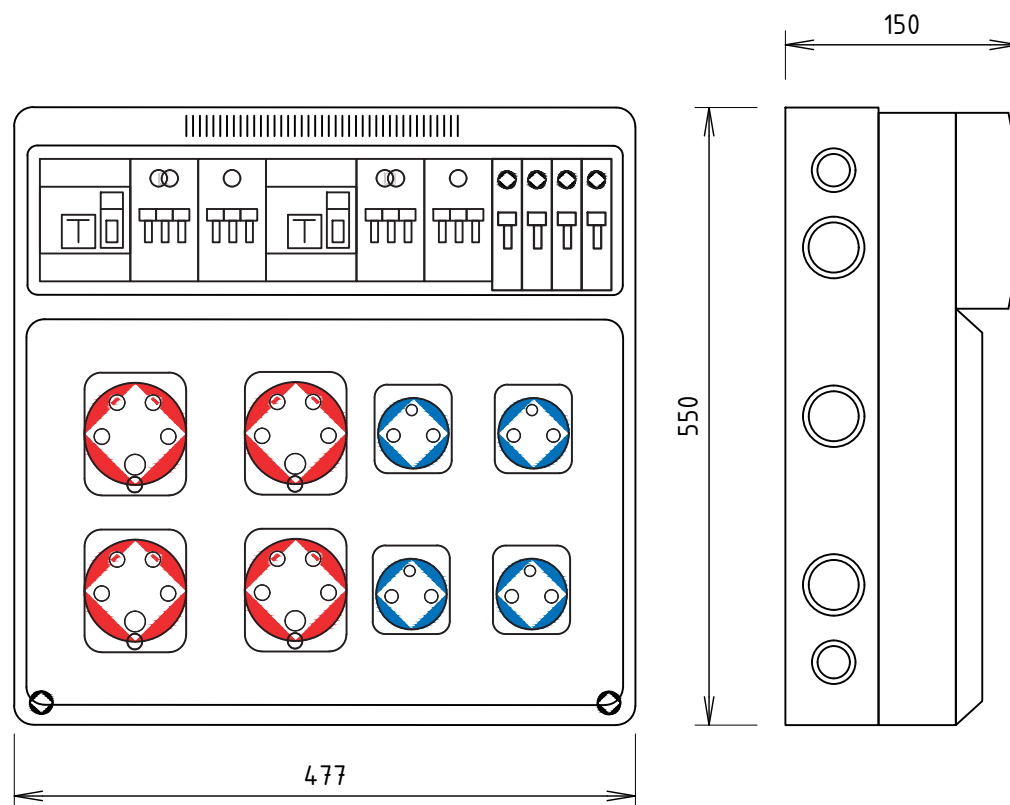

POZNÁMKY

1. PLASTOVÝ ROZVÁDZAČ, MONTÁŽ NA STENU
2. S VLASTNÝM ISTEŇÍM, S PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM
3. STUPEŇ KRYTIA IP54
4. ZÁSUVKA 230V / 16A / 1P+N+PE - 4ks
5. ZÁSUVKA 400V / 16A / 3P+N+PE - 2ks
6. ZÁSUVKA 400V / 32A / 3P+N+PE - 2ks