



NAPAŤOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (PODLA STN 332000-4-41:2019)	
	NORMÁLNA PREVÁDZKA	PORUCHA
2DC 1000V/ IT	KRYTOM,IZOLÁCIOU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
3, AC, 50Hz, 22kV/IT	KRYTOM,ZÁBRANOU A UMIESTNENÍM MIMO DOSAH	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
3PEN,AC,50Hz,400V/TN-C	KRYTOM,IZOLÁCIOU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
3NPE,AC,50Hz,400V/TN-C-S	KRYTOM,IZOLÁCIOU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
3NPE,AC,50Hz,400V/TN-S	KRYTOM,IZOLÁCIOU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

HIP:	Vypracoval:	Kontroloval:	Projektovanie elektrických zariadení Peter Končítik Lomonosovova 6 917 08 Trnava	
Ing.Arch.Štefan Magula	Peter Končítik			
Investor: PD DOLNÝ LOPAŠOV, 92204 DOLNÝ LOPAŠOV Názov a miesto stavby: ZMENA DOKONČENEJ STAVBY KRAVÍNA MODERNIZÁCIOU A STAVEBNÝMI ÚPRAVAMI V POĽNOHOSP.DRUŽSTVE DOLNÝ LOPAŠOV DOLNÝ LOPAŠOV, reg."C" 2637/70,94 (2637/98,76,75,74) Časť: D6 FOTOVOLTICKÉ ZARIADENIE			Stupeň:	PROJEKT STAVBY
			Dátum:	09/2026
Názov výkresu: Prehľadová sch. zapojenia NN vyvedenie výkonu FVZ			Formát:	2 A4
			Číslo zákazky:	047/2026
			Mierka:	Číslo výkresu: D6.6




160 KUSOV PANELOV INŠTALÁCIA NA ŠIKMÚ STRECHU
ORIENTÁCIA PANELOV JE NA JUH
CELKOVÝ DC VÝKON PANELOV JE 80,0 kWp

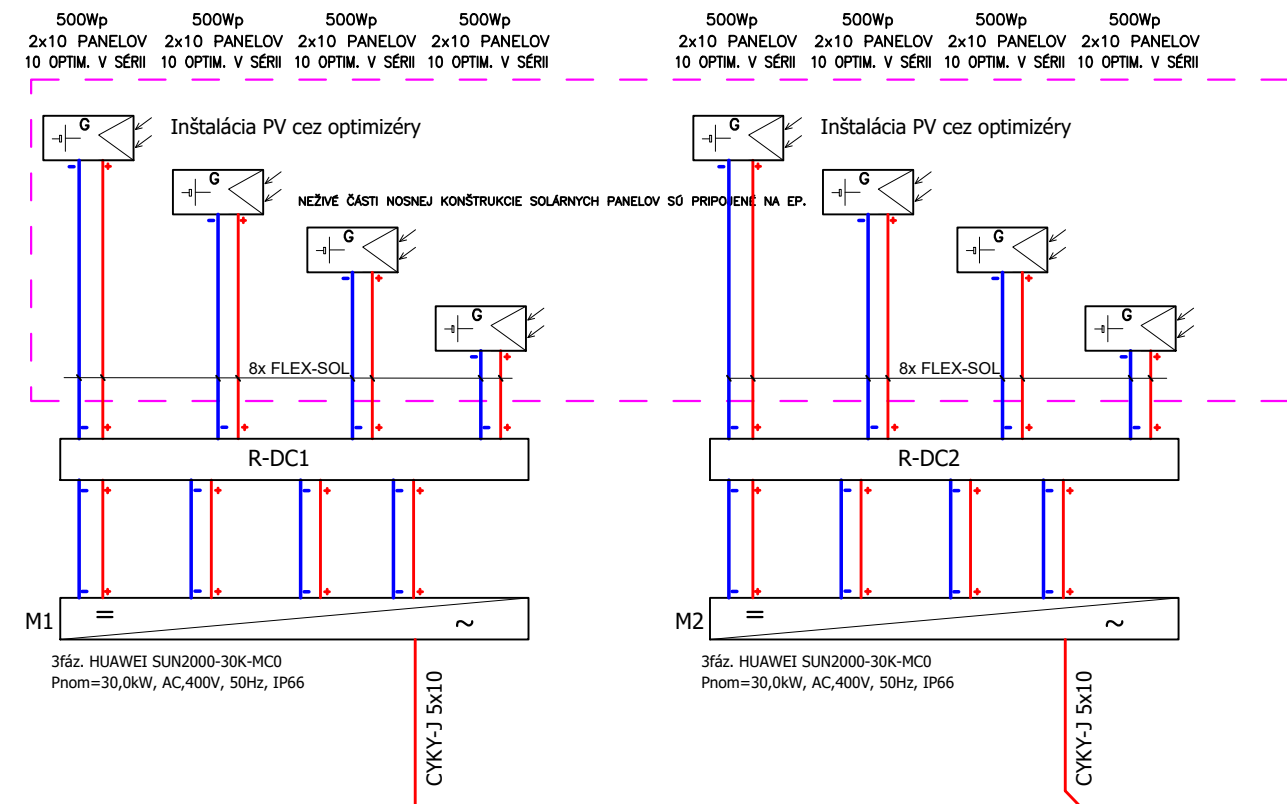

PRŮD
ZPĚTNÝ
POZOR
TABULKA

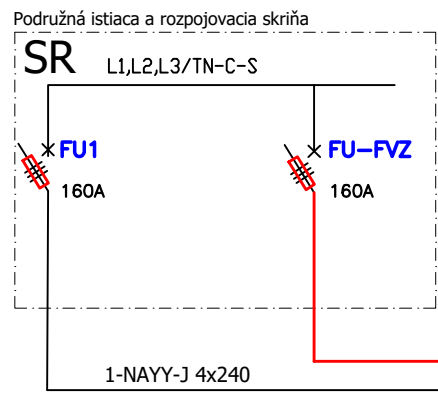

NAPAŤOVÁ SOUSTAVA
3 PEN, AC, 50Hz 400V/TN-C-S
ROZVÁDZAČ R-HRM
KM1: Hlavné rozpojovacie miesto
ROZPOJOVACIE MIESTO / OCHRANA U-F GUARD
Nastavenie ochrán podľa ZS DIS, a.s.

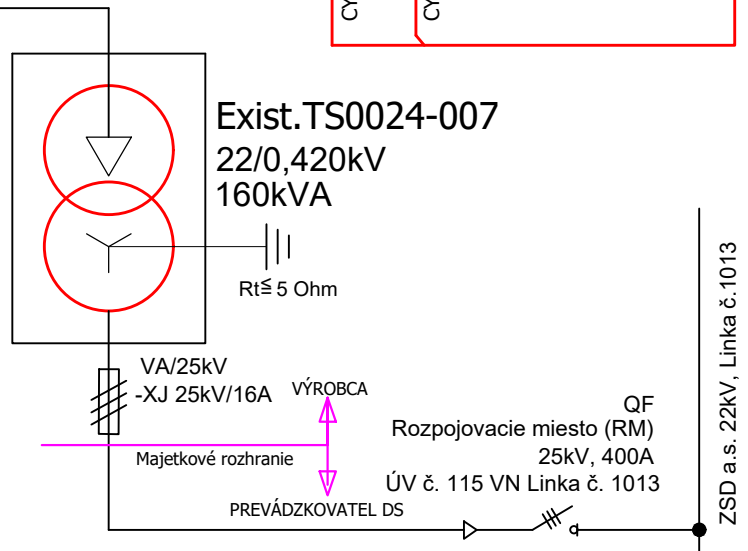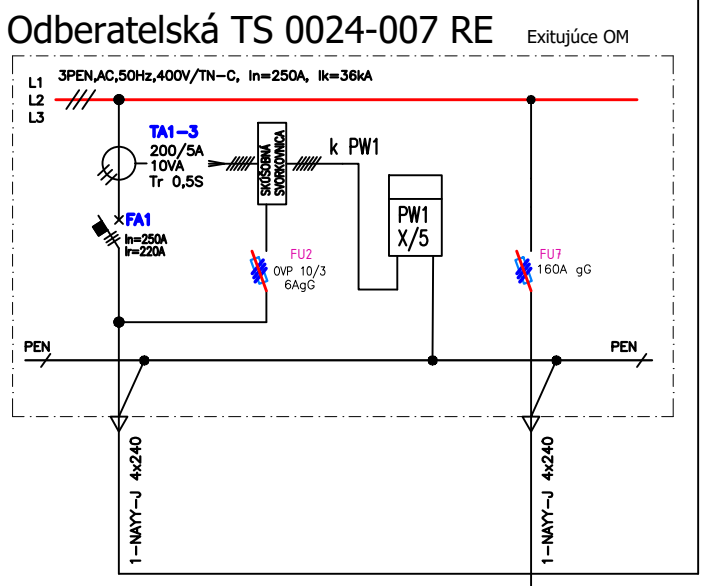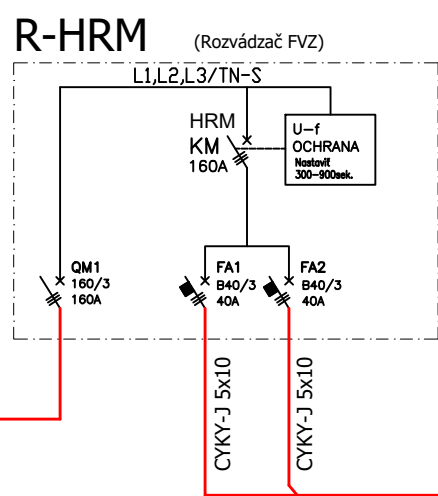

AKCIA: FVZ, POLNOHOSP.DRUŽSTVE DOLNÝ LOPAŠOV	Dátum: 09/2026	Vyhotovil: Peter Končítik	Mierka:	Por.č.: 2
OBSAH: Prehľadová sch. zapojenia NN vyvedenie výkonu FVZ				