IROMEZ

www.iro.mvv.cz

člen skupiny MVV Energie CZ

Naše značka: 482

Vyřizuje: Ing. Petr Peroutka

AŽD Praha s.r.o.
Ing. Zdena Holcmanová
Křižíkova 465/32
612 00 Brno

Telefon: +420 565 349 225

Mobil: +420 727 946 650

Email: petr.peroutka@mvv.cz

Datum: 22.09. 2021

Věc: Vyjádření k existenci parovodních a teplovodních sítí na stavbu:
PD Pelhřimov – SSZ PPCH Pražská, kú. PELHŘIMOV

V zájmovém území označeném v přiložené situaci se **nachází** trasa **teplovodního kanálu**, dle vyznačení v situaci. Při provádění zemních nebo jiných prací, které by mohly ohrozit předmětné zařízení, jste **povinni dodržet § 87 zákona č.458/2000 Sb.,** a učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na majetku nebo na zdraví osob, zejména tím, že bude zajištěno:

- Před zahájením výkopových prací budou teplovodní kanály vytýčeny zástupcem společnosti Iromez s.r.o. (Ing. Březina 602 571 362) se zápisem do stavebního deníku. Současně upřesní naše požadavky.
- Zemní práce v ochranném pásmu teplovodu (2,5 m od okraje kanálu na obě strany) budou prováděny s max. opatrností.

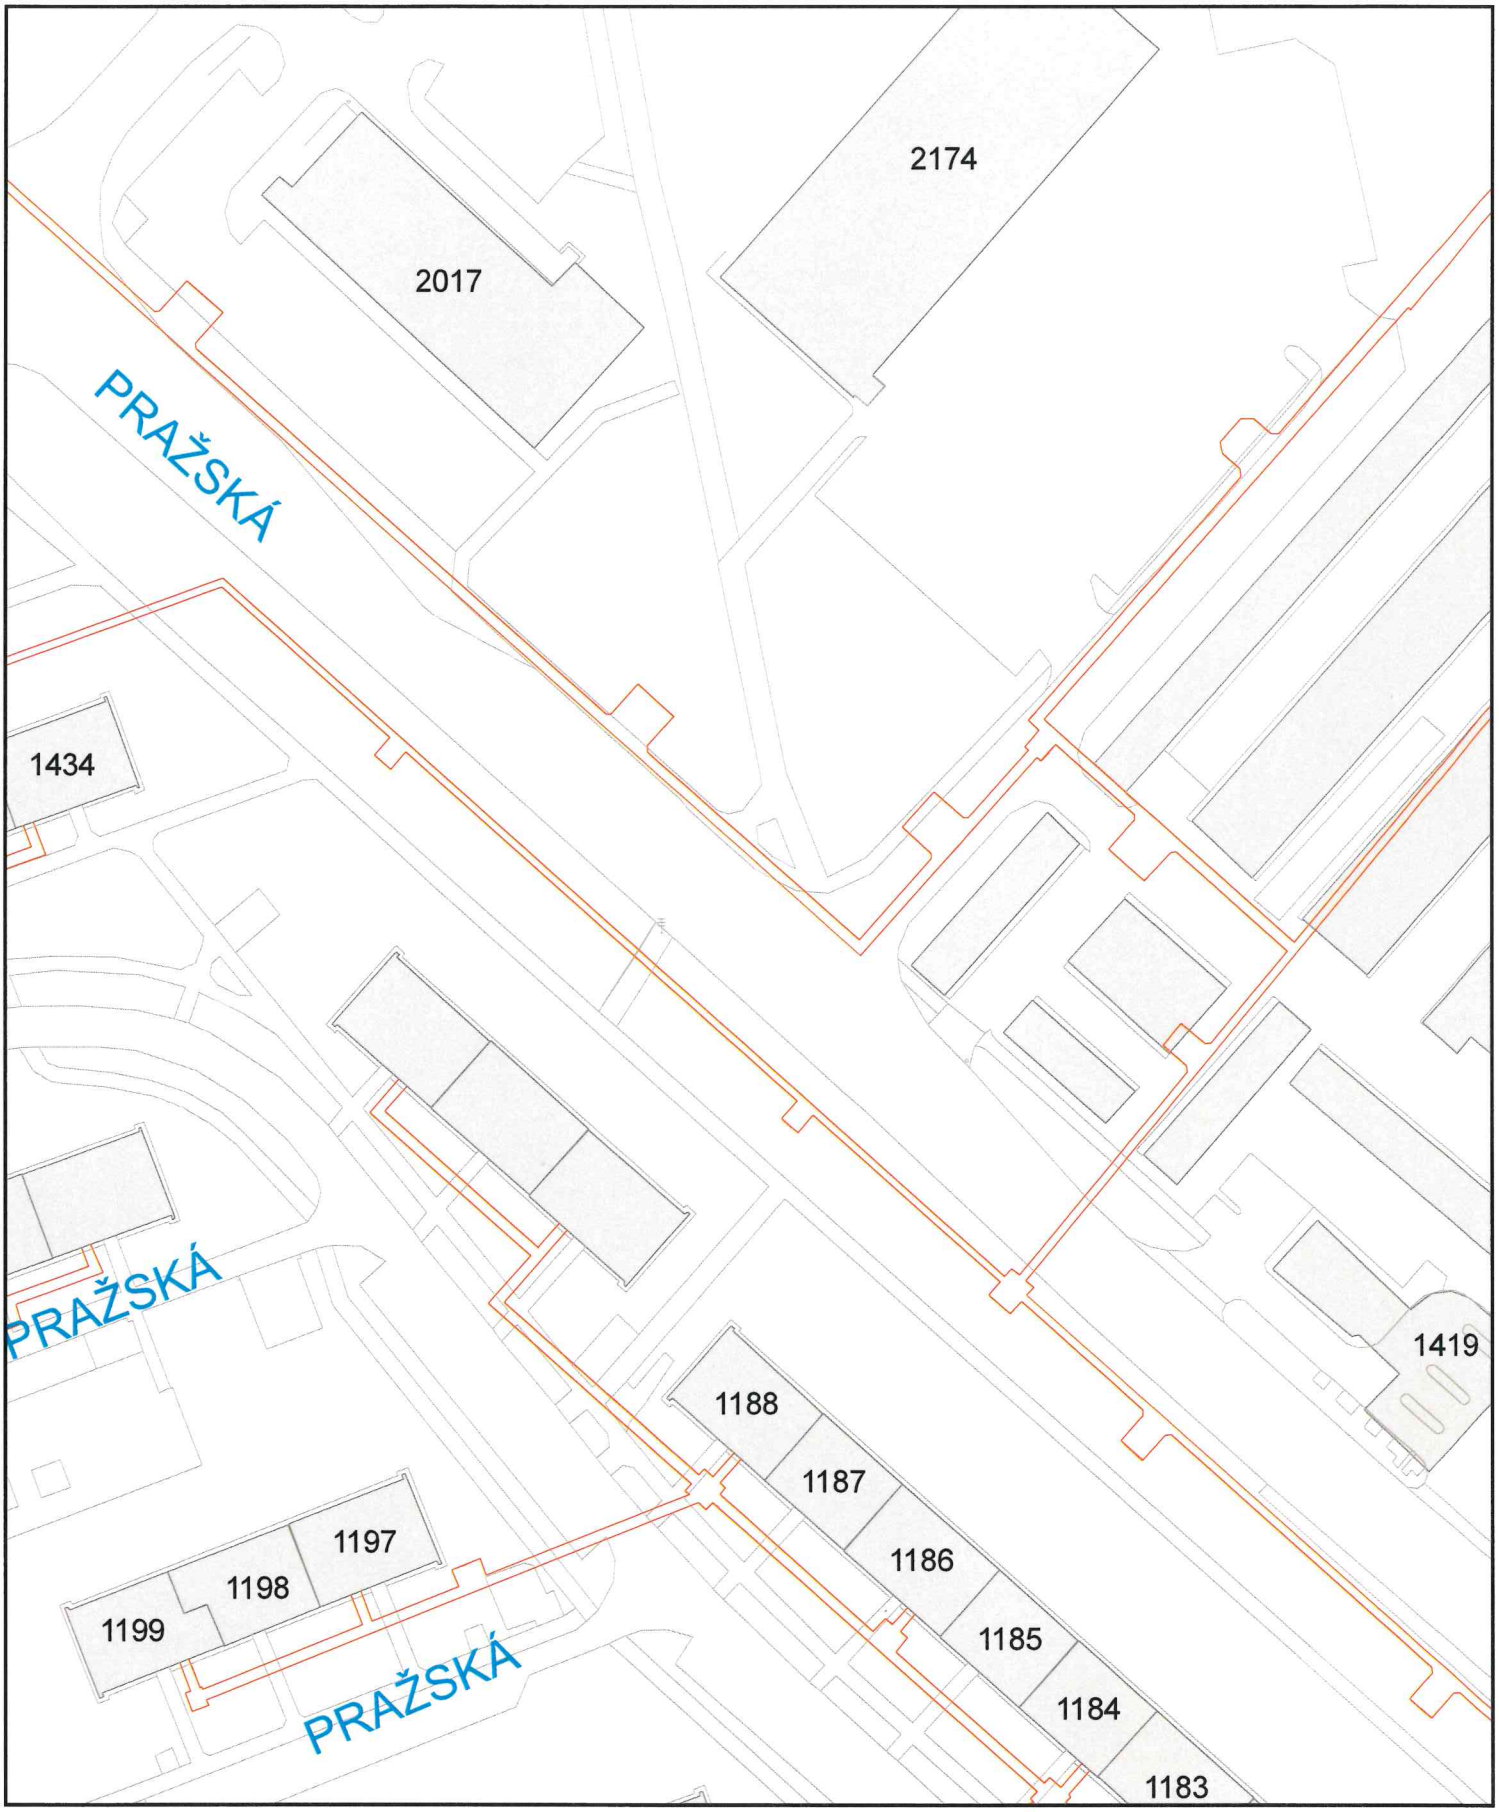
- Před záhozem vedení přizvat zástupce společnosti Iromez s.r.o. ke kontrole křižovatek a souběhů. Cizí vedení bude vždy uloženo pod teplovodním vedením.
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady dodavatele stavby.

- Jakékoli poškození zařízení je nutné neprodleně ohlásit společnosti Iromez s.r.o.
Opravu poškozeného tělesa, technologie, případně ztráty v dodávkách tepla účtujeme investorské organizaci.
Upozorňujeme na těžkou mechanizaci (jeřáby , nákl.auta , bagry) – mohou poškodit těleso probořením stropů !

S pozdravem

Ing. Petr Peroutka
Obchodní úsek, vyjádření k sítím

IROMEZ s.r.o.
Pod Náspem 2005, 393 01 Pelhřimov
DIČ: CZ24707341


2174
2017
PRAŽSKÁ
1434
PRAŽSKÁ
1419
1188
1187
1186
1185
1184
1183
1197
1198
1199
PRAŽSKÁ