


Navrh. skriňa SR č.1
SR 4 DIN1 W 5/0 P2

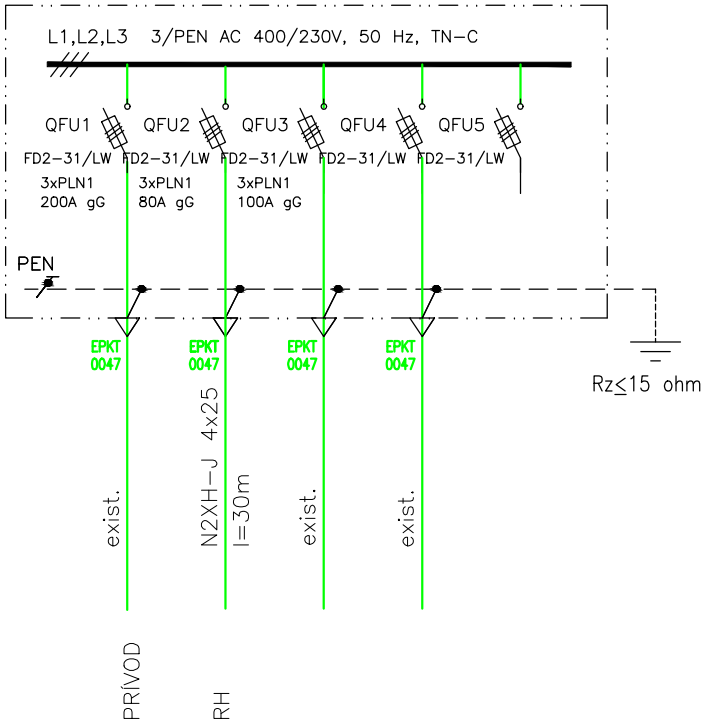

ROZVODNÁ SÚSTAVA (STN EN 61293):

3/PEN AC 400/230V, 50 Hz, TN–C

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000–4–41/2007:


- a/ základná ochrana: – Základná izolácia živých častí, príloha A, kapitola ,
– Zábrany alebo kryty, príloha A, kapitola A.2
– Umiestnenie mimo dosahu, príloha B, kapitola B.3
- b/ ochrana pri poruche: – Samočinné odpojenie pri poruche, čl. 411.3.2
– Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie, čl.

VONKAJŠIE VPLYVY PODĽA STN 33 2000–5–51: viď. PROTOKOL

ŠPECIFIKÁCIA ROZPOJOVACEJ ISTIACEJ SKRINE – SR4

TYP ROZVÁDZAČA: SR 4 DIN 0 W 5/0 P2
SPÔSOB MONTÁŽE: Pilierový vrátane zemného dielu
a kotviacej rohože
ROZMERY: (š*v*h) 530x1550x245
KRYTIE STN EN 60529 (33 0330): IP 44/IP 20–po otvorení dverí
PRÚD: do In= 400A
PRÍVOD: ZDOLA
VÝVODY: ZDOLA

DETAIL ROZPOJOVACEJ ISTIACEJ SKRINE

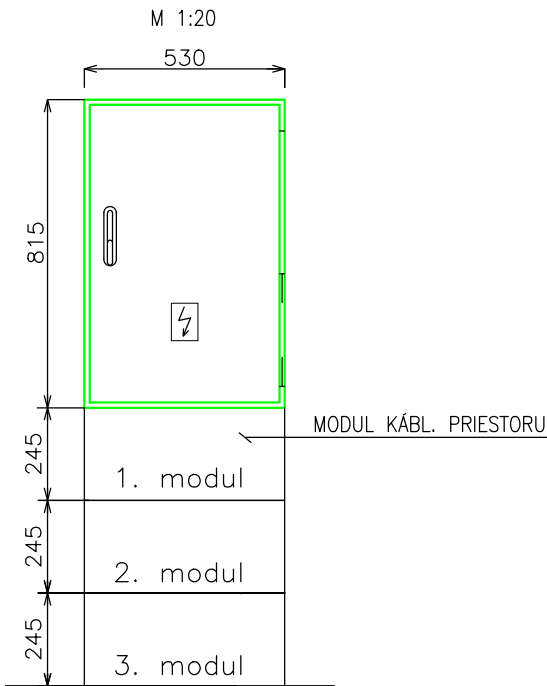

POZNÁMKA

– PRÍVOD DO SKRINE SR č.2 – EXISTUJÚCI, EXISTUJÚCE VÝVODY Z POVODNEJ RIS SA ZAPOJA DO NOVEJ SKRINE SR č.2, V PRÍPADE POTREBY NADSPŮJOVAŤ

ČÍSLO KÓPIE

±0,000=195,05 - OVERIŤ!

DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ KONANIE A NENAHRAĐZA REALIZAČNÝ PROJEKT
VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE!

AUTORI NÁVRHU		Ing. arch. Jozef KUŽMA, Ing. arch. Adriana Fertaľová				VLASTNÍK VÝKRESU Slovak Medical Comp a.s. Duchnovičovo nám. 1 Prešov 080 01 tel.: 051 / 75 987 20	
HIP		Ing. arch. Jozef KUŽMA	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Uličný Anton			
VYPRACOVAL		Ing. Uličný Anton					
STAVEBNÍK		Súkromná stredná odborná škola v Giraltovciach, Dukelská 33, 087 01 Giraltovce					
MIESTO STAVBY		Dukelská 31, 087 01 Giraltovce				ČÍSLO ZÁKAZKY	4/2017/SMC
NÁZOV STAVBY	Zvýšenie počtu žiakov Súkromnej strednej odbornej školy v Giraltovciach na praktickom vyučovaní					FORMÁT	A4
	PARCELA	1081, 1082				DÁTUM	06.2018
OBJEKT	SO 02 Dielne				KLASIF. STAVBY	MIERKA	
						STUPEŇ	
OBSAH	Skríňa SR č.2					ARCHÍVNE ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
ČASŤ	E. Dokumentácia stavebných objektov - diel ELI						