

POZNAMKA :


MIN. HLBKA ULOZENIA VONK. VODOVODU A KANALIZACIE - 1,2m POD U.T.

Prípojka kanalizácie sa napojí na existujúcu verejnú kanalizáciu v ceste vedľa objektu
Spád kanalizácie min. 1% smerom k verej. kanal. - prispôbiť pri realizácii podľa miest. podmienok

Prípojku vody napojiť na jestv. verejný vodovod DN **, ktorého trasa vedie pozdĺž chodníka
Trasa prípojky DN 40 vedľa objektu po vyvode ZTI v spade 0,3% smerom k VŠ (vodomernej šachte)

Pred samotným začiatkom zemných prác investor zabezpečí vytyčenie všetkých podzemných vedení, prípadne inžinierske podzemné siete, ktoré mohli byť vybudované v dobe medzi spracovaním projektu a termínom začiatku výstavby. Až po ich polohovom a výškovom vytyčení

Zodpovedný projektant:	Projektant:
Ing. GANAJ STEFAN	Ing. GANAJ STEFAN
Stavba: ZARIADENIE OPATROVATELSKEJ SLUŽBY A DENNÝ STACIONÁR V OBJEKTE SÚP. č. 2845	
Miesto: parc.č. C KN 5066/204, k.ú. Snina	
Investor: Mesto Snina	
Diel: SO 02+03 KANALIZACIA A VODOVOD	Kotované: MM
Predmet výkresu: SITUACIA KANALIZACIA + VODOVOD	

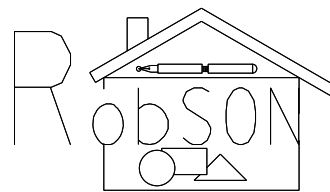

Ing.Róbert Šmajda, Palariková 1603/2, 069 01 SNINA

Formát:	2 x A4
Dátum:	02/2019
Číslo zákazky:	
Mierka: M 1:250	01
Číslo výkresu:	