




REZ A–A

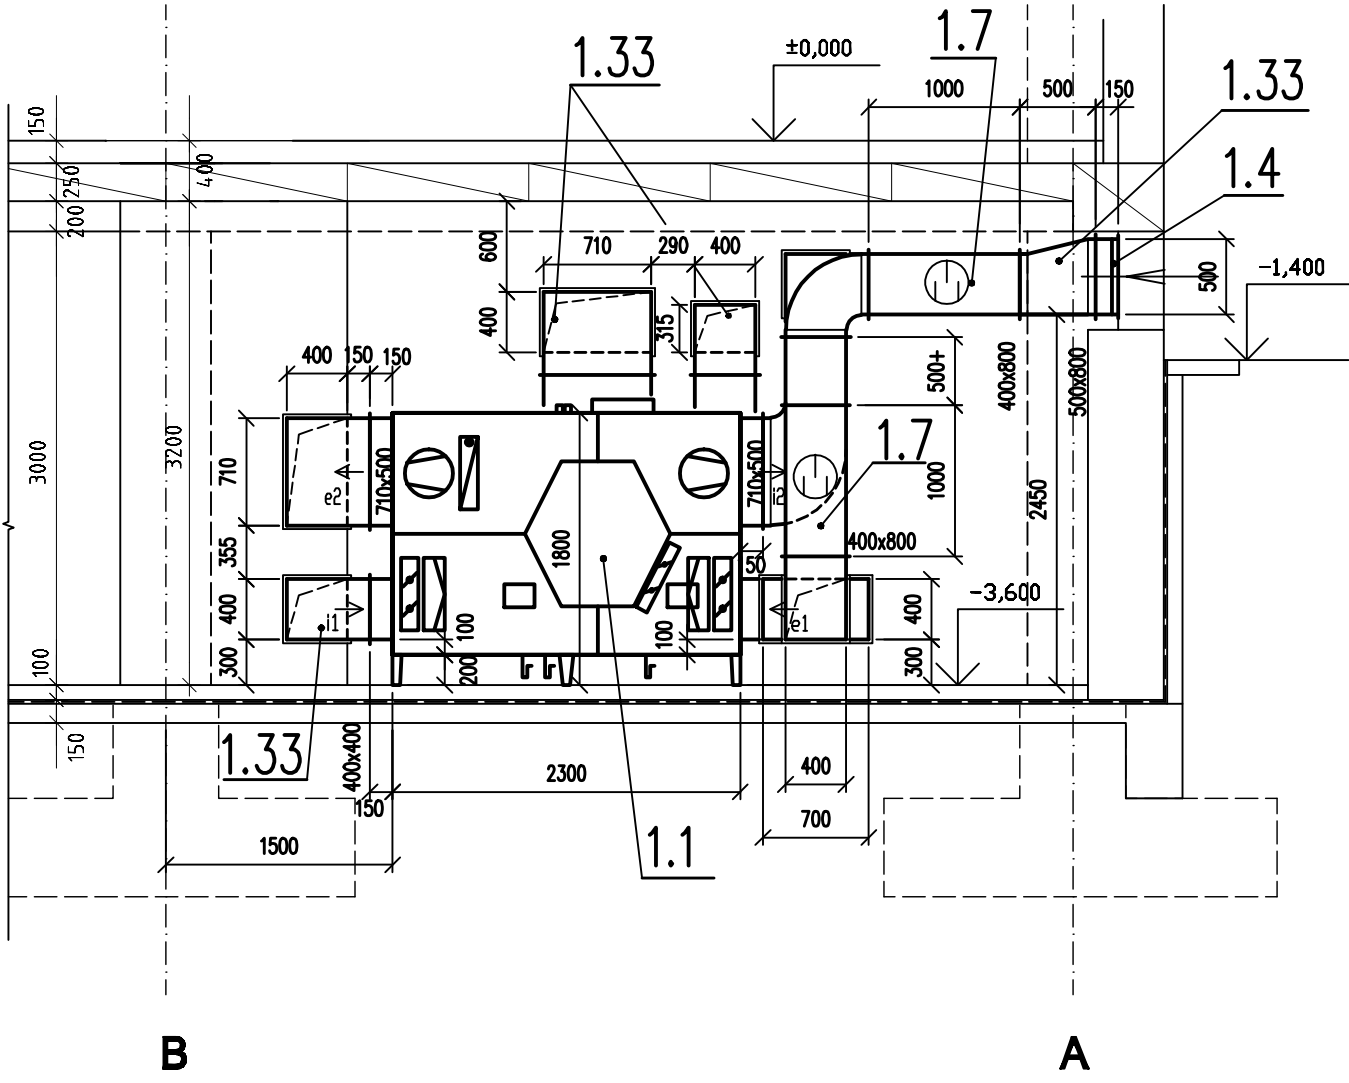


REZ B–B

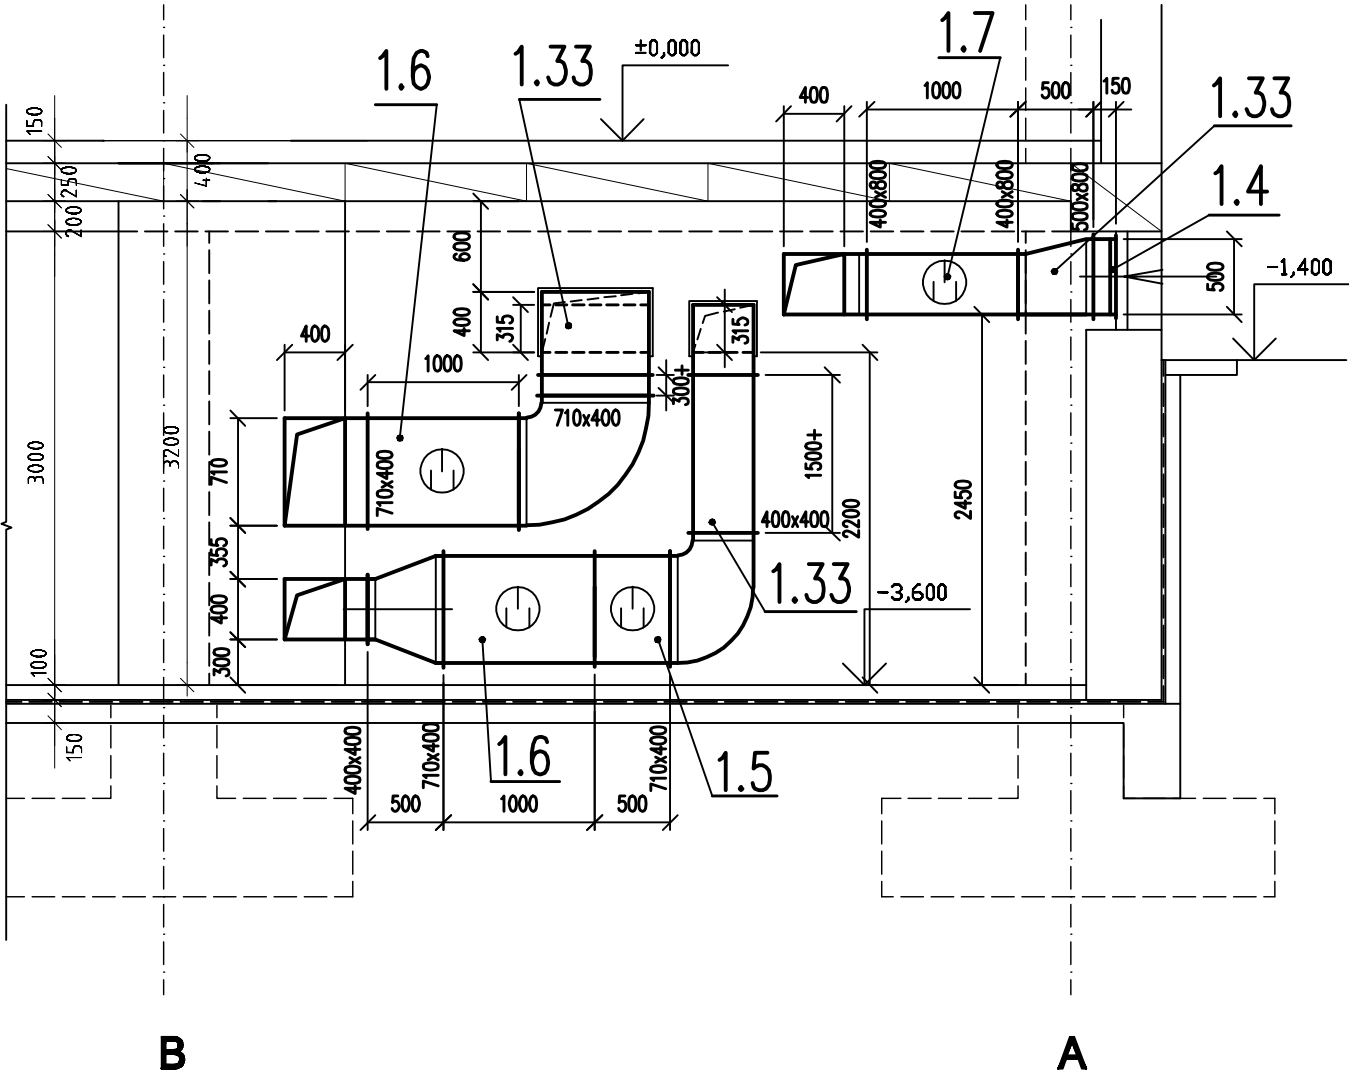


REZ C–C

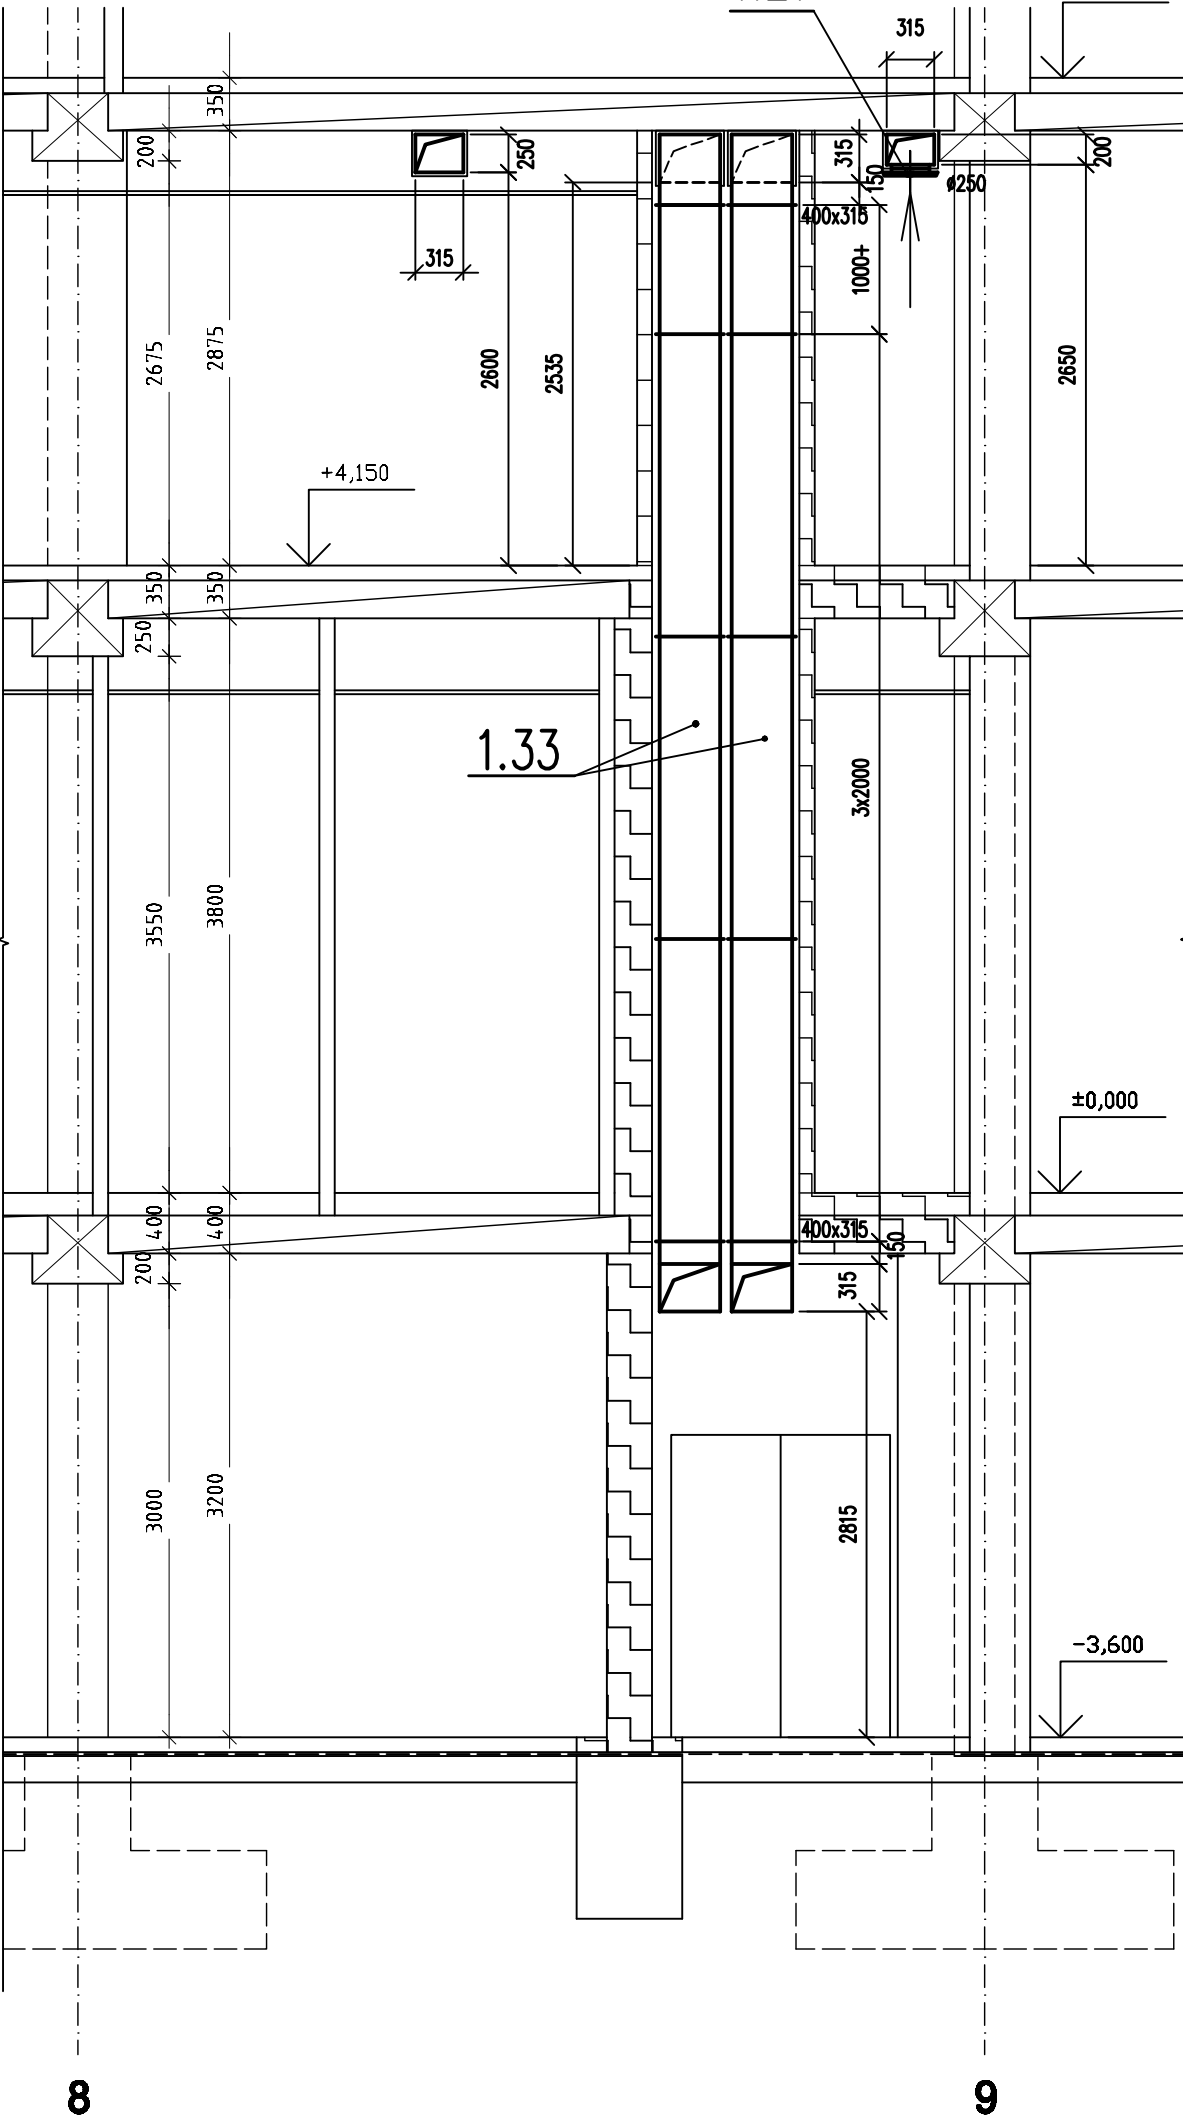


REZ D–D

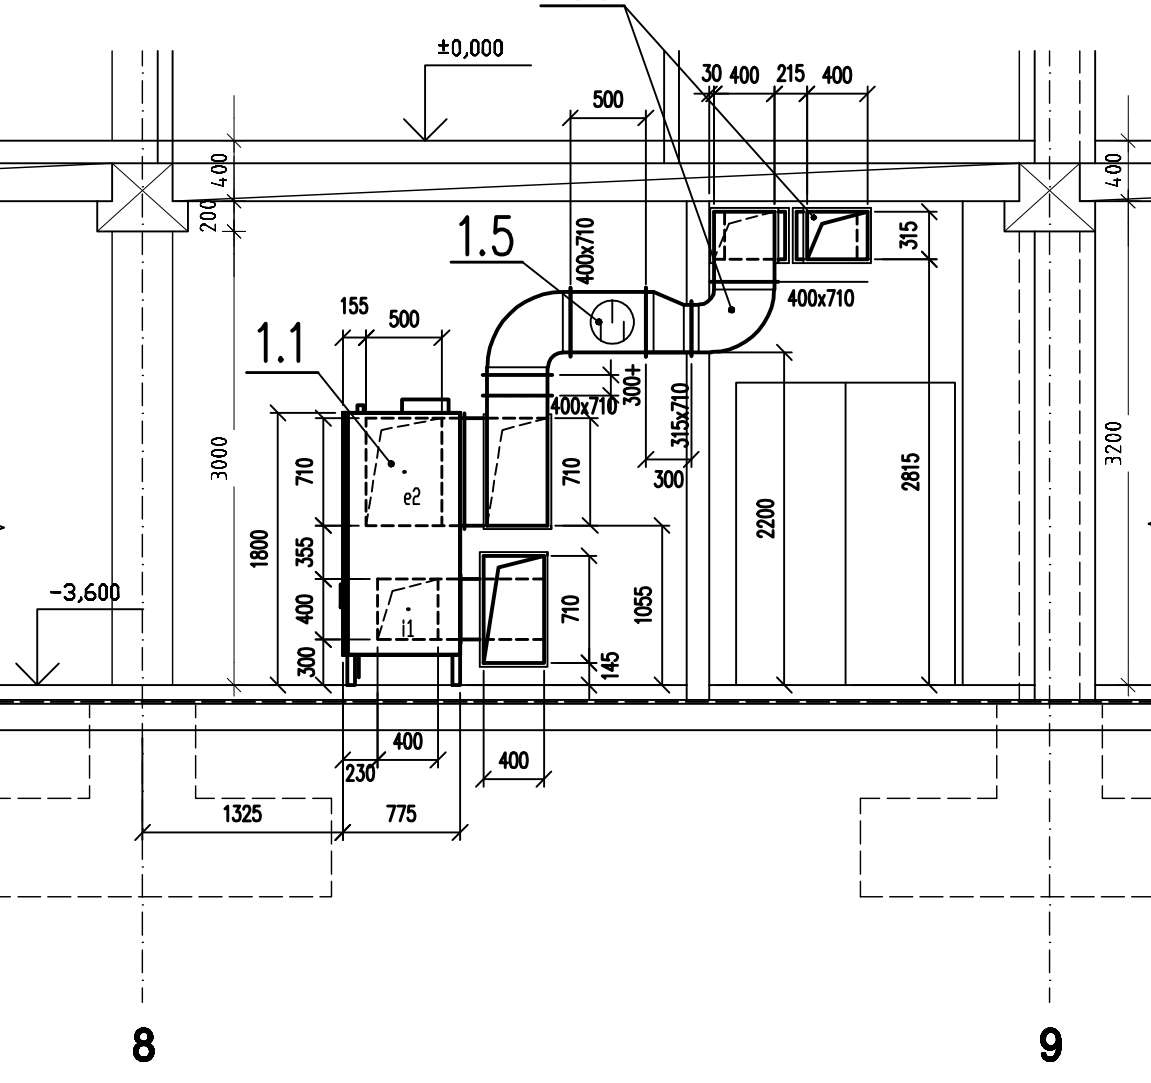


REZ E–E

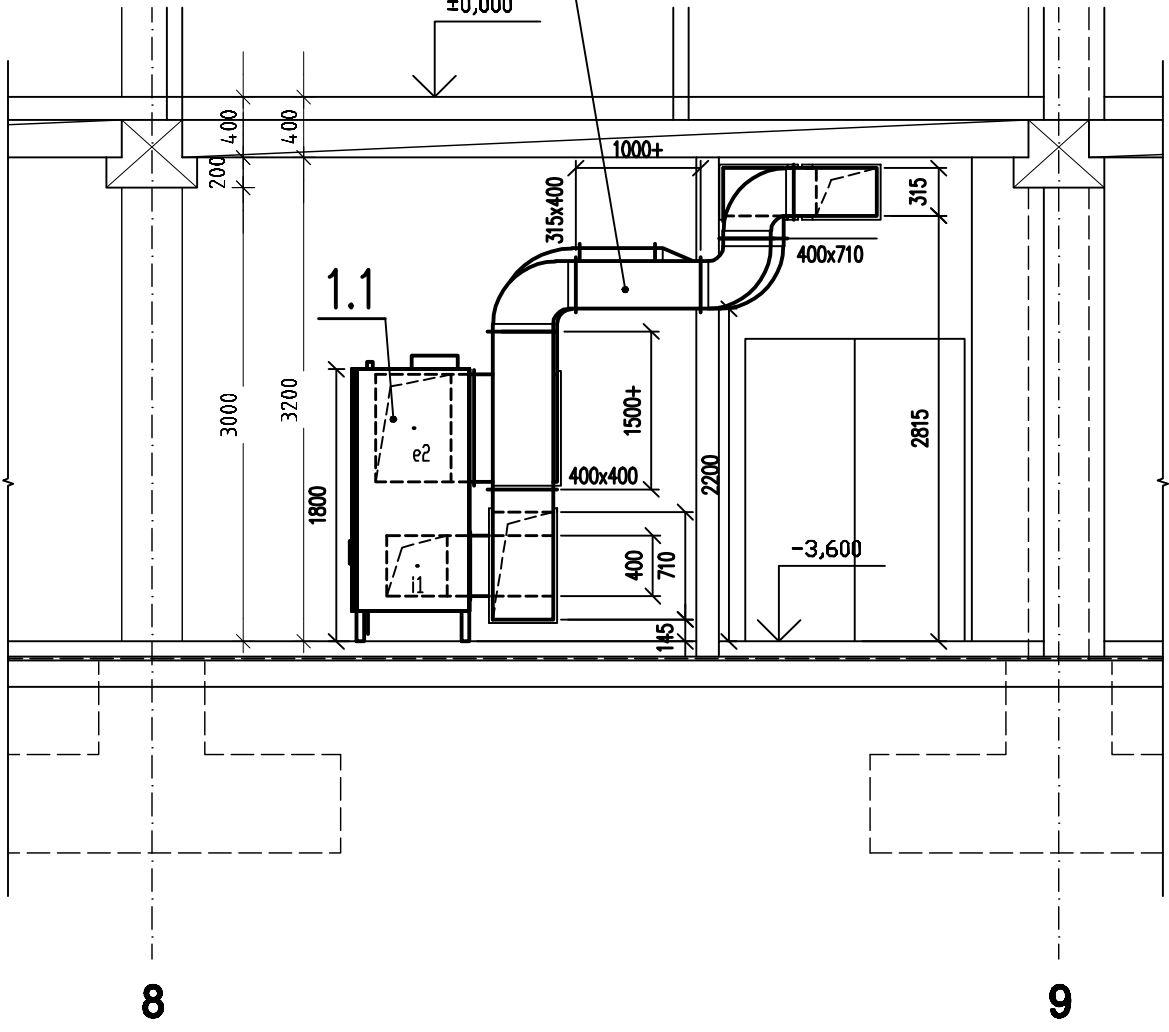


REZ F–F

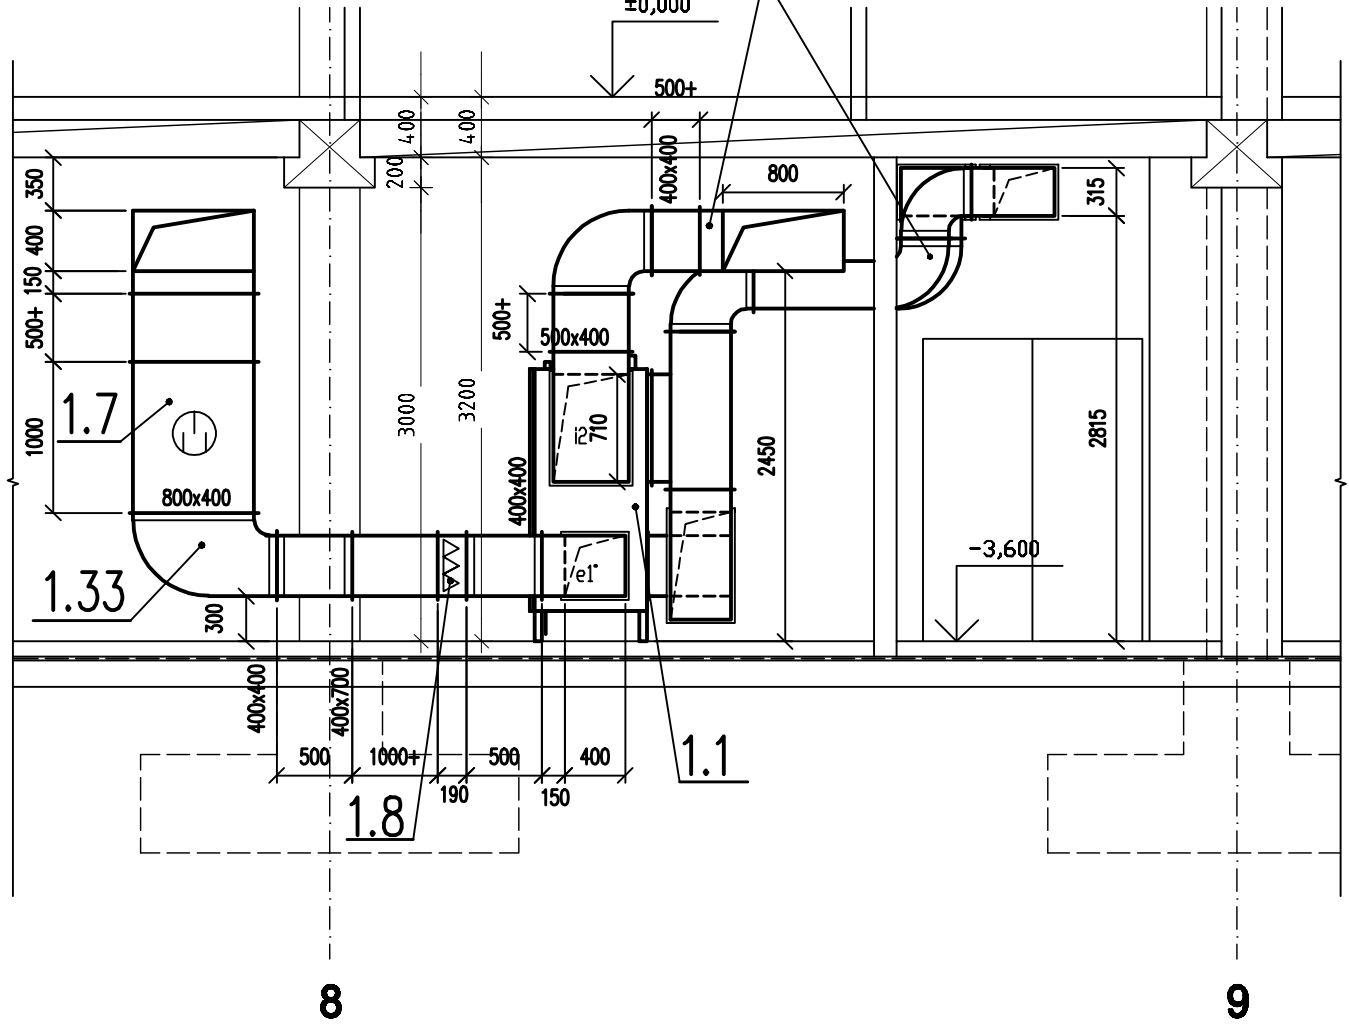


REZ G–G

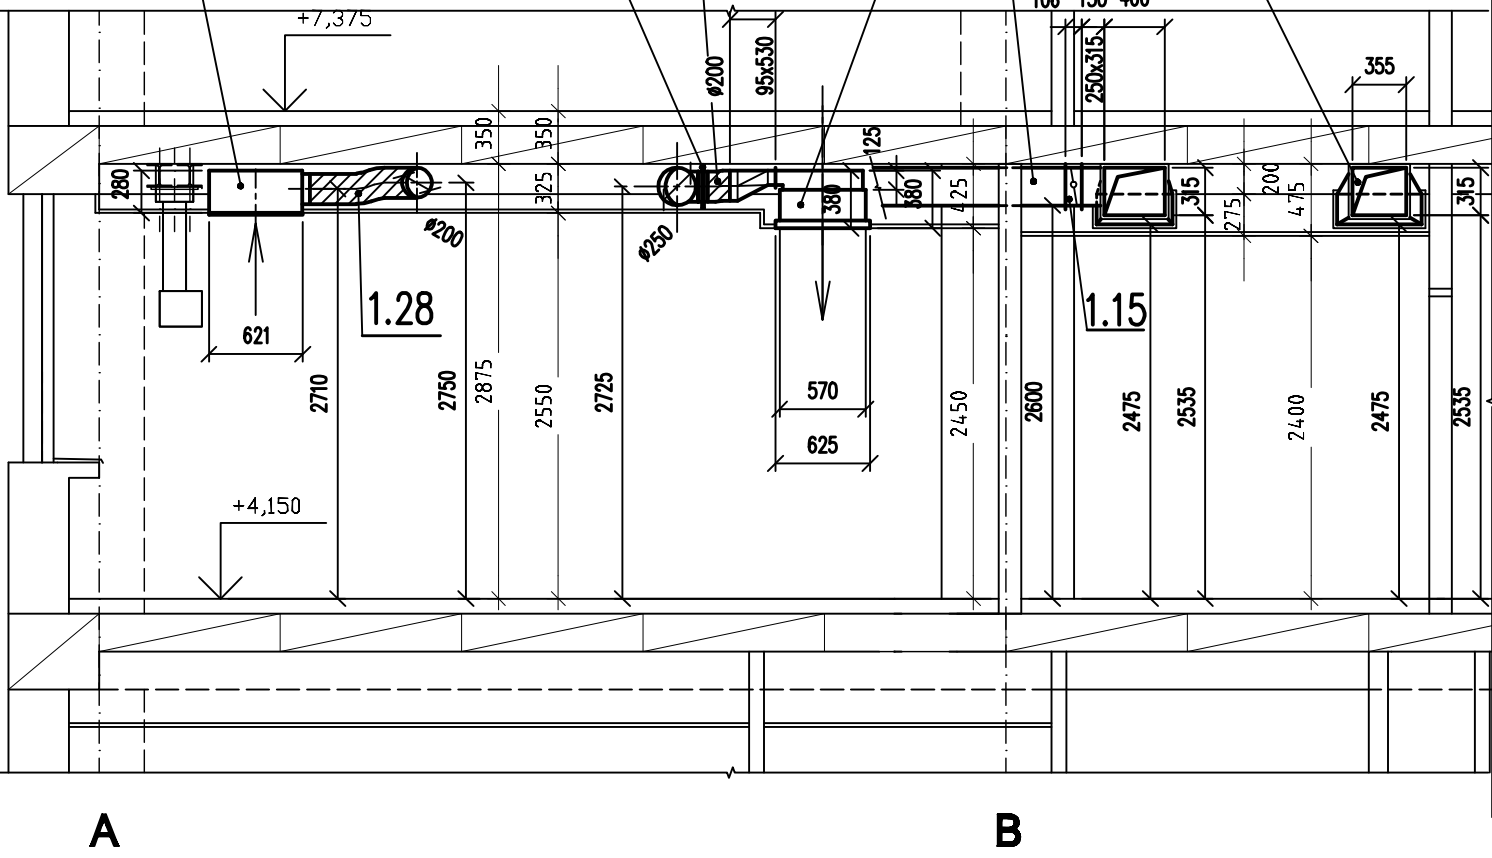

REZ H–H

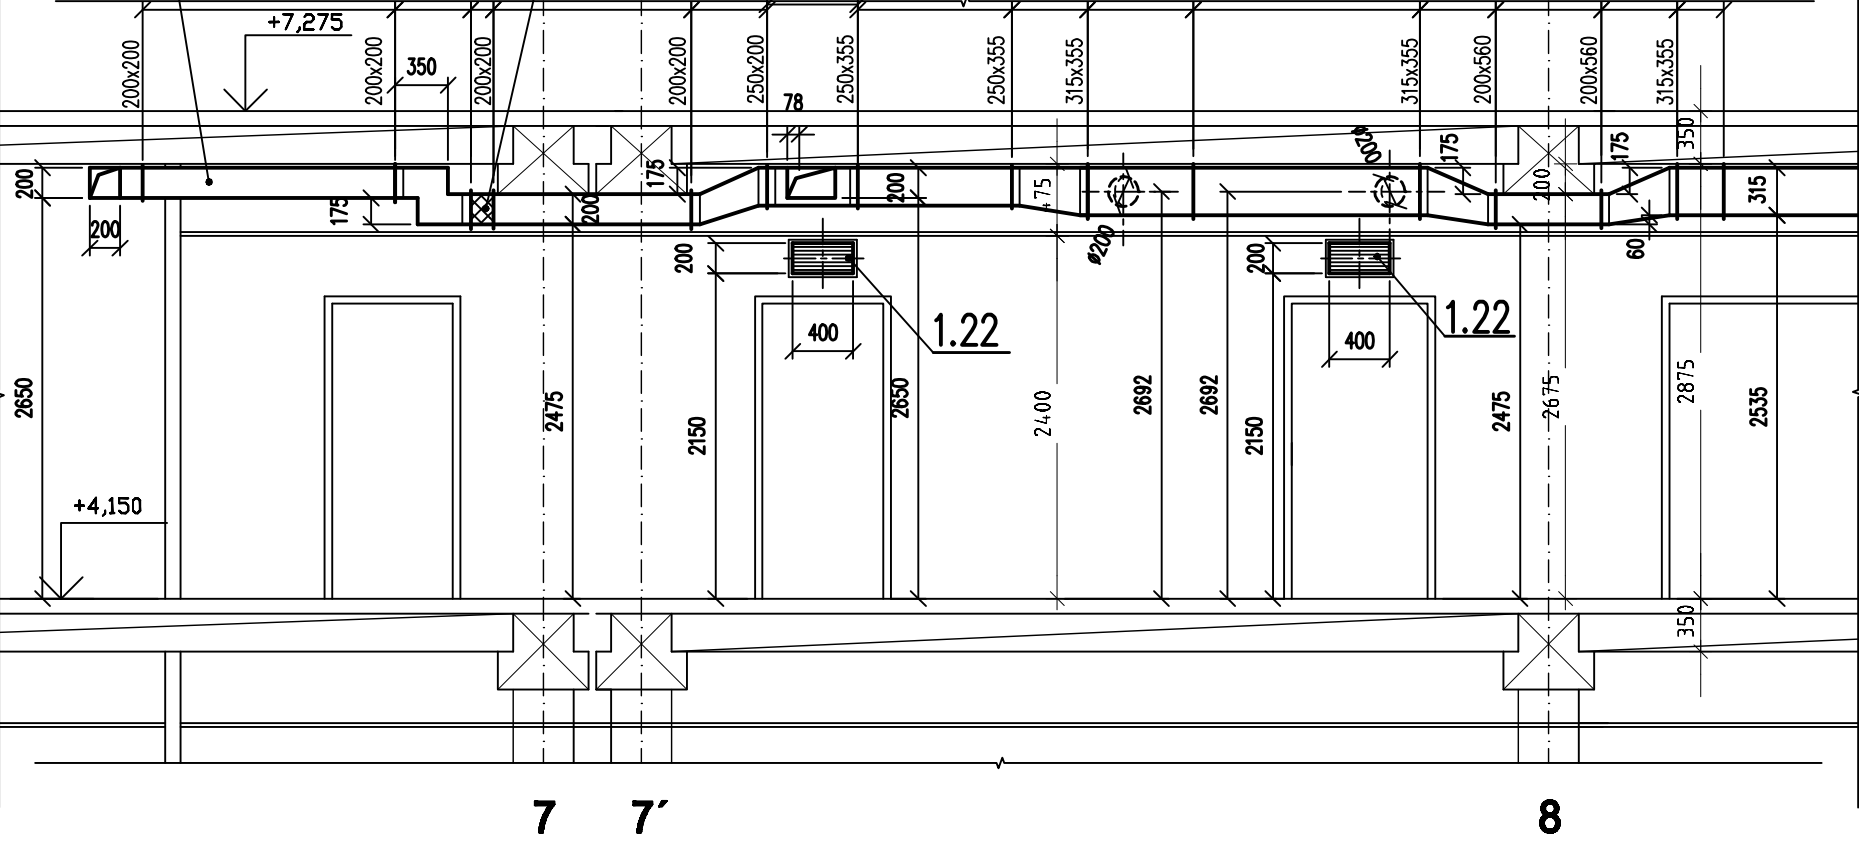

REZ I–I

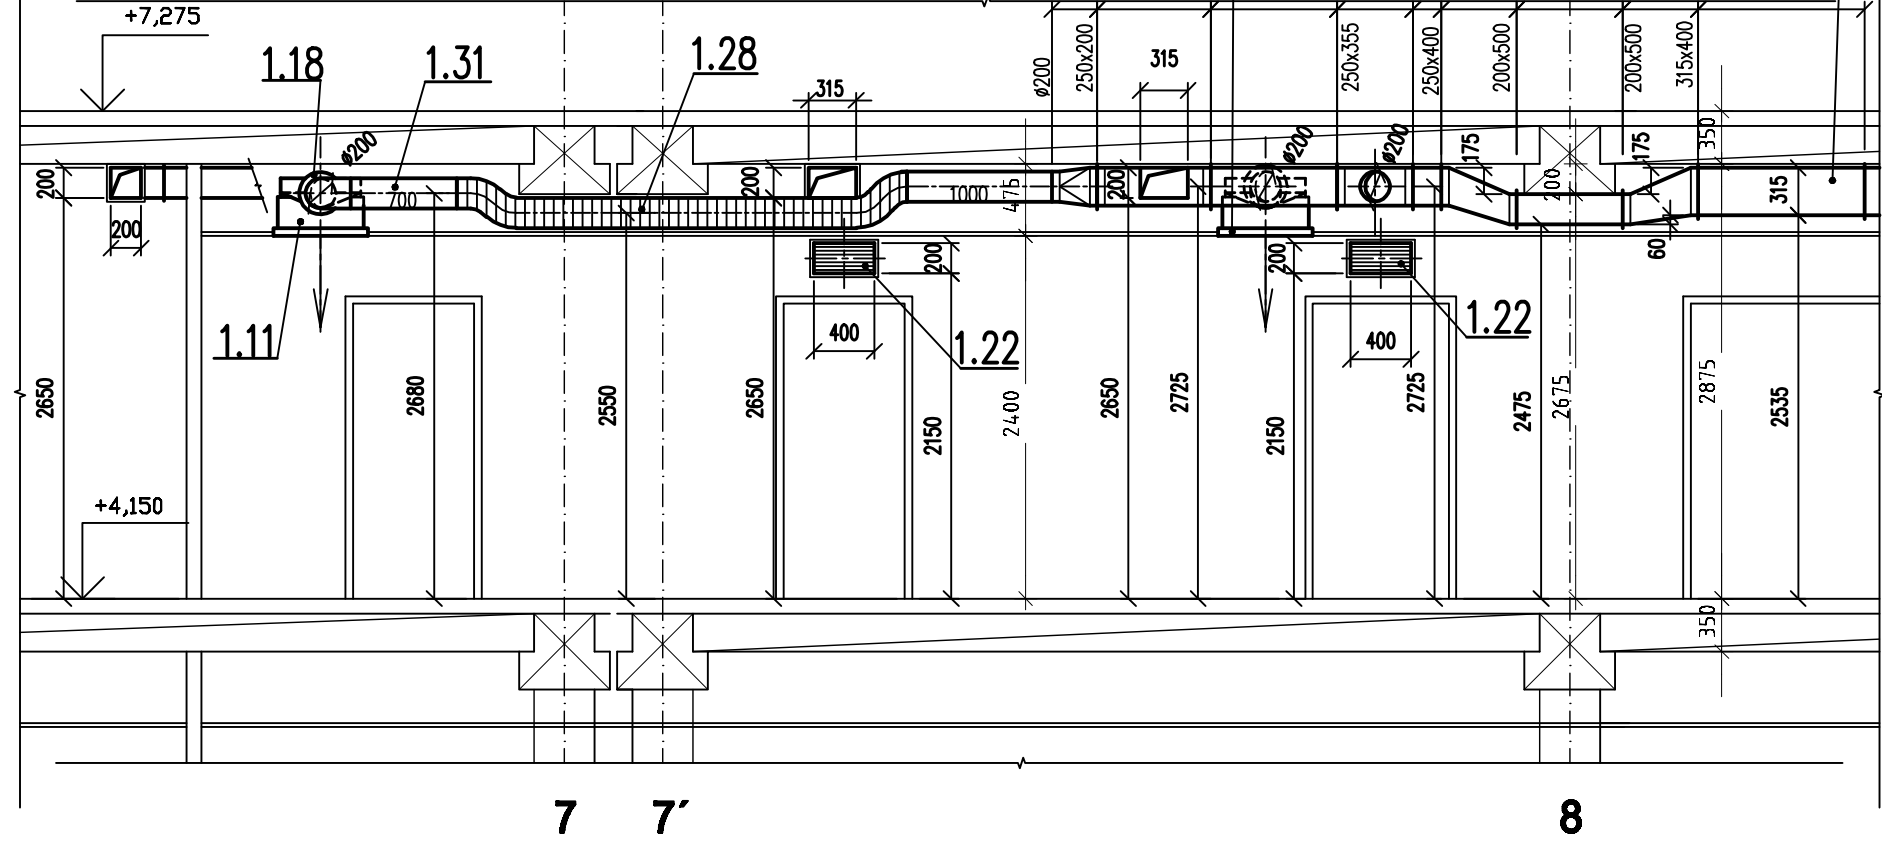

Poznámky:

- ... + - Volný spoj pre štvorhranné potrubie (V.P.)
- ... + - Džrková úprava Spiro potrubia
- Potrubie uchytíť do stien a do stropu po cca 3-4m
- Potrubie a tlmiace vložky vodno prepojiť, potrubie napájajúce sa cez tlmiace vložky podprieť
- Konzoly, závesy a podpory vyhotoviť pri montáži z dodaného profilového materiálu
- Dováženie rekuperátora previesť v spodnej časti
- Izolovať proti orosovaniu izoláciou hr.25 mm pre potrubie nasávania čerstvého a výfuku odpadného vzduchu od jednotky po obvodovú stenu
- Izolovať tepelnou izoláciou (služi aj ako protihluková) prírodné a odvodné potrubie od tlmičov hluku (všetne) po prestup steny strojovne

Projektant:	Ing. Iveta Hlívková	Jozef NANÁŠI
Kreslil:	Ing. Iveta Hlívková	Projekty vzduchotechn. zariadení
Zodp.proj.:	Ing. Jozef Nanáš	Kukučínova 23, Košice
Investor:	FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENCÍN, LEGIONÁRSKA 28, TRENCÍN	Počet A4:
STAVBA: STAVEBNÉ ÚPRAVY JIS PRE KARDIO FN TRENCÍN,		10/2020
LEGIONÁRSKA 28, TRENCÍN		Stupeň:
SO: 01-STAVEBNÉ ÚPRAVY JIS		Číslo zákazky:
ČASŤ: VZDUCHOTECHNIKA		734N-0
Obsah:	REZY A–A až J–J	Mierka:
		1:50
		Číslo výkr.:
		VZ–4