

Záznam z priebehu súčinnosti k uzatvoreniu zmluvy

Dňa 15. 10. 2018 sa uskutočnilo stretnutie za účasti zástupcu firmy PETRA+, spol. s r.o., Račianska 146, 831 54 Bratislava, zástupnej Petrom Hudákom a zástupcu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (ďalej len „VšZP“), zástupnej Ing. Gabrielom Weszelovszkym, povereným vedením oddelenia prevádzky.


Účelom stretnutia bolo prerokovanie podmienok dodávky v zákazke „Dodávka a montáž nového expanzného zariadenia do kotolne v budove VšZP na Mamateyovej ulici č. 17 v Bratislave“ a oboznámenie uchádzača s havarijným stavom a požiadavkou VšZP o jej urýchléné odstránenie.

Obe strany sa dohodli, že k podpisu zmluvy nedôjde.

V Bratislave 15. 10. 2018

Peter Hudák
zástupca firmy PETRA+, spol. s r.o.

Ing. Gabriel Weszelovszky
poverený vedením oddelenia
prevádzky VšZP

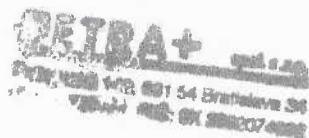

Záznam z priebehu súčinnosti k uzatvoreniu zmluvy

Dňa 15. 10. 2018 sa uskutočnilo stretnutie za účasti zástupcu firmy PETRA+, spol. s r.o., Račianska 146, 831 54 Bratislava, zasúpanej Petrom Hudákom a zástupcu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (ďalej len „VŠZP“), zastúpenej Ing. Gabrielom Weszelovszkym, povereným vedením oddelenia prevádzky.


Účelom stretnutia bolo prerokovanie podmienok dodávky v zákazke „Dodávka a montáž nového expanzného zariadenia do kotolne v budove VŠZP na Mamateyovej ulici č. 17 v Bratislave“ a oboznámenie uchádzača s havarijným stavom a požiadavkou VŠZP o jej urýchlené odstránenie.

Obe strany sa dohodli, že k podpisu zmluvy nedôjde.

V Bratislave 15. 10. 2018

Peter Hudák
zástupca firmy PETRA+, spol. s r.o.

Ing. Gabriel Weszelovszky
poverený vedením oddelenia
prevádzky VŠZP

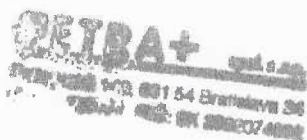

SPRÁVA O stave vykurovacieho zariadenia

Plynová kotolňa Mamateyová ul. Bratislava



KVS

Stav a vyhodnotenie zariadenia plynovej kotolne:

- Predmetom posúdenia je technický stav plynovej kotolne v správe Všeobecnej zdravotnej poisťovne na adrese Mamateyová ul., Bratislava. Posúdenie technického stavu sa týka prevádzky vyrovnávacej tlakovej stanice OLYMP 25 S, v.č. 803901.
- Stav vyrovnávacej stanice je z hľadiska prevádzky NEVYHOVUJÚCI - pre morálne a technické opotrebenie zariadenia z rokom výroby 1996, čo je už viac ako 20 rokov.
- Na zariadení sú nefunkčné solenoidové ventily, ktoré sú neovládateľné
- Na zariadení je nefunkčná riadiaca elektronika, ktorá indikuje neidentifikovateľné poruchy
- Na zariadenie nie je možné objednať náhradné diely - zariadenie sa nevyrába
- Zariadenie je pre nefunkčnosť odstavené z prevádzky
- Zariadenie je z dôvodu netesností a z dôvodu poruchy riadiacej jednotky, neovládateľnosti odstavené z prevádzky a kotolňu nie je možné bezpečne prevádzkovať.

Doporučujeme preto zabezpečiť okamžitú výmenu doplňovacieho a vyrovnávacieho zariadenia.

V Bratislave, 15.10.2018

revízny technik plynových zariadení
(2)

**SIMTEC, spol. s r.o., RUSTAVELIHO 8,
831 06 BRATISLAVA**

IČO : 35 65 909 DIČ : 2020232137 IČ DPH : SK2020232137

TEL.: 0910 10 20 40 E-mail: simtec@vykurovanie.sk

REVÍZNY TECHNIK KOTLOV A VYK.SÚSTAV :

IMRICH SÝKORA, CEO ČÍSLO 005/2017

EVIDENČNÉ ČÍSLO OSVEDČENIA SPOLOČNOSTI :

- 314/2012-0043 -