



KRYTIE NN KÁBLA (do 1kV) v mm


V TERÉNE (mimo zástavbu)

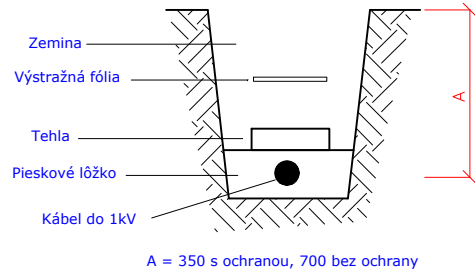


POD VOZOVKOU

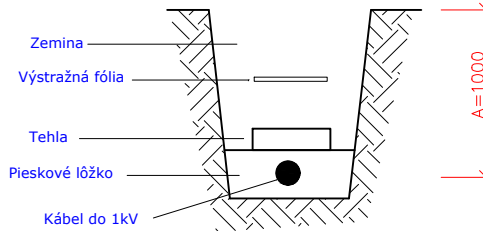


POD CHODNÍKOM

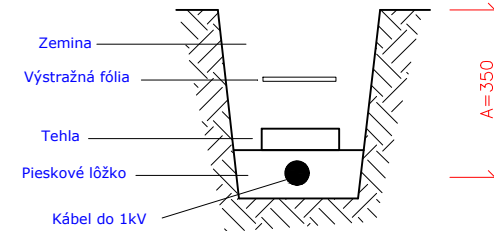


SÚBEH A KRIŽOVANIE NN KÁBLA S PLYNOM

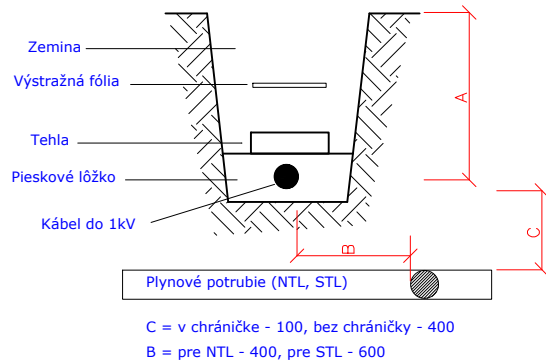

SÚBEH A KRIŽOVANIE NN KÁBLA S VODOVODOM

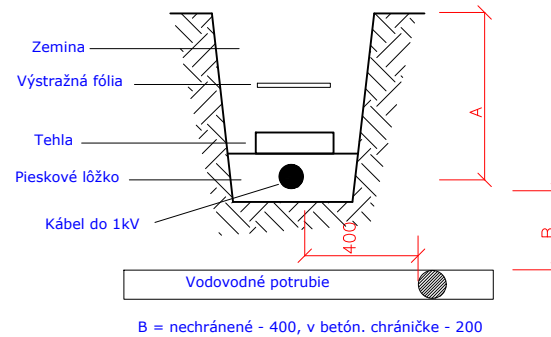

SÚBEH A KRIŽOVANIE NN KÁBLA S OZNAOVACÍM KÁBLOM

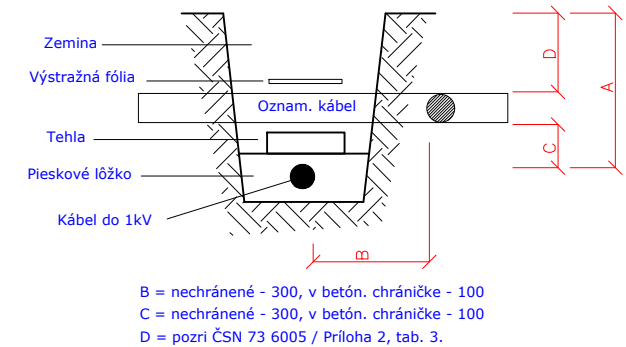

Poznámka:

Pri kladení prírodného kábla a pri realizácii výkopových prác je nutné dodržať príslušné vzdialenosti od dotknutých podzemných rozvodov v zmysle STN 73 6005.

1. Pred zahájením výkopových prác investor zaistí presné vytýčenie inžinierskych sietí
2. Výkopové práce sa v súbehu a pri križovaní s inými sieťami musia realizovať ručne

NÁZOV:

DENNÝ STACIONÁR V MESTE TLMAČE
ULOŽENIE KÁBLA VO VÝKOPE

STUPEŇ
DSP
DÁTUM
07/2019

Navrhol:
Kreslil:
Kontroloval:
Schválil:

MENO
Juraj Varga
PODPIS

ZMENA

Č.zákazky:
Výkres
Rozmer
Archívne číslo

—
—
A4
E-14
—