



Obr. 701.1 STN 33 2000-7-701

KRYTIE EL. ZARIADENÍ VRAŤANIE SVETIELA OSADENÉHO V ZÓNE 1, 2 MUSÍ BYŤ min. IP44

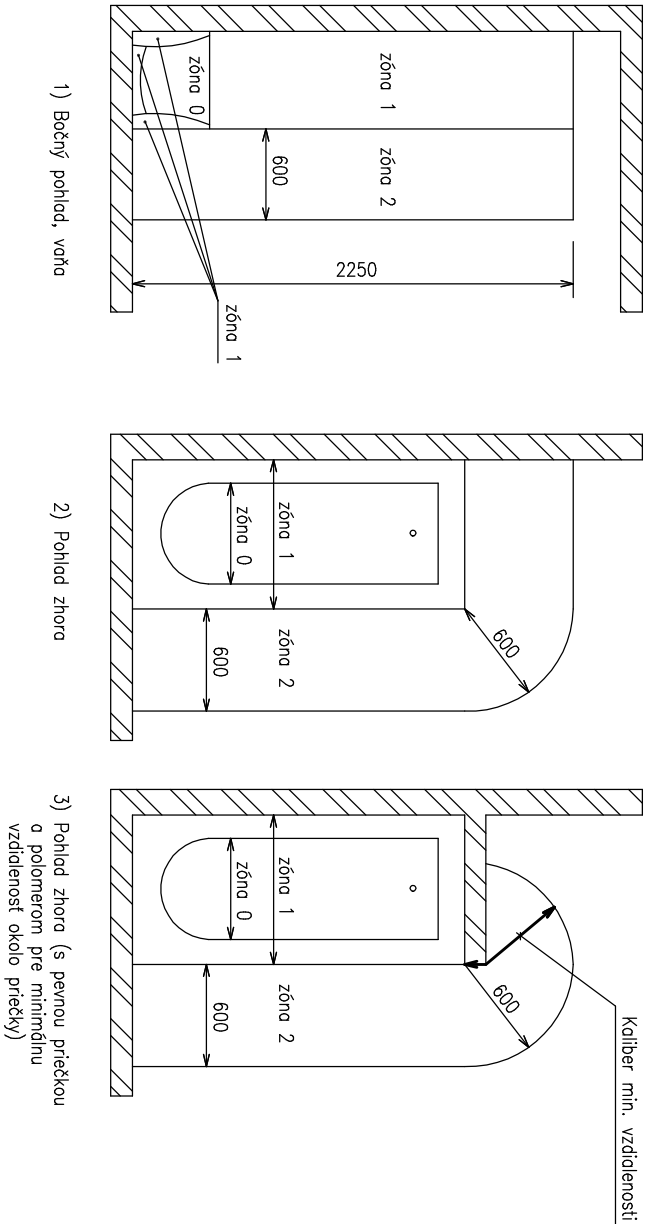

Obr. N 701.3 STN 33 2000-7-701

UMŤVACÍ PRIESTOR – SCHEMATICKE ZNÁZORNENIE
ROZMERY 50 V (mm)

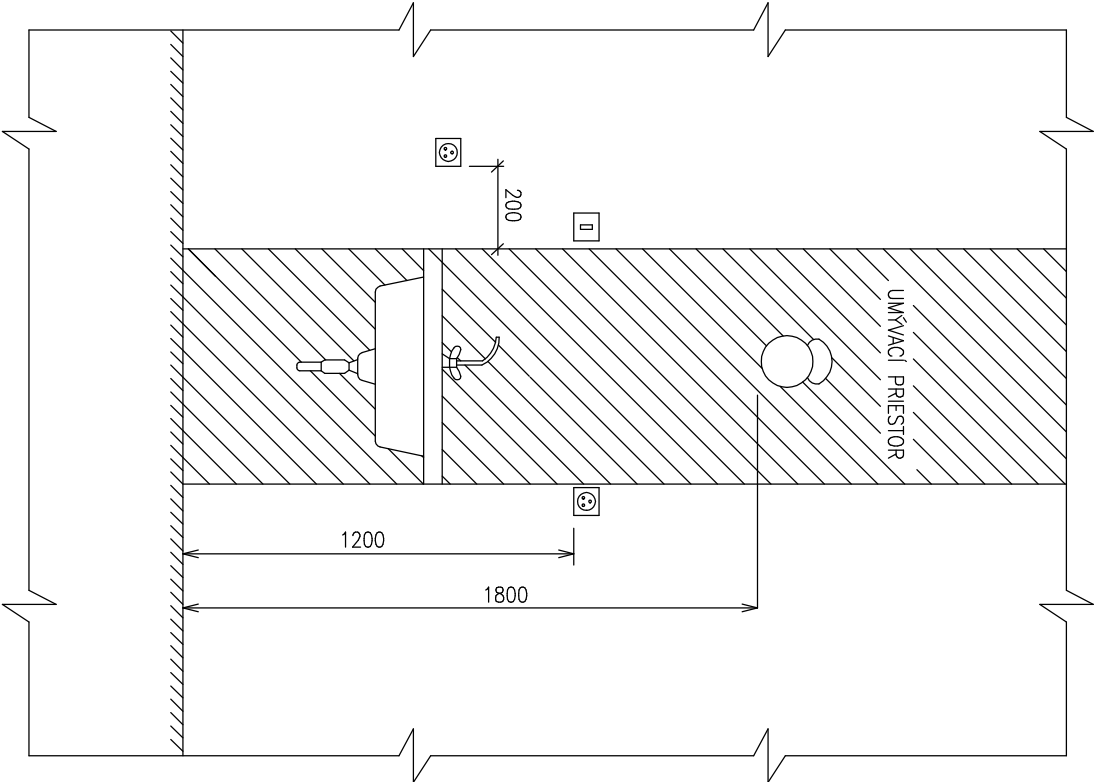

INVESTOR: OBEC IHLANY

KRESIL:	ING. KOMANICKÝ	STAVBA:	ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY	Komanický, s.r.o.
VYPRACOVAL:	ING. KOMANICKÝ	OBJEKT:	SO 01.3 ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD	J. BORODÁČA 17
ZODP. PROJEKTANT	ING. KOMANICKÝ	ČASŤ:	E – STAVEBNÁ	PREŠOV
ING. KOMANICKÝ	ING. KOMANICKÝ	DIEL:	ELI + BLZ	tel. 0905 296928
VEDÚCI PROJEKTANT:	ING. NOVOTNÝ	OBSAH:	ZÓNY SPRCHY, UMŤVACÍ PRIESTOR	DATUM: 6/2017 FORM.: 2 A4
				STUPEŇ: DSP
				KÓTY V: /
				Č.Z.: /
				PRÍL.Č.: 9
				MIERKA: /

ROZMERY ZÓN V PRIESTOROCH S KÚPACOU ALEBO SPRCHOVACOU VAŇOU

4) Bočný pohľad, sprcha

