

LEGENDA PO

	OHRANIČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU
	OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU
	ÚNIKOVÁ CESTA, OZNAČENIE SMERU ÚNIKU
	ÚNIKOVÁ CESTA, OZNAČENIE VÝCHODU
	HADICOVÝ NAVIJÁK DN25/dl.30m
	PRAŠKOVÝ HASIACI PRÍSTROJ 6 kg

PRE POŽIARNE STENY MEDZI DVOMA POŽIARNÝMI ÚSEKMI PLATÍ VŽDY POŽIARNA ODOLNOSŤ PODĽA VÝŠIEHO STUPŇA POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI POŽIARNEHO ÚSEKU!!!

(A) POŽIARNY UZÁVER-EW30/D3-C3, KZ (MUSÍ MAŤ SAMOZATVÁRAČ, KOORDINÁTOR ZATVÁRANIA)

(B) OKNO-EI30/D1, (NEOTVÁRÁVÉ)

POZN.1

NA ZATEPLENIE STIEN A STROPOV VO VNÚTRI STAVBY JE MOŽNÉ POUŽIŤ IBA TEPELNÚ IZOLÁCIU TRIEDY REAKCIE NA OHEŇ ASPOŇ A2-S1, DO (VIĎ TECHNICKÁ SPRÁVA)

- EXIST.TEP. IZOLÁCIU EPS JE NUTNÉ ODSTRÁNIŤ .


POZN.2

NA VYZNAČENEJ ČASTI MUSÍ POVRCHOVÁ OBVODOVEJ STENY A STĽPOV UMIESTNENÁ V POŽIARNE NEBEZPEČNOM SUSEDNÉHO POŽIARNEHO ÚSEKU SPŔŤAŤ is=0, A KONŠTRUKCIE MUSIA BYŤ DRUHU D1 (VIĎ TECHNICKÁ SPRÁVA)


LEGENDA MATERIÁLOV

	POVODNÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ Z POROBETÓNOVÝCH CSP PANELOV
	PŔVODNÉ PRIEČKY Z PRIEČKOVÝCH DIELCOV SIPOREX
	PŔVODNÉ MURIVO Z TEHÁL CMD 100
	NOVÉ MURIVO NOSNÉ hr. 300mm Z TVÁRNIC YTONG ROZMEROV 300x249x599mm
	NOVÝ ŽELEZOBETÓN
	NOVÉ MURIVO hr. 150mm Z TVÁRNIC YTONG ROZMEROV 100x249x599mm
	NOVÉ MURIVO hr. 100mm Z TVÁRNIC YTONG ROZMEROV 100x249x599mm
	TEPELNÁ IZOLÁCIA
	- FASÁDA:NOBASIL FKD-N hr. 150mm
	- STROP:NOBASIL UNIFIT 032 hr. 320mm

INVESTOR STAVBY: SOŠ Pod Bánošom 80, Banská Bystrica	PROJEKT: OBNOVA A NADSTAVBA STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY POD BÁNOŠOM, BANSKÁ BYSTRICA	DEVLEV s.r.o. Za kúpaliskom 18, Lipany IČO: 50 468 111 tel.č. +421 948 393 477 mail: info@devlev.sk web: www.devlev.sk
ADRESA STAVBY: k.ú. Sásová (801101), p.č.2364/2, okres Banská Bystrica	DRUH DOKUMENTU: (PROFESIA) PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY	DOKUMENT: PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA STAVEBNÉ POVOLENIE
AUTOR: Ing. Radoslav Grečnár Ing. Samuel Župa	NÁZOV DOKUMENTU: PŔDORYS 2NP - NOVÝ STAV OBJEKT ŠKOLY	DÁTUM: 05/2017 MIERKA: 1:100 FORMÁT: 2x A4 VÝKRES: PO 01
ZODP.PROJEKTANT: Ing. Jana Kriváček Koropečká		
VYPRACOVAL: Ing. Jana Kriváček Koropečká		

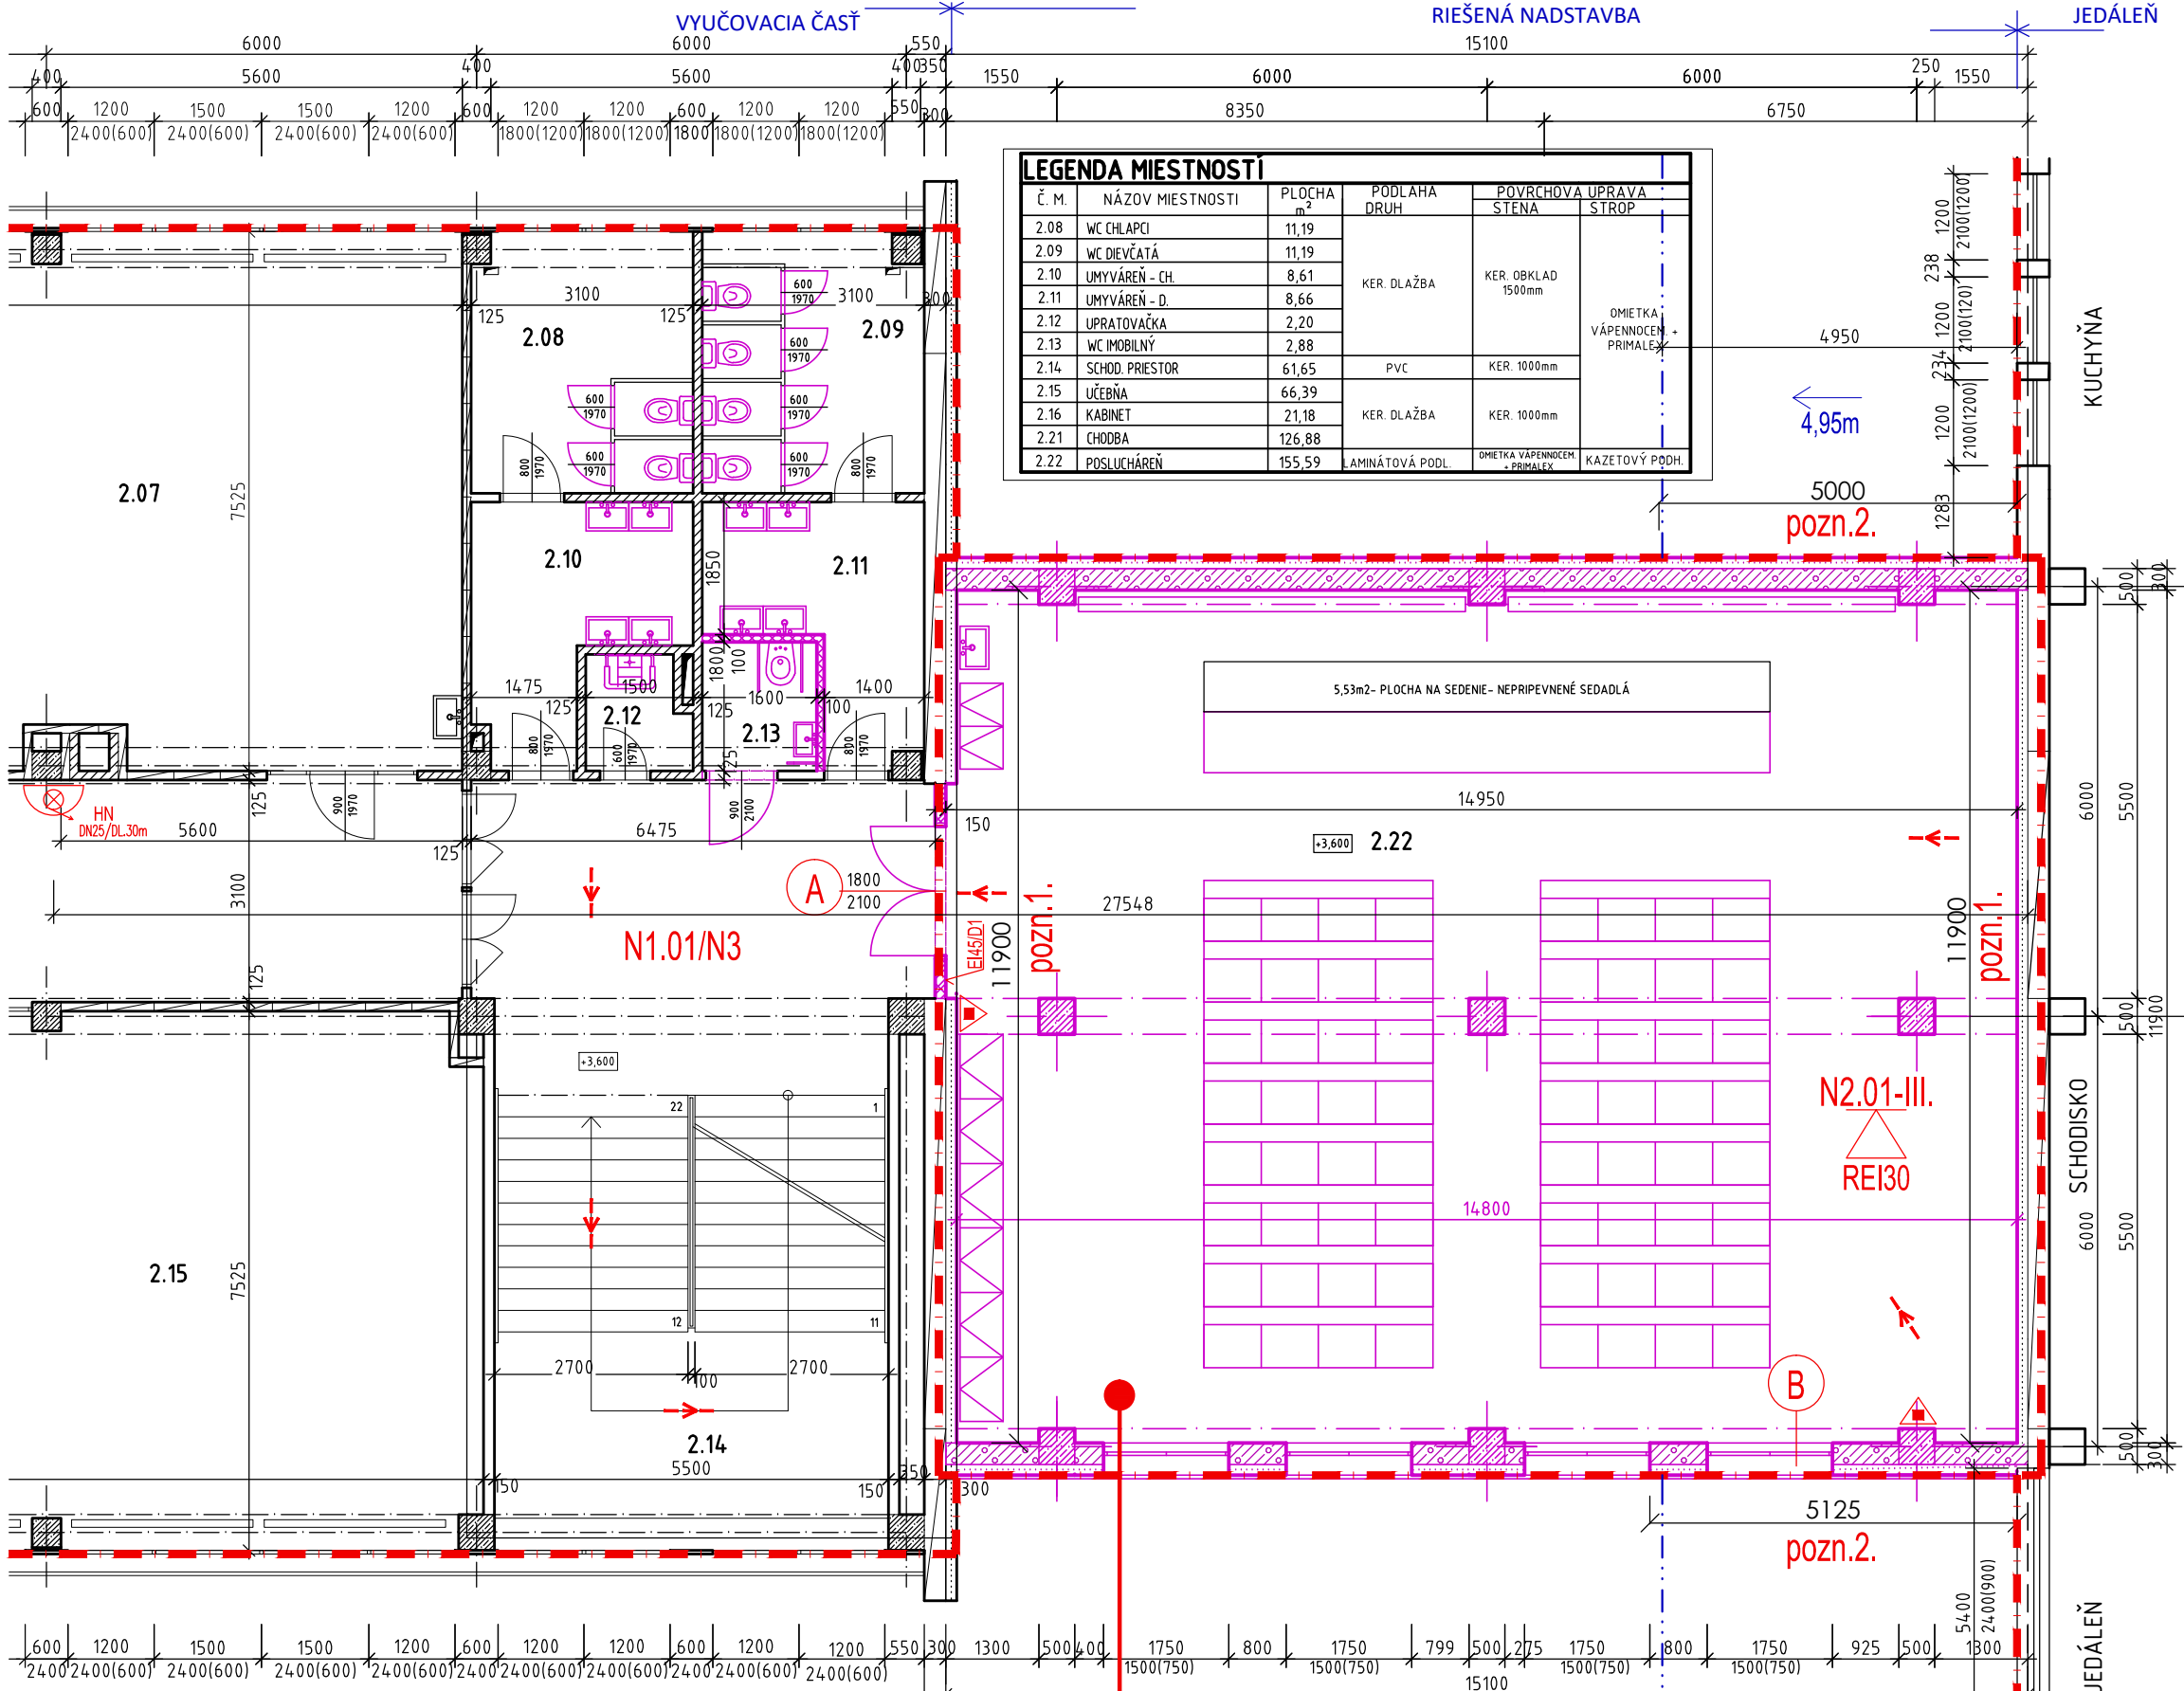

N2.01-III.SPB
- OBVODOVÉ STENY, NEZABESP.STABILITU OBJ. - Z VNÚT.STRANY-EW30
- Z VONK.STRANY-EI30
- NENOSNÉ POŽIARNE STENY-EI45
- NOSNÉ POŽIARNE STENY-REI45
- POŽIARNY STROP -REI45
- NOSNÉ KONŠTRUKCIE V POŽIARNOM ÚSEKU-R45

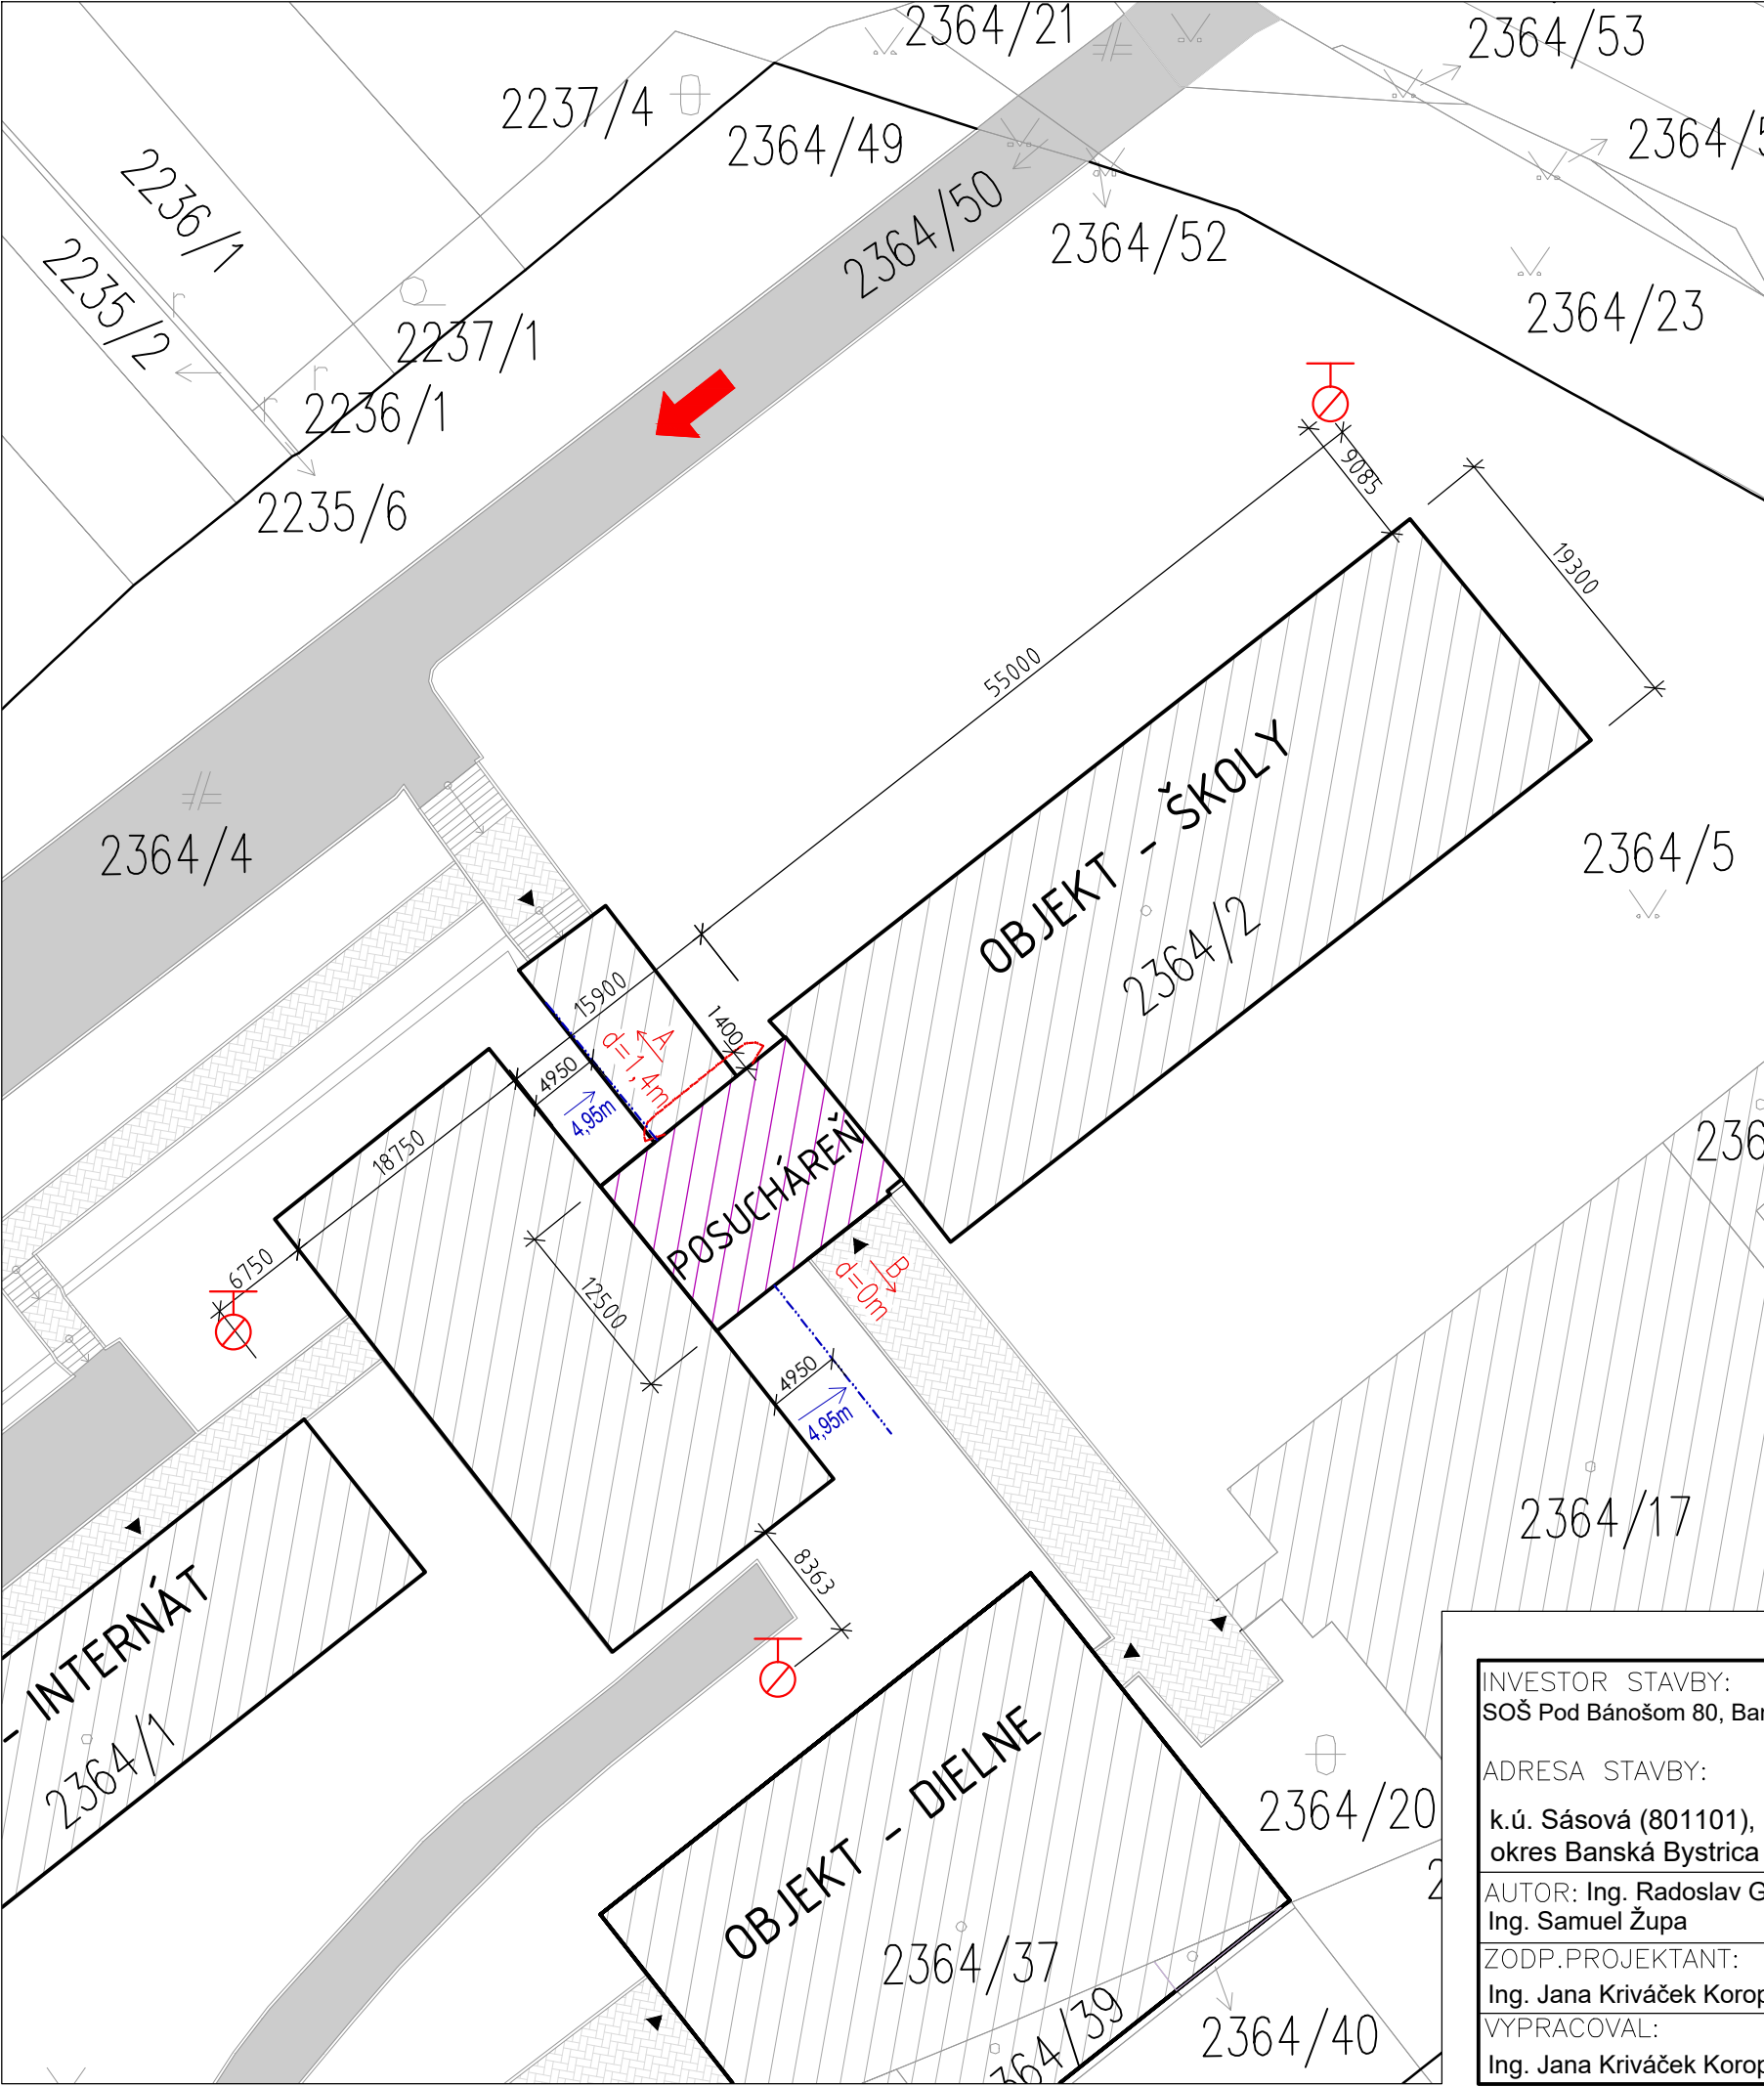


LEGENDA


- ▼ VSTUP DO OBJEKTU
- [Pattern] SPEVNENÉ PLOCHY, CHODNÍKY
- [Pattern] SPEVNENÉ PLOCHY, KOMUNIKÁCIA
- [Pattern] RIEŠENÉ OBJEKTY
- HRANICA POZEMKU

LEGENDA ZNAČIEK PO

---	ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ OD SÁLANIA TEPLA
←	PRÍJAZD MOBILNEJ POŽIARNEJ TECHNIKY
⊕	EXISTUJÚCI PODZEMNÝ HYDRANT DN80



INVESTOR STAVBY: SOŠ Pod Bánošom 80, Banská Bystrica		PROJEKT: OBNOVA A NADSTAVBA STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY POD BÁNOŠOM, BANSKÁ BYSTRICA		DEVLEV s.r.o. Za kúpaliskom 18, Lipany IČO: 50 468 111 tel.č. +421 948 393 477 mail: info@devlev.sk web: www.devlev.sk	
ADRESA STAVBY: k.ú. Sásová (801101), p.č.2364/2, okres Banská Bystrica		DRUH DOKUMENTU: (PROFESIA) PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY		DOKUMENT: PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA STAVEBNÉ POVOLENIE	
AUTOR: Ing. Radoslav Grečnár Ing. Samuel Župa		NÁZOV DOKUMENTU: SITUÁCIA OBJEKT ŠKOLY		DÁTUM:	MIERKA:
ZODP.PROJEKTANT: Ing. Jana Kriváček Koropečká		VYPRACOVAL: Ing. Jana Kriváček Koropečká		05/2017	1:100
				FORMÁT:	VÝKRES:
				2x A4	PO 01

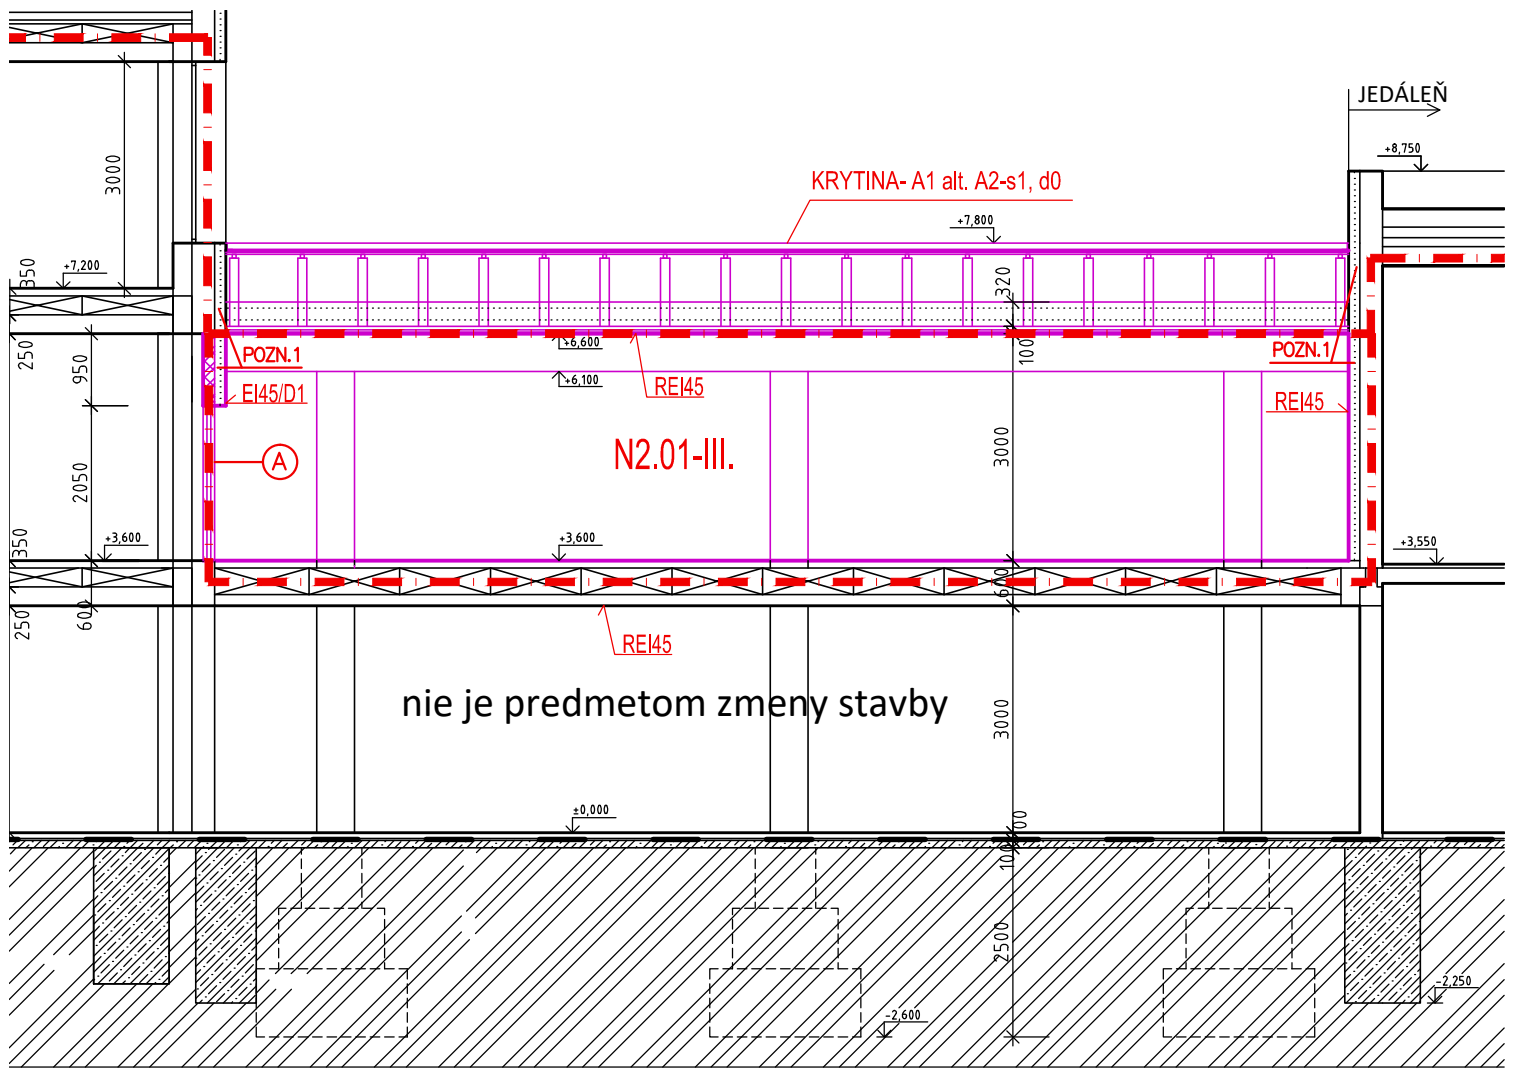

LEGENDA MATERIÁLOV

- PŮVODNÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ Z POROBETÓNOVÝCH CSP PANELOV
- PŮVODNÉ PRIEČKY Z PRIEČKOVÝCH DIELCOV SIPOREX
- PŮVODNÉ MURIVO Z TEHÁL CMD 100 NA MALTU MVC 25
- NOVÉ MURIVO NOSNÉ hr. 300mm z TVÁRNIC YTONG ROZMEROV 300x249x599mm NA TENKOVRSTVOVÚ SPOJOVACIU MALTU
- NOVÝ ŽELEZOBETÓN
- NOVÉ MURIVO hr. 150mm z TVÁRNIC YTONG ROZMEROV 100x249x599mm NA TENKOVRSTVOVÚ SPOJOVACIU MALTU
- NOVÉ MURIVO hr. 100mm z TVÁRNIC YTONG ROZMEROV 100x249x599mm NA TENKOVRSTVOVÚ SPOJOVACIU MALTU
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - FASÁDA:NOBASIL FKD-N hr. 150mm
- STROP:NOBASIL UNIFIT 032 hr. 320mm

LEGENDA PO

	OHRANIČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU
	N2.01 OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU

POZN.1

NA ZATEPLENIE STIEN A STROPOV VO VNÚTRI STAVBY JE MOŽNÉ POUŽIŤ IBA TEPELNÚ IZOLÁCIU TRIEDY REAKCIE NA OHEŇ ASPOŇ A2-S1, D0 (VIŠ TECHNICKÁ SPRÁVA)
- EXISTUJÚCU TEPELNÚ IZOLÁCIU EPS JE NUTNÉ ODSTRÁNIŤ.

(A) POŽIARNY UZÁVER-EW30/D3-C3,KZ (MUSÍ MAŤ INŠTALOVANÝ SAMOZATVÁRAČ, KOORDINÁTOR ZÁTVARANIA)

INVESTOR STAVBY: SOŠ Pod Bánošom 80, Banská Bystrica	PROJEKT: OBNOVA A NADSTAVBA STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY POD BÁNOŠOM, BANSKÁ BYSTRICA	DEVLEV s.r.o. Za kúpaliskom 18, Lipany IČO: 50 468 111 tel.č. +421 948 393 477 mail: info@devlev.sk web: www.devlev.sk			
ADRESA STAVBY: k.ú. Sásová (801101), p.č.2364/2, okres Banská Bystrica	DRUH DOKUMENTU: (PROFESIA) PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY	DOKUMENT: PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA STAVEBNÉ POVOLENIE			
AUTOR: Ing. Radoslav Grečnár Ing. Samuel Župa	NÁZOV DOKUMENTU: REZ - INFORMAT. PRÍLOHA OBJEKT ŠKOLY	DÁTUM:	MIERKA:	FORMÁT:	VÝKRES:
ZODP.PROJEKTANT: Ing. Jana Kriváček Koropečká		05/2017	1:100	1x A4	PO 03
VYPRACOVAL: Ing. Jana Kriváček Koropečká					