
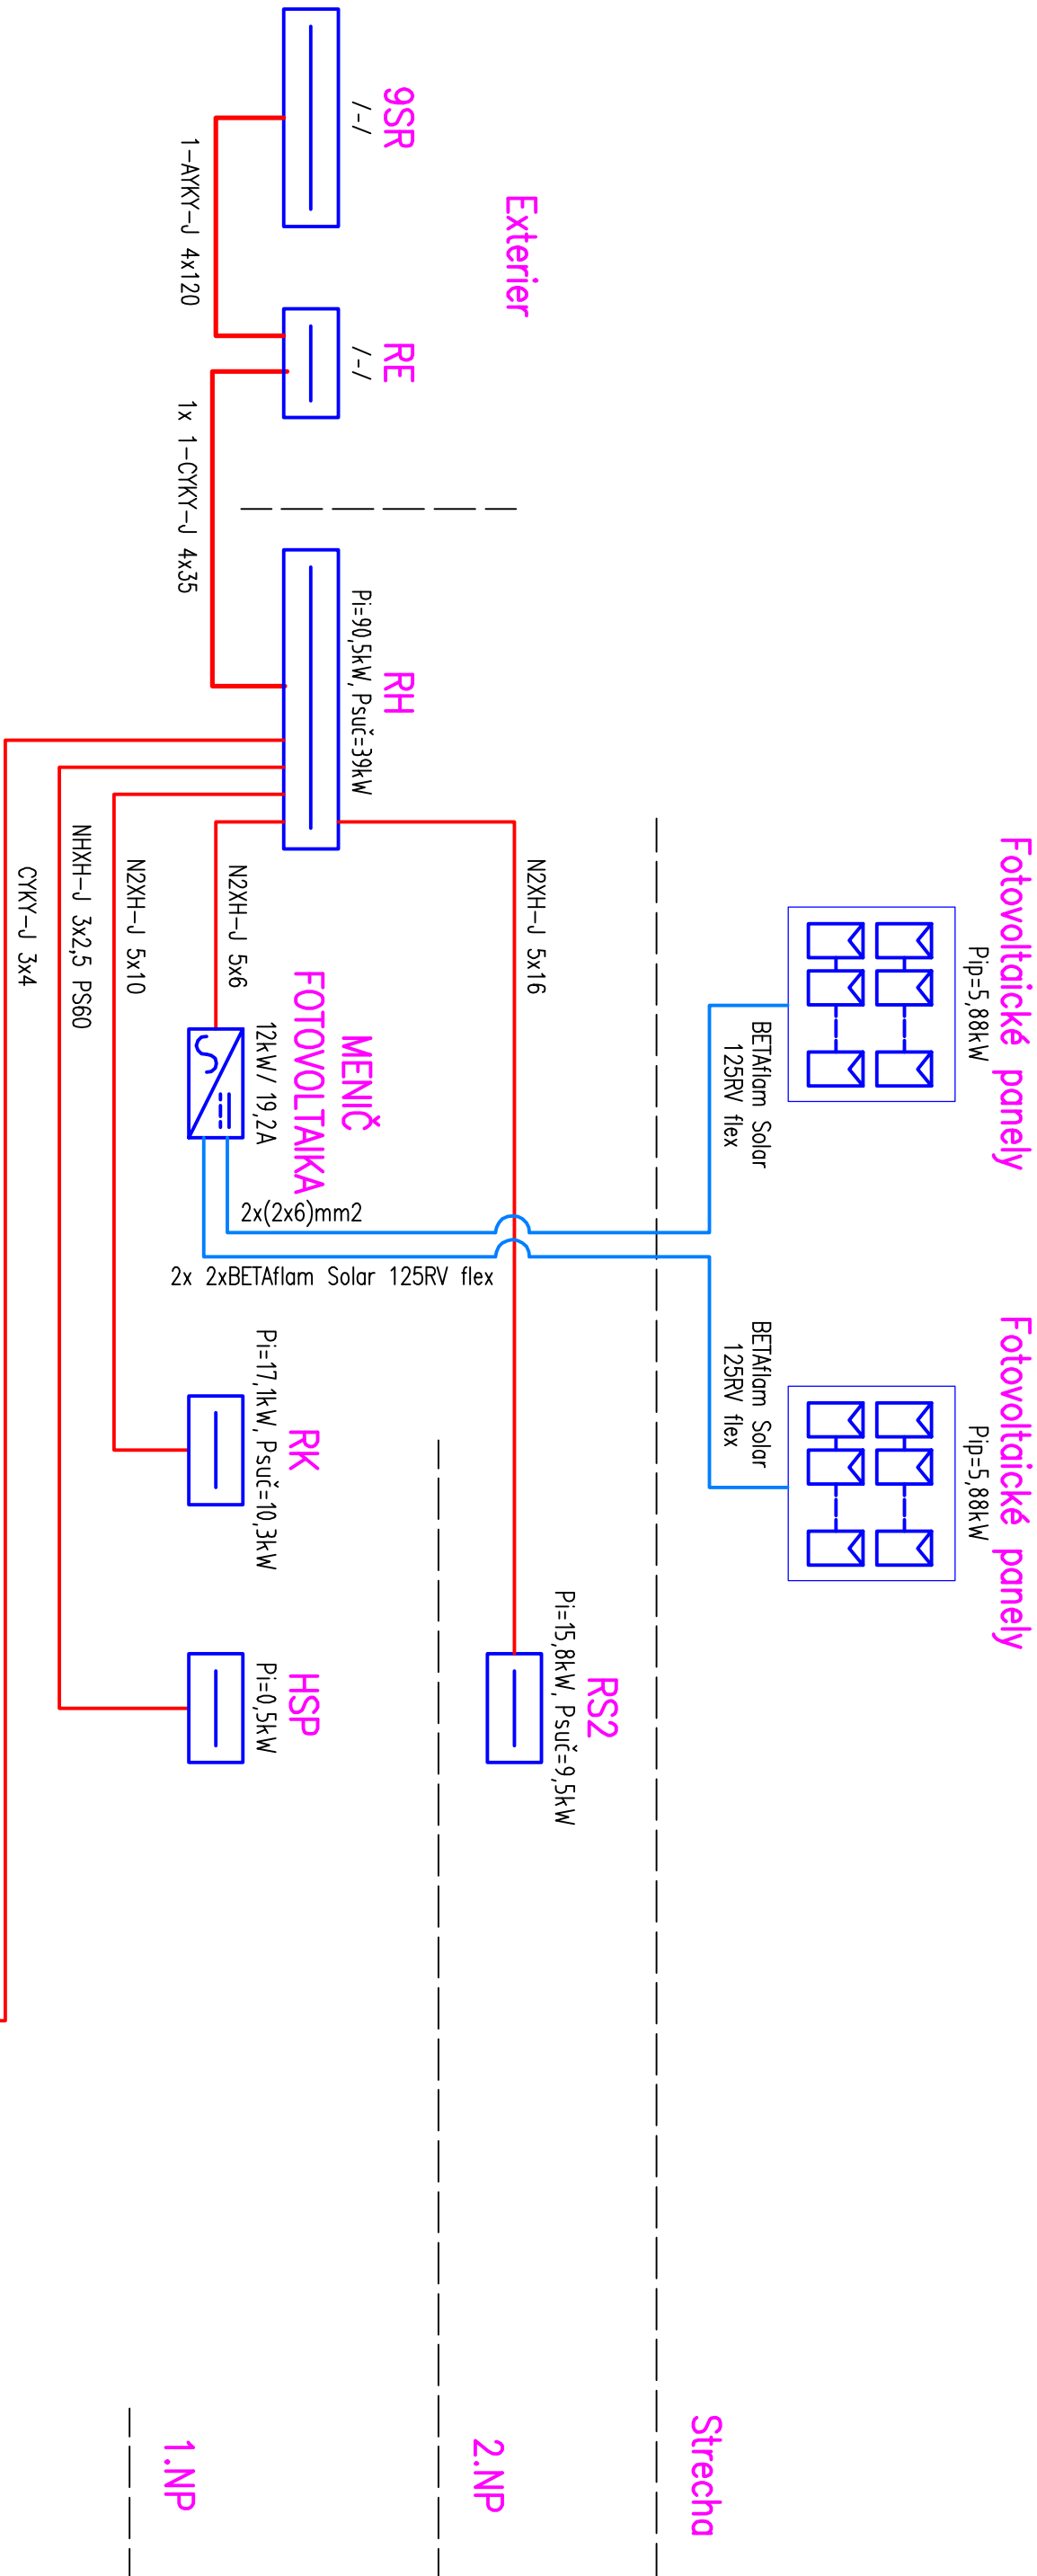


PREHLADOVÁ SCHÉMA NAPÁJANIA



POZNÁMKY

Napáťové sústava 3+PEN/N+PE 50Hz 400/230V/TN-C-S
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41
samočinné odpojenie napájania
Vonkajšie vplyvy sú určené v zmysle STN 33 2000-5-51, viď protokol

STUPEŇ PROJEKTU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	ING. ANDREJ MARČÍK	
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. RASTISLAV CHOJANEC	
INVESTOR	VYPRACOVAL	ING. ŠTEFAN ONDIRKO	
Obec Biely Kostol, Pionierske námestie 18, 919 34 Biely Kostol			
MIESTO STAVBY	IBV PRI PARNEJ (PODOLKY VI), areál novej ZŠ		
NÁZOV STAVBY	ZÁKLADNÁ ŠKOLA BIELY KOSTOL FORMOU MODULOV		
PROFESIA	ELEKTROINŠTALÁCIA		
NÁZOV VÝKRESU	PREHLADOVÁ SCHÉMA NAPÁJANIA		
DÁTUM		07/2020	
FORMÁT		2x44	
ZÁKAZK. ČÍSLO		BLK072020	
MIERKA		ČÍSLO VÝKRESU	
-		E-08	

RLProject

s.r.o.

Janka Kráľa 21, 059 51 Poprad-Maňovce

tel:+421 907 954451